



**Схема теплоснабжения
муниципального образования город Мурманск
с 2019 по 2039 годы**

Обосновывающие материалы

**Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
муниципального образования «Город Мурманск»**

**Приложение 3. Характеристики потребителей тепловой
энергии**



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «Невская Энергетика»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной

политике администрации города Мурманска

_____ Е.А. Кикоть

_____ А.Ю. Червинко

«___» _____ 2020 г.

«___» _____ 2020 г.

Схема теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 2019 по 2039 годы

Обосновывающие материалы

**Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
муниципального образования «Город Мурманск»**

**Приложение 3. Характеристики потребителей тепловой
энергии**

г. Санкт-Петербург

2020 год



Схемы подключения потребителей к системам централизованного теплоснабжения

В данном разделе представлены типовые схемы подключения потребителей тепловой энергии к системам централизованного теплоснабжения от источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также локальных котельных.

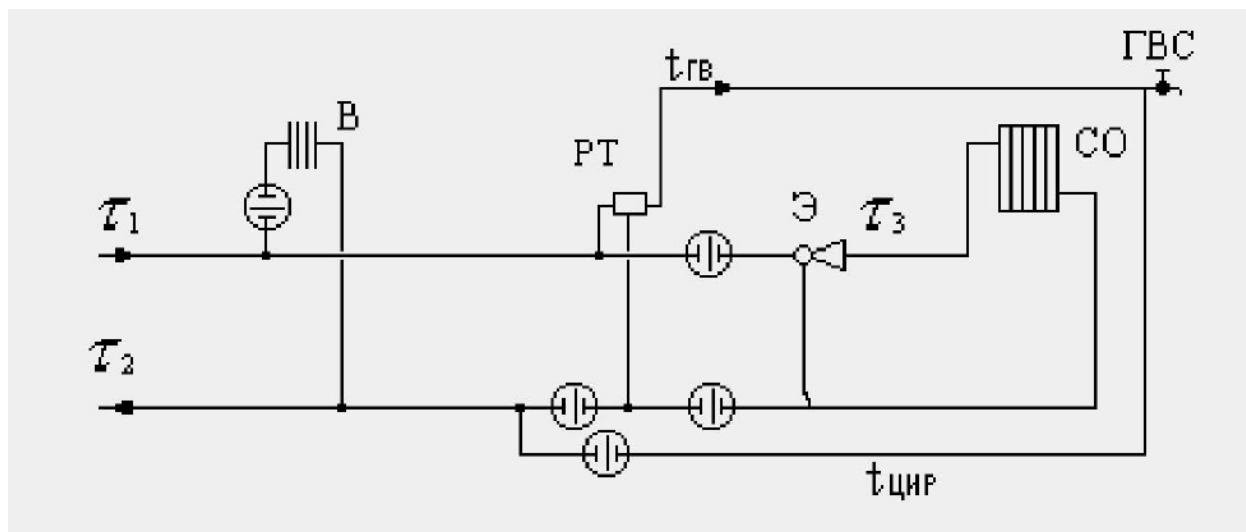


Схема №2 – Потребитель тепловой энергии с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО

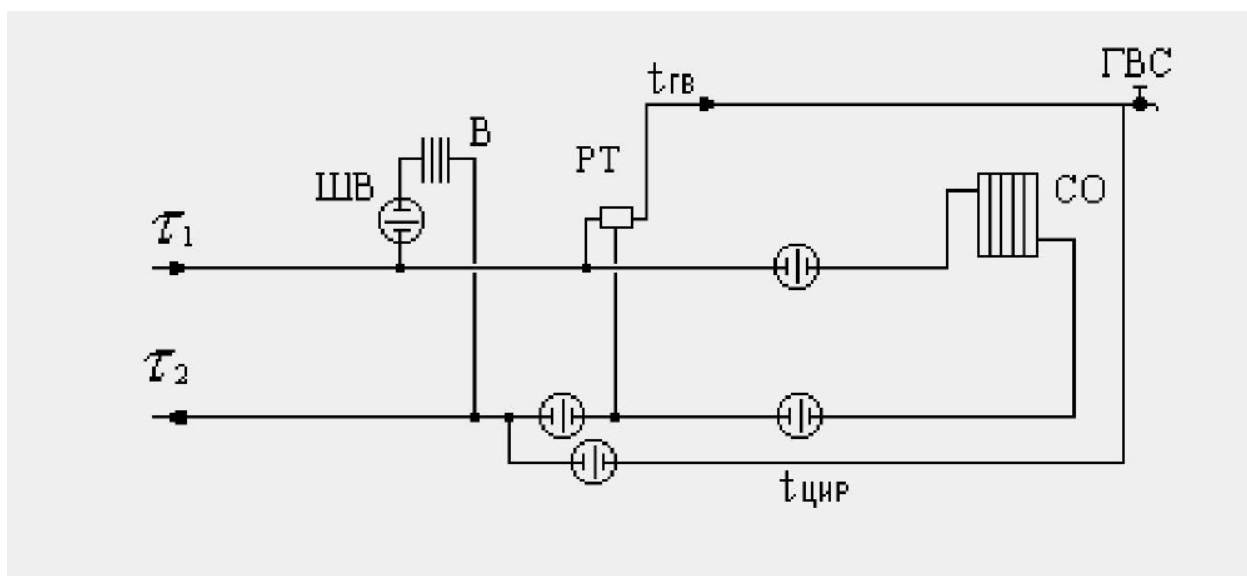


Схема №4 – Потребитель тепловой энергии с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

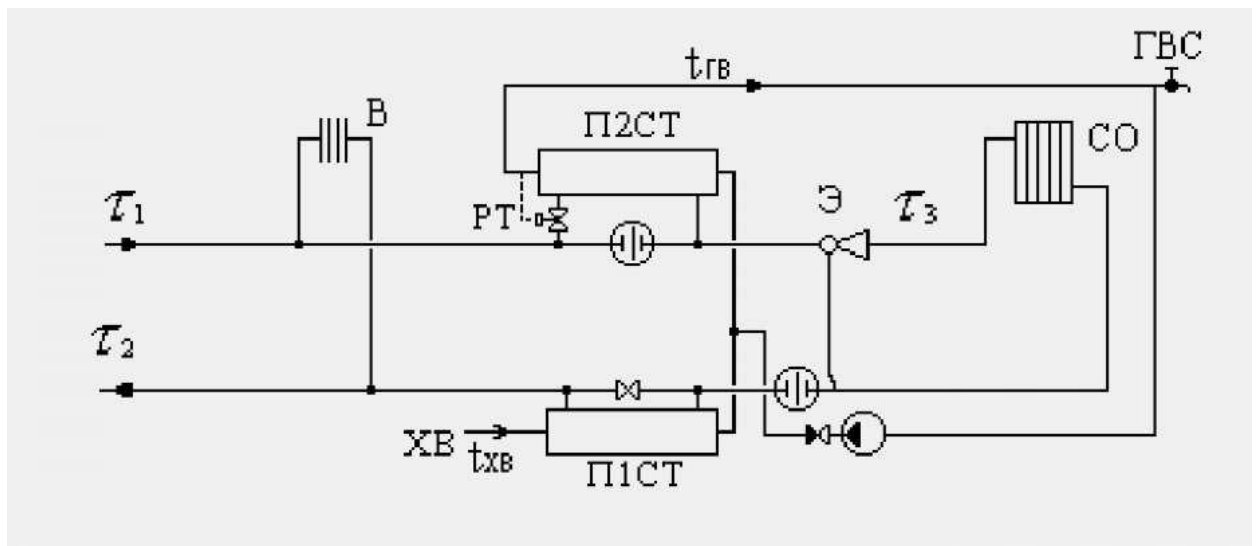


Схема №12 – Потребитель тепловой энергии с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

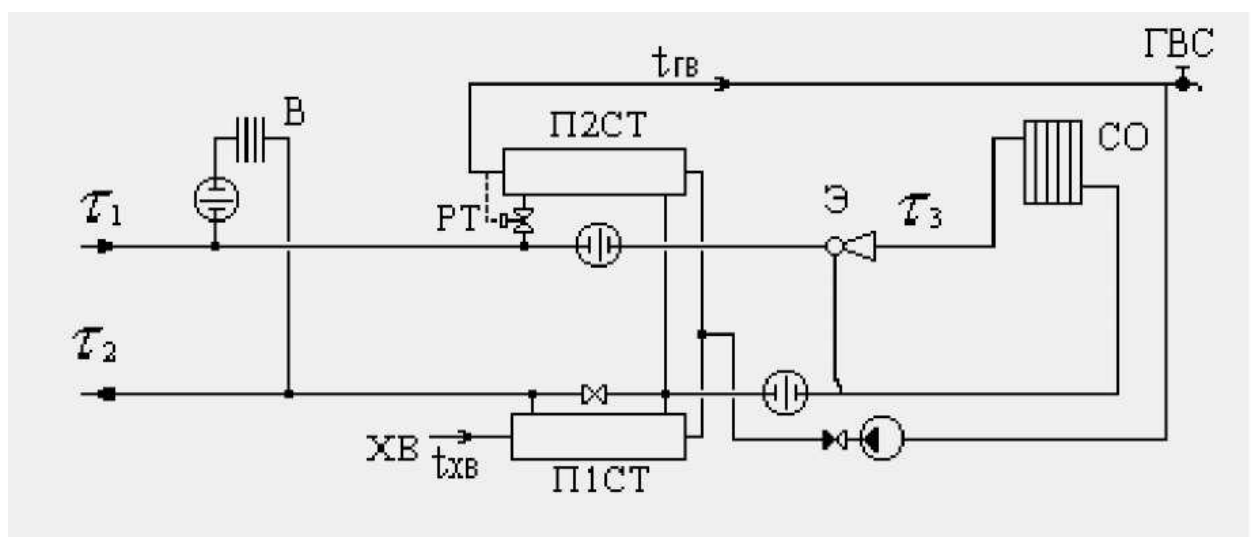


Схема №13 – Потребитель тепловой энергии с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО




Схема №14 – Потребитель тепловой энергии с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО




Схема №15 – Потребитель тепловой энергии с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ




Схема №19 – Потребитель тепловой энергии с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО




Схема №20 – Потребитель тепловой энергии с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО




Схема №25 – Потребитель тепловой энергии с вентиляционной нагрузкой




Схема №26 – Потребитель тепловой энергии с открытым водоразбором и циркуляционной линией




Схема №28 – Потребитель тепловой энергии с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО




Схема №32 – Потребитель тепловой энергии с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО

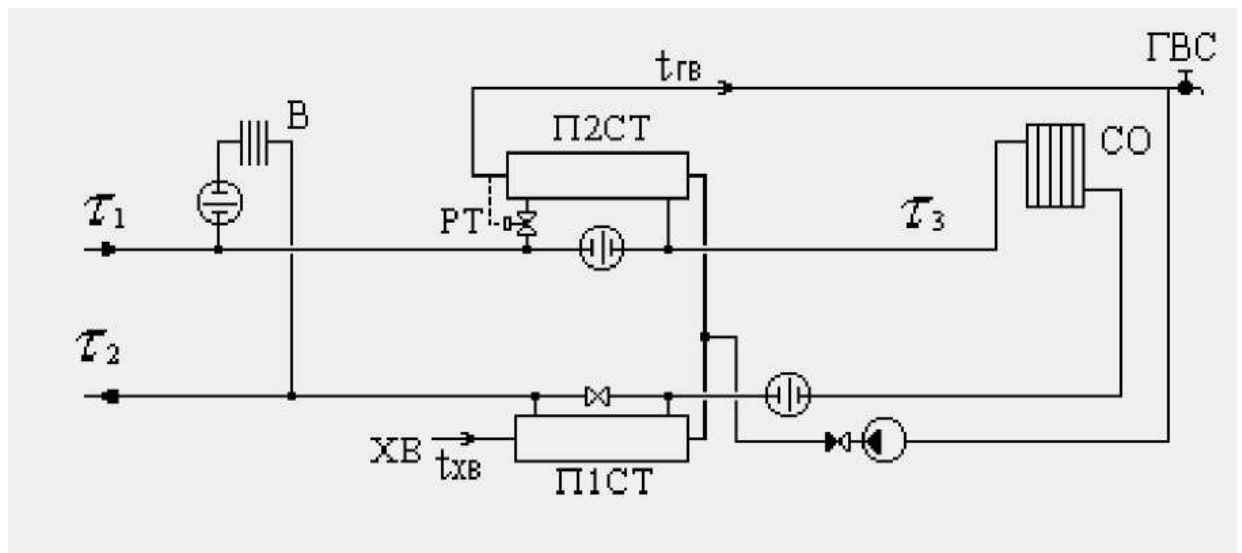


Схема №33 – Потребитель тепловой энергии с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО




Схема №34 – Потребитель тепловой энергии с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС

Таблица П 3.1 – Характеристики потребителей тепловой энергии

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
Восточная котельная									
ул. Старостина д.3	ул. Старостина д.3	0,5721355	0	0,130585	9,4361	0,8392	34,576	89,17	54,59
ул. Старостина д.1	ул. Старостина д.1	0,1311355	0	0,016585	2,1718	0,1784	34,521	93,51	58,99
ул. Маклакова д.1	ул. Маклакова д.1	0,1201355	0	0,021585	1,9947	0,1699	34,465	91,65	57,18
ул. Маклакова д.2	ул. Маклакова д.2	0,1191355	0	0,017585	1,9833	0,1646	34,418	88,05	53,63
ул. Маклакова д.3	ул. Маклакова д.3	0,1171355	0	0,026585	1,9535	0,1712	34,387	86,68	52,29
ул. Маклакова д.5	ул. Маклакова д.5	0,2791355	0	0,053585	4,6637	0,3985	34,311	82,33	48,01
ул. Маклакова д.6	ул. Маклакова д.6	0,2801355	0	0,066585	4,7059	0,4128	34,116	81,24	47,13
ул. Маклакова д.8	ул. Маклакова д.8	0,1945125	0	0,030384	3,2754	0,2707	34,053	78,98	44,93
ул. Маклакова д.9	ул. Маклакова д.9	0,2795295	0	0,045255	4,7341	0,3909	33,935	74,46	40,52
ул. Маклакова д.10	ул. Маклакова д.10	0,1359305	0	0,012005	2,3093	0,1799	33,853	76,5	42,65
ул. Маклакова д.11	ул. Маклакова д.11	0,2749175	0	0,04147	4,685	0,3813	33,751	75,99	42,24
ул. Маклакова д.12	ул. Маклакова д.12	0,1851355	0	0,034585	3,1843	0,2635	33,62	72,19	38,57
ул. Маклакова д.13	ул. Маклакова д.13	0,2811355	0	0,033585	4,8847	0,3812	33,525	73,45	39,93
ул. Старостина д.5	ул. Старостина д.5	0,1421355	0	0,016585	2,3475	0,1921	34,465	89,21	54,75
ул. Старостина д.7	ул. Старостина д.7	0,5651355	0	0,130585	9,379	0,8319	33,837	88,82	54,98
ул. Маклакова д.7	ул. Маклакова д.7	0,2326125	0,3783734	0,008463	7,0727	0,6997	33,634	85,84	52,21
пр. Связи д.2	пр. Связи д.2	0,0013696	0,3398154	0	2,8839	0,3651	33,032	75,94	42,91
пр. Связи д.3	пр. Связи д.3	0,2909815	0	0,053097	4,8975	0,4141	32,602	67,44	34,84
пр. Связи д.1	пр. Связи д.1	0,3855505	0	0,06324	6,465	0,5409	32,918	69,51	36,6
ул. Маклакова д.14	ул. Маклакова д.14	0,132106	0	0,0317275	2,3209	0,1964	30,834	64,92	34,09
ул. Маклакова д.14	ул. Маклакова д.14	0,132106	0	0,0317275	2,3024	0,1963	31,02	63,18	32,16
ул. Маклакова д.15	ул. Маклакова д.15	0,2913135	0	0,047728	4,9495	0,4089	32,701	61,94	29,24
ул. Маклакова д.16	ул. Маклакова д.16	0,1137275	0	0,014224	1,9416	0,1551	32,739	60,17	27,43
ул. Маклакова д.17	ул. Маклакова д.17	0,1838995	0	0,028097	3,1504	0,2561	32,623	60,24	27,62
ул. Маклакова д.18	ул. Маклакова д.18	0,5537585	0	0,073106	9,572	0,7623	32,016	55,29	23,28
ул. Маклакова д.19	ул. Маклакова д.19	0,1144995	0	0,013811	1,9955	0,1557	32,453	55,5	23,04
ул. Маклакова д.20	ул. Маклакова д.20	0,1822425	0	0,027139	3,2206	0,2531	32,469	54,86	22,39
пр. Связи д.7	пр. Связи д.7	0,2779855	0	0,052015	4,6994	0,397	32,434	60,64	28,2
ул. Маклакова д.21	ул. Маклакова д.21	0,5663325	0	0,095765	9,6106	0,8009	32,246	55,65	23,4
ул. Маклакова д.22	ул. Маклакова д.22	0,1388225	0	0,012586	2,3633	0,1847	32,239	51,59	19,35
ул. Маклакова д.23	ул. Маклакова д.23	0,5581355	0	0,104585	9,5317	0,7996	32,019	49	16,98
ул. Маклакова д.26	ул. Маклакова д.26	0,2923885	0	0,030925	5,0577	0,3942	31,452	50,92	19,47
ул. Маклакова д.27	ул. Маклакова д.27	0,2937375	0	0,036603	5,1249	0,4017	31,198	51,86	20,66
ул. Маклакова д.28	ул. Маклакова д.28	0,2879325	0	0,037144	5,0897	0,3949	31,349	52,35	21

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Маклакова д.24	ул. Маклакова д.24	0,2726305	0	0,053638	4,7071	0,3924	31,561	50,42	18,86
ул. Маклакова д.29	ул. Маклакова д.29	0,2893595	0	0,042011	5,0173	0,4016	31,519	52,48	20,97
ул. Маклакова д.30	ул. Маклакова д.30	0,1266465	0	0,010048	2,2242	0,1672	31,689	52,15	20,46
пр. Связи д.9	пр. Связи д.9	0,0760275	0	0,012342	1,3785	0,106	34,396	61,26	26,86
пр. Связи д.8	пр. Связи д.8	0,2781355	0	0,064585	4,7004	0,4094	32,86	73,32	40,46
пр. Связи д.28	пр. Связи д.28	0,2821675	0	0,039414	4,6455	0,3874	35,272	72,58	37,31
пр. Связи д.24	пр. Связи д.24	0,2786695	0	0,071585	4,6193	0,4153	35,136	70,81	35,68
пр. Связи д.15	пр. Связи д.15	0,2326125	0	0,00893	3,9796	0,2959	34,605	60,76	26,15
ул. Маклакова д.37	ул. Маклакова д.37	0,2901355	0	0,060585	4,8779	0,419	34,211	52,72	18,51
ул. Маклакова д.36	ул. Маклакова д.36	0,1313925	0	0,017887	2,2508	0,1802	33,67	49,12	15,45
ул. Маклакова д.35	ул. Маклакова д.35	0,2713995	0	0,047959	4,5947	0,3833	33,838	47,88	14,04
ул. Маклакова д.33	ул. Маклакова д.33	0,1813975	0	0,024165	3,1177	0,2489	32,717	47,66	14,95
ул. Маклакова д.31	ул. Маклакова д.31	0,2721355	0	0,067585	4,7789	0,4061	31,377	49,41	18,03
пр. Связи д.16	пр. Связи д.16	0,2947925	0	0,061585	4,9483	0,4252	34,747	69,6	34,85
ул. Старостина д.17	ул. Старостина д.17	0,1818705	0	0,023624	2,9865	0,2477	35,521	75,31	39,79
ул. Старостина д.31	ул. Старостина д.31	0,3790425	0	0,057387	6,2586	0,5246	35,052	64,46	29,41
ул. Старостина д.33	ул. Старостина д.33	0,1274055	0	0,014374	2,1473	0,1714	34,77	59,92	25,15
ул. Старостина д.35	ул. Старостина д.35	0,2788645	0	0,045526	4,6153	0,3893	35,089	57,48	22,39
ул. Маклакова д.45	ул. Маклакова д.45	0,1321355	0	0,016585	2,2383	0,1795	34,553	73,15	38,6
ул. Маклакова д.44	ул. Маклакова д.44	0,2730405	0	0,046607	4,5545	0,3834	34,747	93,42	58,67
ул. Маклакова д.43	ул. Маклакова д.43	0,1239515	0	0,008774	2,0733	0,1615	34,814	51,55	16,73
ул. Маклакова д.42	ул. Маклакова д.42	0,2706955	0	0,046067	4,549	0,3801	34,534	57,62	23,09
ул. Маклакова д.39	ул. Маклакова д.39	0,5581705	0	0,023563	9,5069	0,7142	34,739	57,36	22,62
ул. Старостина д.37	ул. Старостина д.37	0,2073895	0	0,024976	3,465	0,2805	35,032	59,55	24,52
ул. Старостина д.39	ул. Старостина д.39	0,2013485	0	0,028762	3,4119	0,2771	34,496	56,27	21,77
ул. Старостина д.41	ул. Старостина д.41	0,209946	0	0,0179395	3,5351	0,2767	35	57,47	22,47
ул. Скальная д.12	ул. Скальная д.12	0,3620985	0,1215048	0	7,5818	0,5893	5,857	50,75	44,89
ул. Скальная д.2	ул. Скальная д.2	0,2891355	0	0	5,1178	0,3668	5,461	50,38	44,92
ул. Скальная д.4	ул. Скальная д.4	0,1361355	0	0	2,4228	0,1727	5,514	51,31	45,8
ул. Скальная д.6	ул. Скальная д.6	0,3765415	0	0	6,6987	0,4776	5,071	51,09	46,02
ул. Скальная д.8	ул. Скальная д.8	0,1262695	0	0	2,2624	0,1603	5,392	46,21	40,82
ул. Скальная д.10	ул. Скальная д.10	0,2731355	0	0	4,9274	0,3472	5,233	44,09	38,85
ул. Скальная д.16	ул. Скальная д.16	0,2716145	0	0	4,831	0,3386	6,91	41,97	35,06
ул. Скальная д.18	ул. Скальная д.18	0,1338765	0	0	2,3366	0,1665	7,064	42,59	35,53
ул. Скальная д.20	ул. Скальная д.20	0,3786515	0	0	6,4703	0,4701	6,886	45,16	38,27
ул. Скальная д.24	ул. Скальная д.24	0,2781225	0	0	4,6861	0,3451	7,641	49,84	42,19

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Скальная д.14	ул. Скальная д.14	0,1356555	0	0,003017	2,3118	0,1715	7,355	46,65	39,29
ул. Скальная д.26	ул. Скальная д.26	0,2739205	0	0	4,5907	0,3398	7,657	53,07	45,42
ул. Скальная д.28	ул. Скальная д.28	0,1309165	0	0	2,1942	0,1623	7,937	54,23	46,29
ул. Мира д.9	ул. Мира д.9	0,1195475	0	0,011321	2,0047	0,1595	8,067	59	50,93
ул. Мира д.7	ул. Мира д.7	0,2892225	0	0	4,8927	0,3591	7,692	60,24	52,55
ул. Скальная д.33	ул. Скальная д.33	0,2710285	0	0	4,5639	0,337	7,022	54,16	47,14
ул. Мира д.25	ул. Мира д.25	0,2326125	0,37	0	7,1597	0,6872	6,067	50,73	44,66
ул. Скальная д.29	ул. Скальная д.29	0,2735295	0	0	4,6803	0,3413	5,605	45,75	40,15
ул. Скальная д.25	ул. Скальная д.25	0,2662985	0	0	4,5737	0,3323	4,089	42,59	38,5
ул. Скальная д.23	ул. Скальная д.23	0,1351345	0	0	2,336	0,1687	3,248	38,54	35,29
ул. Скальная д.21	ул. Скальная д.21	0,2701875	0	0	4,685	0,3375	2,473	36,52	34,05
ул. Скальная д.17	ул. Скальная д.17	0,2720245	0	0	4,8199	0,341	1,666	38,13	36,46
ул. Мира д.13	ул. Мира д.13	0,2703045	0	0,049942	4,5416	0,3855	7,691	58,79	51,1
ул. Мира д.17	ул. Мира д.17	0,2697575	0	0	4,5657	0,3349	7,429	60,66	53,23
ул. Мира д.21	ул. Мира д.21	0,2839065	0	0	4,8521	0,3529	7,135	58,33	51,19
ул. Мира д.23	ул. Мира д.23	0,2854315	0	0	4,9646	0,3553	7,126	55,37	48,25
ул. Мира д.27	ул. Мира д.27	0,2681165	0	0	5,4182	0,345	4,573	49,93	45,35
ул. Скальная д.15	ул. Скальная д.15	0,1579335	0	0	3,0955	0,2027	4,702	44,12	39,42
ул. Скальная д.9	ул. Скальная д.9	0,2867795	0	0	5,1796	0,3646	4,894	39,54	34,65
ул. Скальная д.11	ул. Скальная д.11	0,2876205	0	0	5,2239	0,3659	4,802	39,2	34,39
ул. Скальная д.13	ул. Скальная д.13	0,2875025	0	0	5,3221	0,3665	4,741	40,78	36,04
ул. Скальная д.13	ул. Скальная д.13	0,0027456	0	0	0,0722	0,0037	4,885	40,14	35,25
ул. Скальная д.11а	ул. Скальная д.11а	0,3126155	0	0	5,7351	0,3979	4,718	39,47	34,75
ул. Скальная д.13а	ул. Скальная д.13а	0,2549005	0	0	4,7055	0,3247	4,752	41,72	36,97
ул. Скальная д.13а	ул. Скальная д.13а	0,2549005	0	0	4,7301	0,3249	4,734	43,54	38,81
ул. Скальная д.13а	ул. Скальная д.13а	0,2549005	0	0	4,7752	0,3253	4,642	43,24	38,6
ул. Скальная д.15а	ул. Скальная д.15а	0,1568765	0	0	2,9663	0,2005	4,74	42,85	38,11
ул. Маклакова д.52	ул. Маклакова д.52	0,2741355	0	0	4,8721	0,3478	4,878	52,87	48
ул. Маклакова д.51	ул. Маклакова д.51	0,2890855	0	0	5,1875	0,3672	3,725	55,14	51,42
ул. Маклакова д.50	ул. Маклакова д.50	0,2790115	0	0	5,0253	0,3545	3,978	57,45	53,47
ул. Маклакова д.50	ул. Маклакова д.50	0,2790115	0	0	5,0586	0,3547	3,18	57,22	54,04
ул. Маклакова д.49	ул. Маклакова д.49	0,1824905	0	0	3,3419	0,2323	2,935	56,13	53,19
ул. Маклакова д.48	ул. Маклакова д.48	0,1461355	0	0	2,6889	0,186	2,391	54,6	52,21
ул. Маклакова д.47	ул. Маклакова д.47	0,2718685	0	0	5,0656	0,3468	1,808	52,57	50,76
ул. Маклакова д.46	ул. Маклакова д.46	0,1851355	0	0	3,6353	0,2384	1,799	50,28	48,48
ул. Старостина д.45	ул. Старостина д.45	0,3081355	0	0	5,6155	0,3919	3,421	57,91	54,49

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Старостина д.49	ул. Старостина д.49	0,3057365	0	0	5,7689	0,3905	3,754	60,77	57,01
ул. Старостина д.57	ул. Старостина д.57	0,0071375	0	0,042848	0,3625	0,0516	37,645	52,73	15,08
ул. Старостина д.53	ул. Старостина д.53	0,2636975	0	0,039471	4,3695	0,3637	37,362	49,79	12,43
ул. Старостина д.53	ул. Старостина д.53	0,0158355	0	0,003309	0,2823	0,0227	37,566	53,41	15,84
ул. Старостина д.57	ул. Старостина д.57	0,0159515	0	0,0029	0,2775	0,0225	37,641	55,3	17,66
ул. Мира д.5	ул. Мира д.5	0,2326125	0,3783734	0,007755	6,9338	0,6975	37,289	47,75	10,47
ул. Мира д.3	ул. Мира д.3	0,2691325	0	0,052826	4,3989	0,384	37,325	53,18	15,85
ул. Скальная д.7	ул. Скальная д.7	0,2883045	0	0	5,3612	0,3676	5,052	37,28	32,23
ул. Старостина д.69	ул. Старостина д.69	0,6080575	0	0	10,3072	0,7613	2,718	47,14	44,42
ул. Старостина д.61 корп.2	ул. Старостина д.61 корп.2	0,3165285	0	0	5,3674	0,3945	2,94	50,61	47,67
ул. Старостина д.59 корп.2	ул. Старостина д.59 корп.2	0,2961355	0	0	5,0682	0,3697	2,955	48,66	45,71
ул. Старостина д.59 корп.1	ул. Старостина д.59 корп.1	0,2967075	0	0	5,1115	0,3707	2,767	46,33	43,56
ул. Мира д.2 корп.1	ул. Мира д.2 корп.1	0,1994215	0	0	3,4618	0,2494	2,748	48,17	45,42
ул. Мира д.2 корп.2	ул. Мира д.2 корп.2	0,3140815	0	0	5,5272	0,3936	2,597	48,04	45,44
ул. Старостина д.67	ул. Старостина д.67	0,3942085	0	0	6,6237	0,4907	3,088	47,62	44,53
ул. Старостина д.65	ул. Старостина д.65	0,3679615	0	0	6,1758	0,4579	3,189	46,63	43,45
ул. Мира д.4 корп.2	ул. Мира д.4 корп.2	0,2917825	0	0	4,9881	0,3642	3,065	46,59	43,53
ул. Мира д.6	ул. Мира д.6	0	0	0,018035	0,3741	0,0184	29,919	41,71	11,79
ул. Мира д.4 корп.1	ул. Мира д.4 корп.1	0,1841565	0	0	3,2394	0,2308	3,288	46,33	43,05
ул. Старостина д.71	ул. Старостина д.71	0,1786745	0	0	3,1419	0,224	2,782	45,93	43,14
ул. Мира д.8	ул. Мира д.8	0,0361775	0	0	0,6182	0,0452	3,548	47,9	44,35
ул. Мира д.8	ул. Мира д.8	0,4202605	0	0	7,1224	0,5242	3,381	50,09	46,71
ул. Мира д.10	ул. Мира д.10	0,3025802	0	0	5,1511	0,3777	3,258	52,08	48,82
ул. Мира д.10	ул. Мира д.10	0,3025802	0	0	5,2586	0,3803	2,808	51,84	49,03
ул. Мира д.10	ул. Мира д.10	0,3025802	0	0	5,3592	0,3826	2,612	48,65	46,04
ул. Мира д.12	ул. Мира д.12	0,4241205	0,63	0	13,6009	1,2264	2,206	46,81	44,6
ул. Старостина д.75	ул. Старостина д.75	0,1931715	0	0	3,3138	0,2411	3,455	43,2	39,75
ул. Старостина д.79	ул. Старостина д.79	0,3053655	0	0	5,1293	0,3801	3,352	42,42	39,07
ул. Старостина д.81	ул. Старостина д.81	0,3191045	0	0	5,3699	0,3972	3,259	43,86	40,6
ул. Старостина д.85	ул. Старостина д.85	0,3038405	0	0	5,1387	0,3785	3,16	39,11	35,95
ул. Старостина д.87	ул. Старостина д.87	0,1789315	0	0	3,0385	0,2231	3,261	42,05	38,79
ул. Старостина д.91	ул. Старостина д.91	0,1582105	0	0	2,7955	0,1984	3,043	48,2	45,16
ул. Старостина д.93	ул. Старостина д.93	0,5864175	0	0	10,078	0,7359	1,721	46,05	44,33
ул. Старостина д.95	ул. Старостина д.95	0,1831005	0	0	3,1703	0,2289	2,69	55,51	52,82
ул. Старостина д.97	ул. Старостина д.97	0,2141905	0	0	3,7189	0,2677	2,588	61,17	58,58
ул. Старостина д.99	ул. Старостина д.99	0,3934465	0	0	6,8818	0,4924	2,508	55,08	52,58

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Старостина д.103	ул. Старостина д.103	0,5924045	0	0,085185	9,4901	0,809	43,231	68,94	25,71
ул. Домостроительная д.24	ул. Домостроительная д.24	0,116114	0	0,001545	1,8546	0,1406	56,895	125,65	68,75
ул. Домостроительная д.24	ул. Домостроительная д.24	0,922753	0	0,187245	14,8924	1,313	55,185	119,88	64,69
ш. В.Ростинское д.66	ш. В.Ростинское д.66	0,016719	0	0	0,2732	0,0201	57,628	109,55	51,92
ш. В.Ростинское д.57а	ш. В.Ростинское д.57а	0,1446895	0	0	2,2438	0,1734	56,589	103,26	46,67
ш. В.Ростинское д.57	ш. В.Ростинское д.57	0,1016035	0	0	1,6461	0,1218	54,135	124,81	70,68
ул. Г. Седова д.22	ул. Г. Седова д.22	0,1911355	0	0	3,0815	0,2344	28,158	64,37	36,21
ул. Г. Седова д.22	ул. Г. Седова д.22	0,1911355	0	0	3,0863	0,2344	28,032	61,44	33,41
ул. Г. Седова д.24	ул. Г. Седова д.24	0,3691355	0	0	5,9668	0,4525	27,718	62,02	34,3
ул. Г. Седова д.24	ул. Г. Седова д.24	0,3691355	0	0	6,0049	0,4527	26,854	65,74	38,89
ш. В.Ростинское д.25	ш. В.Ростинское д.25	0,2745455	0	0	4,4857	0,3369	27,637	61,81	34,17
ш. В.Ростинское д.27	ш. В.Ростинское д.27	0,1338065	0	0	2,1981	0,1641	27,64	61,75	34,11
ш. В.Ростинское д.23	ш. В.Ростинское д.23	0,1310145	0	0	2,1615	0,1607	27,695	60,29	32,59
ш. В.Ростинское д.21	ш. В.Ростинское д.21	0,1299465	0	0	2,1576	0,1595	27,682	58,28	30,6
ш. В.Ростинское д.19	ш. В.Ростинское д.19	0,2739795	0	0	4,5808	0,3365	27,517	55,92	28,41
ул. Г. Седова д.20	ул. Г. Седова д.20	0,1191355	0	0	1,9238	0,146	28,154	64,31	36,16
ул. Г. Седова д.20	ул. Г. Седова д.20	0,1191355	0	0	1,9283	0,1461	28,08	66,99	38,91
ул. Г. Седова д.20	ул. Г. Седова д.20	0,1191355	0	0	1,9466	0,1461	27,952	66,47	38,52
ул. Г. Седова д.16	ул. Г. Седова д.16	0,2452315	0	0	3,9667	0,3007	27,797	69,19	41,39
ул. Г. Седова д.16	ул. Г. Седова д.16	0,2452315	0	0	3,9707	0,3007	26,744	68,31	41,56
ул. Г. Седова д.14	ул. Г. Седова д.14	0,1826735	0	0	2,9654	0,2241	25,947	67,13	41,18
ул. Г. Седова д.14	ул. Г. Седова д.14	0,1826735	0	0	2,9716	0,2242	25,35	69,25	43,9
ул. Г. Седова д.12	ул. Г. Седова д.12	0,2427355	0	0	3,9746	0,2977	24,739	73,31	48,57
ул. Г. Седова д.12	ул. Г. Седова д.12	0,2427355	0	0	3,9603	0,2977	24,614	73,28	48,67
ул. Г. Седова д.10	ул. Г. Седова д.10	0,167306	0	0	2,7448	0,2055	23,212	72,82	49,61
ул. Г. Седова д.10	ул. Г. Седова д.10	0,167306	0	0	2,7542	0,2056	22,77	73,8	51,03
ул. Кильдинская д.1	ул. Кильдинская д.1	0,3093755	0	0	5,1257	0,3798	22,553	76,14	53,58
ул. Г. Седова д.18	ул. Г. Седова д.18	0,2093165	0	0	3,3963	0,2567	27,757	70,85	43,09
ул. Г. Седова д.18	ул. Г. Седова д.18	0,2093165	0	0	3,4045	0,2567	27,722	72,4	44,68
ул. Г. Седова д.18	ул. Г. Седова д.18	0,2093165	0	0	3,4186	0,2567	27,671	74,02	46,35
ул. Кильдинская д.1	ул. Кильдинская д.1	0,3093755	0	0	5,0985	0,3796	27,004	83,5	56,5
ул. Кильдинская д.1	ул. Кильдинская д.1	0,3093755	0	0	5,126	0,3797	25,976	77,97	52
ш. В.Ростинское д.7	ш. В.Ростинское д.7	0,1944925	0	0	3,418	0,2445	4,975	49,19	44,22
ш. В.Ростинское д.5	ш. В.Ростинское д.5	0,1519375	0	0	2,6849	0,1911	4,094	50,61	46,52
ш. В.Ростинское д.3	ш. В.Ростинское д.3	0,6241355	0	0	11,0352	0,7889	2,43	47,96	45,53
ш. В.Ростинское д.1	ш. В.Ростинское д.1	0,214792	0	0	3,8721	0,271	1,749	43,46	41,71

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Кильдинская д.25	ул. Кильдинская д.25	0,3001355	0	0	5,304	0,3775	4,824	54,71	49,89
ул. Кильдинская д.23	ул. Кильдинская д.23	0,1571355	0	0	2,7864	0,1978	4,849	59,63	54,78
ул. Кильдинская д.21	ул. Кильдинская д.21	0,5871355	0	0	10,4569	0,742	4,528	62,89	58,36
ул. Кильдинская д.19	ул. Кильдинская д.19	0,1465475	0	0	2,6231	0,1846	4,569	65,62	61,05
ул. Кильдинская д.17	ул. Кильдинская д.17	0,2002885	0	0	3,6002	0,2524	4,465	62,35	57,88
ул. Кильдинская д.15	ул. Кильдинская д.15	0,2097775	0	0	3,7934	0,2645	4,401	59,99	55,59
ул. Кильдинская д.13	ул. Кильдинская д.13	0,2057635	0	0	3,7643	0,2598	4,401	55,25	50,85
ул. Кильдинская д.11	ул. Кильдинская д.11	0,1916365	0	0	3,5551	0,2424	4,224	52,69	48,46
ш. В.Ростинское д.9	ш. В.Ростинское д.9	0,1451355	0	0	2,5546	0,1825	6,25	39,6	33,35
ш. В.Ростинское д.11	ш. В.Ростинское д.11	0,1401355	0	0	2,4788	0,1763	6,235	37,13	30,89
ш. В.Ростинское д.13	ш. В.Ростинское д.13	0,2946205	0	0	5,212	0,3707	5,928	36,73	30,8
ш. В.Ростинское д.15	ш. В.Ростинское д.15	0,1381355	0	0	2,4617	0,1739	6,07	36,14	30,07
ш. В.Ростинское д.17	ш. В.Ростинское д.17	0,1921775	0	0	3,4328	0,242	5,975	37,51	31,54
ул. Кильдинская д.9 к.1	ул. Кильдинская д.9 к.1	0,2892595	0	0	5,2662	0,365	5,817	44,16	38,35
ул. Старостина д.30	ул. Старостина д.30	0,3046425	0	0,055801	4,8919	0,4283	40,12	60,79	20,67
ул. Старостина д.32	ул. Старостина д.32	0,1241355	0	0,016585	1,992	0,1683	40,08	58,92	18,84
ул. Старостина д.34	ул. Старостина д.34	0,3131355	0	0,081585	5,0737	0,4649	39,849	57,62	17,77
ул. Старостина д.36	ул. Старостина д.36	0,1231355	0	0,018585	1,9948	0,1694	39,848	57,18	17,33
ул. Старостина д.38	ул. Старостина д.38	0,3062055	0	0,553861	6,8533	0,93	39,72	56,9	17,18
ул. Старостина д.40	ул. Старостина д.40	0,1131355	0	0,019585	1,8679	0,1587	39,534	56,15	16,61
ш. В.Ростинское д.51	ш. В.Ростинское д.51	0,198729	0,197146	0,004057	4,7761	0,4539	50,654	74,91	24,26
ш. В.Ростинское д.53	ш. В.Ростинское д.53	0,164178	0	0	2,8469	0,1986	48,436	90,36	41,93
ул. Свердлова д.3	ул. Свердлова д.3	0,3300315	0	0,002127	5,6812	0,4027	44,52	81,97	37,45
пр. Связи д.30	пр. Связи д.30	0,5133555	0	0,012999	8,4938	0,6467	35,451	82,28	46,83
ул. Старостина д.13 корп.1	ул. Старостина д.13 корп.1	0,3141015	0	0,039307	5,2129	0,4263	35,35	86,7	51,35
ул. Старостина д.13 корп.2	ул. Старостина д.13 корп.2	0,2848445	0	0,035859	4,7832	0,3872	34,899	83,97	49,07
ул. Старостина д.11 корп.2	ул. Старостина д.11 корп.2	0,2885775	0	0,036963	4,7935	0,3927	35,401	91,67	56,27
ул. Старостина д.11 корп.1	ул. Старостина д.11 корп.1	0,3068115	0	0,040032	5,1444	0,4186	33,586	90,26	56,67
ул. П.Зори д.42	ул. П.Зори д.42	0,289323	0	0,034082	3,5198	0,2753	24,698	70,52	45,83
ул. П.Зори д.44	ул. П.Зори д.44	0,200555	0	0,00295	2,4868	0,179	24,178	70,17	45,99
ул. П.Зори д.40	ул. П.Зори д.40	0,173323	0	0,035082	2,0944	0,1733	24,976	71,1	46,12
пр. Тарана д.11	пр. Тарана д.11	0,049391	0	0	0,6221	0,0437	24,962	72,74	47,78
пр. Тарана д.13	пр. Тарана д.13	0,180323	0	0,036082	2,1863	0,1801	24,956	73,88	48,92
пр. Тарана д.12	пр. Тарана д.12	0,170323	0	0,033082	2,0767	0,1695	24,927	75,16	50,23
пр. Тарана д.10	пр. Тарана д.10	0,202492	0	0,020252	2,4804	0,1905	24,894	70,76	45,87
ул. Буркова д.31	ул. Буркова д.31	0,279892	0	0,007618	3,4467	0,2515	24,881	72,7	47,82

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Буркова д.29	ул. Буркова д.29	0,227441	0	0,025399	2,8262	0,2158	24,579	66,21	41,63
пр. Тарана д.6	пр. Тарана д.6	0,273877	0	0,040585	3,4391	0,2656	24,556	65,36	40,8
ул. Буркова д.27	ул. Буркова д.27	0,227323	0	0,053082	2,8775	0,2317	24,63	72,1	47,47
ул. П.Зори д.38	ул. П.Зори д.38	0,239323	0	0,022082	2,9405	0,2245	24,845	69,6	44,75
пр. Тарана д.9	пр. Тарана д.9	0,041964	0	0	0,5434	0,0372	24,897	68,71	43,81
ул. П.Зори д.36	ул. П.Зори д.36	0,116046	0	0,001992	1,4652	0,1037	24,728	68,8	44,07
пр. Тарана д.15	пр. Тарана д.15	0,179323	0	0,034082	2,174	0,1781	24,892	72,73	47,84
пр. Тарана д.17	пр. Тарана д.17	0,182323	0	0,040082	2,2194	0,1842	24,851	72,1	47,25
пр. Тарана д.19	пр. Тарана д.19	0,210323	0	0,037082	2,5703	0,2073	24,823	72,11	47,28
пр. Тарана д.21	пр. Тарана д.21	0,184323	0	0,040082	2,2646	0,186	24,784	71,44	46,65
пр. Тарана д.23	пр. Тарана д.23	0,083848	0	0	1,0712	0,0742	24,535	70,94	46,4
ул. П.Зори д.46	ул. П.Зори д.46	0,117422	0	0,009746	1,5236	0,1095	24,79	70,17	45,38
пр. Тарана д.16	пр. Тарана д.16	0,228323	0	0,047082	2,7753	0,2292	24,722	76,19	51,46
пр. Тарана д.14	пр. Тарана д.14	0,247323	0	0,047082	3,0243	0,246	24,675	79,05	54,38
пр. Тарана д.18	пр. Тарана д.18	0,181323	0	0,039082	2,2203	0,1829	24,546	77,86	53,31
ул. Буркова д.33	ул. Буркова д.33	0,228323	0	0,046082	2,8517	0,2286	24,65	81,61	56,96
пр. Тарана д.22	пр. Тарана д.22	0,181323	0	0,042082	2,2337	0,1846	24,511	75,43	50,92
ул. Буркова д.37	ул. Буркова д.37	0,248323	0	0,056082	3,088	0,2521	24,522	73,98	49,46
ул. Буркова д.35	ул. Буркова д.35	0,228253	0	0,025203	2,817	0,2165	24,573	78,1	53,53
ул. П.Зори д.35 корп.2	ул. П.Зори д.35 корп.2	0,44627	0	0,054946	5,4085	0,426	24,649	69,83	45,18
ул. Сполохи д.8	ул. Сполохи д.8	0,267646	0	0,035748	3,2894	0,2574	23,988	64,08	40,09
ул. Сполохи д.7	ул. Сполохи д.7	0,52091	0	0,042508	6,3963	0,4853	23,409	64,37	40,96
ул. П.Зори д.41 к.1	ул. П.Зори д.41 к.1	0,200323	0	0	2,3679	0,175	1,611	47,03	45,41
ул. П.Зори д.43 к.1	ул. П.Зори д.43 к.1	0,191323	0	0,025082	2,3369	0,1834	24,926	70,27	45,34
ул. Т. Резервы д.3	ул. Т. Резервы д.3	0,081014	0	0	1,0247	0,0716	24,858	68,39	43,53
ул. П.Зори д.45 к.1	ул. П.Зори д.45 к.1	0,182798	0	0,019605	2,2646	0,1727	24,762	68,49	43,72
ул. Т. Резервы д.5	ул. Т. Резервы д.5	0,2336355	0	0,047085	4,0431	0,3396	25,669	66,95	41,28
ул. П.Зори д.39	ул. П.Зори д.39	0,034323	0	0	0,5612	0,0319	1,618	46,67	45,05
ул. П.Зори д.41 к.2	ул. П.Зори д.41 к.2	0,346323	0	0,068082	4,1875	0,3451	25,086	68,53	43,45
ул. П.Зори д.43 к.2	ул. П.Зори д.43 к.2	0,059481	0	0,004743	0,7568	0,0553	25,058	67,03	41,97
ул. П.Зори д.41 к.3	ул. П.Зори д.41 к.3	0,364323	0	0,073082	4,4758	0,364	24,923	64,21	39,29
ул. Т. Резервы д.7	ул. Т. Резервы д.7	0,10136	0	0,009045	1,3444	0,0949	24,884	62,02	37,13
ул. Сполохи д.9	ул. Сполохи д.9	0,174725	0	0	2,2125	0,1544	24,165	63,12	38,95
ул. П.Зори д.62	ул. П.Зори д.62	0,3222255	0	0,30501	6,2299	0,7214	22,959	74,04	51,08
ул. П.Зори д.60	ул. П.Зори д.60	0,3591355	0	0,025233	6,2048	0,4758	24,167	69,85	45,68
ул. П. Зори д.46а	ул. П. Зори д.46а	0,1115495	0	0,002634	2,0479	0,1425	25,124	69,2	44,08

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Буркова д.47	ул. Буркова д.47	0,1094515	0	0,00831	1,9077	0,1458	24,11	72,31	48,2
ул. Буркова д.43	ул. Буркова д.43	0,2861355	0	0,035585	5,0885	0,3974	21,858	73,34	51,48
ул. Буркова д.41	ул. Буркова д.41	0,2514845	0	0,046067	4,4443	0,3632	23,056	72,63	49,57
пр. Тарана д.24	пр. Тарана д.24	0,0571865	0	0	1,0657	0,0722	23,42	71,94	48,52
ул. Буркова д.39	ул. Буркова д.39	0,1891355	0	0,031585	3,3624	0,2697	23,532	74,1	50,56
ул. Буркова д.45	ул. Буркова д.45	0,2481355	0	0,056585	4,364	0,3688	23,723	75,91	52,19
ул. Буркова д.51а	ул. Буркова д.51а	0,0864205	0,1626	0	2,8903	0,2821	23,678	76,79	53,11
ул. К.Маркса д.23/51	ул. К.Маркса д.23/51	0,1901355	0	0,029585	3,3841	0,2688	23,7	76,44	52,74
ул. К.Маркса д.25а	ул. К.Маркса д.25а	0,2382315	0	0,002038	4,1977	0,3018	22,523	74,35	51,82
ул. К.Маркса д.25	ул. К.Маркса д.25	0,1711355	0	0,033585	3,0403	0,2492	23,693	73,32	49,62
ул. Буркова д.34	ул. Буркова д.34	0,1364505	0	0,000258	2,4365	0,172	23,716	79,1	55,38
ул. К.Маркса д.19	ул. К.Маркса д.19	0,2715355	0	0,001612	4,7284	0,3419	24,918	83,39	58,48
ул. К.Маркса д.17	ул. К.Маркса д.17	0,3527095	0,6827	0,005199	12,4058	1,1788	25,067	83,95	58,88
ул. Буркова д.36	ул. Буркова д.36	0,2516155	0,39	0,129025	11,1427	0,8626	23,938	82,12	58,18
ул. К.Маркса д.15 корп.2	ул. К.Маркса д.15 корп.2	0,1904235	0	0,000582	3,4813	0,2421	23,907	83,65	59,74
ул. Буркова д.30	ул. Буркова д.30	0,234344	0,35374	0	7,2553	0,6741	24,625	82,55	57,93
ул. К.Маркса д.15 корп.1	ул. К.Маркса д.15 корп.1	0,1227345	0	0,016585	2,2344	0,1721	24,557	86,92	62,36
ул. Папанина д.4	ул. Папанина д.4	0,1690295	0	0,00261	3,0355	0,2153	24,052	77,04	52,99
ул. К.Маркса д.26	ул. К.Маркса д.26	0,1873805	0	0,022522	3,312	0,2582	23,395	83,39	60
ул. С.Перовской д.43 к.1	ул. С.Перовской д.43 к.1	0,0400445	0	0,054195	0,7138	0,1046	23,248	82,35	59,11
ул. С.Перовской д.43	ул. С.Перовской д.43	0,3920585	0	0,024837	7,0172	0,5183	22,789	84,49	61,7
ул. П.Зори д.51/33	ул. П.Зори д.51/33	0,1851805	0	0	3,1786	0,2315	25,944	67,66	41,72
ул. Т. Резервы д.8	ул. Т. Резервы д.8	0,1830385	0	0,022707	3,3613	0,2531	1,615	38,36	36,75
ул. П.Зори д.49 к.2	ул. П.Зори д.49 к.2	0,6191355	0	0,061585	10,9012	0,8467	21,968	64,04	42,08
ул. П.Зори д.49 к.4	ул. П.Зори д.49 к.4	0,1111355	0	0,018585	1,9572	0,1589	21,995	59,72	37,72
ул. П.Зори д.49 к.5	ул. П.Зори д.49 к.5	0,2971355	0	0,056585	5,2668	0,4327	21,227	60,11	38,88
ул. П.Зори д.49 к.6	ул. П.Зори д.49 к.6	0,1341355	0	0,016585	2,3829	0,1863	21,053	58,69	37,63
ул. К.Маркса д.35	ул. К.Маркса д.35	0,7557665	0	0,109944	13,5762	1,0783	20,073	54,6	34,52
ул. К.Маркса д.39	ул. К.Маркса д.39	0,5679075	0	0,089624	10,3188	0,8137	19,893	51,83	31,94
ул. К.Маркса д.48	ул. К.Маркса д.48	0,2019435	0,1756	0,022953	4,8944	0,4624	26,515	58,58	32,06
ул. К.Маркса д.38а	ул. К.Маркса д.38а	0,1716355	0,133	0,155685	5,1568	0,5098	26,624	64,14	37,52
ул. Старостина д.2а	ул. Старостина д.2а	0,0891985	0,3486	0,020785	4,4479	0,5048	25,916	54,32	28,4
ул. К.Маркса д.52	ул. К.Маркса д.52	0,1811755	0,35	0,002359	6,2434	0,6023	26,516	58,26	31,74
ул. Папанина д.1	ул. Папанина д.1	0,1649355	0,123	0,009826	4,0252	0,3519	17,677	85,78	68,1
ул. Папанина д.3	ул. Папанина д.3	0,5796385	1,138	0,003975	20,0238	1,9633	17,373	67,5	50,13
ул. Папанина д.3 корп.1	ул. Папанина д.3 корп.1	0,2644465	0	0,014489	4,8525	0,3528	17,481	94,55	77,06

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр. Северный д.2	пр. Северный д.2	0,1411355	0	0,015585	2,564	0,1961	17,381	73,04	55,66
пр. Северный д.3	пр. Северный д.3	0,3218555	0	0,047599	5,8857	0,4599	16,939	56,93	39,99
пр. Северный д.1	пр. Северный д.1	1,0363565	0	0,05033	19,0448	1,4035	15,258	58,2	42,95
пр. Северный д.4	пр. Северный д.4	0,2378355	0	0,082585	4,335	0,387	17,326	76,58	59,26
пр. Северный д.4	пр. Северный д.4	0,2378355	0	0,082585	4,3489	0,3872	17,191	74,85	57,66
пр. Северный д.4	пр. Северный д.4	0,2378355	0	0,082585	4,3425	0,3871	17,247	76,85	59,61
пр. Северный д.6	пр. Северный д.6	0,1641355	0	0,017585	3,0079	0,228	17,023	67,91	50,88
пр. Северный д.8	пр. Северный д.8	0,1471355	0	0,016585	2,7011	0,2051	16,959	68,22	51,26
пр. Северный д.7	пр. Северный д.7	0,4196525	0	0,061889	7,787	0,6006	16,673	56,03	39,35
пр. Северный д.5	пр. Северный д.5	0,2505745	0,3252244	0,002089	7,4859	0,6715	16,38	50,57	34,19
пр. Северный д.12	пр. Северный д.12	0,1431355	0	0,022585	2,6481	0,2062	16,702	65,67	48,97
пр. Северный д.13	пр. Северный д.13	0,4196335	0	0,063615	7,824	0,6021	16,734	55,89	39,15
пр. Северный д.10	пр. Северный д.10	0,2384685	0	0,055251	4,4047	0,3611	16,804	72,11	55,31
пр. Северный д.10	пр. Северный д.10	0,2384685	0	0,055251	4,4097	0,3614	16,698	75,36	58,66
пр. Северный д.10	пр. Северный д.10	0,2384685	0	0,055251	4,3898	0,361	16,915	75,79	58,87
пр. Северный д.14	пр. Северный д.14	0,1451675	0	0,008624	2,6994	0,1948	16,654	75,29	58,64
пр. Северный д.16	пр. Северный д.16	0,2357535	0	0,043002	4,4063	0,3458	16,518	76,93	60,42
пр. Северный д.16	пр. Северный д.16	0,2357535	0	0,043002	4,4188	0,3458	16,465	75,08	58,61
пр. Северный д.16	пр. Северный д.16	0,2357535	0	0,043002	4,4382	0,3459	16,407	73,11	56,7
пр. Северный д.18	пр. Северный д.18	0,1389105	0	0,008559	2,6237	0,1869	16,51	68,32	51,81
пр. Северный д.21	пр. Северный д.21	0,1132005	0	0,014806	2,1985	0,1603	16,526	51,45	34,93
пр. Северный д.23	пр. Северный д.23	0,1137735	0	0,013095	2,2328	0,1594	16,52	51,22	34,7
пр. Северный д.25	пр. Северный д.25	0,1141595	0	0,012284	2,2556	0,1591	16,386	51,4	35,01
ул. К.Маркса д.30	ул. К.Маркса д.30	0,1371355	0	0,017585	2,4893	0,1927	17,726	88,29	70,57
ул. К.Маркса д.32	ул. К.Маркса д.32	0,2911355	0	0,052585	5,2991	0,4247	17,732	88,76	71,03
ул. К.Маркса д.34	ул. К.Маркса д.34	0,2471355	0	0,047585	4,5115	0,3632	17,59	88,91	71,32
ул. К.Маркса д.36	ул. К.Маркса д.36	0,2741355	0	0,055585	5,0462	0,4063	17,571	88,29	70,72
ул. К.Маркса д.38	ул. К.Маркса д.38	0,1116885	0	0,010024	2,0925	0,1529	17,67	87,87	70,2
ул. К.Маркса д.44	ул. К.Маркса д.44	0,2811355	0	0,064585	5,0943	0,4242	17,627	69,21	51,58
ул. К.Маркса д.42	ул. К.Маркса д.42	0,4851465	0	0,067157	8,803	0,6882	17,513	54,99	37,48
ул. К.Маркса д.40	ул. К.Маркса д.40	0,1090335	0	0,011017	1,9877	0,1504	17,422	48,91	31,49
ул. Старостина д.8	ул. Старостина д.8	0,1091715	0	0,01149	2,0068	0,1512	17,236	68,7	51,46
ул. Старостина д.10	ул. Старостина д.10	0,1854105	0	0,04343	3,4265	0,281	17,109	68,87	51,76
ул. Старостина д.6	ул. Старостина д.6	0,2454855	0	0,029336	4,56	0,3441	16,609	68,5	51,89
ул. Старостина д.4	ул. Старостина д.4	0,1926645	0	0,024258	3,605	0,2714	16,641	67,88	51,24
ул. Книповича д.25	ул. Книповича д.25	0,2811355	0	0,050585	5,2228	0,4104	19,958	80,54	60,58

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. П.Зори д.18	ул. П.Зори д.18	0,1326435	0	0,009023	2,4563	0,1784	20,189	80,85	60,66
ул. П.Зори д.16	ул. П.Зори д.16	0,2795875	0	0,043789	5,1532	0,4012	20,203	81,87	61,67
ул. П.Зори д.12	ул. П.Зори д.12	0,2872095	0	0,040253	5,3431	0,4073	20,224	82,79	62,57
ул. Книповича д.22	ул. Книповича д.22	0,2901355	0	0,060585	5,538	0,4318	19,985	79,07	59,09
ул. Книповича д.24	ул. Книповича д.24	0,1361355	0	0,016585	2,5971	0,1904	20,27	79,19	58,92
ул. П.Зори д.20	ул. П.Зори д.20	0,2841355	0	0,064585	5,4518	0,4277	20,287	78,93	58,64
ул. Книповича д.36	ул. Книповича д.36	0,334269	0	0,014671	6,2358	0,4433	18,815	73,09	54,27
ул. П.Зори д.17 корп.2	ул. П.Зори д.17 корп.2	0,3041355	0	0,058585	5,5851	0,4478	19,889	82,05	62,16
ул. П.Зори д.17 корп.3	ул. П.Зори д.17 корп.3	0,3011355	0	0,059585	5,5541	0,445	19,906	81	61,09
ул. П.Зори д.17 корп.4	ул. П.Зори д.17 корп.4	0,3011355	0	0,055585	5,5955	0,4407	20,039	83,87	63,83
ул. Книповича д.67	ул. Книповича д.67	0,6052805	0	0,080372	10,7586	0,8508	22,178	76	53,82
ул. Книповича д.27	ул. Книповича д.27	0,2301355	0	0,049585	4,3402	0,3432	20,461	80,96	60,49
ул. Книповича д.29	ул. Книповича д.29	0,2221355	0	0,044585	4,0469	0,3279	20,567	79,67	59,1
ул. Книповича д.33к2	ул. Книповича д.33к2	0,1801355	0	0,042585	3,3133	0,2728	20,38	78,11	57,73
ул. Книповича д.33к1	ул. Книповича д.33к1	0,1801355	0	0,042585	3,3565	0,2728	20,324	77,29	56,97
ул. Книповича д.37	ул. Книповича д.37	0,2801355	0	0,035585	5,225	0,3934	20,421	77,08	56,66
ул. Книповича д.41	ул. Книповича д.41	0,2641355	0	0,030585	4,8622	0,3678	20,23	72,39	52,16
ул. Книповича д.35 корп.1	ул. Книповича д.35 корп.1	0,2251355	0	0,042585	4,0807	0,3296	20,673	77,29	56,62
ул. Книповича д.35 корп.2	ул. Книповича д.35 корп.2	0,447786	0	0,022046	8,158	0,5932	20,629	78,74	58,11
ул. Книповича д.39 корп.3	ул. Книповича д.39 корп.3	0,1811355	0	0,035585	3,3132	0,2668	20,536	77,36	56,83
ул. Книповича д.33к3	ул. Книповича д.33к3	0,187483	0	0,021436	3,9278	0,2618	18,438	78,15	59,71
ул. Книповича д.39 корп.1	ул. Книповича д.39 корп.1	0,3461355	0	0,073585	6,29	0,5155	20,237	60,13	39,89
ул. Книповича д.39	ул. Книповича д.39	0,3461355	0	0,004285	6,2817	0,4454	19,66	74,95	55,29
ул. Книповича д.39 корп.2	ул. Книповича д.39 корп.2	0,2317265	0	0,023688	4,2064	0,3192	20,249	74,88	54,63
ул. Книповича д.47	ул. Книповича д.47	0,2861355	0	0,049585	5,1426	0,4138	21,153	74,55	53,4
ул. Книповича д.51	ул. Книповича д.51	0,1811355	0	0,034585	3,2634	0,2654	20,986	76,05	55,07
ул. Книповича д.49а	ул. Книповича д.49а	0,131128	0	0,0102	2,3934	0,1772	21,034	76,25	55,22
ул. Книповича д.49к3	ул. Книповича д.49к3	0,3311355	0	0,067585	6,0065	0,4899	20,601	76,48	55,88
ул. Книповича д.49к2	ул. Книповича д.49к2	0,3311355	0	0,074585	6,1353	0,4987	19,558	77,27	57,71
ул. Книповича д.49к1	ул. Книповича д.49к1	0,1282045	0	0,00262	2,3888	0,1667	19,532	77,18	57,65
ул. Книповича д.35 корп.3	ул. Книповича д.35 корп.3	0,2821355	0	0,054585	5,2897	0,4158	19,691	76,89	57,2
ул. Книповича д.49к4	ул. Книповича д.49к4	0,1791355	0	0,044585	3,2694	0,2732	20,691	76,68	55,99
ул. Книповича д.61к2	ул. Книповича д.61к2	0,2851965	0	0,046067	5,2885	0,412	19,297	77,82	58,52
ул. Книповича д.61к3	ул. Книповича д.61к3	0,2831355	0	0,065585	5,3203	0,4296	19,048	78,82	59,77
ул. Книповича д.65	ул. Книповича д.65	0,2841355	0	0,066585	5,4909	0,4333	18,293	77,99	59,7
ул. Книповича д.55	ул. Книповича д.55	0,2251355	0	0,041585	4,1152	0,328	21,085	75,84	54,75

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Книповича д.45	ул. Книповича д.45	0,3151355	0	0,052585	5,7568	0,4546	20,352	70,64	50,29
ул. Книповича д.43	ул. Книповича д.43	0,2993325	0	0,03453	5,5091	0,4162	20,562	65,97	45,41
ул. Книповича д.53	ул. Книповича д.53	0,2241355	0	0,041585	4,0399	0,3269	21,013	76,36	55,35
ул. Книповича д.46	ул. Книповича д.46	0,294252	0	0	5,3398	0,3746	17,732	69,42	51,69
ул. Книповича д.46	ул. Книповича д.46	0,294252	0	0	5,4143	0,3749	13,885	70,38	56,5
ул. Книповича д.61к1	ул. Книповича д.61к1	0,2251355	0	0,046585	4,0383	0,3328	21,356	76,96	55,61
ул. Книповича д.59	ул. Книповича д.59	0,2241355	0	0,043585	4,0527	0,3292	20,822	75,52	54,7
ул. Книповича д.63	ул. Книповича д.63	0,2231355	0	0,046585	4,134	0,3325	19,596	74,76	55,17
ул. Радищева д.11	ул. Радищева д.11	0,4071375	0	0,060904	7,1699	0,5752	23,069	77,89	54,82
ул. Радищева д.13	ул. Радищева д.13	0,1474655	0	0,012141	2,608	0,1986	22,617	77,11	54,49
ул. Радищева д.15	ул. Радищева д.15	0,3022385	0	0,053097	5,3852	0,436	21,859	76,1	54,24
ул. Гвардейская д.12 к.3	ул. Гвардейская д.12 к.3	0,2003645	0	0,019503	3,5892	0,2732	21,646	76,45	54,8
ул. Гвардейская д.12 к.2	ул. Гвардейская д.12 к.2	0,2065995	0	0,01556	3,7173	0,2772	21,538	76,49	54,95
ул. Гвардейская д.12 к.1	ул. Гвардейская д.12 к.1	0,2247255	0	0,020018	4,058	0,3047	21,089	75,1	54,01
ул. Радищева д.9	ул. Радищева д.9	0,1458845	0	0,013219	2,5828	0,1977	22,385	77,83	55,45
ул. Радищева д.7	ул. Радищева д.7	0,3049705	0	0,051047	5,4401	0,4378	21,407	77,2	55,8
ул. Гвардейская д.2	ул. Гвардейская д.2	0,1237565	0	0,017532	2,2163	0,1745	20,878	75,42	54,54
ул. Гвардейская д.4	ул. Гвардейская д.4	0,3086835	0	0,051047	5,5654	0,4435	20,268	76,12	55,86
ул. Гвардейская д.6	ул. Гвардейская д.6	0,1997825	0	0,029607	3,6006	0,2834	20,237	74,67	54,43
ул. Гвардейская д.8	ул. Гвардейская д.8	0,3025515	0	0,049568	5,4953	0,4347	19,808	74,01	54,21
ул. Гвардейская д.10	ул. Гвардейская д.10	0,1383305	0	0,012454	2,5273	0,1884	19,794	73,22	53,42
ул. Гвардейская д.19	ул. Гвардейская д.19	0,2874605	0	0,0283575	5,261	0,3945	19,447	74,23	54,78
ул. Гвардейская д.19	ул. Гвардейская д.19	0,2874605	0	0,0283575	5,3406	0,3958	17,832	74,54	56,71
ул. Книповича д.52	ул. Книповича д.52	0,3420475	0	0,050114	6,087	0,4816	23,095	71,48	48,38
ул. Книповича д.48	ул. Книповича д.48	0,265715	0	0,00231	4,7901	0,3374	23,526	76,83	53,3
ул. К.Маркса д.55	ул. К.Маркса д.55	0,193339	0	0,0270195	3,3581	0,2699	24,686	55,26	30,58
ул. К.Маркса д.55	ул. К.Маркса д.55	0,193339	0	0,0270195	3,3759	0,27	24,406	55,91	31,51
ул. К.Маркса д.47	ул. К.Маркса д.47	0,1451355	0	0,019585	2,5172	0,2019	24,639	60,04	35,4
ул. К.Маркса д.45	ул. К.Маркса д.45	0,6201355	0	0,132585	10,8801	0,9177	24,035	54,75	30,71
ул. К.Маркса д.43	ул. К.Маркса д.43	0,0801355	0,3478954	0,002604	4,3382	0,4744	24,417	55,48	31,06
ул. К.Маркса д.51	ул. К.Маркса д.51	0,1971355	0	0,033585	3,4159	0,2811	24,706	53,75	29,04
ул. К.Маркса д.57	ул. К.Маркса д.57	0,5191475	0	0,089059	9,1007	0,7444	23,763	59,57	35,81
ул. К.Маркса д.59	ул. К.Маркса д.59	0,1596355	0	0,006585	2,8057	0,2074	24,163	49,5	25,33
ул. К.Маркса д.59	ул. К.Маркса д.59	0,1596355	0	0,006585	2,8391	0,2081	22,324	58,29	35,97
ул. К.Маркса д.61	ул. К.Маркса д.61	0,1973875	0	0,027139	3,5429	0,2765	21,799	57,68	35,88
ул. К.Маркса д.60	ул. К.Маркса д.60	0,0682275	0	0,001421	1,1872	0,087	24,316	58,31	33,99

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Книповича д.38	ул. Книповича д.38	0,2790215	0	0,049582	5,2635	0,4087	19,292	68,7	49,41
ул. Книповича д.40	ул. Книповича д.40	0,2823235	0	0,049852	5,3431	0,4138	19,068	64,92	45,85
ул. Книповича д.42	ул. Книповича д.42	0,2823635	0	0	15,2237	0,3477	17,854	66,52	48,66
ул. Книповича д.44	ул. Книповича д.44	0,3719875	0	0	20,0608	0,4569	14,187	62,22	48,04
ул. Книповича	ул. Книповича	0,1074275	0	0	5,7947	0,1313	12,233	67,2	54,97
ул. Н. Плато д.1	ул. Н. Плато д.1	0,2280695	0	0	12,2961	0,2807	17,888	65,6	47,71
ул. Н. Плато д.3	ул. Н. Плато д.3	0,2040585	0	0	11,0028	0,251	17,552	61,29	43,74
ул. Н. Плато д.5	ул. Н. Плато д.5	0,1800315	0	0	9,7062	0,2213	18,31	59,81	41,5
ул. Н. Плато д.7	ул. Н. Плато д.7	0,1804215	0	0	9,7278	0,2217	17,265	59,63	42,37
ул. Н. Плато	ул. Н. Плато	0,0205496	0	0	1,1082	0,0243	18,132	71,5	53,37
ул. Н. Плато	ул. Н. Плато	0,0312855	0	0	1,6873	0,0377	17,989	61,57	43,59
ул. Н. Плато д.9	ул. Н. Плато д.9	0,1800485	0	0	9,7089	0,2211	16,567	57,62	41,05
ул. Н. Плато д.11	ул. Н. Плато д.11	0,1792175	0	0	9,6639	0,22	15,738	60,77	45,03
ул. Н. Плато д.13	ул. Н. Плато д.13	0,3763265	0	0	20,2975	0,4615	10,15	51,01	40,86
ул. Н. Плато д.19	ул. Н. Плато д.19	0,1891355	0	0	10,2038	0,2312	10,036	51,39	41,36
ул. Н. Плато д.17	ул. Н. Плато д.17	0,1119835	0	0	6,0414	0,1363	10,852	51,57	40,72
ул. Н. Плато д.15	ул. Н. Плато д.15	0,1116645	0	0	6,0216	0,1365	16,403	52,96	36,56
ул. Н. Плато д.2а	ул. Н. Плато д.2а	0,1965425	0	0	10,5966	0,2412	20,336	68,52	48,18
ул. Н. Плато д.4	ул. Н. Плато д.4	0,1820395	0	0	9,8147	0,2241	18,897	65,52	46,62
ул. Н. Плато д.6	ул. Н. Плато д.6	0,1807355	0	0	9,7435	0,2225	19,105	59,34	40,23
ул. Н. Плато д.8	ул. Н. Плато д.8	0,2832815	0	0	15,2729	0,3486	17,312	54,24	36,92
ул. Н. Плато д.16	ул. Н. Плато д.16	0,2839655	0	0	15,3118	0,3492	12,428	51,79	39,36
ул. Н. Плато д.20	ул. Н. Плато д.20	0,1801355	0	0	9,7171	0,221	7,785	47,55	39,76
ул. Н. Плато д.22	ул. Н. Плато д.22	0,1801315	0	0	9,7181	0,2202	8,058	47,26	39,2
ул. П.Зори д.41 к.4	ул. П.Зори д.41 к.4	0,2811355	0	0	15,1644	0,3451	8,307	54,75	46,45
ул. Т. Резервы д.11а	ул. Т. Резервы д.11а	0,1380895	0	0,001468	7,4535	0,1708	6,624	51,11	44,48
ул. Т. Резервы д.9	ул. Т. Резервы д.9	0,3461355	0	0	18,6723	0,4244	8,206	54,54	46,34
ул. Т. Резервы д.11	ул. Т. Резервы д.11	0,2389185	0	0	12,8887	0,293	7,749	49,15	41,4
ул. Т. Резервы д.13	ул. Т. Резервы д.13	0,2241355	0	0	12,0938	0,2741	6,834	49,9	43,06
ул. Н. Плато д.16а	ул. Н. Плато д.16а	0,3470505	0	0	18,7136	0,4261	17,172	52,62	35,44
ул. Н. Плато д.10	ул. Н. Плато д.10	0,2833015	0	0	15,2745	0,3485	18,161	50,94	32,78
ул. Н. Плато д.12	ул. Н. Плато д.12	0,2878355	0	0	15,5209	0,3538	16,264	48,8	32,54
ул. Н. Плато д.14	ул. Н. Плато д.14	0,2819525	0	0	15,2071	0,3459	11,286	45,62	34,34
ул. Н. Плато д.18	ул. Н. Плато д.18	0,2815035	0	0	15,1836	0,3446	12,351	45,57	33,22
ул. П.Зори д.33 корп.1	ул. П.Зори д.33 корп.1	0,424108	0	0,046834	5,1487	0,4016	24,796	70,9	46,11
ул. П.Зори д.33 корп.2	ул. П.Зори д.33 корп.2	0,347792	0	0,049808	4,2277	0,3359	24,928	70,5	45,57

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. П.Зори д.33 корп.3	ул. П.Зори д.33 корп.3	0,389341	0	0,049808	4,7797	0,3734	24,553	70,1	45,55
ул. Сполохи д.6	ул. Сполохи д.6	0,038285	0	0,0024	0,4925	0,0353	24,821	68,62	43,8
ул. Сполохи д.4	ул. Сполохи д.4	0,124506	0,0202	0,173882	2,5274	0,2287	24,623	74,91	50,28
ул. П.Зори д.31 корп.2	ул. П.Зори д.31 корп.2	0,181198	0	0,03007	2,2253	0,1774	24,734	66,62	41,89
ул. П.Зори д.31 корп.1	ул. П.Зори д.31 корп.1	0,540194	0	0,045212	6,6397	0,5033	24,608	72,44	47,83
ул. П.Зори д.29 корп.1	ул. П.Зори д.29 корп.1	0,181301	0	0,029529	2,2286	0,1773	24,5	73,22	48,72
ул. П.Зори д.25 корп.1	ул. П.Зори д.25 корп.1	0,585105	0	0,062246	7,2542	0,5532	24,383	71,59	47,21
ул. Радищева д.16	ул. Радищева д.16	0,3416765	0	0,048562	6,0579	0,4807	22,557	70,6	48,04
ул. Радищева д.18	ул. Радищева д.18	0,1111375	0	0,008666	1,9806	0,1491	23,032	70,17	47,14
ул. Радищева д.22	ул. Радищева д.22	0,3100365	0	0,035171	5,5133	0,4267	23,166	66,99	43,83
ул. Радищева д.12	ул. Радищева д.12	0,2671195	0	0,045526	4,8047	0,3831	23,015	62,28	39,26
ул. Радищева д.14	ул. Радищева д.14	0,4021815	0	0,058427	7,1388	0,5672	22,609	66,77	44,16
ул. Радищева д.14 корп.1	ул. Радищева д.14 корп.1	0,2410095	0	0,023894	4,2906	0,3285	22,818	64,94	42,12
ул. Радищева д.8	ул. Радищева д.8	0,0194925	0	0	0,3635	0,0247	22,705	60,84	38,13
ул. Рогозерская д.15	ул. Рогозерская д.15	0,1266975	0,4	0,029792	5,8528	0,6182	21,865	67,95	46,08
ул. Радищева д.10	ул. Радищева д.10	0,0676445	0	0,003029	1,2221	0,0886	21,335	58,02	36,69
ул. Радищева д.10	ул. Радищева д.10	0,1915275	0	0,003286	3,4829	0,2458	20,38	52,98	32,6
пр. Связи д.5	пр. Связи д.5	0,2876395	0	0,055574	4,9024	0,4131	31,945	63,48	31,54
ул. Маклакова д.25	ул. Маклакова д.25	0,3877985	0	0,051011	6,6893	0,5322	31,993	54,57	22,58
пр. Связи д.12	пр. Связи д.12	0,2749755	0	0,045476	4,7006	0,3869	31,991	69,28	37,29
пр. Связи д.13	пр. Связи д.13	0,5661385	0	0,100145	9,5165	0,8027	33,322	57,27	23,94
пр. Связи д.11	пр. Связи д.11	0,1688495	0	0,001499	3,1764	0,2109	32,065	57,27	25,21
ул. Старостина д.21	ул. Старостина д.21	0,2856355	0	0,066585	4,7028	0,4188	35,492	78,52	43,03
ул. Старостина д.21	ул. Старостина д.21	0,2856355	0	0,066585	4,723	0,4187	35,474	78,25	42,78
ул. Старостина д.23	ул. Старостина д.23	0,1824005	0	0,028491	3,055	0,2532	35,334	74,9	39,57
пр. Связи д.32	пр. Связи д.32	0,0761635	0	0,001933	1,3427	0,0959	35,268	69,66	34,39
ул. Старостина д.27	ул. Старостина д.27	0,2942835	0	0,049775	4,8651	0,4127	34,947	66,03	31,08
ул. Старостина д.29	ул. Старостина д.29	0,1851355	0	0,025585	3,0965	0,2541	34,374	65,93	31,55
ул. Старостина д.41	ул. Старостина д.41	0,209946	0	0,0179395	3,563	0,2768	34,415	58,04	23,63
ул. Т. Резервы д.5	ул. Т. Резервы д.5	0,2336355	0	0,047085	4,0895	0,3403	24,968	65,71	40,74
ул. Домостроительная д.18/1	ул. Домостроительная д.18/1	0,3938575	0	0	6,3886	0,4707	50,613	111	60,39
ул. Промышленная д.29	ул. Промышленная д.29	0,4363055	0	0,011605	7,4021	0,533	59,755	126,65	66,9
дор. Вост. объездная д. 204	дор. Вост. объездная д. 204	1,105778	0	0,245057	20,3915	1,6085	48,388	122,18	73,79
ул. Планерная д.3	ул. Планерная д.3	0,2676275	0	0,0430925	4,7391	0,3804	23,628	68,24	44,61
ул. Планерная д.3	ул. Планерная д.3	0,2676275	0	0,0430925	4,7293	0,3804	23,621	75,24	51,62
ул. Буркова д.32	ул. Буркова д.32	0,0608945	0,6105124	0,475033	9,0883	1,2044	24,36	80,04	55,68

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Буркова д.32 к 1	ул. Буркова д.32 к 1	0,2365875	0,2185	0,210835	6,3648	0,7459	24,323	87,32	63
ш. В.Ростинское д.17а	ш. В.Ростинское д.17а	0,173763	0	0,14362	3,353	0,3656	6,095	46,8	40,7
ш. В.Ростинское д.38	ш. В.Ростинское д.38	0,01665	0	0	0,2686	0,0202	45,811	76,67	30,85
дор. Вост. обьездная д. 206	дор. Вост. обьездная д. 206	0,024	0	0	0,4263	0,0286	59,73	126,49	66,76
ул. Мира д.9	ул. Мира д.9	0	0	0,011321	0,2206	0,0116	49,943	73,91	23,97
ул. Мира д.7	ул. Мира д.7	0	0	0,055756	1,1001	0,0571	49,929	75,35	25,42
ул. Скальная д.33	ул. Скальная д.33	0	0	0,051474	0,9934	0,0527	49,803	69,54	19,74
ул. Мира д.25	ул. Мира д.25	0	0	0,008036	0,1715	0,0082	49,711	66,68	16,97
ул. Скальная д.29	ул. Скальная д.29	0	0	0,048855	0,9485	0,0501	49,532	61,88	12,35
ул. Скальная д.25	ул. Скальная д.25	0	0	0,044146	0,8584	0,0452	48,505	58,45	9,94
ул. Скальная д.23	ул. Скальная д.23	0	0	0,02768	0,5397	0,0284	47,991	54,51	6,52
ул. Скальная д.21	ул. Скальная д.21	0	0	0,052556	1,0249	0,0538	47,548	52,57	5,02
ул. Скальная д.17	ул. Скальная д.17	0	0	0,580625	11,3437	0,5947	46,587	53,31	6,73
ул. Мира д.13	ул. Мира д.13	0	0	0,049942	0,9682	0,0512	49,915	73,93	24,01
ул. Мира д.17	ул. Мира д.17	0	0	0,044807	0,8781	0,0459	49,907	75,92	26,01
ул. Мира д.21	ул. Мира д.21	0	0	0,058168	1,1541	0,0595	49,895	74,08	24,19
ул. Мира д.23	ул. Мира д.23	0	0	0,054989	1,1179	0,0562	49,894	71,1	21,21
ул. Мира д.27	ул. Мира д.27	0	0	0,039848	0,8966	0,0406	49,835	67,11	17,27
ул. Скальная д.15	ул. Скальная д.15	0	0	0,043903	0,9348	0,0448	49,835	61,6	11,76
ул. Скальная д.28	ул. Скальная д.28	0	0	0,0077477	0,1602	0,008	49,941	69,16	19,22
ул. Скальная д.26	ул. Скальная д.26	0	0	0,054449	1,0585	0,0558	49,929	68,2	18,27
ул. Скальная д.20	ул. Скальная д.20	0	0	0,055888	1,1326	0,0572	49,818	60,72	10,9
ул. Скальная д.24	ул. Скальная д.24	0	0	0,048582	0,9563	0,0497	49,925	65,1	15,17
ул. Скальная д.18	ул. Скальная д.18	0	0	0,013229	0,276	0,0135	49,818	57,83	8,01
ул. Скальная д.16	ул. Скальная д.16	0	0	0,05526	1,1742	0,0564	49,811	57,33	7,52
ул. Скальная д.10	ул. Скальная д.10	0	0	0,070585	1,3833	0,0723	49,92	61,12	11,2
ул. Скальная д.12	ул. Скальная д.12	0	0	0,021213	0,4302	0,0217	49,993	67,74	17,74
ул. Скальная д.2	ул. Скальная д.2	0	0	0,067585	1,3016	0,0693	49,969	67,6	17,63
ул. Маклакова д.52	ул. Маклакова д.52	0	0	0,063585	1,2286	0,0652	49,959	70,16	20,2
ул. Маклакова д.51	ул. Маклакова д.51	0	0	0,040659	0,8022	0,0416	49,943	72,94	23
ул. Старостина д.45	ул. Старостина д.45	0	0	0,055585	1,1063	0,0569	49,931	75,61	25,68
ул. Старостина д.49	ул. Старостина д.49	0	0	0,038496	0,8389	0,0393	49,942	78,4	28,45
ул. Маклакова д.50	ул. Маклакова д.50	0	0	0,0316105	0,6382	0,0323	49,915	75,31	25,39
ул. Маклакова д.50	ул. Маклакова д.50	0	0	0,0316105	0,6273	0,0324	49,928	75,14	25,21
ул. Маклакова д.48	ул. Маклакова д.48	0	0	0,016585	0,3404	0,017	49,894	73,3	23,41
ул. Маклакова д.49	ул. Маклакова д.49	0	0	0,024435	0,4964	0,025	49,906	74,3	24,4

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Маклакова д.47	ул. Маклакова д.47	0	0	0,048139	0,9945	0,0492	49,869	71,51	21,64
ул. Маклакова д.46	ул. Маклакова д.46	0	0	0,030585	0,6512	0,0312	49,868	69,09	19,22
ул. Скальная д.4	ул. Скальная д.4	0	0	0,015585	0,3025	0,016	49,962	68,4	18,44
ул. Скальная д.6	ул. Скальная д.6	0	0	0,053948	1,045	0,0553	49,945	68,22	18,28
ул. Скальная д.8	ул. Скальная д.8	0	0	0,012583	0,2468	0,0129	49,933	63,32	13,38
ул. Скальная д.9	ул. Скальная д.9	0	0	0,034981	0,6849	0,0358	49,904	54,89	4,99
ул. Скальная д.11	ул. Скальная д.11	0	0	0,037684	0,7392	0,0386	49,896	56,49	6,59
ул. Скальная д.13	ул. Скальная д.13	0	0	0,037144	0,7398	0,038	49,89	58,09	8,2
ул. Скальная д.13	ул. Скальная д.13	0	0	0,003338	0,0946	0,0034	49,891	57,5	7,61
ул. Скальная д.11а	ул. Скальная д.11а	0	0	0,046611	0,9171	0,0477	49,867	56,77	6,9
ул. Скальная д.13а	ул. Скальная д.13а	0	0	0,138037	2,723	0,1413	49,837	58,9	9,07
ул. Скальная д.13а	ул. Скальная д.13а	0	0	0,138037	2,7322	0,1413	49,828	60,72	10,89
ул. Скальная д.13а	ул. Скальная д.13а	0	0	0,138037	2,7544	0,1413	49,822	60,46	10,64
ул. Скальная д.15а	ул. Скальная д.15а	0	0	0,027143	0,5489	0,0278	49,839	60,15	10,31
ул. Скальная д.7	ул. Скальная д.7	0	0	0,03471	0,7242	0,0355	49,901	54,48	4,58
ул. Старостина д.79	ул. Старостина д.79	0	0	0,04147	0,8024	0,0425	29,984	37,35	7,36
ул. Старостина д.81	ул. Старостина д.81	0	0	0,042822	0,8314	0,0439	29,979	38,8	8,82
ул. Старостина д.85	ул. Старостина д.85	0	0	0,037414	0,7326	0,0383	29,973	30,88	0,9
ул. Старостина д.87	ул. Старостина д.87	0	0	0,029723	0,5862	0,0304	29,971	37,63	7,65
ул. Старостина д.91	ул. Старостина д.91	0	0	0,015783	0,3343	0,0161	29,811	42,93	13,12
ул. Старостина д.93	ул. Старостина д.93	0	0	0,078513	1,5674	0,0804	29,947	41,69	11,75
ул. Старостина д.95	ул. Старостина д.95	0	0	0,020735	0,423	0,0212	29,955	50,67	20,72
ул. Старостина д.97	ул. Старостина д.97	0	0	0,018235	0,3751	0,0186	29,955	55,91	25,96
ул. Старостина д.99	ул. Старостина д.99	0	0	0,04373	0,9131	0,0447	29,953	50,16	20,21
ул. Старостина д.75	ул. Старостина д.75	0	0	0,024706	0,503	0,0253	29,985	38,54	8,55
ул. Мира д.8	ул. Мира д.8	0	0	0,00257	0,0658	0,0027	29,979	42,74	12,76
ул. Мира д.8	ул. Мира д.8	0	0	0,059947	1,1697	0,0614	29,968	44,91	14,95
ул. Мира д.10	ул. Мира д.10	0	0	0,0400777	0,787	0,041	29,952	46,97	17,02
ул. Мира д.10	ул. Мира д.10	0	0	0,0400777	0,796	0,041	29,94	47	17,06
ул. Мира д.10	ул. Мира д.10	0	0	0,0400777	0,8072	0,041	29,935	44,09	14,16
ул. Мира д.12	ул. Мира д.12	0	0	0,0600754	1,2405	0,0614	29,933	42,39	12,46
ул. Старостина д.65	ул. Старостина д.65	0	0	0,042822	0,8253	0,0439	29,975	41,63	11,65
ул. Старостина д.67	ул. Старостина д.67	0	0	0,05031	0,9713	0,0516	29,96	42,59	12,63
ул. Мира д.4 корп.2	ул. Мира д.4 корп.2	0	0	0,043092	0,8455	0,0441	29,924	41,55	11,63
ул. Мира д.4 корп.1	ул. Мира д.4 корп.1	0	0	0,024056	0,4863	0,0246	29,923	41,26	11,34
ул. Старостина д.61 корп.2	ул. Старостина д.61 корп.2	0	0	0,037955	0,745	0,0389	29,951	45,8	15,85

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Старостина д.63	ул. Старостина д.63	0,1978175	0	0	3,3425	0,2464	3,197	49,63	46,43
ул. Старостина д.63	ул. Старостина д.63	0	0	0,018065	0,3526	0,0185	29,956	44,54	14,59
ул. Старостина д.59 корп.2	ул. Старостина д.59 корп.2	0	0	0,037414	0,7472	0,0383	29,917	43,71	13,79
ул. Старостина д.59 корп.1	ул. Старостина д.59 корп.1	0	0	0,035251	0,71	0,0361	29,912	41,52	11,61
ул. Мира д.2 корп.1	ул. Мира д.2 корп.1	0	0	0,024976	0,509	0,0255	29,911	43,26	13,35
ул. Мира д.2 корп.2	ул. Мира д.2 корп.2	0	0	0,035046	0,7319	0,0358	29,908	43,22	13,31
ул. Г. Седова д.22	ул. Г. Седова д.22	0	0	0,027585	0,5315	0,0283	49,983	75,17	25,19
ул. Г. Седова д.22	ул. Г. Седова д.22	0	0	0,027585	0,5326	0,0283	49,974	72,39	22,42
ул. Г. Седова д.24	ул. Г. Седова д.24	0	0	0,069585	1,3469	0,0713	49,96	73,1	23,14
ш. В.Ростинское д.27	ш. В.Ростинское д.27	0	0	0,017946	0,3583	0,0184	49,946	72,7	22,76
ш. В.Ростинское д.25	ш. В.Ростинское д.25	0	0	0,044444	0,8798	0,0455	49,945	72,73	22,79
ул. Г. Седова д.24	ул. Г. Седова д.24	0	0	0,069585	1,3634	0,0713	49,929	76,99	27,06
ш. В.Ростинское д.7	ш. В.Ростинское д.7	0	0	0,023785	0,4625	0,0244	49,978	79,65	29,68
ш. В.Ростинское д.1	ш. В.Ростинское д.1	0	0	0,010883	0,2331	0,0111	49,9	75,85	25,95
ш. В.Ростинское д.3	ш. В.Ростинское д.3	0	0	0,093585	1,8437	0,0958	49,885	79,88	29,99
ш. В.Ростинское д.5	ш. В.Ростинское д.5	0	0	0,023192	0,4561	0,0237	49,972	81,58	31,61
ул. Кильдинская д.25	ул. Кильдинская д.25	0	0	0,040585	0,7929	0,0416	49,972	85,19	35,22
ул. Кильдинская д.23	ул. Кильдинская д.23	0	0	0,015783	0,3101	0,0162	49,97	90,11	40,14
ул. Кильдинская д.21	ул. Кильдинская д.21	0	0	0,105585	2,0927	0,1081	49,958	93,63	43,67
ул. Кильдинская д.19	ул. Кильдинская д.19	0	0	0,017405	0,3479	0,0178	49,965	96,33	46,37
ул. Кильдинская д.17	ул. Кильдинская д.17	0	0	0,023354	0,4732	0,0239	49,963	93,83	43,87
ул. Кильдинская д.11	ул. Кильдинская д.11	0	0	0,023354	0,503	0,0238	49,96	84,05	34,09
ул. Кильдинская д.13	ул. Кильдинская д.13	0	0	0,026328	0,5515	0,0269	49,962	86,21	36,25
ул. Кильдинская д.15	ул. Кильдинская д.15	0	0	0,02065	0,4223	0,0211	49,963	91,03	41,07
ш. В.Ростинское д.9	ш. В.Ростинское д.9	0	0	0,009834	0,1947	0,0101	49,99	69,49	19,5
ш. В.Ростинское д.11	ш. В.Ростинское д.11	0	0	0,014701	0,2884	0,0151	49,984	67,15	17,16
ш. В.Ростинское д.13	ш. В.Ростинское д.13	0	0	0,047854	0,9374	0,049	49,976	66,88	16,91
ш. В.Ростинское д.15	ш. В.Ростинское д.15	0	0	0,024585	0,487	0,0252	49,976	66,21	16,24
ш. В.Ростинское д.17	ш. В.Ростинское д.17	0	0	0,024432	0,4877	0,025	49,974	67,55	17,58
ул. Кильдинская д.9 к.1	ул. Кильдинская д.9 к.1	0	0	0,043092	0,875	0,0441	49,968	76,4	26,43
ш. В.Ростинское д.21	ш. В.Ростинское д.21	0	0	0,015783	0,3228	0,0161	49,945	69,25	19,31
ш. В.Ростинское д.19	ш. В.Ростинское д.19	0	0	0,046607	0,964	0,0476	49,94	67,18	17,24
ш. В.Ростинское д.23	ш. В.Ростинское д.23	0	0	0,017405	0,3508	0,0178	49,945	71,25	21,31
ул. Г. Седова д.20	ул. Г. Седова д.20	0	0	0,0192517	0,3717	0,0197	49,984	75,18	25,2
ул. Г. Седова д.20	ул. Г. Седова д.20	0	0	0,0192517	0,3726	0,0197	49,983	77,75	27,77
ул. Г. Седова д.20	ул. Г. Седова д.20	0	0	0,0192517	0,3819	0,0197	49,979	77,3	27,32

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Г. Седова д.16	ул. Г. Седова д.16	0	0	0,0286265	0,5596	0,0293	49,973	79,61	29,64
ул. Г. Седова д.14	ул. Г. Седова д.14	0	0	0,020244	0,3976	0,0207	49,969	79,05	29,08
ул. Г. Седова д.14	ул. Г. Седова д.14	0	0	0,020244	0,4	0,0207	49,966	81,37	31,4
ул. Г. Седова д.12	ул. Г. Седова д.12	0	0	0,029114	0,5812	0,0298	49,962	85,66	35,7
ул. Г. Седова д.12	ул. Г. Седова д.12	0	0	0,029114	0,5862	0,0298	49,958	85,65	35,69
ул. Г. Седова д.10	ул. Г. Седова д.10	0	0	0,0212285	0,4325	0,0217	49,942	87,22	37,28
ул. Г. Седова д.10	ул. Г. Седова д.10	0	0	0,0212285	0,4281	0,0217	49,947	86,12	36,18
ул. Кильдинская д.1	ул. Кильдинская д.1	0	0	0,039645	0,8232	0,0405	49,94	89,59	39,65
ул. Г. Седова д.16	ул. Г. Седова д.16	0	0	0,0286265	0,5575	0,0293	49,977	79,96	29,98
ул. Г. Седова д.18	ул. Г. Седова д.18	0	0	0,0264033	0,5181	0,027	49,976	81,65	31,67
ул. Г. Седова д.18	ул. Г. Седова д.18	0	0	0,0264033	0,5212	0,027	49,975	83,21	33,24
ул. Г. Седова д.18	ул. Г. Седова д.18	0	0	0,0264033	0,527	0,027	49,974	84,96	34,99
ул. Кильдинская д.1	ул. Кильдинская д.1	0	0	0,039645	0,8107	0,0405	49,965	94,21	44,24
ул. Кильдинская д.1	ул. Кильдинская д.1	0	0	0,039645	0,8204	0,0405	49,949	89,69	39,74
ул. Н. Плато д.2	ул. Н. Плато д.2	0	0	0,028491	0,48	0,0285	0	67,96	67,96
ул. Н. Плато д.2	ул. Н. Плато д.2	0,1806935	0	0	9,7409	0,2225	20,309	67,39	47,08
ул. Книповича д.42	ул. Книповича д.42	0	0	0,050122	0,8559	0,0501	0	68,38	68,38
ул. Н. Плато д.1	ул. Н. Плато д.1	0	0	0,026328	0,5242	0,0263	0	67,13	67,13
ул. Н. Плато д.3	ул. Н. Плато д.3	0	0	0,026328	0,458	0,0263	0	63,12	63,12
ул. Книповича д.44	ул. Книповича д.44	0	0	0,065264	1,2242	0,0653	0	65,93	65,93
ул. Н. Плато д.2а	ул. Н. Плато д.2а	0	0	0,034169	0,5997	0,0342	0	69,26	69,26
ул. Н. Плато д.4	ул. Н. Плато д.4	0	0	0,032277	0,5441	0,0323	0	66,76	66,76
ул. Н. Плато д.6	ул. Н. Плато д.6	0	0	0,029032	0,489	0,029	0	60,35	60,35
ул. Н. Плато д.8	ул. Н. Плато д.8	0	0	0,061417	1,0369	0,0614	0	56,34	56,34
ул. Н. Плато д.16а	ул. Н. Плато д.16а	0	0	0,064183	1,1304	0,0642	0	54,68	54,68
ул. Н. Плато д.16	ул. Н. Плато д.16	0	0	0,061208	1,0459	0,0612	0	56,37	56,37
ул. П.Зори д.41 к.4	ул. П.Зори д.41 к.4	0	0	0,054585	0,9602	0,0546	0	61,14	61,14
ул. Т. Резервы д.11	ул. Т. Резервы д.11	0	0	0,036529	0,6547	0,0365	0	56,26	56,26
ул. Т. Резервы д.13	ул. Т. Резервы д.13	0	0	0,040585	0,7623	0,0406	0	57,29	57,29
ул. Т. Резервы д.9	ул. Т. Резервы д.9	0	0	0,072585	1,3029	0,0726	0	61,11	61,11
ул. Н. Плато д.20	ул. Н. Плато д.20	0	0	0,040585	0,7206	0,0406	0	54,33	54,33
ул. Н. Плато д.22	ул. Н. Плато д.22	0	0	0,031195	0,5798	0,0312	0	53,99	53,99
ул. Н. Плато д.10	ул. Н. Плато д.10	0	0	0,047419	0,8075	0,0474	0	52,51	52,51
ул. Н. Плато д.12	ул. Н. Плато д.12	0	0	0,049852	0,8603	0,0499	0	51,3	51,3
ул. Н. Плато д.14	ул. Н. Плато д.14	0	0	0,045526	0,8155	0,0455	0	50,69	50,69
ул. Н. Плато д.18	ул. Н. Плато д.18	0	0	0,044174	0,8312	0,0442	0	50,12	50,12

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Н. Плато д.5	ул. Н. Плато д.5	0	0	0,032277	0,5454	0,0323	0	61,26	61,26
ул. Н. Плато д.7	ул. Н. Плато д.7	0	0	0,03444	0,5911	0,0344	0	61,69	61,69
ул. Н. Плато д.9	ул. Н. Плато д.9	0	0	0,030384	0,5251	0,0304	0	59,91	59,91
ул. Н. Плато д.11	ул. Н. Плато д.11	0	0	0,032006	0,5598	0,032	0	62,28	62,28
ул. Н. Плато д.15	ул. Н. Плато д.15	0	0	0,005922	0,1184	0,0059	0	55,26	55,26
ул. Маклакова д.41	ул. Маклакова д.41	0,1808585	0	0,031736	3,0522	0,255	34,466	61,01	26,54
		0,1141815	0	0	1,8736	0,1369	54,022	111,36	57,33
ш. В.Ростинское д.9а	ш. В.Ростинское д.9а	0,034245	0	0	0,604	0,0431	6,378	38,84	32,46
ш. В.Ростинское д.9а	ш. В.Ростинское д.9а	0	0	0,000156	0,0114	0,0002	49,999	69,99	19,99
ш. В.Ростинское д.33	ш. В.Ростинское д.33	0,06278	0,278296	0,007525	3,3203	0,3809	42,795	65,62	22,83
ш. В.Ростинское	ш. В.Ростинское	0,0130415	0	0	0,2439	0,0153	45,858	73,5	27,64
ул. Буркова д.49	ул. Буркова д.49	0,2461355	0	0,053585	4,3208	0,3634	23,576	73,77	50,19
ул. П.Зори д.50	ул. П.Зори д.50	0,0161355	0	0,001415	0,302	0,0217	25,175	71,46	46,28
ул. П.Зори д.58	ул. П.Зори д.58	0,0853955	0	0	1,5109	0,1065	2,268	45,18	42,91
ул. П.Зори д.58	ул. П.Зори д.58	0	0	0,004033	0,0807	0,004	0	51,16	51,16
ул. Т. Резервы д. 4	ул. Т. Резервы д. 4	0,0051315	0	0	0,0943	0,0065	2,104	42,35	40,25
ул. Т. Резервы д.6	ул. Т. Резервы д.6	0,1084335	0	0	1,914	0,1353	1,722	40,82	39,1
ул. Т. Резервы д.6	ул. Т. Резервы д.6	0	0	0,005992	0,1198	0,006	0	47,41	47,41
пр. Тарана д. 20	пр. Тарана д. 20	0,171323	0	0,036082	2,132	0,1722	24,737	73,81	49,08
ул. Старостина д.69 корп.2	ул. Старостина д.69 корп.2	0	0	0,079633	1,558	0,0816	29,928	42,28	12,35
ул. Старостина д.71	ул. Старостина д.71	0	0	0,01901	0,4073	0,0194	29,94	41,11	11,17
ул. Скальная д.30	ул. Скальная д.30	0,3824625	0	0	6,3638	0,4738	7,895	57,94	50,05
ул. Скальная д.30	ул. Скальная д.30	0	0	0,059848	1,1503	0,0613	49,948	72,88	22,93
ул. Скальная д.22	ул. Скальная д.22	0,1421085	0	0	2,4438	0,1766	7,005	47,98	40,97
ул. Скальная д.22	ул. Скальная д.22	0	0	0,011017	0,2328	0,0113	49,828	63,63	13,8
пр. Связи д.10	пр. Связи д.10	0,1061355	0	0,012585	1,8041	0,1441	32,804	69,1	36,29
пр. Связи д.6	пр. Связи д.6	0,1300355	0	0,016053	2,1796	0,177	33,106	76,4	43,29
пр. Связи д.4	пр. Связи д.4	0,2803505	0	0,044747	4,6874	0,3922	33,045	76,85	43,8
пр. Связи д.14	пр. Связи д.14	0,1073205	0	0,006049	1,812	0,1384	34,597	69,29	34,69
пр. Связи д.18	пр. Связи д.18	0,1042685	0	0,005508	1,7408	0,1341	34,877	69,69	34,81
пр. Связи д.20	пр. Связи д.20	0,2896725	0	0,048516	4,8026	0,4058	34,823	71,11	36,29
пр. Связи д.22	пр. Связи д.22	0,1058295	0	0,002736	1,7531	0,1332	34,98	71,23	36,25
пр. Связи д.26	пр. Связи д.26	0,1065945	0	0,006049	1,762	0,1374	35,269	71,04	35,77
ул. П.Зори д.41 к.1	ул. П.Зори д.41 к.1	0	0	0,027082	0,2656	0,0157	0	50,12	50,12
ул. Н. Плато д.13	ул. Н. Плато д.13	0	0	0,070943	1,2687	0,0709	0	56,64	56,64
ул. Н. Плато д.19	ул. Н. Плато д.19	0	0	0,037585	0,7478	0,0376	0	56,81	56,81

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Н. Плато д.17	ул. Н. Плато д.17	0	0	0,005541	0,1108	0,0055	0	56,69	56,69
пр. Тарана д.25	пр. Тарана д.25	0,135123	0	0,021162	1,7228	0,1317	24,254	71,49	47,23
ул. Старостина д.19	ул. Старостина д.19	0,1851355	0	0,028585	3,0359	0,2567	35,576	76,86	41,29
ул. Старостина д.79а	ул. Старостина д.79а	0,0017766	0	0	0,0423	0,0026	39,782	47,36	7,58
ул. Старостина д.79а	ул. Старостина д.79а	0	0	0,002611	0,0663	0,0027	29,999	41,02	11,02
ул. Мира д.1	ул. Мира д.1	0,1981355	0	0,040585	3,2402	0,2843	37,165	52,34	15,17
ул. Старостина д.61 корп.1	ул. Старостина д.61 корп.1	0,3257255	0	0	5,5447	0,4061	2,844	50,65	47,8
ул. Старостина д.61 корп.1	ул. Старостина д.61 корп.1	0	0	0,04147	0,8194	0,0425	29,93	45,55	15,62
ул. Старостина д.77	ул. Старостина д.77	0,2964145	0	0	4,9657	0,3689	3,537	42,52	38,99
ул. Старостина д.77	ул. Старостина д.77	0	0	0,042337	0,8156	0,0434	29,986	37,4	7,41
ул. Старостина д.83	ул. Старостина д.83	0,3131355	0	0	5,2818	0,3899	3,248	46,22	42,98
ул. Старостина д.83	ул. Старостина д.83	0	0	0,035792	0,6989	0,0367	29,975	41,28	11,3
ул. Папанина д.25	ул. Папанина д.25	0,3157295	0	0,005799	6,3284	0,3943	22,458	112,08	89,62
ул. Мира д. 11	ул. Мира д. 11	0,0988165	0	0	1,6571	0,1225	8,01	58,03	50,02
ул. Мира д. 11	ул. Мира д. 11	0	0	0,013349	0,2599	0,0137	49,925	73,15	23,22
ул. Мира д. 15	ул. Мира д. 15	0,1291355	0	0	2,1761	0,1602	7,667	61,39	53,72
ул. Мира д. 15	ул. Мира д. 15	0	0	0,018487	0,3612	0,0189	49,912	77,05	27,13
ул. Спохои д. 5	ул. Спохои д. 5	0,039011	0	0	0,5257	0,0347	24,063	65,6	41,53
ул. Скальная д.35	ул. Скальная д.35	0,0142216	0	0	0,2585	0,0177	7,679	54,34	46,67
ул. Скальная д.35	ул. Скальная д.35	0	0	0,002758	0,0752	0,0029	49,872	69,57	19,7
ул. Скальная д.27	ул. Скальная д.27	0,0142216	0	0	0,262	0,0177	5,297	45,5	40,2
ул. Скальная д.27	ул. Скальная д.27	0	0	0,002758	0,075	0,0029	49,309	61,78	12,47
ул. Скальная д.26а	ул. Скальная д.26а	0,0016256	0	0	0,0464	0,0025	8,503	58,48	49,98
ул. Скальная д.26а	ул. Скальная д.26а	0	0	0,002619	0,0729	0,0027	49,999	73,11	23,11
ул. Скальная д.2а	ул. Скальная д.2а	0,0038926	0	0	0,0799	0,0051	5,913	53,37	47,46
ул. Скальная д.2а	ул. Скальная д.2а	0	0	0,002603	0,0724	0,0027	49,999	70,47	20,47
ул. Скальная д.37	ул. Скальная д.37	0,2740185	0	0	4,5725	0,3399	7,941	55,94	48
ул. Скальная д.37	ул. Скальная д.37	0	0	0,04505	0,868	0,0462	49,902	70,33	20,43
ул. Скальная д.19	ул. Скальная д.19	0,1275395	0	0	2,2471	0,1596	2,291	37,53	35,24
ул. Скальная д.19	ул. Скальная д.19	0	0	0,010375	0,2048	0,0106	46,986	52,74	5,75
ул. Маклакова д. 4	ул. Маклакова д. 4	0,1881355	0	0,026585	3,135	0,2589	34,365	103,01	68,65
ул. Г. Седова д.22а	ул. Г. Седова д.22а	0	0	0,012065	0,233	0,0124	49,999	70,17	20,17
ул. Г. Седова д.22а	ул. Г. Седова д.22а	0,048973	1,038	0	9,3284	1,1674	28,234	60,6	32,37
ул. Маклакова д. 32	ул. Маклакова д. 32	0,1288355	0	0,015643	2,2311	0,1752	32,466	48,26	15,79
ул. Маклакова д.34	ул. Маклакова д.34	0,1303075	0	0,01389	2,2241	0,1749	33,46	47,97	14,51
ул. Кильдинская д.9 к.3	ул. Кильдинская д.9 к.3	0	0	0,034782	0,7279	0,0355	49,967	71,75	21,79

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Кильдинская д.9 к.2	ул. Кильдинская д.9 к.2	0	0	0,020243	0,4146	0,0207	49,97	75,24	25,27
ул. Кильдинская д.9 к.3	ул. Кильдинская д.9 к.3	0,2897735	0	0	5,3449	0,3662	5,714	40,95	35,24
ул. Кильдинская д.9 к.2	ул. Кильдинская д.9 к.2	0,1802985	0	0	3,2943	0,2276	5,934	43,78	37,85
ул. К. Маркса д.49	ул. К. Маркса д.49	0,1981355	0	0,034585	3,4271	0,2834	24,742	60	35,26
ул. К.Маркса д.27	ул. К.Маркса д.27	0,0318855	0	0,000558	0,6856	0,0417	21,388	71,62	50,24
ул. К.Маркса д.29	ул. К.Маркса д.29	0,1962425	0	0,004692	3,967	0,258	21,281	70,37	49,09
ул. К.Маркса д.64	ул. К.Маркса д.64	0,4252435	0	0,002129	7,5103	0,5369	11,742	64,81	53,07
ул. Планерная д.1	ул. Планерная д.1	0,1046065	0	0,000576	1,8304	0,1323	23,92	61,6	37,68
ул. Книповича д.40а	ул. Книповича д.40а	0,014576	0	0	4,7332	0,0196	4,676	51,28	46,6
ул. Книповича д.40а	ул. Книповича д.40а	0	0	0,0021	0,0376	0,0021	0	70,73	70,73
ул. Рогозерская д.13	ул. Рогозерская д.13	0,0292085	0	0	0,5956	0,0371	23,441	76,57	53,12
ул. Папанина д.27	ул. Папанина д.27	0,3126755	0	0,026066	6,4239	0,4119	25,12	114,29	89,17
ул. П.Зори д.14	ул. П.Зори д.14	0,1510355	0	0,009481	2,7976	0,2024	20,257	83,31	63,05
ул. П.Зори д.49 к.3	ул. П.Зори д.49 к.3	0,2774775	0	0,037515	4,8619	0,3876	22,265	61,03	38,76
ул. П.Зори д.52	ул. П.Зори д.52	0,0599835	0	0,00629	1,0368	0,0813	25,984	69,26	43,28
ул. Гвардейская 1А	ул. Гвардейская 1А	0,77	1,3	0,25	35,6162	2,9467	17,581	76,31	58,72
ул. Домостроительная д.18	ул. Домостроительная д.18	0,1182965	0	0,000109	1,8584	0,142	58,972	112,8	53,83
ул. Домостроительная д.18	ул. Домостроительная д.18	0,2818465	1,188	0	19,2409	1,735	56,633	112,07	55,43
ул. Домостроительная д.18	ул. Домостроительная д.18	0,0194185	0,5043034	0	6,6101	0,6164	56,28	111,89	55,61
ул. Радищева, 2	ул. Радищева, 2	0,7251355	1,23	0,421385	30,983	2,8753	22,167	73,75	51,58
ул. Рогозерская д.4	ул. Рогозерская д.4	0,6654355	3,9666154	0,479685	45,3124	5,5626	23,32	67,67	44,35
ул. Домостроительная д.24	ул. Домостроительная д.24	0,0543465	0	0	2,6262	0,0952	56,636	125,51	68,87
Южная котельная									
ул. Пономарева д.5а	ул. Пономарева д.5а	0,157031	0	0,071702	3,2383	0,2594	10,309	73,02	62,71
ул. Пономарева д.5а	ул. Пономарева д.5а	0,157012	0	0,064556	3,2246	0,2548	10,369	73,05	62,68
пр-кт. Кольский д.26	пр-кт. Кольский д.26	0,4011998	0	0,067282	7,711	0,5884	10,919	70,46	59,54
пр-кт. Кольский д.30	пр-кт. Кольский д.30	0,2151408	0	0,036032	4,2052	0,3155	10,905	70,7	59,79
пр-кт. Кольский д.34	пр-кт. Кольский д.34	0,3069238	0	0,054149	6,1928	0,4524	10,771	69,8	59,03
пр. Лыжный д.6	пр. Лыжный д.6	0,3086048	0	0,059286	5,9737	0,4549	13,106	68,19	55,08
пр. Лыжный д.8	пр. Лыжный д.8	0,4484	0,435609	0,020395	12,267	1,0871	12,908	73,33	60,42
ул. Ломоносова д.19	ул. Ломоносова д.19	0,2492338	0	0,0488	4,6873	0,3676	12,821	66,72	53,9
ул. Ломоносова д.17 корп.1	ул. Ломоносова д.17 корп.1	0,3974668	0	0,059565	7,6314	0,5771	12,005	57,51	45,51
ул. Ломоносова д.17 корп.2	ул. Ломоносова д.17 корп.2	0,2292058	0	0,030959	4,5082	0,331	11,809	45,21	33,4
пр-кт. Кольский д.36	пр-кт. Кольский д.36	0,2537958	0	0,034951	5,0342	0,3666	13,656	70,9	57,25
пр-кт. Кольский д.46	пр-кт. Кольский д.46	0,3532018	0	0,030148	6,7539	0,4935	13,577	66,85	53,28
пр-кт. Кольский д.42	пр-кт. Кольский д.42	0,189	0,067	0,284	4,5209	0,5072	13,757	67,75	53,99

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр-кт. Кольский д.38	пр-кт. Кольский д.38	0,3531628	0	0,034975	6,8119	0,4992	13,628	70,08	56,46
ул. Пономарева д.9 корп.5	ул. Пономарева д.9 корп.5	0,3153858	0	0,040693	6,0687	0,4528	12,134	62,66	50,52
ул. Пономарева д.9 корп.4	ул. Пономарева д.9 корп.4	0,3179268	0	0,033328	6,2943	0,4546	10,688	63,21	52,52
ул. Ломоносова д.18	ул. Ломоносова д.18	1,318956	3,64654	0,663333	57,5732	6,1484	12,267	60,46	48,19
пр. Лыжный д.14	пр. Лыжный д.14	0,487864	0	0,047116	9,2601	0,6888	14,496	57,33	42,84
ул. Ломоносова д.16	ул. Ломоносова д.16	0,335773	0	0,015603	6,2717	0,4619	15,14	59,55	44,41
ул. Ломоносова д.16	ул. Ломоносова д.16	0,176319	0	0,024166	3,4042	0,2529	14,351	51,39	37,04
пр-кт. Кольский д.29	пр-кт. Кольский д.29	0,059651	0	0,000037	1,228	0,0817	10,465	59,72	49,26
пр-кт. Кольский д.27	пр-кт. Кольский д.27	0,291283	0,2104	0,017312	7,4534	0,6333	10,523	61,66	51,14
пр-кт. Кольский д.27а	пр-кт. Кольский д.27а	0,154702	0	0	3,0494	0,212	9,826	57,13	47,3
пр-кт. Кольский д.24	пр-кт. Кольский д.24	0,3525768	0	0,034951	6,6642	0,4995	11,961	67,19	55,23
пр-кт. Кольский д.24а	пр-кт. Кольский д.24а	0,109824	0	0	2,1402	0,1493	11,961	65,72	53,76
пр-кт. Кольский д.20	пр-кт. Кольский д.20	0,3381378	0	0,036497	6,562	0,4833	10,263	67,97	57,71
ул. Пономарева д.4	ул. Пономарева д.4	0,066551	0	0,003611	1,3223	0,0931	11,114	75,13	64,02
ул. Пономарева д.4а	ул. Пономарева д.4а	0,138651	0	0,0019	2,8618	0,1913	8,695	77,47	68,78
ул. Пономарева д.5	ул. Пономарева д.5	0,3071588	0	0,051386	5,9853	0,4527	9,915	70,12	60,2
ул. Орликовой д.19	ул. Орликовой д.19	0,3147218	0	0,052926	5,8494	0,4565	12,899	67,61	54,71
ул. Орликовой д.21	ул. Орликовой д.21	0,3188448	0	0,046082	6,0766	0,4597	11,55	64,05	52,5
ул. Орликовой д.18	ул. Орликовой д.18	0,4453088	0	0,069609	8,3075	0,6445	12,25	64,27	52,02
ул. Орликовой д.22	ул. Орликовой д.22	0,068389	0	0,0001	1,3176	0,0928	11,677	58,69	47,02
ул. Орликовой д.23	ул. Орликовой д.23	0,3049108	0	0,054699	5,7398	0,4458	11,564	58,98	47,41
ул. Орликовой д.24	ул. Орликовой д.24	0,3118098	0	0,051001	5,8837	0,4531	11,427	56,45	45,03
ул. Орликовой д.27	ул. Орликовой д.27	0,254477	0	0,013447	4,9273	0,3542	9,843	56,34	46,5
ул. Орликовой д.29	ул. Орликовой д.29	0,3386818	0	0,049552	6,6024	0,4926	8,602	46,1	37,49
ул. Орликовой д.31	ул. Орликовой д.31	0,2217928	0	0,028191	4,3642	0,3199	8,855	49,45	40,59
ул. Орликовой д.30	ул. Орликовой д.30	0,3347928	0	0,059286	6,512	0,4919	9,656	51,4	41,74
ул. Орликовой д.32	ул. Орликовой д.32	0,3931048	0	0,055987	7,4395	0,5676	10,741	58,55	47,81
ул. Орликовой д.35	ул. Орликовой д.35	0,445985	0,634904	0,012685	14,2736	1,3012	9,507	59,08	49,57
ул. Орликовой д.50	ул. Орликовой д.50	0,2767298	0	0,0431525	5,3438	0,4033	9,494	46,58	37,09
ул. Орликовой д.49	ул. Орликовой д.49	0,1653308	0	0,012329	3,2154	0,2331	9,174	49,87	40,69
ул. Орликовой д.60	ул. Орликовой д.60	0,3184548	0	0,050173	6,2464	0,4653	8,949	48,97	40,02
ул. Орликовой д.59	ул. Орликовой д.59	0,1599348	0	0,014343	3,1522	0,2275	8,913	50,98	42,07
ул. Орликовой д.58	ул. Орликовой д.58	0,2206898	0	0,029182	4,3954	0,3198	8,26	49,97	41,71
ул. Орликовой д.53	ул. Орликовой д.53	0,3120098	0	0,0500035	6,1066	0,4573	8,107	52,39	44,28
ул. Орликовой д.53	ул. Орликовой д.53	0,3120098	0	0,0500035	5,9987	0,455	9,654	53,34	43,68
ул. Орликовой д.54	ул. Орликовой д.54	0,1723148	0	0,013711	3,4229	0,245	7,239	53	45,76

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Орликовой д.55	ул. Орликовой д.55	0,3249228	0	0,052377	6,4157	0,4774	7,531	52,72	45,18
ул. Орликовой д.56	ул. Орликовой д.56	0,2221878	0	0,033058	4,4488	0,3256	7,029	57,43	50,4
ул. Орликовой д.57	ул. Орликовой д.57	0,3206428	0	0,057934	6,4893	0,477	6,739	60,51	53,77
ул. Орликовой д.57а	ул. Орликовой д.57а	0,2182678	0	0,028428	4,4793	0,3187	6,336	61,24	54,91
ул. Орликовой д.44	ул. Орликовой д.44	0,3290668	0	0,040359	6,3164	0,4722	9,74	50,34	40,6
ул. Орликовой д.45	ул. Орликовой д.45	0,3471048	0	0,048741	6,983	0,5089	5,408	39,27	33,86
ул. Орликовой д.34	ул. Орликовой д.34	0,3008458	0	0,050363	5,6709	0,4381	11,255	61,22	49,96
ул. Орликовой д.41	ул. Орликовой д.41	0,3047938	0	0,04793	5,8077	0,443	10,406	63,45	53,05
ул. Орликовой д.39	ул. Орликовой д.39	0,3018628	0	0,050962	5,7707	0,4405	10,833	68,19	57,36
ул. Орликовой д.37	ул. Орликовой д.37	0,3007088	0	0,054149	5,975	0,4453	8,167	62,36	54,2
ул. Орликовой д.11	ул. Орликовой д.11	0,1714838	0	0,018998	3,2198	0,2434	12,182	73,62	61,44
ул. Орликовой д.12	ул. Орликовой д.12	0,3088978	0	0,052695	5,7658	0,449	12,454	67,82	55,37
ул. Орликовой д.10	ул. Орликовой д.10	0,3210148	0	0,052174	5,998	0,4649	12,607	76,25	63,64
ул. Орликовой д.7	ул. Орликовой д.7	0,3183758	0	0,050952	6,0018	0,4616	11,793	78,47	66,68
ул. Орликовой д.5	ул. Орликовой д.5	0,3216598	0	0,052087	6,0953	0,4669	11,709	80,67	68,96
ул. Орликовой д.13а	ул. Орликовой д.13а	0,034586	0	0	0,7044	0,047	11,859	74,52	62,66
ул. Орликовой д.4	ул. Орликовой д.4	0,3206238	0	0,052296	6,065	0,4649	12,257	83,13	70,87
ул. Орликовой д.3	ул. Орликовой д.3	0,1803258	0	0,01434	3,4591	0,2526	12,249	82,63	70,38
ул. Орликовой д.2	ул. Орликовой д.2	0,4019428	0	0,066631	7,7015	0,5845	11,976	75,89	63,91
ул. Орликовой д.9	ул. Орликовой д.9	0,1880308	0	0,010422	3,6909	0,2611	11,902	67,79	55,89
ул. Пономарева д.9 корп.1	ул. Пономарева д.9 корп.1	0,2058508	0	0,03468	2,9128	0,2337	15,857	61,92	46,06
ул. Пономарева д.9 корп.2	ул. Пономарева д.9 корп.2	0,0767328	0	0,003856	1,0971	0,0817	15,009	59,8	44,8
ул. Ломоносова д.7 корп.1	ул. Ломоносова д.7 корп.1	0,3082338	0	0,0718	4,4261	0,3629	14,24	56,46	42,22
ул. Ломоносова д.7 корп.2	ул. Ломоносова д.7 корп.2	0,3110278	0	0,046578	4,5312	0,3507	14,175	58,43	44,25
ул. Ломоносова д.9 корп.2	ул. Ломоносова д.9 корп.2	0,2057468	0	0,026168	2,9919	0,2301	13,121	53,25	40,13
ул. Ломоносова д.13	ул. Ломоносова д.13	0,3064938	0	0,050363	4,5359	0,3497	12,846	46,12	33,28
ул. Ломоносова д.15	ул. Ломоносова д.15	0,3092888	0	0,047659	4,606	0,3509	12,875	53,41	40,53
ул. Ломоносова д.3	ул. Ломоносова д.3	0,3097378	0	0,044704	4,4697	0,3476	14,973	55,29	40,31
ул. Ломоносова д.5	ул. Ломоносова д.5	0,3100708	0	0,044144	4,5235	0,3477	14,927	55,74	40,82
ул. Пономарева д.11	ул. Пономарева д.11	0,2082338	0	0,0408	2,9765	0,2398	15,801	62,14	46,34
ул. Ломоносова д.1/13	ул. Ломоносова д.1/13	0,0872918	0	0,006774	1,28	0,0943	15,753	59,21	43,45
ул. Прибрежная д.12	ул. Прибрежная д.12	0,116	0,3	0,087	4,588	0,5232	47,52	113,43	65,91
ул. Прибрежная д.7	ул. Прибрежная д.7	0,050678	0	0,001143	0,8454	0,0665	46,869	117,34	70,47
ул. Ф. Ручей д.26	ул. Ф. Ручей д.26	0,0924108	0	0	4,9446	0,1187	7,943	86,24	78,3
ул. Ф. Ручей д.27	ул. Ф. Ручей д.27	0,4396518	0	0	23,5242	0,5653	6,922	85,96	79,04
ул. Ф. Ручей д.21	ул. Ф. Ручей д.21	0,0610578	0	0,006019	3,2754	0,0818	7,161	88,09	80,93

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Ф. Ручей д.16	ул. Ф. Ручей д.16	0,0641028	0	0	3,4337	0,0812	7,004	89,33	82,33
ул. Ф. Ручей д.25	ул. Ф. Ручей д.25	0,0862928	0	0	4,6182	0,1105	7,583	85,91	78,33
ул. Ф. Ручей д.24	ул. Ф. Ручей д.24	0,1035808	0	0	5,5439	0,1325	7,768	85,42	77,65
ул. Ф. Ручей д.13	ул. Ф. Ручей д.13	0,1020708	0	0,013049	5,4766	0,1381	6,733	88,95	82,22
ул. Ф. Ручей д.19	ул. Ф. Ручей д.19	0,0909548	0	0,009264	4,8711	0,1219	7,404	86,34	78,93
ул. Ф. Ручей д.22	ул. Ф. Ручей д.22	0,0559028	0	0	2,9921	0,0708	7,322	84,75	77,43
ул. Баумана д.65	ул. Баумана д.65	0,5363598	0	0,064365	8,9338	0,7381	45,165	117,18	72,01
ул. Ф. Ручей д.11	ул. Ф. Ручей д.11	0,3100708	0	0,051174	5,187	0,433	46,463	115,11	68,65
ул. Баумана д.57	ул. Баумана д.57	0,3385838	0	0,067127	5,6211	0,4796	46,346	108,64	62,3
ул. Баумана д.59	ул. Баумана д.59	0,2044568	0	0,029002	3,4039	0,2827	46,091	110,11	64,02
ул. Баумана д.55	ул. Баумана д.55	0,1678438	0	0,018626	2,7886	0,2291	46,437	108,24	61,8
ул. Баумана д.53	ул. Баумана д.53	0,2091438	0	0,036573	3,4868	0,2933	46,34	108,59	62,25
ул. Ф. Ручей д.36	ул. Ф. Ручей д.36	0,3367668	0	0,056853	5,654	0,4713	45,627	107,29	61,66
ул. Ф. Ручей д.34	ул. Ф. Ручей д.34	0,2271388	0	0,034951	3,8465	0,316	44,771	107,45	62,67
ул. Ф. Ручей д.38	ул. Ф. Ручей д.38	0,1555968	0	0,015752	2,6255	0,2118	45,575	106,78	61,2
пр-кт. Кольский д.171	пр-кт. Кольский д.171	0,2842738	0	0,053878	4,7033	0,4016	46,034	101,37	55,34
пр-кт. Кольский д.173	пр-кт. Кольский д.173	0,2838438	0	0,04793	4,7229	0,3974	46,244	99,63	53,38
пр-кт. Кольский д.169	пр-кт. Кольский д.169	0,2821628	0	0,049428	4,6791	0,3962	46,009	99,91	53,9
пр-кт. Кольский д.167	пр-кт. Кольский д.167	0,2847618	0	0,049346	4,7434	0,3995	45,905	100,15	54,25
пр-кт. Кольский д.165	пр-кт. Кольский д.165	0,2826708	0	0,049282	4,7301	0,3966	46,354	99,96	53,61
пр. Бабилова д.1	пр. Бабилова д.1	0,307608	0	0,051206	5,1786	0,4317	17,824	79,67	61,85
пр. Бабилова д.2	пр. Бабилова д.2	0,3107738	0	0,045933	5,2426	0,433	17,438	77,84	60,4
пр. Бабилова д.3	пр. Бабилова д.3	0,3144868	0	0,046307	5,3223	0,4384	17,048	77,28	60,23
пр. Бабилова д.4	пр. Бабилова д.4	0,6029128	0	0,098493	10,2365	0,8522	16,659	77,71	61,05
пр. Бабилова д.7	пр. Бабилова д.7	0,3104218	0	0,053383	5,2976	0,4383	16,122	73,6	57,47
пр. Бабилова д.8	пр. Бабилова д.8	0,6046188	0	0,09521	10,4269	0,8555	15,186	69,74	54,55
пр. Бабилова д.9	пр. Бабилова д.9	0,3097578	0	0,054149	5,4067	0,4392	14,994	65,13	50,13
пр. Бабилова д.6	пр. Бабилова д.6	0,6022148	0	0,095248	10,2992	0,8504	16,085	72,97	56,88
пр. Бабилова д.10	пр. Бабилова д.10	0,3093868	0	0,046578	5,3126	0,4332	15,73	67,52	51,79
пр. Бабилова д.11	пр. Бабилова д.11	0,3132168	0	0,051715	5,4034	0,4416	15,468	63,96	48,49
пр. Бабилова д.12	пр. Бабилова д.12	0,3130608	0	0,04793	5,4185	0,4393	15,333	62,46	47,13
пр. Бабилова д.14	пр. Бабилова д.14	0,3093278	0	0,049011	5,3859	0,4351	15,283	61,02	45,73
пр. Бабилова д.15	пр. Бабилова д.15	0,3094058	0	0,050093	5,3915	0,4361	15,087	61,82	46,73
пр. Бабилова д.16	пр. Бабилова д.16	0,3086828	0	0,052256	5,4135	0,4362	15,268	61,01	45,74
пр. Бабилова д.5	пр. Бабилова д.5	0,3136668	0	0,043063	5,3865	0,4359	16,538	80,27	63,73
ул. Копытова д.36а	ул. Копытова д.36а	0,08972	0,05918	0,014779	2,0127	0,1886	44,283	83,16	38,88

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Копытова д.49	ул. Копытова д.49	0,1573238	0	0,018036	2,6763	0,216	42,448	70,49	28,04
ул. Копытова д.50	ул. Копытова д.50	0,4954948	0	0,077673	8,3668	0,6937	42,411	69,76	27,35
ул. Копытова д.48	ул. Копытова д.48	0,5065878	0	0,079644	8,5143	0,7094	42,812	74,41	31,59
ул. Копытова д.47	ул. Копытова д.47	0,1563468	0	0,014923	2,6467	0,2128	42,821	75,69	32,87
ул. Копытова д.21	ул. Копытова д.21	0,4034088	0	0,073342	6,6952	0,5685	24,964	68,32	43,36
ул. Копытова д.22	ул. Копытова д.22	0,2047008	0	0,029216	3,418	0,2835	24,864	69,68	44,81
ул. Копытова д.19	ул. Копытова д.19	0,3078428	0	0,060661	5,1048	0,4364	24,865	70,62	45,75
ул. Копытова д.20	ул. Копытова д.20	0,1149618	0	0,015404	1,9449	0,1586	24,843	70,46	45,61
ул. Копытова д.18	ул. Копытова д.18	0,1158648	0	0,01332	1,9495	0,1585	24,848	71,55	46,7
ул. Копытова д.23	ул. Копытова д.23	0,2024088	0	0,033058	3,3615	0,2829	24,704	69,89	45,18
ул. Копытова д.24	ул. Копытова д.24	0,1411848	0	0,016835	2,3714	0,1937	24,639	67,75	43,11
ул. Копытова д.25	ул. Копытова д.25	0,2084988	0	0,035762	3,5192	0,2926	24,335	66,14	41,8
ул. Копытова д.26	ул. Копытова д.26	0,16074	0	0,008047	2,6935	0,2142	23,889	67,88	43,99
ул. Копытова д.26а	ул. Копытова д.26а	0,16074	0	0,030165	2,7678	0,2275	23,728	65,44	41,72
ул. Копытова д.25а	ул. Копытова д.25а	0,17635	0	0	2,9399	0,2295	23,914	69,91	46
ул. Копытова д.27	ул. Копытова д.27	0,3991288	0	0,081999	6,717	0,5693	23,553	67,56	44
ул. Копытова д.29	ул. Копытова д.29	0,3108908	0	0,05496	5,2359	0,4378	23,522	69,58	46,06
ул. Копытова д.28	ул. Копытова д.28	0,1155448	0	0,014131	1,9805	0,1589	23,548	69,67	46,12
ул. Копытова д.30	ул. Копытова д.30	0,1161768	0	0,01359	1,9814	0,1594	23,555	69,8	46,24
ул. Копытова д.31	ул. Копытова д.31	0,2057178	0	0,040629	3,5053	0,2928	22,502	52,4	29,89
ул. Копытова д.33	ул. Копытова д.33	0,2045398	0	0,037384	3,5285	0,2896	21,926	62,57	40,64
ул. Копытова д.43	ул. Копытова д.43	0,4022548	0	0,073192	6,7181	0,5677	20,096	57,03	36,93
ул. Копытова д.44	ул. Копытова д.44	0,2069778	0	0,033155	3,474	0,2892	19,891	59,08	39,19
ул. Копытова д.41	ул. Копытова д.41	0,3069628	0	0,060136	5,1318	0,4356	19,897	59,53	39,64
ул. Копытова д.42	ул. Копытова д.42	0,1151078	0	0,009112	1,9568	0,1553	19,893	59,6	39,71
ул. Копытова д.40	ул. Копытова д.40	0,1151078	0	0,012586	1,9561	0,1574	19,892	59,84	39,95
ул. Копытова д.39	ул. Копытова д.39	0,2031448	0	0,031165	3,417	0,2831	19,763	58,54	38,78
ул. Копытова д.38	ул. Копытова д.38	0,1373848	0	0,019268	2,3253	0,1905	19,753	57,92	38,17
ул. Копытова д.37	ул. Копытова д.37	0,2031858	0	0,031165	3,4592	0,2833	19,451	51,06	31,61
ул. Копытова д.45а	ул. Копытова д.45а	0,0194778	0	0	0,38	0,0255	19,502	56,29	36,79
ул. Копытова д.36	ул. Копытова д.36	0,431556	0,1075	0,009252	8,2057	0,6829	19,485	68,76	49,28
ул. Копытова д.6	ул. Копытова д.6	0,4148336	0	0,0558076	6,8858	0,5733	19,498	70,2	50,7
пр-кт. Кольский д.218	пр-кт. Кольский д.218	0,1151078	0	0,010139	1,9506	0,1558	19,526	71,9	52,38
пр-кт. Кольский д.220	пр-кт. Кольский д.220	0,3949658	0	0,05016	6,5242	0,5438	19,549	71,79	52,24
ул. Копытова д.8	ул. Копытова д.8	0,2088748	0	0,035221	3,5257	0,2931	18,721	68,6	49,88
ул. Копытова д.4	ул. Копытова д.4	0,2046018	0	0,032247	3,4178	0,2857	18,881	70,9	52,02

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Копытова д.7	ул. Копытова д.7	0,1422118	0	0,015753	2,3815	0,1947	18,882	70,21	51,33
пр-кт. Кольский д.222	пр-кт. Кольский д.222	0,1149308	0	0,01092	1,9245	0,156	19,54	71,55	52,01
ул. Копытова д.9	ул. Копытова д.9	0,4010238	0	0,080125	6,6961	0,5702	19,229	71,03	51,8
ул. Копытова д.16	ул. Копытова д.16	0,2075088	0	0,036032	3,4765	0,2915	19,384	71,01	51,63
пр-кт. Кольский д.230	пр-кт. Кольский д.230	0,070345	0	0	1,2344	0,0917	19,425	71,24	51,82
пр-кт. Кольский д.226	пр-кт. Кольский д.226	0,3791558	0	0,049706	6,3091	0,523	19,384	74,26	54,88
пр-кт. Кольский д.228	пр-кт. Кольский д.228	0,1140058	0	0,013072	1,9307	0,1561	19,389	71,2	51,81
пр-кт. Кольский д.224	пр-кт. Кольский д.224	0,1134208	0	0,01192	1,9246	0,1546	19,384	71,31	51,93
ул. Копытова д.13	ул. Копытова д.13	0,2052058	0	0,036303	3,4738	0,289	18,681	70,25	51,57
ул. Копытова д.14	ул. Копытова д.14	0,1416408	0	0,018998	2,403	0,196	18,685	69,95	51,27
ул. Копытова д.15	ул. Копытова д.15	0,2055518	0	0,033599	3,506	0,2879	18,628	69,69	51,07
ул. Г. Рыбачьего д.35 к 1	ул. Г. Рыбачьего д.35 к 1	0,3887248	0	0,042588	6,5258	0,5322	42,031	67,82	25,79
ул. Г. Рыбачьего д.35 к 2	ул. Г. Рыбачьего д.35 к 2	0,060742	0,133954	0,197525	2,5896	0,3404	42,022	66,51	24,49
ул. Г. Рыбачьего д.35 к 3	ул. Г. Рыбачьего д.35 к 3	0,330181	0	0,044615	5,628	0,4564	41,808	65,4	23,59
ул. Г. Рыбачьего д.45	ул. Г. Рыбачьего д.45	0,4053038	0	0,0565	6,8237	0,5629	40,901	61,67	20,77
ул. Крупской д.1	ул. Крупской д.1	0,4028218	0	0,054791	6,8066	0,5587	40,808	58,27	17,46
ул. Г. Рыбачьего д.47	ул. Г. Рыбачьего д.47	0,1604798	0	0,017318	2,7392	0,2199	40,813	59	18,19
ул. Крупской д.3	ул. Крупской д.3	0,1630568	0	0,015573	2,7876	0,2223	40,599	58,52	17,92
ул. Крупской д.5	ул. Крупской д.5	0,3082728	0	0,051985	5,2311	0,4333	40,6	59,94	19,34
ул. Крупской д.7	ул. Крупской д.7	0,2143288	0	0,036303	3,6507	0,3014	40,436	61,61	21,17
ул. Крупской д.9	ул. Крупской д.9	0,1637188	0	0,017646	2,7909	0,2244	40,405	62,71	22,31
ул. Г. Рыбачьего д.39а	ул. Г. Рыбачьего д.39а	0,254477	0,074758	0,01587	5,0349	0,4216	40,105	64	23,89
ул. Крупской д.11	ул. Крупской д.11	0,2132628	0	0,036032	3,6539	0,2998	40,392	63,21	22,82
ул. Г. Рыбачьего д.43	ул. Г. Рыбачьего д.43	0,1630568	0	0,015626	2,7585	0,2222	40,901	62,75	21,85
ул. Г. Рыбачьего д.41	ул. Г. Рыбачьего д.41	0,3110668	0	0,051058	5,2642	0,4363	40,88	63,92	23,03
ул. Г. Рыбачьего д.37	ул. Г. Рыбачьего д.37	0,3790593	0	0,061179	6,4589	0,5312	40,87	65,24	24,37
ул. Г. Рыбачьего д.37	ул. Г. Рыбачьего д.37	0,3790593	0	0,061179	6,5083	0,5311	40,835	66,91	26,08
ул. Крупской д.23	ул. Крупской д.23	0,2146968	0	0,03468	3,6418	0,3012	39,744	59,13	19,39
ул. Крупской д.27	ул. Крупской д.27	0,2150458	0	0,033058	3,6768	0,3006	39,715	59,06	19,34
ул. Крупской д.29	ул. Крупской д.29	0,3988158	0	0,063883	6,7879	0,5595	39,741	60,24	20,5
ул. Крупской д.33	ул. Крупской д.33	0,2153248	0	0,032247	3,6957	0,3005	39,708	60,49	20,79
ул. Крупской д.31	ул. Крупской д.31	0,1752988	0	0,021341	3,0042	0,2418	39,743	60,82	21,08
ул. Крупской д.35	ул. Крупской д.35	0,3066308	0	0,051982	5,283	0,4316	39,677	62,2	22,52
ул. Крупской д.19	ул. Крупской д.19	0,3115358	0	0,049282	5,2995	0,4365	39,501	58,85	19,35
ул. Крупской д.21	ул. Крупской д.21	0,1618828	0	0,016014	2,7714	0,2213	39,499	58,31	18,81
ул. Крупской д.15	ул. Крупской д.15	0,3126498	0	0,047736	5,3358	0,4371	39,371	59,68	20,31

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Крупской д.17	ул. Крупской д.17	0,1626128	0	0,02089	2,7921	0,2252	39,368	59,35	19,98
ул. Крупской д.13	ул. Крупской д.13	0,445985	0,437478	0,012684	11,324	1,0578	39,328	60,93	21,6
ул. Крупской д.32	ул. Крупской д.32	0,3064938	0	0,052797	5,2282	0,4324	38,962	58,22	19,26
ул. Крупской д.34	ул. Крупской д.34	0,1659838	0	0,017263	2,8458	0,2275	38,94	58,2	19,26
ул. Крупской д.30	ул. Крупской д.30	0,3086048	0	0,057123	5,2849	0,4378	38,844	56,23	17,39
ул. Крупской д.26	ул. Крупской д.26	0,445985	0,634904	0,009003	13,0357	1,2667	38,672	54,28	15,61
ул. Крупской д.36	ул. Крупской д.36	0,6075078	0	0,106875	10,3514	0,8637	38,829	61,59	22,76
ул. Крупской д.40	ул. Крупской д.40	0,3971738	0	0,065775	6,7803	0,5594	38,26	57,57	19,31
ул. Крупской д.38	ул. Крупской д.38	0,1710908	0	0,018941	2,9255	0,2352	38,844	60,28	21,44
ул. Крупской д.42	ул. Крупской д.42	0,4010238	0	0,06199	6,8702	0,5625	37,769	56,1	18,33
ул. Крупской д.46	ул. Крупской д.46	0,2123788	0	0,033869	3,6519	0,2983	37,583	54,89	17,31
ул. Крупской д.50	ул. Крупской д.50	0,3076278	0	0,056312	5,3124	0,4367	37,326	53,28	15,96
ул. Крупской д.56	ул. Крупской д.56	0,254477	0,074758	0,037198	5,0771	0,4358	36,841	49,45	12,61
ул. Крупской д.58	ул. Крупской д.58	0,27276	0,099458	0,047093	5,6526	0,4921	36,626	50,36	13,74
ул. Крупской д.54	ул. Крупской д.54	0,4007308	0	0,068479	6,8756	0,5658	37,92	53,71	15,79
ул. Крупской д.52	ул. Крупской д.52	0,1666688	0	0,019404	2,9206	0,23	37,899	53,29	15,39
ул. Крупской д.40а	ул. Крупской д.40а	0,5166018	0	0,08254	8,8785	0,7283	37,582	55,75	18,17
ул. Крупской д.60	ул. Крупской д.60	0,3032888	0	0,052797	5,2174	0,4286	37,813	53,38	15,57
ул. Крупской д.64	ул. Крупской д.64	0,3086048	0	0,053337	5,3339	0,4359	37,718	54,59	16,87
ул. Крупской д.62	ул. Крупской д.62	0,1578108	0	0,017814	2,7426	0,2176	37,721	54,1	16,38
ул. Крупской д.68	ул. Крупской д.68	0,5957988	0	0,110931	10,4028	0,8512	37,775	51,66	13,89
ул. Крупской д.66	ул. Крупской д.66	0,3239268	0	0,054163	5,628	0,4564	37,757	55,29	17,54
ул. Крупской д.6	ул. Крупской д.6	0,4040928	0	0,071724	6,8483	0,5713	39,603	56,22	16,62
ул. Крупской д.2	ул. Крупской д.2	0,3082138	0	0,050026	5,2402	0,4328	39,205	54,98	15,77
ул. Крупской д.4	ул. Крупской д.4	0,1699098	0	0,021432	2,9058	0,235	39,198	54,83	15,63
ул. Крупской д.2а	ул. Крупской д.2а	0,067708	0	0	1,1613	0,0886	39,185	54,79	15,6
ул. Крупской д.12	ул. Крупской д.12	0,2141208	0	0,032788	3,6366	0,2993	39,588	55,66	16,07
ул. Крупской д.16	ул. Крупской д.16	0,3159728	0	0,059556	5,3827	0,4485	39,458	55,55	16,09
ул. Крупской д.18	ул. Крупской д.18	0,1460348	0	0,017105	2,5113	0,2012	39,435	53,63	14,2
ул. Крупской д.20	ул. Крупской д.20	0,3090738	0	0,051174	5,3051	0,4344	39,42	52,16	12,74
ул. Крупской д.24	ул. Крупской д.24	0,4039168	0	0,051715	6,9618	0,5591	39,269	52,36	13,09
ул. Крупской д.10	ул. Крупской д.10	0,2128098	0	0,035762	3,6117	0,2994	39,68	55,94	16,26
ул. Крупской д.8	ул. Крупской д.8	0,1623918	0	0,019809	2,7692	0,2242	39,664	56,39	16,73
ул. Г. Рыбачьего д.55	ул. Г. Рыбачьего д.55	0,3084878	0	0,047288	5,2568	0,4316	38,81	53,88	15,07
ул. Г. Рыбачьего д.73	ул. Г. Рыбачьего д.73	0,3086828	0	0,051174	5,2766	0,4342	38,731	53,13	14,4
ул. Г. Рыбачьего д.75	ул. Г. Рыбачьего д.75	0,3056928	0	0,049327	5,258	0,4292	38,594	52,62	14,03

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Крупской д.22	ул. Крупской д.22	0,6105708	0	0,099033	10,5162	0,8631	38,614	49,97	11,36
ул. Г. Рыбачьего д.59	ул. Г. Рыбачьего д.59	0,3130018	0	0,056351	5,3659	0,4431	38,388	50,88	12,49
ул. Г. Рыбачьего д.57	ул. Г. Рыбачьего д.57	0,1653248	0	0,014672	2,8531	0,2252	38,395	53,01	14,61
ул. Г. Рыбачьего д.63	ул. Г. Рыбачьего д.63	0,2140008	0	0,032247	3,6723	0,2992	38,054	49,71	11,66
ул. Г. Рыбачьего д.67	ул. Г. Рыбачьего д.67	0,3080188	0	0,050093	5,3035	0,433	37,869	49,87	12
ул. Г. Рыбачьего д.69	ул. Г. Рыбачьего д.69	0,1401518	0	0,017466	2,4257	0,194	37,763	49,76	11,99
ул. Г. Рыбачьего д.71	ул. Г. Рыбачьего д.71	0,3070218	0	0,050363	5,3328	0,4319	37,668	50,35	12,68
ул. Шабалина д.8	ул. Шабалина д.8	0,260818	0	0,010264	4,5402	0,3462	42,24	54,71	12,47
ул. Шабалина д.25а	ул. Шабалина д.25а	0,202453	0	0,008919	3,4725	0,269	42,347	57,14	14,79
ул. Шабалина д.31	ул. Шабалина д.31	0,3059668	0	0,057934	5,2131	0,4333	42,177	56,32	14,14
ул. Шабалина д.29	ул. Шабалина д.29	0,1653908	0	0,020948	2,8317	0,2282	42,177	56,03	13,85
ул. Шабалина д.33	ул. Шабалина д.33	0,254477	0,019	0,011266	4,5596	0,3588	42,131	54,65	12,52
ул. Шабалина д.27	ул. Шабалина д.27	0,3089568	0	0,058204	5,2693	0,4373	42,15	55,61	13,46
ул. Шабалина д.23	ул. Шабалина д.23	0,3078818	0	0,052256	5,2148	0,4323	42,318	56,85	14,54
ул. Шабалина д.19	ул. Шабалина д.19	0,3113598	0	0,055501	5,3171	0,4387	42,219	55,23	13,01
ул. Шабалина д.21	ул. Шабалина д.21	0,1617718	0	0,018457	2,7746	0,222	42,253	56,73	14,48
ул. Шабалина д.43	ул. Шабалина д.43	0,3104808	0	0,05496	5,3098	0,4374	42,127	52,72	10,59
ул. Шабалина д.41	ул. Шабалина д.41	0,1614118	0	0,016294	2,7883	0,2202	41,997	53,62	11,62
ул. Шабалина д.37	ул. Шабалина д.37	0,1620768	0	0,018998	2,795	0,2227	42,002	54,1	12,1
ул. Шабалина д.35	ул. Шабалина д.35	0,4056358	0	0,066857	7,0213	0,5688	41,866	54,79	12,93
ул. Шабалина д.47	ул. Шабалина д.47	0,3095428	0	0,054689	5,2944	0,436	42,141	51,89	9,75
ул. Шабалина д.45	ул. Шабалина д.45	0,1684368	0	0,022211	2,8994	0,2328	42,139	52,21	10,07
ул. Шабалина д.63	ул. Шабалина д.63	0,3356918	0	0,064423	5,7625	0,4759	42,104	51,04	8,94
ул. Шабалина д.49	ул. Шабалина д.49	0,4061838	0	0,060368	6,9702	0,5657	41,936	50,05	8,11
ул. Шабалина д.51	ул. Шабалина д.51	0,1616108	0	0,017916	2,7927	0,2215	41,964	51,63	9,67
ул. Шабалина д.53	ул. Шабалина д.53	0,3162458	0	0,051445	5,447	0,4428	41,69	51,44	9,75
ул. Шабалина д.55	ул. Шабалина д.55	0,1626088	0	0,018426	2,8073	0,2231	41,707	51,42	9,71
ул. Шабалина д.57	ул. Шабалина д.57	0,2122488	0	0,032788	3,6802	0,2961	41,652	51,73	10,08
ул. Шабалина д.61	ул. Шабалина д.61	0,4075708	0	0,067127	7,0923	0,5718	41,333	52,68	11,34
ул. Шабалина д.59	ул. Шабалина д.59	0,1712218	0	0,015573	3,0015	0,2325	41,362	52,07	10,71
ул. Г. Рыбачьего д.60	ул. Г. Рыбачьего д.60	0,254477	0	0,00853	4,4744	0,3369	41,571	50,37	8,8
ул. Шабалина д.5	ул. Шабалина д.5	0,3169108	0	0,048741	5,3256	0,442	42,314	61,62	19,31
ул. Шабалина д.3	ул. Шабалина д.3	0,1643158	0	0,017375	2,776	0,2246	42,313	62,39	20,08
ул. Шабалина д.9	ул. Шабалина д.9	0,3119858	0	0,052256	5,2813	0,4377	42,119	60,55	18,43
ул. Шабалина д.7	ул. Шабалина д.7	0,1668668	0	0,015212	2,8377	0,2266	42,123	61,04	18,92
ул. Шабалина д.1	ул. Шабалина д.1	0,4109328	0	0,056041	6,8911	0,5693	42,238	63,43	21,19

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Г. Рыбачьего д.36	ул. Г. Рыбачьего д.36	0,1668668	0	0,015874	2,8196	0,2271	42,005	63,65	21,65
ул. Г. Рыбачьего д.38	ул. Г. Рыбачьего д.38	0,4143528	0	0,064694	6,9697	0,5791	41,986	62,74	20,76
ул. Г. Рыбачьего д.40	ул. Г. Рыбачьего д.40	0,3137448	0	0,046704	5,3106	0,437	41,173	58,38	17,2
ул. Шабалина д.11	ул. Шабалина д.11	0,101735	0,096	0,00237	2,5712	0,2364	41,152	59,99	18,84
ул. Г. Рыбачьего д.42	ул. Г. Рыбачьего д.42	0,1886198	0	0,014232	3,2187	0,2545	41,176	59,1	17,92
ул. Г. Рыбачьего д.44	ул. Г. Рыбачьего д.44	0,4044828	0	0,061334	6,8265	0,5642	41,728	59,19	17,46
ул. Г. Рыбачьего д.48	ул. Г. Рыбачьего д.48	0,3975258	0	0,073381	6,7385	0,5623	41,634	55,56	13,93
ул. Г. Рыбачьего д.46	ул. Г. Рыбачьего д.46	0,1632768	0	0,019554	2,7867	0,2247	41,639	57,76	16,13
ул. Г. Рыбачьего д.50	ул. Г. Рыбачьего д.50	0,1637348	0	0,017646	2,7959	0,2241	41,629	55,86	14,23
ул. Г. Рыбачьего д.52	ул. Г. Рыбачьего д.52	0,2155908	0	0,035221	3,6708	0,302	41,636	55,81	14,18
ул. Г. Рыбачьего д.56	ул. Г. Рыбачьего д.56	0,2139188	0	0,036844	3,6609	0,3008	41,564	55,66	14,09
ул. Г. Рыбачьего д.54	ул. Г. Рыбачьего д.54	0,1620818	0	0,018775	2,7824	0,2226	41,556	55,75	14,2
ул. Г. Рыбачьего д.58	ул. Г. Рыбачьего д.58	0,01389	0,634904	0,01389	8,5022	0,7031	41,532	54,28	12,75
ул. Г. Рыбачьего д.62	ул. Г. Рыбачьего д.62	0,041012	0	0	0,7561	0,0534	41,56	50,86	9,3
ул. Г. Рыбачьего д.27	ул. Г. Рыбачьего д.27	0,4022748	0	0,063883	6,7256	0,5628	18,38	81,61	63,23
ул. Г. Рыбачьего д.30	ул. Г. Рыбачьего д.30	0,2081258	0	0,03414	3,5165	0,2921	17,622	79,63	62,01
ул. Г. Рыбачьего д.28	ул. Г. Рыбачьего д.28	0,2052398	0	0,036573	3,4537	0,2895	18,106	80,84	62,74
ул. Г. Рыбачьего д.29	ул. Г. Рыбачьего д.29	0,1166408	0	0,010894	1,9807	0,1586	18,077	81,66	63,58
ул. Г. Рыбачьего д.31	ул. Г. Рыбачьего д.31	0,2006188	0	0,035221	3,4286	0,2832	17,12	75,79	58,67
ул. Г. Рыбачьего д.32	ул. Г. Рыбачьего д.32	0,1161038	0	0,01386	1,9926	0,16	17,139	76,61	59,47
ул. Г. Рыбачьего д.33	ул. Г. Рыбачьего д.33	0,3114578	0	0,051174	5,2957	0,4375	17,191	76,99	59,8
ул. Г. Рыбачьего д.34	ул. Г. Рыбачьего д.34	0,4098188	0	0,046882	7,0308	0,5647	16,319	76,98	60,67
ул. Г. Рыбачьего д.26	ул. Г. Рыбачьего д.26	0,6103998	0	0,101475	10,2759	0,8623	17,999	80,75	62,75
ул. Г. Рыбачьего д.24	ул. Г. Рыбачьего д.24	0,064199	0	0,000515	1,1709	0,0843	18,047	73,53	55,48
ул. Г. Рыбачьего д.22	ул. Г. Рыбачьего д.22	0,2082128	0	0,039007	3,5271	0,295	17,816	81	63,19
ул. Г. Рыбачьего д.25	ул. Г. Рыбачьего д.25	0,16074	0	0,009061	2,7885	0,2155	17,739	77,03	59,29
ул. Г. Рыбачьего д.23	ул. Г. Рыбачьего д.23	0,1149058	0	0,013049	1,9431	0,1576	18,088	81,48	63,39
ул. Г. Рыбачьего д.21	ул. Г. Рыбачьего д.21	0,2091648	0	0,031436	3,5155	0,2916	18,08	84,33	66,25
ул. Г. Рыбачьего д.19	ул. Г. Рыбачьего д.19	0,2088538	0	0,03468	3,5312	0,2935	17,487	85,76	68,28
ул. Г. Рыбачьего д.20	ул. Г. Рыбачьего д.20	0,1160308	0	0,013049	1,9756	0,1593	17,487	86,11	68,63
ул. Г. Рыбачьего д.18	ул. Г. Рыбачьего д.18	0,4033298	0	0,072535	6,8864	0,5721	16,383	77,12	60,73
ул. Г. Рыбачьего д.17	ул. Г. Рыбачьего д.17	0,6068158	0	0,109905	10,4759	0,8668	15,975	82,06	66,08
пр-кт. Кольский д.212	пр-кт. Кольский д.212	0,5356178	0	0,063544	8,8747	0,7375	32,184	92,85	60,67
пр-кт. Кольский д.210	пр-кт. Кольский д.210	0,5280738	0	0,061021	8,7871	0,7262	31,917	90,49	58,58
ул. Г. Рыбачьего д.10	ул. Г. Рыбачьего д.10	0,4030568	0	0,053337	6,6563	0,5563	32,66	73,5	40,84
пр-кт. Кольский д.206	пр-кт. Кольский д.206	0,3216208	0	0,053443	5,3396	0,4506	30,948	87,44	56,49

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр-кт. Кольский д.202	пр-кт. Кольский д.202	0,1917688	0	0,02898	3,1935	0,2671	30,222	86,97	56,75
пр-кт. Кольский д.204	пр-кт. Кольский д.204	0,2067138	0	0,024406	3,456	0,2837	30,135	91,6	61,46
пр-кт. Кольский д.202	пр-кт. Кольский д.202	0,1917688	0	0,02898	3,1928	0,2671	30,005	85,09	55,09
пр-кт. Кольский д.202	пр-кт. Кольский д.202	0,1917688	0	0,02898	3,1942	0,2671	29,767	84,36	54,59
пр-кт. Кольский д.202	пр-кт. Кольский д.202	0,1917688	0	0,02898	3,1969	0,2672	29,498	83,13	53,63
пр-кт. Кольский д.202	пр-кт. Кольский д.202	0,1917688	0	0,02898	3,1986	0,2672	29,355	82,77	53,41
пр-кт. Кольский д.202	пр-кт. Кольский д.202	0,1917688	0	0,02898	3,2021	0,2672	29,16	82,38	53,22
пр-кт. Кольский д.200	пр-кт. Кольский д.200	0,2128718	0	0,025758	3,5607	0,2927	29,109	81,94	52,83
пр-кт. Кольский д.198	пр-кт. Кольский д.198	0,3107348	0	0,049552	5,1976	0,4348	27,745	79,93	52,19
пр-кт. Кольский д.196	пр-кт. Кольский д.196	0,044291	0	0,003534	0,7625	0,0599	28,548	80,46	51,92
ул. Г. Рыбачьего д.2	ул. Г. Рыбачьего д.2	0,078739	0	0	1,3228	0,1027	26,905	74,68	47,78
ул. Г. Рыбачьего д.1	ул. Г. Рыбачьего д.1	0,069691	0	0,012477	1,1763	0,0984	26,726	78,04	51,31
пр-кт. Кольский д.194	пр-кт. Кольский д.194	0,069136	0	0	1,1766	0,0903	26,723	78,37	51,65
пр-кт. Кольский д.188	пр-кт. Кольский д.188	0,443022	0	0,000917	7,4888	0,5795	26,354	73,09	46,73
ул. Шевченко д.1а	ул. Шевченко д.1а	0,1666238	0	0,02662	2,8866	0,2337	25,987	70,93	44,94
ул. Шевченко д.6а	ул. Шевченко д.6а	0,2397428	0	0,04577	4,1141	0,3406	26,004	69,69	43,69
ул. Г. Рыбачьего д.3	ул. Г. Рыбачьего д.3	0,3217968	0	0,052276	5,4065	0,4512	26,104	70,87	44,77
ул. Г. Рыбачьего д.5	ул. Г. Рыбачьего д.5	0,3050478	0	0,0482	5,1658	0,4281	19,746	62,88	43,13
ул. Г. Рыбачьего д.4	ул. Г. Рыбачьего д.4	0,2096198	0	0,025487	3,5669	0,2896	19,721	63,01	43,29
ул. Г. Рыбачьего д.6	ул. Г. Рыбачьего д.6	0,3069628	0	0,049552	5,2071	0,4318	17,473	61,26	43,79
ул. Г. Рыбачьего д.7	ул. Г. Рыбачьего д.7	1,999463	0,017621	0,031422	34,3202	3,1769	8,512	61,94	53,43
ул. Г. Рыбачьего д.9	ул. Г. Рыбачьего д.9	0,3109888	0	0,055771	5,1595	0,4378	32,389	81,16	48,77
ул. Г. Рыбачьего д.14	ул. Г. Рыбачьего д.14	0,2068	0	0,010622	3,4856	0,2753	32,162	79,58	47,42
ул. Г. Рыбачьего д.15	ул. Г. Рыбачьего д.15	0,432712	0,435609	0,007817	10,8926	1,0328	32,057	76,09	44,03
ул. Г. Рыбачьего д.8	ул. Г. Рыбачьего д.8	0,097222	0	0,009685	1,665	0,1324	31,149	80,08	48,93
ул. Г. Рыбачьего д.13	ул. Г. Рыбачьего д.13	0,2080218	0	0,031977	3,5209	0,2895	32,412	87,06	54,65
ул. Г. Рыбачьего д.12	ул. Г. Рыбачьего д.12	0,1149308	0	0,009804	1,9426	0,1553	32,566	89,62	57,05
ул. Г. Рыбачьего д.11	ул. Г. Рыбачьего д.11	0,3365708	0	0,063612	5,605	0,4757	32,548	87,69	55,14
ул. Баумана д.41	ул. Баумана д.41	0,3087218	0	0,049822	5,1324	0,432	39,534	98,3	58,77
ул. Баумана д.39	ул. Баумана д.39	0,126937	0	0,022656	2,3353	0,1786	43,673	100,55	56,88
ул. Баумана д.39	ул. Баумана д.39	0,158713	0	0,000767	2,7579	0,2075	43,603	99,24	55,64
ул. Баумана д.37	ул. Баумана д.37	0,3084088	0	0,058745	5,2119	0,4366	43,701	96,37	52,67
ул. Баумана д.35	ул. Баумана д.35	0,1483758	0	0,015617	2,5268	0,2027	43,7	96,08	52,38
ул. Щербакова д.30	ул. Щербакова д.30	0,3089538	0	0,05604	5,2163	0,4357	43,734	97,67	53,94
ул. Щербакова д.32	ул. Щербакова д.32	0,3329338	0	0,03022	5,6354	0,4513	43,729	100,95	57,22
ул. Щербакова д.34	ул. Щербакова д.34	0,8116238	0	0,16934	13,8463	1,1729	43,693	105,69	62

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Щербакова д.16	ул. Щербакова д.16	0,5974728	0	0,09175	10,0972	0,8373	43,908	93,28	49,37
ул. Щербакова д.10а	ул. Щербакова д.10а	0,08441	0	0,00155	1,4353	0,1108	43,868	87,73	43,86
ул. Щербакова д.20	ул. Щербакова д.20	0,1532588	0	0,01823	2,5812	0,2107	43,402	92,26	48,86
ул. Щербакова д.22	ул. Щербакова д.22	0,2192268	0	0,03895	3,71	0,3087	43,359	90,15	46,79
ул. Щербакова д.18	ул. Щербакова д.18	0,2208608	0	0,03648	3,7429	0,3094	43,346	94,03	50,68
ул. Щербакова д.14	ул. Щербакова д.14	0,8194318	0	0,12779	13,6815	1,1583	44,323	88,22	43,9
ул. Щербакова д.12	ул. Щербакова д.12	0,3088788	0	0,04589	5,1429	0,4291	44,823	84,46	39,64
ул. Щербакова д.2	ул. Щербакова д.2	0,3094058	0	0,04742	5,1348	0,4305	45,579	80,76	35,18
пр-кт. Кольский д.131	пр-кт. Кольский д.131	0,3094058	0	0,05124	5,1327	0,4327	45,696	80,46	34,76
пр-кт. Кольский д.131а	пр-кт. Кольский д.131а	0,165532	0,465	0	6,5985	0,7111	45,729	80,14	34,41
пр-кт. Кольский д.133	пр-кт. Кольский д.133	0,2994948	0	0,040263	4,9885	0,4134	45,427	80,43	35
пр-кт. Кольский д.135	пр-кт. Кольский д.135	0,084123	0	0	1,4155	0,1093	45,179	81,79	36,61
ул. Баумана д.43 к 1	ул. Баумана д.43 к 1	0,3969843	0	0,0660005	6,5975	0,5571	39,356	100,57	61,22
ул. Баумана д.43 к 1	ул. Баумана д.43 к 1	0,3969843	0	0,0660005	6,6089	0,5572	39,252	103,68	64,43
ул. Баумана д.49	ул. Баумана д.49	0,2068	0	0,012079	3,5009	0,2768	39,08	105,32	66,24
ул. Баумана д.43 к 2	ул. Баумана д.43 к 2	0,3990463	0	0,0692905	6,6572	0,5618	39,174	106,02	66,84
ул. Баумана д.43 к 2	ул. Баумана д.43 к 2	0,3990463	0	0,0692905	6,6774	0,5618	39,124	109,5	70,38
ул. Баумана д.45	ул. Баумана д.45	0,2118648	0	0,029002	3,5501	0,2934	39,131	110,66	71,53
ул. Баумана д.47а	ул. Баумана д.47а	0,18972	0,116	0,002488	4,2696	0,3722	39,113	109,75	70,63
ул. Баумана д.47	ул. Баумана д.47	0,3792253	0	0,06902	6,3745	0,5357	39,072	109,86	70,78
ул. Баумана д.47	ул. Баумана д.47	0,3792253	0	0,06902	6,4236	0,5358	38,746	109,98	71,23
ул. Баумана д.44	ул. Баумана д.44	0,119575	0,385	0,001854	5,1916	0,5678	39,126	96,6	57,48
ул. Баумана д.40	ул. Баумана д.40	0,435696	0,1075	0,011496	8,2207	0,6893	43,719	95,81	52,09
ул. Баумана д.42а	ул. Баумана д.42а	0,086228	0	0,000516	1,4733	0,1127	39,02	94,02	55
ул. Баумана д.42	ул. Баумана д.42	0,41793	0	0,015296	7,1592	0,5544	37,738	95,3	57,56
ул. Щербакова д.4	ул. Щербакова д.4	0,2092058	0	0,03445	3,562	0,2935	41,225	80,66	39,44
ул. Щербакова д.8	ул. Щербакова д.8	0,2285848	0	0,03691	3,8883	0,3203	41,22	84,74	43,52
ул. Щербакова д.6	ул. Щербакова д.6	0,1411848	0	0,018998	2,3914	0,1957	41,27	82,85	41,58
ул. Щербакова д.24	ул. Щербакова д.24	0,0886	0,0924	0,005478	2,2604	0,2172	43,207	92,7	49,49
ул. Щербакова д.26	ул. Щербакова д.26	0,10087	0	0,00026	1,715	0,1315	43,151	94,86	51,71
ул. Щербакова д.28	ул. Щербакова д.28	0,16074	0,033652	0,045468	3,0525	0,2726	43,131	96,94	53,81
пр-кт. Кольский д.143	пр-кт. Кольский д.143	0,2259058	0	0,028386	3,779	0,3108	44,413	91,18	46,77
пр-кт. Кольский д.147	пр-кт. Кольский д.147	0,2268378	0	0,03318	3,7966	0,3149	44,412	92,02	47,61
пр-кт. Кольский д.145	пр-кт. Кольский д.145	0,1582048	0	0,018556	2,6358	0,2172	44,459	91,98	47,52
пр-кт. Кольский д.149	пр-кт. Кольский д.149	0,3063538	0	0,053337	5,0748	0,43	45,865	89,48	43,62
пр-кт. Кольский д.151	пр-кт. Кольский д.151	0,6132628	0	0,096059	10,1393	0,8597	45,858	88,91	43,05

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр-кт. Кольский д.151а	пр-кт. Кольский д.151а	0,098622	0,161766	0,00114	2,9882	0,3012	45,943	92,8	46,86
пр-кт. Кольский д.153	пр-кт. Кольский д.153	0,3370788	0	0,062001	5,6127	0,4752	45,484	94,74	49,25
пр-кт. Кольский д.155	пр-кт. Кольский д.155	0,3078228	0	0,0482	5,1021	0,4289	45,572	94,47	48,9
пр-кт. Кольский д.157	пр-кт. Кольский д.157	0,6083618	0	0,09208	10,1072	0,8513	45,141	93,23	48,09
ул. Бондарная д.1	ул. Бондарная д.1	0,6202148	0	0,077402	10,4296	0,8586	44,578	97,42	52,85
пр-кт. Кольский д.137	пр-кт. Кольский д.137	0,3068258	0	0,059016	5,2031	0,436	40,387	82,48	42,1
пр-кт. Кольский д.139	пр-кт. Кольский д.139	0,5979698	0	0,093849	10,2067	0,8429	39,175	80,69	41,52
пр-кт. Кольский д.141	пр-кт. Кольский д.141	0,085178	0	0,000842	1,5026	0,112	39,188	82,61	43,42
ул. Щербакова д.11	ул. Щербакова д.11	0,562	0,363	0,051	12,5135	1,1573	34,439	87,74	53,3
ул. Баумана д.38	ул. Баумана д.38	0,2648088	0	0,027907	4,4785	0,3634	34,78	88,69	53,91
ул. Щербакова д.9	ул. Щербакова д.9	0,6957	0	0,76857	12,7255	1,3878	34,048	85,18	51,13
ул. Щербакова д.7	ул. Щербакова д.7	0,329208	0	0,12757	5,7494	0,5092	33,905	83,06	49,16
ул. Щербакова д.5	ул. Щербакова д.5	0,157347	0	0,00158	2,7818	0,2082	33,063	80,22	47,16
ул. Щербакова д.3	ул. Щербакова д.3	0,05347	0	0	0,9343	0,0697	44,309	83,07	38,76
пр-кт. Кольский д.129/1	пр-кт. Кольский д.129/1	0,2435	0,2635	0,001313	6,2938	0,5991	44,282	79,62	35,34
пр-кт. Кольский д.178	пр-кт. Кольский д.178	0,429151	0,234909	0,020779	9,1247	0,8225	44,726	72,49	27,76
ул. Шевченко д.22	ул. Шевченко д.22	0,164	0,027	0,01	3,1616	0,2547	43,448	55,43	11,99
ул. Шевченко д.26	ул. Шевченко д.26	0,2195048	0	0	12,9875	0,2947	3,899	42,35	38,45
ул. Шевченко д.11а	ул. Шевченко д.11а	0,2233978	0	0	13,2256	0,2987	2,154	35,77	33,62
ул. Шевченко д.28	ул. Шевченко д.28	0,082	0	0	4,8501	0,1097	4,544	38,64	34,1
ул. Шевченко д.24	ул. Шевченко д.24	0,2582178	0	0	15,2853	0,3471	1,454	45,89	44,44
ул. Шевченко д.11	ул. Шевченко д.11	0,2587308	0	0	15,32	0,3469	1,473	40,27	38,8
ул. Шевченко д.16а	ул. Шевченко д.16а	0,2660198	0	0	15,7416	0,3578	2,863	49,49	46,62
ул. Шевченко д.14а	ул. Шевченко д.14а	0,0576668	0	0	3,4128	0,0772	1,007	50,51	49,51
ул. Шевченко д.15	ул. Шевченко д.15	0	0	0,016139	0,1937	0,0097	0	52,57	52,57
ул. Шевченко д.14	ул. Шевченко д.14	0,03	0	0	1,7745	0,0396	2,433	52,21	49,77
ул. Шевченко д.10	ул. Шевченко д.10	0,0544478	0	0	3,2215	0,0724	2,132	52,59	50,45
ул. Шевченко д.8	ул. Шевченко д.8	0,0547568	0	0	3,2411	0,0725	1,879	53,28	51,4
ул. Шевченко д.6	ул. Шевченко д.6	0,0570468	0	0	3,3767	0,0746	1,956	54,14	52,18
ул. Шевченко д.18	ул. Шевченко д.18	0,03	0	0	1,7744	0,0402	1,983	53,44	51,46
ул. Шевченко д.16	ул. Шевченко д.16	0,03	0	0	1,7744	0,0402	1,954	53,09	51,13
ул. Шевченко д.7б	ул. Шевченко д.7б	0,3237698	0	0	19,1711	0,4352	0,223	54,47	54,25
ул. Шевченко д.7а	ул. Шевченко д.7а	0,1464958	0	0	8,6699	0,1965	1,175	55,59	54,42
ул. Шевченко д.7	ул. Шевченко д.7	0,1828418	0	0	10,8277	0,2456	0,13	54,61	54,48
пр-кт. Кольский д.186	пр-кт. Кольский д.186	0,176	0	0	10,4168	0,2344	1,193	55,5	54,31
пр-кт. Кольский д.158	пр-кт. Кольский д.158	0,5353	3,376001	0,329462	36,9057	4,5028	20,061	93,71	73,65

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр-кт. Кольский д.156	пр-кт. Кольский д.156	0,2298338	0	0,093351	3,911	0,3563	19,448	90,8	71,36
пр-кт. Кольский д.154	пр-кт. Кольский д.154	0,5531278	0	0,022792	9,3516	0,74	18,021	91,52	73,5
пр-кт. Кольский д.164	пр-кт. Кольский д.164	0,6250738	0	0,095058	10,4639	0,8796	19,002	82,84	63,84
пр-кт. Кольский д.162	пр-кт. Кольский д.162	0,3300048	0	0,048472	5,5278	0,4602	19	81,31	62,31
пр-кт. Кольский д.160а	пр-кт. Кольский д.160а	0,17605	0	0,012071	3,0316	0,2376	18,857	70,47	51,61
пр-кт. Кольский д.160	пр-кт. Кольский д.160	0,6223738	0	0,105691	10,4681	0,883	18,647	83,45	64,8
ул. Беринга д.1	ул. Беринга д.1	0,3338938	0	0,050851	5,6204	0,467	18,624	81,58	62,96
ул. Беринга д.3	ул. Беринга д.3	0,3289878	0	0,051895	5,5543	0,4616	18,257	82	63,75
ул. Беринга д.9	ул. Беринга д.9	0,2069538	0	0,018669	3,5088	0,282	18,234	83,97	65,74
ул. Беринга д.7	ул. Беринга д.7	0,3316658	0	0,053608	5,6467	0,4666	17,677	71,28	53,61
ул. Беринга д.5	ул. Беринга д.5	0,2068288	0	0,026569	3,5299	0,2869	17,67	70,37	52,7
пр. Ледокольный д.21	пр. Ледокольный д.21	0,6008998	0	0,084147	10,2928	0,8432	17,397	65,81	48,41
ул. Беринга д.11	ул. Беринга д.11	0,2946418	0	0,0503237	5,003	0,4161	17,874	75,5	57,62
ул. Беринга д.11	ул. Беринга д.11	0,2946418	0	0,0503237	4,9942	0,416	17,93	79,5	61,57
ул. Беринга д.11	ул. Беринга д.11	0,2946418	0	0,0503237	4,9866	0,416	17,981	80,8	62,82
ул. Беринга д.15	ул. Беринга д.15	0,3327988	0	0,046173	5,6699	0,4637	17,558	67,56	50,01
ул. Беринга д.13	ул. Беринга д.13	0,1965608	0	0,019022	3,3645	0,269	17,541	72,55	55,01
пр. Ледокольный д.15	пр. Ледокольный д.15	0,3086238	0	0,044955	5,2787	0,4315	17,413	63,58	46,17
ул. Беринга д.17	ул. Беринга д.17	0,1715448	0	0,01437	2,9594	0,2336	17,388	66,65	49,26
пр. Ледокольный д.17	пр. Ледокольный д.17	0,5887938	0	0,10336	10,1731	0,8397	16,706	62,68	45,97
пр. Ледокольный д.19	пр. Ледокольный д.19	0,1621928	0	0,014481	2,8447	0,2219	16,768	62,23	45,46
пр-кт. Кольский д.166	пр-кт. Кольский д.166	0,3367268	0	0,049362	5,6535	0,47	18,417	82,51	64,1
пер. Якорный д.4а	пер. Якорный д.4а	0,2068	0,046248	0,017161	3,8946	0,3307	17,433	73,94	56,51
пр-кт. Кольский д.168	пр-кт. Кольский д.168	0,6222978	0	0,095934	10,5082	0,8789	17,569	85,16	67,59
пер. Якорный д.2	пер. Якорный д.2	0,2090818	0	0,022242	3,5631	0,2873	17,62	84,57	66,96
пер. Якорный д.4	пер. Якорный д.4	0,5981628	0	0,101737	10,1412	0,8508	17,068	74,55	57,48
пер. Якорный д.14	пер. Якорный д.14	0,4290948	0	0,075186	7,3581	0,6098	16,409	61,83	45,42
пер. Якорный д.14	пер. Якорный д.14	0,4290948	0	0,075186	7,3386	0,6098	16,451	64,54	48,09
пр. Ледокольный д.29	пр. Ледокольный д.29	0,3064938	0	0,053337	5,2805	0,4349	16,388	58,84	42,45
пер. Якорный д.16	пер. Якорный д.16	0,1614958	0	0,0144	2,7984	0,2211	16,379	60,21	43,83
пр. Ледокольный д.31	пр. Ледокольный д.31	0,5899868	0	0,099033	10,2952	0,8414	15,512	58,04	42,53
пр. Ледокольный д.27	пр. Ледокольный д.27	0,1634318	0	0,015638	2,882	0,2249	15,536	82,67	67,13
пер. Якорный д.6	пер. Якорный д.6	0,3133728	0	0,04333	5,3689	0,4384	15,855	66,43	50,57
пер. Якорный д.6а	пер. Якорный д.6а	0,068515	0	0,00219	1,1881	0,0915	16,161	66,4	50,23
пер. Якорный д.12	пер. Якорный д.12	0,3253918	0	0,04919	5,5879	0,4578	16	61,62	45,62
пер. Якорный д.10	пер. Якорный д.10	0,3239848	0	0,05255	5,5962	0,4585	15,663	63,46	47,8

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пер. Якорный д.8	пер. Якорный д.8	0,2068388	0	0,02765	3,5826	0,2892	15,661	63,06	47,4
пр. Ледокольный д.25	пр. Ледокольный д.25	0,5939638	0	0,094437	10,3061	0,8447	15,523	60,05	44,53
пр. Ледокольный д.23	пр. Ледокольный д.23	0,422905	0,435609	0,011447	11,1436	1,0305	15,233	63,15	47,92
пер. Якорный д.3	пер. Якорный д.3	0,3096408	0	0,046578	5,2652	0,4346	16,714	77,58	60,87
пер. Якорный д.1	пер. Якорный д.1	0,2167558	0	0,027109	3,7022	0,3009	16,687	81,45	64,76
пр-кт. Кольский д.170	пр-кт. Кольский д.170	0,4205088	0	0,058243	7,1539	0,5879	16,453	82,25	65,79
пр-кт. Кольский д.172	пр-кт. Кольский д.172	0,4304558	0	0,060387	7,3419	0,6027	16,219	78,86	62,64
пр-кт. Кольский д.174 корп.1	пр-кт. Кольский д.174 корп.1	0,4261288	0	0,056853	7,2888	0,5951	16,036	81,57	65,54
пр-кт. Кольский д.174 корп.2	пр-кт. Кольский д.174 корп.2	0,1927488	0	0,017939	3,3283	0,2643	16,018	82,95	66,93
пр-кт. Кольский д.174 корп.3	пр-кт. Кольский д.174 корп.3	0,3091128	0	0,047118	5,3115	0,4349	15,908	81,2	65,29
пр-кт. Кольский д.174 корп.4	пр-кт. Кольский д.174 корп.4	0,1623208	0	0,017145	2,7952	0,224	15,921	80,74	64,82
пр-кт. Кольский д.174 корп.5	пр-кт. Кольский д.174 корп.5	0,5943338	0	0,089299	10,2467	0,8408	15,519	81,11	65,59
ул. Шевченко д.32	ул. Шевченко д.32	0,169548	0	0,01395	3,0043	0,2322	14,855	75,19	60,33
пр-кт. Кольский д.176 корп.3	пр-кт. Кольский д.176 корп.3	0,3044228	0	0,048316	5,2983	0,4304	14,884	82,68	67,8
пр-кт. Кольский д.176 корп.2	пр-кт. Кольский д.176 корп.2	0,1588678	0	0,015599	2,7878	0,2192	14,877	83,98	69,1
пр-кт. Кольский д.176 корп.1	пр-кт. Кольский д.176 корп.1	0,3131818	0	0,044113	5,517	0,4397	14,64	84,6	69,96
пр-кт. Кольский д.176 корп.1	пр-кт. Кольский д.176 корп.1	0,3131818	0	0,044113	5,4794	0,4395	14,788	84,47	69,68
пер. Якорный д.5	пер. Якорный д.5	0,422905	0,435609	0,010507	10,8917	1,0268	16,665	71,88	55,22
пр-кт. Кольский д.95	пр-кт. Кольский д.95	0,4222613	0	0,0661165	7,1156	0,5932	28,936	76,06	47,12
пр-кт. Кольский д.95	пр-кт. Кольский д.95	0,4222613	0	0,0661165	7,1282	0,5932	28,862	76,56	47,7
пр-кт. Кольский д.97 корп.2	пр-кт. Кольский д.97 корп.2	0,3085068	0	0,038489	5,2204	0,4272	28,631	80,02	51,39
пр-кт. Кольский д.97 корп.1	пр-кт. Кольский д.97 корп.1	0,2092258	0	0,027136	3,5577	0,2903	28,608	76,72	48,11
ул. Баумана д.5	ул. Баумана д.5	0,5884618	0	0,084895	10,0673	0,8271	27,927	81,56	53,63
пр-кт. Кольский д.97 корп.4	пр-кт. Кольский д.97 корп.4	0,3079008	0	0,049011	5,2481	0,433	28,033	78,32	50,29
пр-кт. Кольский д.97 корп.3	пр-кт. Кольский д.97 корп.3	0,4211928	0	0,042049	7,18	0,578	27,919	80,44	52,53
пр-кт. Кольский д.89	пр-кт. Кольский д.89	0,051865	0	0	0,9972	0,0683	28,817	77,43	48,61
пр-кт. Кольский д.91 корп.1	пр-кт. Кольский д.91 корп.1	0,3086238	0	0,04884	5,2272	0,4336	28,681	73,97	45,28
пр-кт. Кольский д.93	пр-кт. Кольский д.93	0,4106788	0	0,039147	6,9629	0,5619	28,546	74,49	45,94
пр-кт. Кольский д.91 корп.3	пр-кт. Кольский д.91 корп.3	0,3163638	0	0,046869	5,3887	0,4425	28,57	73,32	44,75
пр-кт. Кольский д.91 корп.2	пр-кт. Кольский д.91 корп.2	0,2084198	0	0,020747	3,5595	0,2855	28,56	73,21	44,65
пр-кт. Кольский д.95а	пр-кт. Кольский д.95а	0,12079	0,04042	0,031432	2,4492	0,2201	28,558	75,95	47,39
ул. Баумана д.4	ул. Баумана д.4	0,2041858	0	0,03014	3,7186	0,2926	17,54	73,91	56,37
ул. Баумана д.1	ул. Баумана д.1	0,183995	0	0,00103	3,3622	0,2481	17,648	74	56,35
ул. Баумана д.17	ул. Баумана д.17	0,125	0,082	0,08	3,0212	0,3033	17,627	69,48	51,85
ул. Баумана д.6	ул. Баумана д.6	0,1133608	0	0,011697	2,0506	0,1591	18,109	67,99	49,88
ул. Баумана д.10	ул. Баумана д.10	0,2057178	0	0,033103	3,6964	0,2959	18,108	68,31	50,2

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Баумана д.12	ул. Баумана д.12	0,3085458	0	0,045226	5,4747	0,4399	18,931	72,09	53,16
ул. Баумана д.14	ул. Баумана д.14	0,1132628	0	0,012779	2,0508	0,1595	18,433	68,95	50,52
ул. Баумана д.16	ул. Баумана д.16	0,2055728	0	0,030185	3,6934	0,2937	18,436	69,38	50,95
ул. Баумана д.18	ул. Баумана д.18	0,065	0,276	0,04385	3,503	0,4078	18,422	69,77	51,35
пр-кт. Кольский д.107	пр-кт. Кольский д.107	0,3128648	0	0,043489	5,5226	0,4438	19,569	68,46	48,89
пр-кт. Кольский д.109	пр-кт. Кольский д.109	0,1330783	0	0,0129285	2,3519	0,1855	19,598	70,38	50,78
пр-кт. Кольский д.109	пр-кт. Кольский д.109	0,1330783	0	0,0129285	2,366	0,1857	18,929	72,99	54,06
пр-кт. Кольский д.111	пр-кт. Кольский д.111	0,3126888	0	0,051174	5,5491	0,4488	18,904	68,21	49,3
пр-кт. Кольский д.113	пр-кт. Кольский д.113	0,3116728	0	0,051985	5,5505	0,4482	18,602	68,54	49,94
пр-кт. Кольский д.115	пр-кт. Кольский д.115	0,0905228	0	0,01017	1,6207	0,1272	18,63	68,72	50,09
пр-кт. Кольский д.115	пр-кт. Кольский д.115	0,0905228	0	0,01017	1,6396	0,1273	18,483	68,85	50,37
ул. Баумана д.20	ул. Баумана д.20	0,3107348	0	0,050363	5,5466	0,4461	18,474	69,92	51,45
пр-кт. Кольский д.115	пр-кт. Кольский д.115	0,0905228	0	0,01017	1,6304	0,1273	18,509	68,73	50,22
пр-кт. Кольский д.117	пр-кт. Кольский д.117	0,3107348	0	0,048741	5,5729	0,4451	18,482	68,83	50,35
пр-кт. Кольский д.119	пр-кт. Кольский д.119	0,7900828	0	0,104712	13,5242	1,1165	27,894	76,65	48,75
ул. Баумана д.24	ул. Баумана д.24	0,3217178	0	0,050048	5,7889	0,4614	17,583	74,67	57,08
ул. Баумана д.26	ул. Баумана д.26	0,16074	0	0,009238	2,9552	0,2216	17,205	74,72	57,52
ул. Баумана д.28	ул. Баумана д.28	0,4022748	0	0,053164	7,2851	0,5721	17,083	77,3	60,22
ул. Баумана д.32	ул. Баумана д.32	0,3136078	0	0,049552	5,7147	0,4509	16,882	79,11	62,23
ул. Баумана д.34	ул. Баумана д.34	0,3112628	0	0,046578	5,7002	0,4462	16,608	78,63	62,02
ул. Баумана д.36	ул. Баумана д.36	0,3052338	0	0,048741	5,6449	0,4396	16,549	77,03	60,48
ул. Баумана д.27	ул. Баумана д.27	0,4038378	0	0,056652	6,8038	0,5631	33,783	82,02	48,24
ул. Достоевского д.1	ул. Достоевского д.1	0,3021558	0	0,046067	5,072	0,4231	34,269	79,55	45,28
ул. Достоевского д.2	ул. Достоевского д.2	0,3957278	0	0,050904	6,6753	0,5487	34,086	86,5	52,41
ул. Бочкова д.4	ул. Бочкова д.4	0,187098	0,038693	0,023736	3,5464	0,3003	34,066	86,85	52,78
ул. Баумана д.25	ул. Баумана д.25	0,2465358	0	0,039547	4,1619	0,3468	33,573	84,38	50,81
ул. Баумана д.23	ул. Баумана д.23	0,1131898	0	0,011968	1,9154	0,1555	33,451	82,24	48,79
ул. Бочкова д.2	ул. Бочкова д.2	0,2060168	0	0,040359	3,4934	0,2942	33,224	83,03	49,81
ул. Бочкова д.1	ул. Бочкова д.1	0,270454	0,37385	0,006879	7,7063	0,7577	32,886	81,7	48,81
ул. Бочкова д.3	ул. Бочкова д.3	0,2435168	0	0,046848	4,155	0,3475	32,917	81,67	48,75
ул. Баумана д.15	ул. Баумана д.15	0,110082	0	0	1,9792	0,1445	32,891	78,51	45,62
ул. Баумана д.13	ул. Баумана д.13	0,015867	0	0	0,321	0,0202	32,894	83,28	50,39
ул. Бочкова д.5	ул. Бочкова д.5	0,3071388	0	0,06172	5,2323	0,4397	32,866	84,71	51,84
ул. Бочкова д.13	ул. Бочкова д.13	0,2496288	0	0,045766	4,2681	0,355	32,772	85,58	52,81
ул. Бочкова д.17	ул. Бочкова д.17	0,3083898	0	0,024135	5,2875	0,4191	32,401	77,31	44,91
ул. Бочкова д.15	ул. Бочкова д.15	0,491272	0,0387	0,019391	8,7987	0,6995	32,109	72,05	39,94

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Баумана д.11	ул. Баумана д.11	0,432712	0,435609	0,01267	11,294	1,0435	30,461	73,8	43,33
ул. Бочкова д.23	ул. Бочкова д.23	0,048706	0	0,012815	0,9027	0,0715	32,346	89,48	57,14
ул. Достоевского д.6	ул. Достоевского д.6	0,3085458	0	0,051985	5,2112	0,4357	32,881	98,12	65,24
ул. Достоевского д.5	ул. Достоевского д.5	0,4018448	0	0,06199	6,8426	0,5648	32,415	95,28	62,86
ул. Бочкова д.6	ул. Бочкова д.6	0,123	0,234	0,01352	4,075	0,419	32,328	90,89	58,57
ул. Достоевского д.3	ул. Достоевского д.3	0,4205098	0	0,07328	7,1268	0,596	32,671	94,04	61,37
ул. Достоевского д.3	ул. Достоевского д.3	0,4205098	0	0,07328	7,1649	0,5961	32,502	78,7	46,2
ул. Достоевского д.4	ул. Достоевского д.4	0,3983858	0	0,061449	6,8177	0,5597	32,545	90,12	57,58
ул. Достоевского д.8	ул. Достоевского д.8	0,4018058	0	0,063612	6,8112	0,5654	32,765	96,57	63,8
ул. Достоевского д.7	ул. Достоевского д.7	0,1389838	0	0,018457	2,3849	0,1934	32,778	97,86	65,09
ул. Бочкова д.8	ул. Бочкова д.8	0,5980658	0	0,101075	10,2067	0,85	32,478	95,09	62,61
ул. Достоевского д.20	ул. Достоевского д.20	0,3256268	0	0,052353	5,5367	0,4588	31,972	100,08	68,11
ул. Достоевского д.21	ул. Достоевского д.21	0,1455588	0	0,01658	2,4781	0,2012	31,901	101,74	69,84
ул. Достоевского д.22	ул. Достоевского д.22	0,3234968	0	0,050634	5,5208	0,4552	31,707	103,3	71,6
ул. Бочкова д.25	ул. Бочкова д.25	0,126996	0,039783	0,00028	2,5467	0,2094	31,436	88,33	56,89
ул. Достоевского д.26	ул. Достоевского д.26	0,3277178	0	0,056582	5,633	0,4644	31,441	90,59	59,15
ул. Достоевского д.27	ул. Достоевского д.27	0,3288708	0	0,05209	5,671	0,4632	31,414	88,32	56,91
ул. Достоевского д.29	ул. Достоевского д.29	0,4255698	0	0,064447	7,3441	0,5995	30,506	83,56	53,05
ул. Достоевского д.28	ул. Достоевского д.28	0,3327018	0	0,039708	5,7683	0,4618	30,372	86,56	56,19
ул. Достоевского д.31	ул. Достоевского д.31	0,2190258	0	0,02238	3,8489	0,3028	29,283	79,75	50,47
ул. Достоевского д.30	ул. Достоевского д.30	0,4177918	0	0,058014	7,2969	0,5873	29,303	81,4	52,1
ул. Достоевского д.17	ул. Достоевского д.17	0,2185348	0	0,02738	3,7684	0,3036	31,046	94,34	63,29
ул. Достоевского д.19	ул. Достоевского д.19	0,2182308	0	0,026044	3,766	0,3024	31,039	91,33	60,29
ул. Достоевского д.18	ул. Достоевского д.18	0,3277958	0	0,04692	5,6241	0,4589	31,088	92,06	60,97
ул. Достоевского д.16	ул. Достоевского д.16	0,2188408	0	0,032549	3,7331	0,3069	31,656	98,39	66,73
ул. Достоевского д.15	ул. Достоевского д.15	0,3296918	0	0,046444	5,6161	0,4608	31,702	100,13	68,43
ул. Достоевского д.14	ул. Достоевского д.14	0,2191048	0	0,030108	3,7289	0,3057	31,802	102,44	70,64
ул. Достоевского д.13	ул. Достоевского д.13	0,2199918	0	0,028761	3,7439	0,306	32,015	107,98	75,97
ул. Достоевского д.12	ул. Достоевского д.12	0,3291248	0	0,050906	5,5903	0,4625	32,018	108,66	76,65
ул. Достоевского д.11	ул. Достоевского д.11	0,3362188	0	0,039602	5,6943	0,4649	32,233	109,04	76,81
ул. Достоевского д.10	ул. Достоевского д.10	0,3238878	0	0,050771	5,4846	0,4553	32,386	108,43	76,05
ул. Достоевского д.9	ул. Достоевского д.9	0,2182918	0	0,02551	3,7174	0,3017	32,343	106,44	74,1
пр-кт. Кольский д.140 корп.2	пр-кт. Кольский д.140 корп.2	0,0897638	0	0,010435	1,5277	0,1237	39,345	84,05	44,71
пр-кт. Кольский д.142	пр-кт. Кольский д.142	0,2584918	0	0,031977	4,3693	0,3578	39,285	86,34	47,06
пр-кт. Кольский д.140 корп.1	пр-кт. Кольский д.140 корп.1	0,3053798	0	0,050634	5,1434	0,4301	39,344	85,75	46,41
пр-кт. Кольский д.144	пр-кт. Кольский д.144	0,4089088	0	0,073031	6,8984	0,5796	39,151	83,42	44,27

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр-кт. Кольский д.144	пр-кт. Кольский д.144	0,4089088	0	0,073031	6,9183	0,5797	38,97	80,35	41,38
пр-кт. Кольский д.146	пр-кт. Кольский д.146	0,1323628	0	0,01435	2,2643	0,1819	38,984	80,01	41,02
пр-кт. Кольский д.148	пр-кт. Кольский д.148	0,3116538	0	0,051715	5,2791	0,4393	38,449	73,53	35,09
пр-кт. Кольский д.150 корп.2	пр-кт. Кольский д.150 корп.2	0,0901698	0	0,009985	1,5409	0,1241	38,449	70,72	32,28
пр-кт. Кольский д.146	пр-кт. Кольский д.146	0,1323628	0	0,01435	2,2621	0,182	38,435	76,44	38
пр-кт. Кольский д.150 корп.1	пр-кт. Кольский д.150 корп.1	0,4024308	0	0,054419	6,8244	0,5604	38,005	75,38	37,37
пр-кт. Кольский д.150 корп.2	пр-кт. Кольский д.150 корп.2	0,0901698	0	0,009985	1,5382	0,1241	38,016	69,43	31,42
пр-кт. Кольский д.152	пр-кт. Кольский д.152	0,1317008	0	0,014091	2,2722	0,1811	37,984	86,46	48,47
ул. Беринга д.2	ул. Беринга д.2	0,3096018	0	0,042934	5,2756	0,4317	37,341	88,08	50,73
пр-кт. Кольский д.152	пр-кт. Кольский д.152	0,1317008	0	0,014091	2,2556	0,1812	37,343	87,56	50,21
ул. Беринга д.4	ул. Беринга д.4	0,1317008	0	0,0115845	2,2654	0,1797	37,333	88,52	51,19
ул. Беринга д.4	ул. Беринга д.4	0,1317008	0	0,0115845	2,2774	0,1797	36,966	88,4	51,44
ул. Беринга д.6	ул. Беринга д.6	0,5937298	0	0,103941	10,1724	0,8461	36,878	68,1	31,22
ул. Беринга д.8	ул. Беринга д.8	0,2315738	0	0,02	4,027	0,3159	36,791	79,84	43,05
ул. Беринга д.10	ул. Беринга д.10	0,5946068	0	0,10336	10,275	0,8471	36,671	83,78	47,11
пр-кт. Кольский д.150 корп.3	пр-кт. Кольский д.150 корп.3	0,3079208	0	0,050634	5,2297	0,4339	38,077	82,08	44,01
пр-кт. Кольский д.150 корп.2	пр-кт. Кольский д.150 корп.2	0,0901698	0	0,009985	1,5478	0,1241	38,077	75,45	37,38
пр-кт. Кольский д.150 корп.4	пр-кт. Кольский д.150 корп.4	0,2075708	0	0,025217	3,5407	0,2871	38,043	82,76	44,71
пр-кт. Кольский д.140б	пр-кт. Кольский д.140б	0,254477	0	0,018713	4,3532	0,3449	37,99	82,3	44,31
пр-кт. Кольский д.150 корп.5	пр-кт. Кольский д.150 корп.5	0,4000858	0	0,055501	6,8488	0,5579	37,952	83,07	45,12
пр-кт. Кольский д.140 корп.2	пр-кт. Кольский д.140 корп.2	0,0897638	0	0,010435	1,5267	0,1237	39,387	83,59	44,2
пр-кт. Кольский д.140 корп.4	пр-кт. Кольский д.140 корп.4	0,2082538	0	0,029607	3,5308	0,2903	39,343	82,63	43,29
пр-кт. Кольский д.140 корп.3	пр-кт. Кольский д.140 корп.3	0,3113798	0	0,053608	5,249	0,4397	39,387	83,44	44,05
пр-кт. Кольский д.140 корп.5	пр-кт. Кольский д.140 корп.5	0,3083898	0	0,051715	5,2354	0,4346	39,332	82,01	42,68
пр-кт. Кольский д.140а	пр-кт. Кольский д.140а	0,254477	0	0,012682	4,3359	0,3409	39,25	83,68	44,43
пр-кт. Кольский д.138 корп.1	пр-кт. Кольский д.138 корп.1	0,1297578	0	0,016294	2,2044	0,1796	39,501	76,97	37,47
пр-кт. Кольский д.140 корп.2	пр-кт. Кольский д.140 корп.2	0,0897638	0	0,010435	1,5369	0,1237	39,51	83,19	43,68
пр-кт. Кольский д.138 корп.2	пр-кт. Кольский д.138 корп.2	0,4028218	0	0,053337	6,7724	0,5596	39,514	79,56	40,05
пр-кт. Кольский д.138а	пр-кт. Кольский д.138а	0,024378	0	0,000347	0,4353	0,0322	39,521	81,33	41,81
пр-кт. Кольский д.138 корп.1	пр-кт. Кольский д.138 корп.1	0,1297578	0	0,016294	2,1989	0,1797	39	75,7	36,7
пр-кт. Кольский д.136 корп.2	пр-кт. Кольский д.136 корп.2	0,3051848	0	0,046848	5,1449	0,4277	38,993	75,65	36,66
пр-кт. Кольский д.136 корп.3	пр-кт. Кольский д.136 корп.3	0,6156788	0	0,102819	10,4085	0,8739	38,346	78,71	40,37
пр-кт. Кольский д.136 корп.4	пр-кт. Кольский д.136 корп.4	0,2053858	0	0,022296	3,5065	0,2828	38,354	81,81	43,45
пр-кт. Кольский д.136 корп.5	пр-кт. Кольский д.136 корп.5	0,3088788	0	0,051715	5,2272	0,4358	38,171	80,85	42,68
пр-кт. Кольский д.136 корп.1	пр-кт. Кольский д.136 корп.1	0,2571478	0	0,031977	4,343	0,3562	38,618	76,17	37,55
пр-кт. Кольский д.140 корп.6	пр-кт. Кольский д.140 корп.6	0,3145848	0	0,050093	5,3346	0,4423	38,039	80,3	42,26

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Беринга д.14	ул. Беринга д.14	0,3646498	0	0,058756	6,1867	0,5132	37,983	79,3	41,32
ул. Беринга д.14	ул. Беринга д.14	0,3646498	0	0,058756	6,2026	0,5132	37,878	79,29	41,41
ул. Беринга д.14а	ул. Беринга д.14а	0,0062338	0	0,007705	0,0532	0,0046	37,919	80,86	42,94
ул. Беринга д.18	ул. Беринга д.18	0,422905	0	0,014471	7,2418	0,5637	37,594	76,83	39,23
ул. Беринга д.14	ул. Беринга д.14	0,3646498	0	0,058756	6,2187	0,5135	37,446	80,84	43,39
ул. Беринга д.12	ул. Беринга д.12	0,3099358	0	0,051715	5,3449	0,4375	37,191	83,48	46,29
ул. Беринга д.22	ул. Беринга д.22	0,5956168	0	0,100115	10,1766	0,8458	37,53	75,92	38,39
ул. Беринга д.20	ул. Беринга д.20	0,4294668	0	0,04473	7,356	0,5906	37,36	78,11	40,75
ул. Беринга д.24	ул. Беринга д.24	0,1926838	0	0,020041	3,3316	0,2646	37,508	74,23	36,72
ул. Беринга д.26	ул. Беринга д.26	0,3071588	0	0,049011	5,2734	0,4321	37,451	70,23	32,78
ул. Беринга д.28	ул. Беринга д.28	0,1595348	0	0,014916	2,7463	0,2185	37,461	68,45	30,99
пр. Ледокольный д.11	пр. Ледокольный д.11	0,6205578	0	0,094856	10,709	0,8764	37,378	69,33	31,96
пр. Ледокольный д.1	пр. Ледокольный д.1	0,4379018	0	0,062996	7,4269	0,6125	38,046	80,39	42,34
пр. Ледокольный д.5	пр. Ледокольный д.5	0,3297308	0	0,043874	5,6157	0,4584	37,931	74,15	36,22
пр. Ледокольный д.3	пр. Ледокольный д.3	0,1986908	0	0,019268	3,3991	0,272	37,918	72,99	35,07
пр. Ледокольный д.7	пр. Ледокольный д.7	0,3028398	0	0,031114	5,1649	0,4156	37,924	72,4	34,48
пр. Ледокольный д.9	пр. Ледокольный д.9	0,3950658	0	0,065956	6,7559	0,5577	37,839	73,1	35,26
пр. Ледокольный д.9	пр. Ледокольный д.9	0,3950658	0	0,065956	6,7867	0,5579	37,407	71,95	34,54
пр. Ледокольный д.9	пр. Ледокольный д.9	0,3950658	0	0,065956	6,8256	0,558	37,153	70,41	33,26
пр. Ледокольный д.6	пр. Ледокольный д.6	0,1973	0	0,060165	3,5611	0,2951	35,646	63,17	27,52
пр. Ледокольный д.6	пр. Ледокольный д.6	0,0511	0	0	1	0,0673	35,105	49,61	14,51
пр. Ледокольный д.6	пр. Ледокольный д.6	0,0511	0	0	0,9834	0,0673	35,126	53,6	18,48
пр-кт. Кольский д.110	пр-кт. Кольский д.110	0,389754	0,082818	0,004445	7,4668	0,6057	26,641	57,58	30,94
пр-кт. Кольский д.110а	пр-кт. Кольский д.110а	0,37	0	0,007965	6,6515	0,4949	18,332	46,42	28,09
пр-кт. Кольский д.110 корп.1	пр-кт. Кольский д.110 корп.1	0,1008528	0	0,001014	1,9169	0,1343	22,316	46,74	24,43
пр-кт. Кольский д.112	пр-кт. Кольский д.112	0,00792	0	0,00102	0,2141	0,015	45,02	62,02	17
пр-кт. Кольский д.112	пр-кт. Кольский д.112	0,110645	0	0,005178	1,9383	0,1477	44,832	61,5	16,67
пр-кт. Кольский д.126	пр-кт. Кольский д.126	0,302781	0	0,021399	5,1615	0,4095	42,122	60,14	18,02
пр-кт. Кольский д.128	пр-кт. Кольский д.128	0,1541638	0	0,015145	2,6665	0,2121	41,261	55,27	14,01
пр-кт. Кольский д.134	пр-кт. Кольский д.134	1,18	1,27	0,275	31,4708	3,0828	39,99	49,5	9,51
пр-кт. Кольский д.61	пр-кт. Кольский д.61	0,2537368	0	0,037655	4,4344	0,356	33,635	48,34	14,71
пр-кт. Кольский д.67	пр-кт. Кольский д.67	0,0950638	0	0,00656	1,7716	0,1289	33,247	48,39	15,15
пр-кт. Кольский д.65	пр-кт. Кольский д.65	0,0292338	0	0	0,5941	0,0382	33,257	48,1	14,84
ул. Долина Уюта д.2	ул. Долина Уюта д.2	0,118178	0	0,008376	2,5375	0,1612	17,573	58	40,43
пр-кт. Кольский д.80	пр-кт. Кольский д.80	0,6843928	0,0815264	0,139759	12,7513	1,0885	21,682	66,49	44,81
пр-кт. Кольский д.76	пр-кт. Кольский д.76	0,6098978	0	0,093626	10,9401	0,8729	20,839	64,85	44,01

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр-кт. Кольский д.78	пр-кт. Кольский д.78	0,1848128	0	0,015483	3,2947	0,255	21,262	65,37	44,11
пр-кт. Кольский д.72	пр-кт. Кольский д.72	0,1852528	0	0,015882	3,4475	0,2566	18,956	64,92	45,96
ул. О. Кошевого д.16 корп.2	ул. О. Кошевого д.16 корп.2	0,4072388	0	0,067939	7,3336	0,5829	21,018	60,86	39,84
ул. О. Кошевого д.18	ул. О. Кошевого д.18	0,2058088	0	0,031706	3,7279	0,2927	21,114	58,8	37,68
ул. О. Кошевого д.20	ул. О. Кошевого д.20	0,2051018	0	0,030084	3,8035	0,2909	20,994	56,95	35,96
ул. О. Кошевого д.16 корп.1	ул. О. Кошевого д.16 корп.1	0,2057178	0	0,032788	3,8212	0,2933	21,066	56,98	35,92
ул. О. Кошевого д.12 корп.2	ул. О. Кошевого д.12 корп.2	0,2039198	0	0,030696	3,7412	0,2907	19,197	62,89	43,69
ул. О. Кошевого д.12 корп.1	ул. О. Кошевого д.12 корп.1	0,2982668	0	0,046498	5,4332	0,4262	19,197	58,99	39,79
ул. О. Кошевого д.10	ул. О. Кошевого д.10	0,2100098	0	0,028732	3,8051	0,2974	19,435	61,63	42,2
ул. О. Кошевого д.8	ул. О. Кошевого д.8	0,2070878	0	0,032788	3,7638	0,2956	19,89	67,46	47,57
ул. О. Кошевого д.6 корп.2	ул. О. Кошевого д.6 корп.2	0,4764608	0	0,069227	8,5386	0,6779	19,918	70,13	50,21
ул. Морская д.3а	ул. Морская д.3а	0,16074	0	0,027543	2,936	0,2308	20,291	74,96	54,67
ул. О. Кошевого д.6 корп.1	ул. О. Кошевого д.6 корп.1	0,1776073	0	0,02325	3,1953	0,2507	19,817	72,64	52,82
ул. О. Кошевого д.6 корп.1	ул. О. Кошевого д.6 корп.1	0,1776073	0	0,02325	3,2056	0,2508	19,59	73,3	53,71
ул. О. Кошевого д.4	ул. О. Кошевого д.4	0,2181078	0	0,032132	3,9719	0,3101	19,505	75,17	55,66
ул. О. Кошевого д.3	ул. О. Кошевого д.3	0,3734288	0	0,034037	6,9116	0,5189	19,044	74,61	55,57
ул. О. Кошевого д.5	ул. О. Кошевого д.5	0,3473388	0	0,021501	6,4984	0,4766	18,839	71,12	52,28
пр-кт. Кольский д.62	пр-кт. Кольский д.62	0,1839958	0	0,015753	3,2722	0,2542	20,847	74,43	53,58
пр-кт. Кольский д.66	пр-кт. Кольский д.66	0,6038768	0	0,08957	10,7583	0,8622	20,677	72,92	52,24
пр-кт. Кольский д.64	пр-кт. Кольский д.64	0,113639	0	0	2,0754	0,1513	20,661	73,62	52,96
пр-кт. Кольский д.68	пр-кт. Кольский д.68	0,1852958	0	0,014131	3,3307	0,2551	20,592	69,97	49,38
пр-кт. Кольский д.70	пр-кт. Кольский д.70	0,6625678	0	0,09481	12,0141	0,9467	20,283	69,64	49,36
пр-кт. Кольский д.60	пр-кт. Кольский д.60	0,6816278	0	0,082337	12,13	0,9646	20,653	75,48	54,83
ул. Морская д.1	ул. Морская д.1	0,3123378	0	0,046578	5,6087	0,4431	21,213	76,44	55,23
пр-кт. Кольский д.58	пр-кт. Кольский д.58	0,3873828	0	0,03554	7,0352	0,5367	20,984	76,05	55,07
ул. Морская д.3	ул. Морская д.3	0,3803278	0	0,033106	6,8511	0,5257	21,18	76,79	55,61
ул. Морская д.5	ул. Морская д.5	0,4065718	0	0,0608505	7,4164	0,5776	20,987	77,22	56,24
ул. Морская д.5	ул. Морская д.5	0,4065718	0	0,0608505	7,5048	0,5777	20,966	77,15	56,19
ул. Морская д.7	ул. Морская д.7	0,6021758	0	0,090381	11,2213	0,8689	16,4	74,9	58,5
ул. Морская д.9	ул. Морская д.9	0,24123	0,396118	0,009067	7,9098	0,7524	16,391	73,44	57,05
ул. Морская д.11	ул. Морская д.11	0,5984938	0	0,089299	10,9069	0,8619	16,785	73,05	56,26
ул. З. Космодемьянской д.1	ул. З. Космодемьянской д.1	0,3119858	0	0,03476	5,7262	0,4395	16,876	71,54	54,67
ул. З. Космодемьянской д.5	ул. З. Космодемьянской д.5	0	0	0,010237	0,0832	0,0061	16,91	70,4	53,49
ул. З. Космодемьянской д.7	ул. З. Космодемьянской д.7	0,2720978	0	0,046037	4,895	0,3916	18,253	64,4	46,15
ул. З. Космодемьянской д.9	ул. З. Космодемьянской д.9	0,2819678	0	0,025887	5,0803	0,3926	18,204	60,72	42,51
ул. Морская д.13	ул. Морская д.13	0,176163	0	0,010139	3,29	0,2419	18,242	65,9	47,66

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. З. Космодемьянской д.5	ул. З. Космодемьянской д.5	0,3069818	0	0,01337	5,5759	0,4185	18,161	68,76	50,59
ул. З. Космодемьянской д.11	ул. З. Космодемьянской д.11	0,6020398	0	0,097411	10,8486	0,8689	18,104	56,14	38,03
ул. З. Космодемьянской д.13	ул. З. Космодемьянской д.13	0,442757	0,650464	0,016413	13,603	1,2975	17,876	57,54	39,66
ул. З. Космодемьянской д.33	ул. З. Космодемьянской д.33	0,3891778	0	0,057882	6,8758	0,5528	20,609	60,29	39,69
ул. З. Космодемьянской д.33	ул. З. Космодемьянской д.33	0,3891778	0	0,057882	6,87	0,5528	20,549	60,07	39,52
ул. З. Космодемьянской д.29	ул. З. Космодемьянской д.29	0,6250808	0	0,095987	11,0765	0,8957	20,286	59,9	39,61
ул. З. Космодемьянской д.23а	ул. З. Космодемьянской д.23а	0,123529	0	0	2,261	0,1647	19,917	57,57	37,65
ул. З. Космодемьянской д.27	ул. З. Космодемьянской д.27	0,2663328	0	0,028461	4,7359	0,3719	20,167	54,44	34,27
ул. З. Космодемьянской д.25	ул. З. Космодемьянской д.25	0,3091518	0	0,044955	5,5049	0,4387	20,11	54,35	34,24
ул. З.Космодемьянской д.17 к.1	ул. З.Космодемьянской д.17 к.1	0,2187188	0	0,030625	3,9193	0,3097	19,937	51,77	31,83
ул. З.Космодемьянской д.17 к.2	ул. З.Космодемьянской д.17 к.2	0,2085228	0	0,023324	3,7511	0,2918	19,872	50,56	30,68
ул. З.Космодемьянской д.17 к.3	ул. З.Космодемьянской д.17 к.3	0,2143488	0	0,024946	3,8621	0,3005	19,858	51,24	31,38
ул. З.Космодемьянской д.15 к.1	ул. З.Космодемьянской д.15 к.1	0,2170278	0	0,026298	4,0121	0,3053	19,266	55,08	35,81
ул. З.Космодемьянской д.15 к.3	ул. З.Космодемьянской д.15 к.3	0,2163958	0	0,033869	3,9715	0,309	19,332	52,47	33,14
ул. З.Космодемьянской д.15 к.2	ул. З.Космодемьянской д.15 к.2	0,2096588	0	0,025487	3,8517	0,295	19,299	54,19	34,89
ул. З. Космодемьянской д.21	ул. З. Космодемьянской д.21	0,2166338	0	0,028191	3,899	0,3057	19,612	55,72	36,11
ул. З. Космодемьянской д.19	ул. З. Космодемьянской д.19	0,2147588	0	0,02765	3,9094	0,3029	19,561	55,66	36,1
ул. З. Космодемьянской д.23	ул. З. Космодемьянской д.23	0,2097208	0	0,023865	3,7564	0,2936	20,07	54,98	34,91
ул. О. Кошевого д.14 корп.1	ул. О. Кошевого д.14 корп.1	0,2865018	0	0,044415	5,2492	0,4095	19,027	56,73	37,71
ул. О. Кошевого д.12а	ул. О. Кошевого д.12а	0,439535	0,435609	0,013115	12,0221	1,0641	17,733	53,91	36,18
ул. О. Кошевого д.14 корп.2	ул. О. Кошевого д.14 корп.2	0,2203778	0	0,035388	4,0575	0,3157	18,919	60,87	41,95
ул. О. Кошевого д.22	ул. О. Кошевого д.22	0,2197348	0	0,020659	3,9975	0,3046	21,13	58,65	37,51
ул. О. Кошевого д.24	ул. О. Кошевого д.24	0,2470758	0	0,043063	4,5717	0,3547	20,996	55,77	34,77
пр-кт. Кольский д.84	пр-кт. Кольский д.84	0,3094058	0	0,042243	5,4443	0,4362	21,769	66,83	45,06
пр-кт. Кольский д.82	пр-кт. Кольский д.82	0,16074	0	0,009222	2,9312	0,2194	21,66	61,65	39,99
пр-кт. Кольский д.86	пр-кт. Кольский д.86	0,5764818	0	0,064154	10,2166	0,8096	20,519	65,64	45,12
пр-кт. Кольский д.88	пр-кт. Кольский д.88	0,3092108	0	0,047946	5,5104	0,4404	20,235	62,6	42,36
пр-кт. Кольский д.100	пр-кт. Кольский д.100	0,3990698	0	0,040533	7,2	0,5562	19,894	61,65	41,76
ул. З. Космодемьянской д.26	ул. З. Космодемьянской д.26	0,5974828	0	0,092544	10,5422	0,8555	20,528	63,98	43,45
ул. З. Космодемьянской д.28	ул. З. Космодемьянской д.28	0,2113228	0	0,022558	3,7485	0,2947	20,58	64,23	43,65
ул. З. Космодемьянской д.24	ул. З. Космодемьянской д.24	0,2122078	0	0,025758	3,7764	0,2979	20,337	63,06	42,73
ул. З. Космодемьянской д.22	ул. З. Космодемьянской д.22	0,3099528	0	0,049552	5,4989	0,4423	20,359	63,36	43
пр. Молодёжный д.13	пр. Молодёжный д.13	0,2899018	0	0,016214	5,4316	0,3976	14,46	55,08	40,62
пр. Молодёжный д.11	пр. Молодёжный д.11	0,2740138	0	0,031106	4,9973	0,3839	20,002	59,56	39,56
пр. Молодёжный д.11	пр. Молодёжный д.11	0,2740138	0	0,031106	4,9619	0,3838	20,07	59,76	39,69
ул. З. Космодемьянской д.32	ул. З. Космодемьянской д.32	0,2112538	0	0,029273	3,7262	0,2985	20,802	65,29	44,49

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. 3. Космодемьянской д.30	ул. 3. Космодемьянской д.30	0,2117138	0	0,031733	3,7436	0,3006	20,783	64,95	44,17
пр-кт. Кольский д.102	пр-кт. Кольский д.102	0,3956308	0	0,0679455	7,0456	0,5679	20,272	66,65	46,38
пр-кт. Кольский д.102	пр-кт. Кольский д.102	0,3956308	0	0,0679455	7,1069	0,5683	19,922	66,55	46,63
ул. 3. Космодемьянской д.36	ул. 3. Космодемьянской д.36	0,304423	0	0,045155	5,411	0,4322	20,572	65,76	45,18
ул. 3. Космодемьянской д.34	ул. 3. Космодемьянской д.34	0,1603468	0	0,017119	2,8767	0,2239	20,588	65,87	45,29
пр-кт. Кольский д.104 корп.3	пр-кт. Кольский д.104 корп.3	0,3086048	0	0,042926	5,3902	0,4349	22,867	66,46	43,59
ул. Спартак д.11	ул. Спартак д.11	0,342789	0	0,013544	6,0894	0,4629	22,554	64,92	42,37
ул. Спартак д.13	ул. Спартак д.13	0,16074	0	0,009166	2,9692	0,2191	22,493	61,18	38,69
пр-кт. Кольский д.104 корп.2	пр-кт. Кольский д.104 корп.2	0,1397418	0	0,017105	2,4685	0,1957	22,656	66,56	43,91
пр-кт. Кольский д.104 корп.1	пр-кт. Кольский д.104 корп.1	0,3115948	0	0,050342	5,4865	0,4435	22,648	66,46	43,81
пр. Молодежный д. 16	пр. Молодежный д. 16	0,1928978	0	0,014411	3,4933	0,2646	22,634	63,58	40,95
пр-кт. Кольский д.108 корп.4	пр-кт. Кольский д.108 корп.4	0,095	0,0319	0,024786	2,1879	0,1807	22,624	64,46	41,83
пр-кт. Кольский д.106 корп.1	пр-кт. Кольский д.106 корп.1	0,2159788	0	0,02765	3,7853	0,303	22,728	65,64	42,91
пр-кт. Кольский д.104 корп.4	пр-кт. Кольский д.104 корп.4	0,1623478	0	0,012055	2,8749	0,2228	22,698	66,04	43,35
пр-кт. Кольский д.106 корп.4	пр-кт. Кольский д.106 корп.4	0,2178438	0	0,026028	3,8348	0,3046	22,489	64,38	41,89
пр-кт. Кольский д.106 корп.2	пр-кт. Кольский д.106 корп.2	0,2140418	0	0,036032	3,8009	0,3056	22,419	65,62	43,2
пр-кт. Кольский д.106 корп.3	пр-кт. Кольский д.106 корп.3	0,2123788	0	0,027985	3,7474	0,2986	22,472	65,45	42,98
пр-кт. Кольский д.108 корп.3	пр-кт. Кольский д.108 корп.3	0,3148778	0	0,057123	5,634	0,4522	22,327	61,89	39,57
пр-кт. Кольский д.108 корп.1	пр-кт. Кольский д.108 корп.1	0,2145738	0	0,027921	3,916	0,3016	22,258	62,42	40,16
пр-кт. Кольский д.108 корп.2	пр-кт. Кольский д.108 корп.2	0,1757998	0	0,014717	3,1752	0,2423	22,338	61,89	39,55
ул. 3. Космодемьянской д.2а	ул. 3. Космодемьянской д.2а	0,084756	0	0	1,5954	0,1132	19,252	56,51	37,26
ул. 3. Космодемьянской д.10	ул. 3. Космодемьянской д.10	0,2091838	0	0,025141	3,6952	0,2936	20,162	61,66	41,5
ул. 3. Космодемьянской д.8	ул. 3. Космодемьянской д.8	0,3998708	0	0,058204	7,0737	0,5678	20,06	61,31	41,25
ул. 3. Космодемьянской д.4	ул. 3. Космодемьянской д.4	0,2193488	0	0,023865	3,9176	0,3065	19,934	57,21	37,28
ул. 3. Космодемьянской д.6	ул. 3. Космодемьянской д.6	0,1861388	0	0,013703	3,3403	0,2563	19,913	57,41	37,5
ул. 3. Космодемьянской д.2 к.1	ул. 3. Космодемьянской д.2 к.1	0,3076278	0	0,040359	5,5361	0,4341	19,856	59,65	39,8
ул. 3. Космодемьянской д.2	ул. 3. Космодемьянской д.2	0,2080468	0	0,026839	3,7745	0,2934	19,838	57,4	37,56
ул. 3. Космодемьянской д.18	ул. 3. Космодемьянской д.18	0,3983268	0	0,057393	7,1056	0,5656	19,798	62,6	42,8
ул. 3. Космодемьянской д.12	ул. 3. Космодемьянской д.12	0,5982218	0	0,100115	10,6009	0,8622	19,785	61,62	41,83
ул. 3. Космодемьянской д.14	ул. 3. Космодемьянской д.14	0,2121258	0	0,028191	3,8001	0,2996	19,773	59,85	40,08
ул. 3. Космодемьянской д.16	ул. 3. Космодемьянской д.16	0,4024898	0	0,061144	7,1607	0,5737	19,602	61,02	41,42
пр. Молодёжный д.10	пр. Молодёжный д.10	0,3052828	0	0,05496	5,4914	0,4402	19,475	56,13	36,65
пр. Молодёжный д.9	пр. Молодёжный д.9	0,3110088	0	0,049011	5,5801	0,4442	19,434	54,98	35,54
пр. Молодёжный д.8	пр. Молодёжный д.8	0,3119078	0	0,049282	5,6391	0,446	19,011	57,48	38,47
пр. Молодёжный д.6	пр. Молодёжный д.6	0,6002378	0	0,094978	10,9685	0,8651	18,127	50,8	32,67
пр. Молодёжный д.3	пр. Молодёжный д.3	0,2168848	0	0,025487	4,0271	0,3059	17,486	51,33	33,84

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр. Молодёжный д.4	пр. Молодёжный д.4	0,2178848	0	0,031165	4,0233	0,3105	17,737	50,53	32,79
пр. Молодежный д. 5	пр. Молодежный д. 5	0,2121668	0	0,028461	3,94	0,3013	17,711	49,54	31,83
пр. Молодёжный д.1	пр. Молодёжный д.1	0,2318338	0,1617264	0,011235	5,5921	0,4883	19,569	58,62	39,05
пр-кт. Кольский д.41	пр-кт. Кольский д.41	0,3300238	0	0,044685	5,9613	0,4663	20,084	61,45	41,37
пр-кт. Кольский д.39	пр-кт. Кольский д.39	0,3326618	0	0,045766	6,0907	0,471	19,313	62,53	43,21
пр-кт. Кольский д.43	пр-кт. Кольский д.43	0,3307668	0	0,050904	5,9565	0,4707	20,457	72,37	51,92
пр-кт. Кольский д.45	пр-кт. Кольский д.45	0,3289298	0	0,04847	5,9887	0,4676	19,516	75,86	56,35
пр-кт. Кольский д.47	пр-кт. Кольский д.47	0,3301798	0	0,047986	6,0598	0,4694	18,998	64,53	45,53
пр-кт. Кольский д.49	пр-кт. Кольский д.49	0,3316658	0	0,046887	6,1976	0,4711	18,669	62,22	43,55
ул. П. Круг д.1	ул. П. Круг д.1	0,2236748	0	0,0369	4,1119	0,3219	16,417	65,27	48,85
ул. П. Круг д.2	ул. П. Круг д.2	0,2351268	0	0,032863	4,3332	0,3349	16,333	66,06	49,73
ул. П. Круг д.4	ул. П. Круг д.4	0,3592338	0	0,0408	6,7369	0,5063	16,259	61,41	45,16
ул. П. Круг д.7	ул. П. Круг д.7	0,1669738	0	0,009706	3,1769	0,2301	16,132	57,51	41,38
ул. П. Круг д.6	ул. П. Круг д.6	0,2214178	0	0,033058	4,2535	0,3169	16,257	62,72	46,47
пр-кт. Кольский д.33	пр-кт. Кольский д.33	0,5094488	0	0,051474	9,5187	0,7169	15,709	67,6	51,89
пр-кт. Кольский д.31	пр-кт. Кольский д.31	0,5374548	0	0,056667	10,1082	0,7586	15,562	78,07	62,5
ул. П. Круг д.11	ул. П. Круг д.11	0,2241048	0	0,034434	4,1924	0,3213	16,078	60,25	44,17
ул. П. Круг д.9	ул. П. Круг д.9	0,3999298	0	0,078484	7,4385	0,5846	15,642	49,94	34,3
ул. П. Круг д.8	ул. П. Круг д.8	0,3137638	0	0,054419	5,9303	0,4544	15,464	51,11	35,64
ул. П. Круг д.12	ул. П. Круг д.12	0,4399538	0	0,079025	8,1988	0,6393	15,58	50,73	35,15
ул. Ломоносова д.8	ул. Ломоносова д.8	0,4427678	0	0,07493	6,4952	0,5071	12,284	49,41	37,13
ул. Ломоносова д.12	ул. Ломоносова д.12	0,3143108	0	0,049282	5,4613	0,3695	6,339	44,42	38,08
ул. Ломоносова д.14	ул. Ломоносова д.14	0,3096798	0	0,049822	4,3151	0,3396	5,961	39,79	33,83
ул. Ломоносова д.10 корп.1	ул. Ломоносова д.10 корп.1	0,3353588	0	0,045847	4,8699	0,3196	5,846	38,14	32,3
ул. Ломоносова д.6	ул. Ломоносова д.6	0,4004568	0	0,077508	4,7199	0,3812	12,247	50,72	38,48
ул. Ломоносова д.2	ул. Ломоносова д.2	0,3087418	0	0,046307	4,4449	0,3469	15,666	49,06	33,4
ул. Пономарева д.12	ул. Пономарева д.12	0,4833788	0	0,060517	6,8575	0,5356	15,796	75,53	59,73
ул. Пономарева д.14	ул. Пономарева д.14	0,1125808	0	0,025361	1,6097	0,1315	15,847	63,99	48,15
ул. Пономарева д.14	ул. Пономарева д.14	0,2088828	0	0,034536	3,0197	0,2367	15,845	66,35	50,51
ул. Пархоменко д.2	ул. Пархоменко д.2	0,4370808	0	0,057393	6,2806	0,4858	15,812	67,58	51,76
ул. Пархоменко д.4	ул. Пархоменко д.4	0,1767718	0	0,04378	2,5854	0,2089	15,811	65,83	50,01
ул. Пономарева д.8	ул. Пономарева д.8	0,2721158	0	0,035894	3,8773	0,3027	15,573	75,86	60,28
ул. Пархоменко д.6	ул. Пархоменко д.6	0,3226558	0	0,057934	4,6479	0,3687	15,344	70,41	55,07
ул. Пархоменко д.8	ул. Пархоменко д.8	0,1403808	0	0,014938	2,0566	0,1542	15,201	69,06	53,86
ул. Пономарева д.8	ул. Пономарева д.8	0,2721158	0	0,035894	3,9058	0,3031	15,047	73,19	58,15
ул. Ломоносова д.10 корп.3	ул. Ломоносова д.10 корп.3	0,4467158	0	0,055771	6,6687	0,5003	12,027	47,61	35,59

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Ломоносова д.10 корп.2	ул. Ломоносова д.10 корп.2	0,3115558	0	0,053878	4,6485	0,358	12,043	42,59	30,55
пр-кт. Кольский д.10	пр-кт. Кольский д.10	0,5708928	0	0,04128	11,0315	0,8064	11,096	72,92	61,83
пр-кт. Кольский д.8	пр-кт. Кольский д.8	0,49317	0	0,037195	9,8559	0,6975	10,57	71,67	61,1
пр-кт. Кольский д.8а	пр-кт. Кольский д.8а	0,246585	0	0,0185975	4,9147	0,3477	10,925	75,22	64,3
пр-кт. Кольский д.4а	пр-кт. Кольский д.4а	0,0312838	0	0	0,7057	0,0425	11,413	77,42	66,01
ул. Фурманова д.15	ул. Фурманова д.15	0,1100778	0	0	4,4027	0,1133	19,609	42,26	22,66
ул. Чапаева д.10	ул. Чапаева д.10	0,353405	0	0	14,1366	0,3648	19,218	39,48	20,26
пр-кт. Кольский д.120	пр-кт. Кольский д.120	0,080129	0	0	1,3723	0,1051	27,96	42,25	14,29
пр-кт. Кольский д.120	пр-кт. Кольский д.120	2,165919	0	0	36,8065	3,3942	24,087	39,47	15,38
ул. Копытова д.5	ул. Копытова д.5	0,2079598	0	0,033156	3,4748	0,2902	19,551	71,47	51,92
пр-кт. Кольский д.105	пр-кт. Кольский д.105	0,3087808	0	0,05229	5,4408	0,4433	19,964	70,44	50,47
пр-кт. Кольский д.101	пр-кт. Кольский д.101	0,3096798	0	0,044865	5,5164	0,4402	19,798	67,69	47,9
ул. Баумана д.2	ул. Баумана д.2	0,3105398	0	0,045226	5,5361	0,4416	19,859	71,3	51,45
ул. Бочкова д.19	ул. Бочкова д.19	0,134	0	0	2,3128	0,1758	32,781	88,72	55,93
пр-кт. Кольский д.133	пр-кт. Кольский д.133	0,2994948	0	0,040263	5,0195	0,4134	45,154	81,93	36,77
ул. Орликовой д.6	ул. Орликовой д.6	0,1728838	0	0,017015	3,2839	0,2445	11,431	81,67	70,24
ул. Орликовой д.28	ул. Орликовой д.28	0,2207628	0	0,030084	4,3555	0,3207	7,904	44,45	36,54
ул. Орликовой д.26	ул. Орликовой д.26	0,3045198	0	0,057686	5,8028	0,4482	10,685	54,32	43,64
ул. Орликовой д.33	ул. Орликовой д.33	0,3008458	0	0,055771	5,6574	0,4411	11,455	60,52	49,06
ул. Орликовой д.40	ул. Орликовой д.40	0,1786228	0	0,014236	3,431	0,2516	9,969	66,85	56,88
ул. Ф. Ручей д.26	ул. Ф. Ручей д.26	0	0	0,003585	0,043	0,0022	0	68,2	68,2
ул. Ф. Ручей д.25	ул. Ф. Ручей д.25	0	0	0,008993	0,1079	0,0054	0	67,85	67,85
ул. Ф. Ручей д.24	ул. Ф. Ручей д.24	0	0	0,01279	0,1535	0,0077	0	67,43	67,43
ул. Ф. Ручей д.22	ул. Ф. Ручей д.22	0	0	0,006289	0,0755	0,0038	0	66,84	66,84
ул. Шевченко д.24	ул. Шевченко д.24	0	0	0,044415	0,4734	0,0266	0	48,77	48,77
ул. Шевченко д.26	ул. Шевченко д.26	0	0	0,033998	0,3772	0,0204	0	43,9	43,9
ул. Шевченко д.11а	ул. Шевченко д.11а	0	0	0,034951	0,4194	0,021	0	38,25	38,25
ул. Шевченко д.28	ул. Шевченко д.28	0	0	0,012	0,144	0,0072	0	40,13	40,13
ул. Шевченко д.11	ул. Шевченко д.11	0	0	0,046037	0,5176	0,0276	0	42,75	42,75
ул. Шевченко д.16а	ул. Шевченко д.16а	0	0	0,043603	0,4511	0,0262	0	51,56	51,56
ул. Шевченко д.14а	ул. Шевченко д.14а	0	0	0,005208	0,0625	0,0031	0	52,5	52,5
ул. Шевченко д.15	ул. Шевченко д.15	0,1426888	0	0	8,4519	0,1912	0,38	50,03	49,65
ул. Шевченко д.76	ул. Шевченко д.76	0	0	0,057574	0,6057	0,0345	0	56,77	56,77
ул. Шевченко д.7а	ул. Шевченко д.7а	0	0	0,017916	0,2001	0,0107	0	57,27	57,27
ул. Бондарная д.7а	ул. Бондарная д.7а	0,0691438	0	0	3,5955	0,0895	3,903	67,51	63,6
пр-кт. Кольский д.149а	пр-кт. Кольский д.149а	0,241285	0,359536	0,004394	7,0972	0,6993	45,865	99,75	53,89

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Бондарная д.10а	ул. Бондарная д.10а	0,026267	0	0	1,3657	0,0334	4,049	67,54	63,49
ул. Бондарная д.16	ул. Бондарная д.16	0,0516948	0	0	2,6881	0,067	4,294	70,54	66,24
ул. Бондарная д.22	ул. Бондарная д.22	0,0572828	0	0	2,9787	0,0742	4,304	71,03	66,72
ул. Бондарная д.24	ул. Бондарная д.24	0,0556898	0	0	2,8958	0,0721	4,236	69,08	64,85
ул. Бондарная д.32	ул. Бондарная д.32	0,1467338	0	0	7,6299	0,1893	3,451	69,68	66,23
ул. Бондарная д.34	ул. Бондарная д.34	0,1464398	0	0	7,6148	0,1879	3,196	68,71	65,51
ул. Бондарная д.28	ул. Бондарная д.28	0,1468698	0	0	7,6371	0,1899	2,854	68,57	65,71
ул. Первомайская д.18	ул. Первомайская д.18	0,0459248	0	0	2,3882	0,059	2,896	65,75	62,85
ул. Первомайская д.20	ул. Первомайская д.20	0,0458388	0	0	2,3838	0,0588	2,84	66,38	63,54
ул. Первомайская д.24	ул. Первомайская д.24	0,0533188	0	0	2,7724	0,0681	2,763	66,15	63,38
ул. Первомайская д.22	ул. Первомайская д.22	0,0455308	0	0	2,3676	0,0581	2,78	66,14	63,36
ул. Первомайская д.12	ул. Первомайская д.12	0,0398738	0	0	2,0733	0,0503	2,821	65,58	62,76
ул. Бондарная д.14	ул. Бондарная д.14	0,0569958	0	0	2,964	0,0741	4,528	67,72	63,19
ул. Бондарная д.12	ул. Бондарная д.12	0,0550268	0	0	2,8614	0,0714	4,429	67,27	62,84
ул. Первомайская д.2	ул. Первомайская д.2	0,0580848	0	0	3,0204	0,075	4,17	60,73	56,56
ул. Первомайская д.4	ул. Первомайская д.4	0,0640098	0	0	3,3285	0,0824	3,952	49,13	45,18
ул. Первомайская д.6	ул. Первомайская д.6	0,0647128	0	0	3,3652	0,0827	3,666	66,51	62,84
ул. Бондарная д.13	ул. Бондарная д.13	0,0573298	0	0	2,9813	0,0739	3,468	68,17	64,7
ул. Бондарная д.9	ул. Бондарная д.9	0,0583368	0	0	3,0334	0,0754	4,101	68,4	64,3
пр-кт. Кольский д.163	пр-кт. Кольский д.163	0,0562638	0	0	2,9256	0,0721	2,771	66,23	63,45
пр-кт. Кольский д.161	пр-кт. Кольский д.161	0,0556188	0	0	2,8923	0,0717	2,574	65,62	63,04
ул. Бондарная д.8	ул. Бондарная д.8	0,0548508	0	0	2,8522	0,0708	2,543	67,15	64,61
ул. Бондарная д.10	ул. Бондарная д.10	0,0549318	0	0	2,8565	0,0711	3,781	67,04	63,26
ул. Бондарная д.28	ул. Бондарная д.28	0	0	0,019539	0,2345	0,0117	0	59,57	59,57
ул. Бондарная д.32	ул. Бондарная д.32	0	0	0,016857	0,2023	0,0101	0	60,16	60,16
ул. Бондарная д.34	ул. Бондарная д.34	0	0	0,022242	0,2669	0,0133	0	59,35	59,35
ул. Бондарная д.7а	ул. Бондарная д.7а	0	0	0,004054	0,0405	0,0024	0	58,11	58,11
ул. Пономарева д.1/16	ул. Пономарева д.1/16	0,3613318	0	0,036806	7,0915	0,5154	10,304	69,45	59,15
ул. Баумана д.29	ул. Баумана д.29	0,1675838	0	0,014255	2,8149	0,2281	34,065	87,24	53,18
ул. Баумана д.30	ул. Баумана д.30	0,1600358	0	0,013815	2,9077	0,2233	17,052	78,8	61,75
ул. Г. Рыбачьего д.61	ул. Г. Рыбачьего д.61	0,1617498	0	0,021972	2,7922	0,225	38,033	49,93	11,9
ул. Г. Рыбачьего д.65	ул. Г. Рыбачьего д.65	0,1609008	0	0,020234	2,7875	0,2228	37,853	49,64	11,79
пр-кт. Кольский д.159	пр-кт. Кольский д.159	0,2241248	0	0,031436	3,7421	0,3102	44,969	95,99	51,02
ул. Копытова д.34	ул. Копытова д.34	0,2049118	0	0,037063	3,4817	0,289	23,503	67,2	43,7
ул. Копытова д.45	ул. Копытова д.45	0,134	0,082	0,08	3,0342	0,3097	19,991	56,27	36,28
ул. Орликовой д.50	ул. Орликовой д.50	0,2767298	0	0,0431525	5,3533	0,4034	9,425	48,25	38,82

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Бондарная д.12а	ул. Бондарная д.12а	0	0	0,004786	0,0494	0,0029	0	58	58
ул. Бондарная д.12а	ул. Бондарная д.12а	0,057257	0	0	2,9776	0,0746	4,888	67,99	63,1
ул. Крупской д.25	ул. Крупской д.25	0,1596018	0	0,021882	2,7171	0,2219	39,729	59,63	19,91
пр-кт. Кольский д.25а	пр-кт. Кольский д.25а	0,002864	0	0	0,1027	0,0054	12,64	62,13	49,49
ул. Ф. Ручей д.16	ул. Ф. Ручей д.16	0	0	0,004937	0,0494	0,003	0	71,35	71,35
пр-кт. Кольский д.172а	пр-кт. Кольский д.172а	0,089273	0	0	1,6008	0,1176	16,251	77,27	61,02
ул. Крупской д.44	ул. Крупской д.44	0,1609008	0	0,017646	2,7618	0,2215	37,597	55,06	17,46
ул. Крупской д.48	ул. Крупской д.48	0,1626128	0	0,017916	2,7979	0,2239	37,433	54,28	16,84
ул. Крупской д.14	ул. Крупской д.14	0,1717898	0	0,018727	2,9196	0,2358	39,453	56,68	17,23
ул. Шабалина д.39	ул. Шабалина д.39	0,3112238	0	0,047456	5,3405	0,4339	41,924	53,2	11,28
ул. Шабалина д.25	ул. Шабалина д.25	0,1627238	0	0,019809	2,7467	0,224	42,366	56,52	14,15
пр-кт. Кольский д.103	пр-кт. Кольский д.103	0,2550118	0	0,025633	4,4993	0,3558	19,945	70,12	50,17
пр-кт. Кольский д.118	пр-кт. Кольский д.118	0,12	0,0773	0	2,9424	0,2405	30,708	47,6	16,89
пр-кт. Кольский д.132	пр-кт. Кольский д.132	0,4714138	0	0,2982	8,1157	0,7977	38,218	50,59	12,37
пр-кт. Кольский д.22	пр-кт. Кольский д.22	0,121377	0,134	0,0026	3,5112	0,3101	10,972	67,44	56,47
пр-кт. Кольский д.29	пр-кт. Кольский д.29	0,059651	0	0,000037	1,1954	0,0816	10,516	60,35	49,84
пр-кт. Кольский д.32	пр-кт. Кольский д.32	0,1163498	0	0,009804	2,3108	0,1648	11,023	70,34	59,31
пр-кт. Кольский д.44	пр-кт. Кольский д.44	0,109583	0	0,00889	2,0822	0,1536	13,741	65,94	52,2
пр-кт. Кольский д.69	пр-кт. Кольский д.69	0,1667668	0	0,018775	3,048	0,2305	33,537	47,07	13,53
пр-кт. Кольский д.28	пр-кт. Кольский д.28	0,1130438	0	0,012238	2,192	0,1616	11,082	71,1	60,01
ул. Шевченко д.26а	ул. Шевченко д.26а	0,106	0	0	6,2696	0,1425	4,788	46,88	42,09
ул. Фурманова д.15	ул. Фурманова д.15	0	0	0,009797	0,1159	0,0059	0	42,44	42,44
ул. Чапаева д.10	ул. Чапаева д.10	0	0	0,007237	0,085	0,0043	0	39,56	39,56
ул. Фадеев ручей д.27а	ул. Фадеев ручей д.27а	0,049066	0	0	2,6254	0,0628	8,104	86,68	78,58
ул. Фадеев ручей д.27а	ул. Фадеев ручей д.27а	0	0	0,0002585	0,0026	0,0002	0	68,55	68,55
ул. Ф. Ручей д.27	ул. Ф. Ручей д.27	0	0	0,0000624	0,0006	0	0	68,37	68,37
пр. Моложенный д.2а	пр. Моложенный д.2а	0,0532338	0	0,0498	1,0718	0,1008	17,577	54,99	37,41
ул. Шабалина д. 4	ул. Шабалина д. 4	0,2088328	0	0,029543	3,7497	0,2902	39,104	51,79	12,69
ул. Ломоносова д.9 к.1	ул. Ломоносова д.9 к.1	0,0790888	0	0,00374	1,1507	0,0845	13,347	53,52	40,18
ул. Ломоносова д.21/10	ул. Ломоносова д.21/10	0,2016978	0	0,027109	3,7895	0,2899	13,075	69,39	56,32
ул. Пономарева д.3	ул. Пономарева д.3	0,1643378	0	0,018919	3,1458	0,2358	10,981	70,35	59,37
ул. Копытова д.32	ул. Копытова д.32	0,1421898	0	0,022513	2,4411	0,1994	21,975	58,82	36,84
		0	0	0,004632	0,0556	0,0028	0	68,4	68,4
ул. Фадеев ручей д.14	ул. Фадеев ручей д.14	0	0	0,013249	0,159	0,0079	0	71,08	71,08
ул. Пономарева д.9 к.3	ул. Пономарева д.9 к.3	0,2637178	0	0,105222	5,4523	0,4266	10,002	58,7	48,7
ул. Прибрежная д.17 к.1	ул. Прибрежная д.17 к.1	0,002843	0	0	0,1519	0,0036	26,136	102,42	76,28

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Прибрежная д.17 к.1	ул. Прибрежная д.17 к.1	0	0	0,004632	0,0556	0,0028	0	75,34	75,34
пр. Кольский д.77	пр. Кольский д.77	0,1978	0	0	3,7047	0,2597	36,934	43,49	6,55
пр-кт. Кольский д.186	пр-кт. Кольский д.186	0	0	0,0898	1,016	0,0539	0	57,25	57,25
ул. Шевченко д.7	ул. Шевченко д.7	0	0	0,018998	0,2032	0,0114	0	56,81	56,81
		2,3032338	0	0,5678	40,474	3,955	39,908	60,14	20,23
ул. Орликовой д.13	ул. Орликовой д.13	0,3856668	0	0,065535	7,4203	0,5642	13,035	104,63	91,6
ул. Орликовой д.20	ул. Орликовой д.20	0,1775588	0	0,015061	3,3324	0,2487	13,13	69,73	56,6
ул. Орликовой д.25	ул. Орликовой д.25	0,2251838	0	0,026569	4,2606	0,3211	11,207	55,43	44,23
ул. Орликовой д.38	ул. Орликовой д.38	0,2068388	0	0,027401	3,9991	0,2979	10,141	65,92	55,77
пр-кт. Кольский д.114к1	пр-кт. Кольский д.114к1	1,369795	1,5185	0,158326	43,9661	3,8555	43,367	60,78	17,42
пр-кт. Кольский д.132к2	пр-кт. Кольский д.132к2	0,2485	0	0,2038	4,3421	0,4476	38,872	71,04	32,16
пр-кт. Кольский д.132к1	пр-кт. Кольский д.132к1	0,2203338	0	0,0944	3,7536	0,3451	38,902	68,73	29,83
ул. П. Круг д.10	ул. П. Круг д.10	0,1768428	0	0,014712	3,2615	0,2461	16,124	60,43	44,31
ул. П. Круг д.3	ул. П. Круг д.3	0,1230748	0	0,008723	2,2768	0,1702	16,278	63,55	47,28
ул. П. Круг д.5	ул. П. Круг д.5	0,0903578	0	0,006608	1,7459	0,1252	16,257	74,29	58,04
ул. Достоевского д.32	ул. Достоевского д.32	0,5392338	0	0,3418	9,6004	0,9214	29,149	73,33	44,18
ул. Шевченко, в/ч	ул. Шевченко, в/ч	0,5034838	0	0,16555	10,6137	0,7512	30,82	44,99	14,17
		2,2162338	1,2266761	3,9934	63,3709	7,4298	42,661	55,04	12,38
пр-кт Кольский, 12	пр-кт Кольский, 12	0,579	0	0,517	11,3176	1,1065	11,229	68,06	56,83
пр. Бабилова д.6а	пр. Бабилова д.6а	0,0624838	0	0,1288	1,2616	0,1583	43,855	73,31	29,46

Мурманская ТЭЦ

ул. Шмидта д.1 корп.1	ул. Шмидта д.1 корп.1	0,318527	0	0,058127	4,6304	0,3052	20,231	88,01	67,78
ул. Шмидта д.1 корп.2	ул. Шмидта д.1 корп.2	0,174423	0	0,026697	2,5321	0,1642	20,073	82,25	62,18
ул. Шмидта д.1 корп.3	ул. Шмидта д.1 корп.3	0,340884	0	0,049866	4,968	0,3197	19,908	81,86	61,95
ул. Шмидта д.3	ул. Шмидта д.3	0,236423	0	0,034697	3,4563	0,2221	20,204	86,02	65,82
ул. Шмидта д.5	ул. Шмидта д.5	0,343423	0	0,058697	5,0284	0,3268	20,25	85,53	65,28
ул. Шмидта д.4	ул. Шмидта д.4	0,134294	0	0,01381	1,9607	0,1226	19,494	87,36	67,86
ул. Шмидта д.6	ул. Шмидта д.6	0,377098	0	0,041984	5,5233	0,3463	19,289	90,58	71,29
ул. Шмидта д.4	ул. Шмидта д.4	0,134294	0	0,01381	1,9578	0,1225	19,572	86	66,42
ул. Шмидта д.2	ул. Шмидта д.2	0,395429	0	0,047859	5,7891	0,3655	19,351	89,78	70,43
пер. Хибинский д.3	пер. Хибинский д.3	0,548423	0	0,007249	8,4327	0,4725	18,719	91,51	72,79
ул. Шмидта д.10	ул. Шмидта д.10	1,033575	0	0,02078	14,8381	0,8989	60,049	100,92	40,87
ул. Шмидта д.14	ул. Шмидта д.14	0,099264	0	0,004531	1,6663	0,087	59,573	99,46	39,89
ул. Шмидта д.11	ул. Шмидта д.11	0,115423	0	0,012697	1,6675	0,1055	55,359	100,8	45,44
пер. Русанова д.12	пер. Русанова д.12	0,2775	0	0,010309	3,9845	0,2421	54,944	98,68	43,73
ул. Шмидта д.11а	ул. Шмидта д.11а	0,060463	0	0	0,8743	0,0514	55,203	98,74	43,54

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Шмидта д.17	ул. Шмидта д.17	0,296423	0	0,041716	4,2746	0,2763	55,378	100,85	45,47
ул. Шмидта д.19	ул. Шмидта д.19	0,479246	0	0,034437	7,0615	0,4279	53,207	98,66	45,46
ул. Книповича д.3	ул. Книповича д.3	0,244572	0	0	3,5289	0,2087	53,276	95,77	42,49
пер. Русанова д.10	пер. Русанова д.10	0,174477	0	0,003405	2,5495	0,1505	52,553	94,58	42,03
пер. Русанова д.10	пер. Русанова д.10	0,3027	0	0,004154	4,4549	0,2601	51,742	94,36	42,62
ул. Буркова д.4	ул. Буркова д.4	0,168015	0	0,006631	2,5741	0,1472	43,876	78,52	34,64
ул. Буркова д.6	ул. Буркова д.6	0,198219	0	0,005749	3,1261	0,1726	42,995	76,79	33,8
ул. Буркова д.11/18	ул. Буркова д.11/18	0,696163	0	0,08055	10,195	0,6413	52,019	77,06	25,05
ул. Сомова д.11	ул. Сомова д.11	0,565395	0	0,046938	8,3455	0,5093	51,363	62,99	11,62
ул. Сомова д.9	ул. Сомова д.9	0,100557	0	0,017197	1,496	0,0957	51,35	67,16	15,81
ул. Сомова д.4	ул. Сомова д.4	0,292423	0	0,054697	4,3165	0,2811	51,113	65,76	14,65
ул. Сомова д.6	ул. Сомова д.6	0,128923	0	0,031697	1,938	0,1283	51,213	62,78	11,57
ул. Буркова д.21	ул. Буркова д.21	0,261423	0	0,046697	3,9054	0,2502	50,419	72,54	22,12
ул. Сомова д.2/19	ул. Сомова д.2/19	0,326423	0	0,042697	4,8787	0,3031	51,312	71,5	20,19
ул. Буркова д.23	ул. Буркова д.23	0,421423	0	0,095697	6,2622	0,4151	50,851	66,46	15,6
ул. Буркова д.25	ул. Буркова д.25	0,442423	0	0,070697	2,5401	0,2723	50,965	68,75	17,79
пр. Тарана д.2	пр. Тарана д.2	0,281423	0	0,068697	4,2073	0,28	50,691	60,64	9,95
пр. Тарана д.4	пр. Тарана д.4	0,278423	0	0,061697	4,2281	0,2733	50,457	58,83	8,38
пр. Тарана д.6 /гараж	пр. Тарана д.6 /гараж	0,043131	0	0	0,7237	0,0369	50,519	59,52	9,01
пр. Ленина д.77	пр. Ленина д.77	0,347191	0	0,023879	5,5876	0,314	25,302	81,16	55,85
ул. К.Маркса д.14	ул. К.Маркса д.14	0,216067	0	0,025974	3,4121	0,2019	26,061	81,1	55,03
ул. К.Маркса д.16	ул. К.Маркса д.16	0,212232	0	0,02483	3,3241	0,1979	26,441	80,01	53,57
ул. Володарского д.13	ул. Володарского д.13	0,212437	0	0,025956	3,3198	0,1987	26,503	80,43	53,93
ул. К.Маркса д.16а	ул. К.Маркса д.16а	0,213712	0,094477	0,015209	4,2222	0,2722	26,527	79,5	52,98
ул. Володарского д.18 гл.	ул. Володарского д.18 гл.	0,79221	0,064174	0,144434	13,0477	0,8247	26,387	75,91	49,53
пр. Ленина д.79	пр. Ленина д.79	0,228332	0	0,029697	3,6395	0,2147	26,694	81,72	55,03
ул. Володарского д.18а тер.	ул. Володарского д.18а тер.	0,498887	0	0,166516	7,8574	0,5278	26,092	72,61	46,52
ул. Володарского д. 20	ул. Володарского д. 20	0,094516	0	0,008585	1,543	0,0867	25,793	71,56	45,76
ул. Октябрьская д.2 б	ул. Октябрьская д.2 б	0,008559	0	0,0001	0,1464	0,0074	25,159	73,69	48,53
ул. Октябрьская д.2а	ул. Октябрьская д.2а	0,109363	0	0,006032	1,9105	0,0982	24,81	72,41	47,6
ул. Октябрьская д.3а	ул. Октябрьская д.3а	0,182579	0	0	3,0473	0,158	24,745	76,13	51,39
ул. Октябрьская д.1	ул. Октябрьская д.1	0,172892	0	0,018346	2,8093	0,16	26,591	76,72	50,13
ул. Володарского д.14	ул. Володарского д.14	0,152874	0	0,015999	2,3973	0,1413	26,365	80,19	53,83
ул. Володарского д.14а	ул. Володарского д.14а	0,265082	0	0,033993	4,1742	0,2488	26,119	78,67	52,56
ул. Володарского д.16	ул. Володарского д.16	0,073677	0	0,003341	1,1712	0,0656	26,403	79,39	52,99
ул. Октябрьская д.1к1	ул. Октябрьская д.1к1	0,131539	0,018103	0	2,3673	0,1287	26,574	76,65	50,07

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Володарского д.12	ул. Володарского д.12	0,16641	0	0,016808	2,6586	0,1534	26,538	80,69	54,15
пр. Ленина д.81	пр. Ленина д.81	0,185122	0	0,014912	2,9667	0,1686	25,518	80,61	55,09
пр. Ленина д.83	пр. Ленина д.83	0,238742	0	0,020272	3,8686	0,2187	24,435	79,43	55
ул. С.Перовской д.18	ул. С.Перовской д.18	0,260385	0	0	3,9794	0,2242	0,88	54,05	53,17
ул. К.Маркса д.9	ул. К.Маркса д.9	0,288423	0	0	4,4965	0,249	0,84	51,41	50,56
ул. К.Маркса д.7а	ул. К.Маркса д.7а	0,194423	0	0,031697	3,0447	0,186	28,183	82,65	54,47
ул. К.Маркса д.7	ул. К.Маркса д.7	0,250142	0	0,034719	3,963	0,2359	28,215	81,99	53,78
ул. Профсоюзов д.18б	ул. Профсоюзов д.18б	0,071916	0	0	1,1756	0,0621	28,154	82,89	54,74
ул. С.Перовской д.14	ул. С.Перовской д.14	0,287423	0	0	4,3624	0,2472	0,866	54,29	53,42
ул. Профсоюзов д.22	ул. Профсоюзов д.22	0,148629	0	0,01538	2,3453	0,137	29,209	82,96	53,75
ул. С.Перовской д.16а	ул. С.Перовской д.16а	0,070673	0	0,003059	1,1572	0,0627	29,046	82,13	53,08
пр. Ленина д.76	пр. Ленина д.76	0,329423	0	0,045697	4,8631	0,3081	42,499	91,13	48,63
пр. Ленина д.74	пр. Ленина д.74	0,292423	0	0,034697	4,3608	0,2703	41,206	89,54	48,33
пр. Ленина д.65	пр. Ленина д.65	0,729339	0	0,048971	10,7998	0,6551	37,851	88,71	50,86
ул. С.Перовской д.26	ул. С.Перовской д.26	0,401423	0,124	0,015306	8,3344	0,4591	26,927	59	32,07
ул. Комсомольская д.3	ул. Комсомольская д.3	0,178067	0	0,015088	2,65	0,1613	37,695	88,34	50,64
ул. Комсомольская д.3а	ул. Комсомольская д.3а	0,134842	0	0,01034	2,0446	0,1215	37,219	85,89	48,67
ул. Воровского д.15а	ул. Воровского д.15а	0,376832	0,296	0,012924	8,6235	0,5808	30,181	81,58	51,4
ул. Комсомольская д.3б	ул. Комсомольская д.3б	0,264028	0	0,026408	3,9443	0,2417	36,625	85,39	48,76
пр. Ленина д.63	пр. Ленина д.63	0,295303	0	0,028097	4,4548	0,2695	36,031	85,39	49,36
пр. Ленина д.63	пр. Ленина д.63	0,295303	0	0,028097	4,4756	0,2694	36,286	85,38	49,1
пр. Ленина д.63а	пр. Ленина д.63а	0,115	0	0	1,8182	0,0987	35,763	84,97	49,21
пр. Ленина д.61	пр. Ленина д.61	0,413773	0	0,04517	6,0331	0,3792	48,153	93,64	45,49
ул. Комсомольская д.2	ул. Комсомольская д.2	0,15652	0	0,002329	2,3211	0,1354	37,417	88,71	51,3
ул. Воровского д.13	ул. Воровского д.13	0,463423	0	0,070697	6,8934	0,438	37,35	87,03	49,68
ул. Воровского д.11	ул. Воровского д.11	0,564995	0	0,046244	8,4324	0,5112	37,235	88,52	51,29
пр. Ленина д.67	пр. Ленина д.67	0,617977	0	0,057586	9,2215	0,5632	38,662	89,59	50,93
пр. Ленина д.69	пр. Ленина д.69	0,246235	0,1118	0,000025	5,3861	0,3135	38,21	89,77	51,56
ул. Воровского д.17	ул. Воровского д.17	0,296423	0	0,033697	4,4663	0,2738	35,686	84,44	48,75
ул. Воровского д.15	ул. Воровского д.15	0,303423	0	0,035697	4,5277	0,2809	35,983	85,33	49,34
ул. Егорова д.17	ул. Егорова д.17	0,181332	0	0,014881	2,688	0,1636	47,446	87,95	40,5
ул. Егорова д.19	ул. Егорова д.19	0,212057	0	0,025921	3,1871	0,1965	47,389	84,66	37,27
ул. Коммуны д.20а	ул. Коммуны д.20а	0,052744	0	0,002997	0,8108	0,0468	47,484	90,48	42,99
ул. Егорова д.16	ул. Егорова д.16	0,301502	0	0,026626	4,463	0,273	46,954	91,88	44,92
ул. Егорова д.14	ул. Егорова д.14	0,314374	0	0,008237	4,6073	0,273	48,409	93,4	44,99
ул. Егорова д.15	ул. Егорова д.15	0,251431	0	0,01282	3,7377	0,2221	47,321	92,45	45,13

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Егорова д.13	ул. Егорова д.13	0,286378	0	0,026329	4,206	0,2596	48,756	93,84	45,08
ул. Егорова д.13а	ул. Егорова д.13а	0,015661	0	0	0,2578	0,0135	48,302	93,46	45,15
пр. Ленина д.59	пр. Ленина д.59	0,376651	0	0,011029	5,5067	0,3279	48,622	93,84	45,22
пр. Ленина д.57	пр. Ленина д.57	0,163	0	0,008333	2,4383	0,1439	48,092	93,71	45,62
ул. С.Перовской д.10	ул. С.Перовской д.10	0,189013	0	0,014182	2,8729	0,171	29,609	83,31	53,7
ул. С.Перовской д.23/19	ул. С.Перовской д.23/19	0,188423	0	0,021697	2,8662	0,1748	29,674	82,67	53
ул. С.Перовской д.19	ул. С.Перовской д.19	0,192423	0	0,017697	2,9501	0,176	29,347	81,77	52,42
ул. С.Перовской д.21	ул. С.Перовской д.21	0,180423	0	0	2,7905	0,1554	0,826	51,26	50,43
ул. С.Перовской д.21а	ул. С.Перовской д.21а	0,574994	0,0228635	0,022278	9,0235	0,5275	28,922	76,38	47,46
ул. С.Перовской д.17	ул. С.Перовской д.17	0,442008	0	0,025166	6,6893	0,3951	29,786	81,68	51,89
ул. С.Перовской д.15а	ул. С.Перовской д.15а	0,10867	0	0,009956	1,6809	0,0994	29,483	78,85	49,37
ул. С.Перовской д.11	ул. С.Перовской д.11	0,215423	0	0,028697	3,338	0,2024	28,889	73,36	44,47
ул. С.Перовской д.13	ул. С.Перовской д.13	0,160423	0	0,019697	2,4689	0,1496	28,86	71,5	42,64
ул. Буркова д.16	ул. Буркова д.16	0,031153	0	0	0,5199	0,0269	28,911	64,32	35,41
ул. С.Перовской д.2	ул. С.Перовской д.2	0,540179	0,005525	0,004709	8,1831	0,4717	31,625	82,64	51,02
ул. С.Перовской д.5	ул. С.Перовской д.5	0,199025	0	0,004751	2,9999	0,1739	31,985	82,16	50,17
ул. С.Перовской д.3	ул. С.Перовской д.3	0,207967	0	0,026479	3,1398	0,1942	32,104	82,28	50,17
ул. С.Перовской д.3	ул. С.Перовской д.3	0,286795	0,0104415	0,005015	4,4458	0,2581	31,912	82,48	50,57
ул. С.Перовской д.11а	ул. С.Перовской д.11а	0,161423	0	0	2,5478	0,1392	0,809	47,02	46,21
ул. Воровского д.16	ул. Воровского д.16	0,210423	0	0	3,2148	0,1807	0,822	45,81	44,99
ул. Воровского д.14	ул. Воровского д.14	0,331258	0,17885	0,004091	6,7133	0,4361	31,291	81,99	50,7
ул. Воровского д.18	ул. Воровского д.18	0,329276	0	0,032167	5,031	0,3019	31,17	77,73	46,56
ул. Воровского д.20	ул. Воровского д.20	0,372423	0	0,041697	5,7545	0,3448	31,061	64,22	33,16
ул. Воровского д.19	ул. Воровского д.19	0,327849	0	0,027977	5,0525	0,2983	30,556	75,37	44,81
ул. Воровского д.21	ул. Воровского д.21	0,392439	0	0,030858	6,08	0,3559	30,979	64,45	33,47
ул. С.Перовской д.25/26	ул. С.Перовской д.25/26	0,342539	0	0,006364	5,2621	0,2991	26,966	78,65	51,68
ул. С.Перовской д.27	ул. С.Перовской д.27	0,320423	0	0,034697	5,0356	0,2965	26,791	79,61	52,82
ул. К.Маркса д.13	ул. К.Маркса д.13	0,243939	0	0,008071	3,8371	0,2156	27,189	74,49	47,31
ул. С.Перовской д.31/11	ул. С.Перовской д.31/11	0,209934	0	0,014831	3,3323	0,1899	27,71	80,36	52,65
пр-кт. Кирова д.7	пр-кт. Кирова д.7	0,148809	0	0	2,5935	0,1278	14,941	65,47	50,53
ул. Генералова д.24/9	ул. Генералова д.24/9	0,06999	0	0	1,231	0,0601	14,48	65,78	51,3
ул. Генералова д.18	ул. Генералова д.18	0,069354	0	0	1,1377	0,0595	14,533	62,61	48,08
ул. Советская д.18	ул. Советская д.18	0,218423	0	0,002917	3,4988	0,1891	13,837	60,17	46,34
ул. Марата д.21	ул. Марата д.21	0,326188	0	0,063994	4,8741	0,3168	15,125	64,86	49,74
ул. Марата д.23	ул. Марата д.23	0,244562	0	0,022533	3,7035	0,2231	15,375	64,68	49,3
ул. Марата д.20	ул. Марата д.20	0,211089	0	0,031358	3,1595	0,1994	14,88	64,14	49,26

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Марата д.22	ул. Марата д.22	0,209235	0	0,02949	3,1695	0,1969	14,493	64,83	50,33
пр. Кирова д.19/24	пр. Кирова д.19/24	0,228096	0	0	8,3294	0,195	0,599	51,72	51,12
пр. Кирова д.17	пр. Кирова д.17	0,262793	0	0	9,6155	0,2243	0,116	51,34	51,23
ул. Марата д.18	ул. Марата д.18	0,209354	0	0,029736	3,1917	0,1971	14,58	62,44	47,86
ул. Советская д.23	ул. Советская д.23	0,098147	0	0,009337	1,5945	0,0897	14,404	60,39	45,99
ул. Советская д.26	ул. Советская д.26	0,160941	0,0216835	0,077651	2,7542	0,2017	13,981	61,46	47,48
пр-кт. Кирова д.17а	пр-кт. Кирова д.17а	0,112174	0	0,00676	1,7399	0,1003	14,399	63,62	49,22
пр-кт. Кирова д.15	пр-кт. Кирова д.15	0,264349	0	0,045148	4,0077	0,2534	14,321	63,41	49,09
ул. Декабристов д.28	ул. Декабристов д.28	0,066922	0	0	1,0848	0,0577	14,11	64,29	50,18
ул. Декабристов д.30	ул. Декабристов д.30	0,097767	0	0	1,5699	0,0842	14,062	65,32	51,25
ул. Генералова д.29/11	ул. Генералова д.29/11	0,050535	0	0	0,861	0,0435	13,952	65,33	51,38
ул. Генералова д.27	ул. Генералова д.27	0,065723	0	0	1,1336	0,0567	13,937	63,65	49,71
ул. Генералова д.25	ул. Генералова д.25	0,067713	0	0	1,2102	0,058	13,921	54,01	40,09
ул. Генералова д.21	ул. Генералова д.21	0,075423	0	0,062697	1,37	0,1028	12,033	60,08	48,05
ул. Генералова д.19	ул. Генералова д.19	0,075423	0	0,062697	1,3393	0,1028	12,096	59,3	47,2
ул. Советская д.21	ул. Советская д.21	0,390172	0	0,058987	5,9561	0,3692	13,987	59,36	45,37
ул. Генералова д.15	ул. Генералова д.15	0,141489	0	0,017028	2,1732	0,131	14,722	56,86	42,14
ул. Фрунзе д.30	ул. Фрунзе д.30	0,073426	0	0	1,1796	0,0629	14,641	53,9	39,26
ул. Декабристов д.12	ул. Декабристов д.12	0,177299	0	0,021354	2,7676	0,1642	14,621	62,85	48,23
ул. Декабристов д.10	ул. Декабристов д.10	0,14629	0	0,014092	2,3352	0,1335	14,288	54,61	40,32
ул. Генералова д.13	ул. Генералова д.13	0,141663	0	0,015946	2,1391	0,1306	13,426	55,34	41,92
ул. Генералова д.11	ул. Генералова д.11	0,071238	0	0,008916	1,0975	0,0663	12,432	57,45	45,02
ул. Генералова д.7/26	ул. Генералова д.7/26	0,078574	0	0	1,2749	0,0674	12,249	50,34	38,09
ул. Фрунзе д.28	ул. Фрунзе д.28	0,05963	0	0	0,9879	0,0512	12,262	49,75	37,48
ул. Фрунзе д.32/6	ул. Фрунзе д.32/6	0,076809	0	0	1,3578	0,0657	12,238	50,18	37,95
ул. Генералова д.10	ул. Генералова д.10	0,079402	0	0,000653	1,1866	0,0683	14,98	55,78	40,8
ул. Горького д.8	ул. Горького д.8	0,076856	0	0	1,3446	0,0655	12,941	48,5	35,56
ул. Генералова д.12	ул. Генералова д.12	0,081423	0	0,0053	1,244	0,0728	14,946	56,7	41,76
ул. Советская д.17	ул. Советская д.17	0,120506	0	0	1,9043	0,1032	14,879	57,6	42,72
ул. Фрунзе д.17	ул. Фрунзе д.17	0,153908	0	0	5,6196	0,1289	4,619	39,37	34,75
ул. Фрунзе д.14а	ул. Фрунзе д.14а	0,074373	0	0	1,174	0,0636	13,211	52,93	39,72
ул. Фрунзе д.19	ул. Фрунзе д.19	0,107072	0	0	3,9093	0,0897	4,706	36,26	31,56
ул. Фрунзе д.21/4	ул. Фрунзе д.21/4	0,189914	0	0	6,9406	0,1583	0,116	34,77	34,65
ул. Халтурина д.16	ул. Халтурина д.16	0,131234	0	0	4,7917	0,1103	4,584	33,45	28,86
ул. Горького д.17/14	ул. Горького д.17/14	0,1401	0	0	5,1151	0,1178	4,555	35,06	30,51
ул. Халтурина д.11	ул. Халтурина д.11	0,332911	0	0	12,153	0,2807	5,554	29,7	24,14

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Фрунзе д.23	ул. Фрунзе д.23	0,080003	0	0	1,1925	0,0684	15,155	48,68	33,53
ул. Фрунзе д.25	ул. Фрунзе д.25	0,061584	0	0	0,9697	0,0528	14,664	48,3	33,64
ул. Фрунзе д.27	ул. Фрунзе д.27	0,076524	0	0	1,2799	0,0656	14,538	48,66	34,13
ул. Генералова д.2/18	ул. Генералова д.2/18	0,347666	0	0,027066	12,6999	0,3098	5,732	31,77	26,04
ул. Генералова д.3/20	ул. Генералова д.3/20	0,662023	0	0	23,2842	0,5577	11,182	50,48	39,29
ул. Генералова д.1/13	ул. Генералова д.1/13	0,263844	0	0	9,2797	0,2213	10,145	47,35	37,21
ул. Декабристов д.4/22	ул. Декабристов д.4/22	0,141128	0	0	4,9637	0,1173	9,355	48,85	39,49
ул. Халтурина д.15	ул. Халтурина д.15	0,573585	0	0	20,9431	0,4815	2,603	27,94	25,34
ул. Фрунзе д.12/7	ул. Фрунзе д.12/7	0,100651	0	0	1,4934	0,086	14,406	53,24	38,84
ул. Колхозная д.12	ул. Колхозная д.12	0,080597	0	0,009186	1,1872	0,0741	17,643	60,8	43,15
ул. Колхозная д.10а	ул. Колхозная д.10а	0,08174	0	0	1,2704	0,0699	17,463	56,93	39,47
ул. Советская д.12а	ул. Советская д.12а	0,11332	0	0,004165	1,7117	0,0992	18,229	65,8	47,57
ул. Советская д.9а	ул. Советская д.9а	0,109893	0	0	1,7122	0,0939	18,189	63,88	45,69
ул. Советская д.10	ул. Советская д.10	0,268788	0	0,025084	3,9125	0,244	18,209	68,51	50,3
ул. Горького д.14	ул. Горького д.14	0,1909	0	0,002166	2,9834	0,1644	18,865	70,31	51,44
ул. Советская д.14	ул. Советская д.14	0,349405	0	0,011312	5,6081	0,3052	18,93	63,91	44,98
ул. Спортивная д.9	ул. Спортивная д.9	0,348604	0	0,026519	5,1849	0,3132	17,641	67,62	49,98
ул. Спортивная д.7/6	ул. Спортивная д.7/6	0,18801	0	0,024137	2,8217	0,1746	17,788	64,4	46,62
ул. Фрунзе д.5	ул. Фрунзе д.5	0,108925	0	0	1,6472	0,093	17,81	58,62	40,81
ул. Фрунзе д.7	ул. Фрунзе д.7	0,115644	0	0,00742	1,8403	0,1031	17,44	53,17	35,73
ул. Халтурина д.1	ул. Халтурина д.1	0,330233	0	0,043957	5,1501	0,3078	17,117	49,32	32,2
ул. Халтурина д.3	ул. Халтурина д.3	0,330585	0	0,055718	5,1934	0,3149	17,231	48,6	31,37
уд. Фрунзе д.11	уд. Фрунзе д.11	0,111492	0,027072	0,009233	2,2857	0,1223	17,475	50,35	32,88
ул. Халтурина д.4	ул. Халтурина д.4	0,073387	0	0	1,1646	0,0628	17,539	51,7	34,16
ул. Колхозная д.4/6	ул. Колхозная д.4/6	0,064348	0	0	1,0674	0,0551	17,48	51,42	33,94
ул. Халтурина д.9	ул. Халтурина д.9	0	0	0,002908	0,0279	0,0014	0	39,94	39,94
ул. Халтурина д.7	ул. Халтурина д.7	0,304514	0	0	11,1258	0,2556	2,494	28,52	26,02
ул. Халтурина д.4	ул. Халтурина д.4	0,073387	0	0	2,6812	0,0612	5,248	27,09	21,84
ул. Горького д.15	ул. Горького д.15	0,169	0	0	6,1738	0,141	5,482	27,08	21,6
ул. Новосельская д.6	ул. Новосельская д.6	0,212861	0	0,014091	7,9919	0,1863	3,451	23,17	19,72
ул. Спортивная д.14	ул. Спортивная д.14	0,15459	0	0,006045	2,4147	0,1356	17,35	70,41	53,06
ул. Советская д.8а	ул. Советская д.8а	0,088165	0	0,003214	1,2956	0,0771	18,098	70,84	52,75
ул. Советская д.8	ул. Советская д.8	0,108232	0	0,003214	1,6049	0,0943	18,008	71,21	53,2
ул. Спортивная д.13/6	ул. Спортивная д.13/6	0,203622	0	0,006515	3,1559	0,178	15,173	74,52	59,35
ул. Спортивная д.16	ул. Спортивная д.16	0,078661	0	0,003816	1,2882	0,0695	15,345	77,21	61,87
пр-кт. Кирова д.20	пр-кт. Кирова д.20	0,307423	0	0,038697	4,5119	0,2851	17,655	69,22	51,57

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. П. Дивизии д.1/16	ул. П. Дивизии д.1/16	0,286679	0	0,011236	4,2211	0,2515	16,52	70,22	53,7
пр-кт. Кирова д.22	пр-кт. Кирова д.22	0,267423	0	0,056697	3,9551	0,2618	16,829	69,66	52,83
пр-кт. Кирова д.18	пр-кт. Кирова д.18	0,13034	0	0,0143	1,9442	0,1198	16,687	69,75	53,07
пр-кт. Кирова д.20а	пр-кт. Кирова д.20а	0,245423	0	0,037697	3,6664	0,232	16,764	70,35	53,59
пр-кт. Кирова д.24б	пр-кт. Кирова д.24б	0,209423	0	0,040697	3,158	0,2029	16,831	70,12	53,29
пр-кт. Кирова д.28	пр-кт. Кирова д.28	0,212423	0	0,041697	3,1215	0,2061	16,356	65,7	49,35
пр-кт. Кирова д.26	пр-кт. Кирова д.26	0,286423	0	0,055697	4,2489	0,2774	16,268	68,11	51,84
пр-кт. Кирова д.30	пр-кт. Кирова д.30	0,283423	0	0,051697	4,1999	0,2726	16,134	67,9	51,77
пр-кт. Кирова д.32	пр-кт. Кирова д.32	0,161198	0	0,000884	2,3765	0,1385	15,917	64,9	48,98
пр-кт. Кирова д.32 корп.1	пр-кт. Кирова д.32 корп.1	0,065881	0	0	1,0258	0,0565	15,851	67,29	51,44
пр-кт. Кирова д.28в	пр-кт. Кирова д.28в	0,210493	0	0,029466	3,1776	0,1974	16,117	69,23	53,11
ул. Марата д.26	ул. Марата д.26	0,326904	0	0	4,817	0,2799	14,625	66,04	51,42
ул. Марата д.29	ул. Марата д.29	0,6278896	0	0,044567	9,442	0,5659	11,533	65,04	53,51
пр. Ленина д.18	пр. Ленина д.18	0,554423	0	0,058697	8,4004	0,5134	7,08	63,19	56,11
пр. Ленина д.20	пр. Ленина д.20	0,416423	0	0,087697	6,4406	0,4114	6,947	63,94	57
пр. Ленина д.23 корп.1	пр. Ленина д.23 корп.1	0,095572	0,005116	0,000877	1,5142	0,0875	6,361	62,53	56,17
пр. Ленина д.23	пр. Ленина д.23	0,321497	0	0,022807	4,9723	0,2922	5,588	62,1	56,52
пр. Ленина д.21	пр. Ленина д.21	0,299941	0	0,027888	4,6128	0,2763	5,828	61,87	56,04
ул. П.Зори д.2	ул. П.Зори д.2	0,345423	0	0	5,4052	0,2994	0,915	56,75	55,83
пр. Ленина д.25	пр. Ленина д.25	0,266775	0	0,033299	4,1975	0,252	4,792	62,25	57,46
ул. Марата д.12а	ул. Марата д.12а	0,052113	0	0	0,8969	0,0447	14,556	53,9	39,35
ул. Марата д.10	ул. Марата д.10	0,072849	0	0	1,2292	0,0626	14,603	54,06	39,46
ул. Марата д.8	ул. Марата д.8	0,077509	0	0	1,3682	0,0666	14,492	54,3	39,8
ул. Декабристов д.11а	ул. Декабристов д.11а	0,057411	0	0	0,9423	0,0493	15,304	54,68	39,38
ул. Марата д.16	ул. Марата д.16	0,082273	0	0,0085495	1,3031	0,0755	15,396	60,85	45,45
ул. Марата д.17	ул. Марата д.17	0,075873	0	0	1,1373	0,065	14,313	58,26	43,95
ул. Марата д.17а	ул. Марата д.17а	0,077579	0	0	1,1899	0,0665	14,235	59,42	45,18
ул. Марата д.15	ул. Марата д.15	0,069445	0	0	1,069	0,0595	14,198	57,57	43,37
ул. Марата д.19 /спальный	ул. Марата д.19 /спальный	0,143923	0	0,033438	2,2447	0,143	12,967	59,99	47,02
ул. Марата д.19 /учебный	ул. Марата д.19 /учебный	0,12	0	0,000618	1,8795	0,1033	12,928	61,28	48,35
пр-кт. Кирова д.36/27	пр-кт. Кирова д.36/27	0,253299	0	0,010602	3,7641	0,2235	14,068	65,77	51,71
пр. Ленина д.16	пр. Ленина д.16	0,056234	0,396905	0,021456	4,6244	0,3914	12,768	60,98	48,22
пр. Ленина д.16а	пр. Ленина д.16а	0,191225	0,159931	0,0834	4,5549	0,3474	12,591	64,99	52,4
пр. Ленина д.12	пр. Ленина д.12	0,271902	0	0,001834	4,0986	0,2348	12,515	52,53	40,02
ул. Заводская д.7	ул. Заводская д.7	0,243766	0	0,001038	3,6535	0,2106	12,996	64,19	51,19
ул. Заводская д.6	ул. Заводская д.6	0,042132	0	0	0,6439	0,0363	13,883	65,35	51,47

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Заводская д.1	ул. Заводская д.1	0,216895	0	0,028572	3,2513	0,2032	13,37	64,3	50,93
пр-кт. Кирова д.38	пр-кт. Кирова д.38	0,174423	0	0,010697	2,6232	0,1561	13,286	63,44	50,15
пр-кт. Кирова д.40	пр-кт. Кирова д.40	0,245911	0	0,036766	3,7498	0,2333	12,545	61,14	48,59
ул. П.Зори д.13	ул. П.Зори д.13	0,586423	0	0,094697	9,108	0,5653	5,261	61,56	56,3
ул. П.Зори д.4	ул. П.Зори д.4	0,197992	0	0	3,0644	0,172	5,294	62,42	57,13
ул. П.Зори д.6	ул. П.Зори д.6	0,3231	0	0,04908	5,0212	0,3093	5,431	62,85	57,42
ул. Гвардейская д.1/15	ул. Гвардейская д.1/15	0,222423	0	0,025697	3,5121	0,2092	4,644	62,41	57,76
ул. Гвардейская д.3	ул. Гвардейская д.3	0,336585	0	0,04596	5,3526	0,3211	4,284	62,38	58,1
ул. Гвардейская д.7	ул. Гвардейская д.7	0,319423	0	0,061697	5,0314	0,3142	4,839	63,19	58,35
ул. Гвардейская д.9	ул. Гвардейская д.9	0,323423	0	0,068697	5,2382	0,3236	3,872	61,16	57,29
ул. Гвардейская д.9а	ул. Гвардейская д.9а	0,397423	0	0,062697	6,8786	0,3905	2,26	50,22	47,96
ул. Гвардейская д.11	ул. Гвардейская д.11	0,328423	0	0,065697	5,2241	0,3248	4,602	62,83	58,22
ул. Гвардейская д.13	ул. Гвардейская д.13	0,481399	0	0,063073	7,985	0,461	2,943	61,91	58,96
ул. Гвардейская д.15	ул. Гвардейская д.15	0,479562	0	0,065537	7,9412	0,4596	3,36	60,12	56,76
ул. Гвардейская д.17	ул. Гвардейская д.17	0,205193	0	0,014445	3,5351	0,1894	3,189	60,95	57,76
ул. Гвардейская д.5	ул. Гвардейская д.5	0,095677	0	0,006285	1,5192	0,087	4,742	60,53	55,79
ул. П.Зори д.11а	ул. П.Зори д.11а	0,178514	0	0,001609	2,8874	0,1567	3,857	55,27	51,42
пр. Ленина д.55	пр. Ленина д.55	0,216423	0	0,012801	3,1501	0,1921	50,734	95,23	44,49
пр. Ленина д.53	пр. Ленина д.53	0,476513	0	0,035559	6,9362	0,4268	49,739	93,79	44,06
пр. Ленина д.51	пр. Ленина д.51	0,663423	0	0,071697	9,7368	0,6087	48,289	92,78	44,49
пр. Ленина д.47	пр. Ленина д.47	0,2845	0	0,284792	4,482	0,4092	50,663	91,5	40,84
пр. Ленина д.49	пр. Ленина д.49	0,319681	0,388	0,009795	8,4399	0,6017	48,987	89,38	40,39
ул. Коммуны д.7	ул. Коммуны д.7	0,260367	0	0,005202	3,8593	0,2251	48,544	86,33	37,79
ул. Коммуны д.9	ул. Коммуны д.9	0,227949	0	0,016448	3,3305	0,2041	50,23	90,14	39,91
ул. Коммуны д.16	ул. Коммуны д.16	0,105823	0	0,008735	1,5549	0,0953	50,304	93,34	43,03
ул. Коммуны д.18а	ул. Коммуны д.18а	0,114013	0	0,000386	1,6881	0,0974	49,649	93,37	43,72
ул. Коммуны д.20	ул. Коммуны д.20	0,222713	0	0,024277	3,3173	0,2042	49,663	93,34	43,67
ул. Коммуны д.11	ул. Коммуны д.11	0,100797	0	0,000483	1,4973	0,0862	50,313	91,13	40,82
ул. Коммуны д.11 /гараж	ул. Коммуны д.11 /гараж	0,035682	0	0,000589	0,5371	0,0308	50,348	90,19	39,84
ул. К.Маркса д.18/33	ул. К.Маркса д.18/33	0,788002	0,39888	0,021937	15,9282	1,0278	27,211	78,37	51,15
ул. С.Перовской д.35	ул. С.Перовской д.35	0,097895	0	0,010044	1,584	0,0904	26,828	71	44,17
ул. С.Перовской д.37	ул. С.Перовской д.37	0,265995	0	0,026748	4,1478	0,2452	26,748	71,43	44,68
ул. С.Перовской д.39	ул. С.Перовской д.39	0,22091	0	0,024381	3,4281	0,2051	26,836	64,71	37,88
ул. С.Перовской д.39 /гараж	ул. С.Перовской д.39 /гараж	0,100761	0	0	1,5717	0,087	26,87	61,64	34,77
ул. Папанина д.10	ул. Папанина д.10	0,23676	0	0,004716	3,7114	0,2076	26,77	53,34	26,57
ул. Папанина д.10	ул. Папанина д.10	0,128213	0	0,007957	2,0223	0,1153	26,826	49,8	22,97

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Папанина д.5	ул. Папанина д.5	0,144047	0	0,010121	2,3075	0,1303	26,621	54,07	27,45
ул. Папанина д.8	ул. Папанина д.8	0,013779	0	0,000258	0,23	0,0122	26,762	58,53	31,76
ул. Папанина д.6	ул. Папанина д.6	0,052156	0	0,000217	0,8962	0,0452	26,749	57,82	31,07
ул. Папанина д.7	ул. Папанина д.7	0,198319	0	0,012563	3,2577	0,1788	25,454	52,16	26,71
ул. Папанина д.9	ул. Папанина д.9	0,118976	0	0,007477	2,0844	0,1072	25,457	52,21	26,75
ул. Буркова д.13	ул. Буркова д.13	0,563423	0	0,063697	8,2592	0,5176	50,203	79,54	29,34
ул. П. Правды д.2	ул. П. Правды д.2	0,072521	0	0	1,1004	0,0618	51,716	76,69	24,97
ул. П. Правды д.2а	ул. П. Правды д.2а	0,070226	0	0,00582	1,0361	0,0632	51,796	77,95	26,15
ул. Буркова д.15	ул. Буркова д.15	0,058663	0	0,005002	0,8963	0,0529	51,748	77,46	25,71
ул. Буркова д.17	ул. Буркова д.17	0,056545	0,063941	0,008858	1,4383	0,1065	50,898	76,28	25,38
ул. Сомова д.3	ул. Сомова д.3	0,077065	0	0,004779	1,1413	0,0685	51,774	72,37	20,59
ул. П. Правды д.4	ул. П. Правды д.4	0,208277	0	0,015405	3,0668	0,1865	51,856	75,3	23,44
ул. Книповича д.20	ул. Книповича д.20	0,221799	0	0,001634	3,2553	0,1901	51,904	75,47	23,56
ул. Книповича д.13	ул. Книповича д.13	0,065791	0	0,000123	0,9993	0,0562	52,495	90,99	38,49
ул. Книповича д.17	ул. Книповича д.17	0,554576	0	0,092521	8,0942	0,5264	51,589	77,03	25,44
ул. Книповича д.19	ул. Книповича д.19	0,321423	0	0,066697	4,7984	0,3133	47,949	75,3	27,35
ул. П.Зори д.12а	ул. П.Зори д.12а	0,059679	0	0	0,9859	0,0511	48,113	83,44	35,33
ул. Книповича д.21	ул. Книповича д.21	0,636332	0	0,143976	9,447	0,6283	49,312	75,38	26,07
ул. Книповича д.21а	ул. Книповича д.21а	0,105813	0,524859	0,082472	6,5263	0,5749	50,308	76,11	25,8
ул. Книповича д.23	ул. Книповича д.23	0,582635	0	0,052861	8,6638	0,529	48,395	75,66	27,27
ул. Книповича д.15	ул. Книповича д.15	0,258476	0	0,024291	3,7619	0,2344	51,867	90,8	38,93
пр. Ленина д.41	пр. Ленина д.41	0,264667	0	0,032269	3,8689	0,2443	51,424	91,39	39,96
пр. Ленина д.39	пр. Ленина д.39	0,163214	0	0,018962	2,3975	0,1501	51,123	91,92	40,8
пр. Ленина д.45	пр. Ленина д.45	0,348563	0	0,026287	5,155	0,3126	47,554	90,5	42,95
пр. Ленина д.43	пр. Ленина д.43	0,487536	0	0	7,1691	0,4155	48,614	91,63	43,01
пр. Ленина д.45	пр. Ленина д.45	0,348563	0	0,026287	5,0565	0,3122	52,589	93,84	41,25
пр. Ленина д.37	пр. Ленина д.37	0,458339	0,249	0,011472	9,1221	0,6048	49,582	83,84	34,26
пр. Ленина д.35	пр. Ленина д.35	0,356392	0	0,001535	5,2665	0,3048	48,339	88,7	40,36
ул. П. Правды д.8	ул. П. Правды д.8	0,174033	0	0,008225	2,5658	0,153	51,746	74,45	22,71
ул. П.Зори д.22	ул. П.Зори д.22	0,102263	0,01247	0,000966	1,6424	0,0981	50,876	72,62	21,74
ул. П.Зори д.26	ул. П.Зори д.26	0,089784	0	0	1,3426	0,0765	50,881	71,55	20,67
ул. П.Зори д.28/13	ул. П.Зори д.28/13	0,265011	0	0,017882	3,9785	0,2363	49,745	66,32	16,57
ул. П.Зори д.24	ул. П.Зори д.24	0,2653	0	0,033251	3,9678	0,2456	48,745	71,44	22,7
ул. П. Правды д.6	ул. П. Правды д.6	0,187535	0	0	2,8024	0,1599	48,775	73,45	24,67
ул. Сомова д.7	ул. Сомова д.7	0,26636	0	0,029595	4,0186	0,2445	46,873	67,57	20,7
ул. Сомова д.5	ул. Сомова д.5	0,305726	0	0,025474	4,6097	0,2756	47,241	71,82	24,58

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр-кт. Кирова д.46	пр-кт. Кирова д.46	0,110029	0	0	1,7103	0,0948	12,287	61,6	49,31
пр. Ленина д.8	пр. Ленина д.8	0,103068	0	0,002039	1,5569	0,0899	12,486	59,67	47,19
пр-кт. Кирова д.44	пр-кт. Кирова д.44	0,263809	0	0	4,04	0,2274	10,204	55,8	45,6
пр-кт. Кирова д.44а	пр-кт. Кирова д.44а	0,037527	0	0,006847	0,5927	0,0363	10,335	57,9	47,57
пр. Ленина д.2	пр. Ленина д.2	0,08213	0,096578	0,000624	2,1707	0,1515	11,963	53,09	41,13
пр-кт. Кирова д.49	пр-кт. Кирова д.49	0,265204	0	0,036982	3,929	0,2482	26,01	68,47	42,46
пр-кт. Кольский д.2	пр-кт. Кольский д.2	0,278835	0	0,026869	4,1658	0,2539	26,01	69,36	43,35
пр-кт. Кольский д.4	пр-кт. Кольский д.4	0,057083	0	0,004756	0,8777	0,0517	0,9	41,94	41,04
пр-кт. Кольский д.6	пр-кт. Кольский д.6	0,210423	0	0	3,2378	0,1807	0,873	39,63	38,76
пр. Ленина д.7	пр. Ленина д.7	0,223423	0	0	3,3207	0,1915	0,824	45,12	44,29
пр. Ленина д.5	пр. Ленина д.5	0,066	0	0	1,0866	0,057	12,007	54,39	42,38
пр. Ленина д.13	пр. Ленина д.13	0,164269	0	0,015199	2,4942	0,1504	11,848	59,06	47,21
пр. Ленина д.17	пр. Ленина д.17	0,243423	0	0,045697	3,7121	0,2371	11,417	61,19	49,77
ул. П.Зори д.1	ул. П.Зори д.1	0,229082	0	0,009261	3,5145	0,2034	11,067	61,71	50,64
ул. П.Зори д.3	ул. П.Зори д.3	0,264409	0	0,032293	4,0665	0,2469	11,419	63,13	51,71
ул. П.Зори д.5	ул. П.Зори д.5	0,287423	0	0,036697	4,4106	0,2694	11,163	58,24	47,07
пр. Ленина д.15	пр. Ленина д.15	0,236423	0	0,025697	3,6627	0,2194	11,32	56,9	45,58
ул. П.Зори д.7	ул. П.Зори д.7	0,292261	0	0,037112	4,5812	0,2747	9,709	62,97	53,26
ул. П.Зори д.9	ул. П.Зори д.9	0,316084	0	0	4,9038	0,2728	0,996	50,16	49,17
ул. П.Зори д.11	ул. П.Зори д.11	0,259238	0	0	4,0994	0,2245	0,838	47,13	46,3
пр. Ленина д.1	пр. Ленина д.1	0,291423	0	0,039697	4,4395	0,2746	11,294	52,79	41,49
пр. Ленина д.3	пр. Ленина д.3	0,060579	0	0	0,9873	0,0524	11,19	53,79	42,6
пр-кт. Кирова д.54	пр-кт. Кирова д.54	0,243423	0	0,028697	3,7348	0,2276	10,732	53,24	42,51
пр-кт. Кирова д.60	пр-кт. Кирова д.60	0,156423	0	0,027697	2,3411	0,1501	23,205	70,57	47,36
пр-кт. Кирова д.58	пр-кт. Кирова д.58	0,163423	0	0	2,4319	0,1397	0,812	48,47	47,66
пр-кт. Кирова д.56	пр-кт. Кирова д.56	0,165423	0	0	2,5324	0,142	0,804	45,97	45,16
пр-кт. Кирова д.62	пр-кт. Кирова д.62	0,164709	0	0,022827	2,5121	0,1543	23,334	71,85	48,52
пр-кт. Кирова д.62а	пр-кт. Кирова д.62а	0,232	0	0,034	3,4609	0,2188	23,334	71,41	48,08
ул. Марата д.6	ул. Марата д.6	0,226047	0	0,030818	3,4524	0,2118	13,915	51,16	37,25
ул. Марата д.4	ул. Марата д.4	0,100422	0	0,012161	1,5557	0,0931	13,806	50,69	36,88
ул. Фрунзе д.35	ул. Фрунзе д.35	0,057759	0	0	0,9864	0,0496	14,16	42,75	28,59
ул. Фрунзе д.38	ул. Фрунзе д.38	0,066822	0	0	1,0204	0,0573	14,515	51,01	36,5
ул. Фрунзе д.31	ул. Фрунзе д.31	0,06933	0	0	1,0874	0,0594	14,362	47,9	33,54
ул. Фрунзе д.33	ул. Фрунзе д.33	0,059929	0	0	0,9742	0,0514	14,209	44,95	30,74
ул. Фрунзе д.29	ул. Фрунзе д.29	0,059266	0	0	0,9967	0,0509	14,261	47,06	32,8
ул. Марата д.1	ул. Марата д.1	0,368396	0	0,00782	6,23	0,321	14,008	49,05	35,04

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Халтурина д.33	ул. Халтурина д.33	0,193389	0	0,019732	3,2919	0,1778	12,056	35,22	23,16
ул. Халтурина д.35	ул. Халтурина д.35	0,322709	0	0,04468	5,5311	0,3034	12,043	34,53	22,49
ул. П.Зори д.19	ул. П.Зори д.19	0,590723	0	0,076816	8,8678	0,5482	51,428	74,23	22,8
ул. П.Зори д.23	ул. П.Зори д.23	0,223356	0	0,024328	3,3041	0,2047	51,616	72,1	20,48
ул. П.Зори д.21 корп.1	ул. П.Зори д.21 корп.1	0,226888	0	0,027334	3,3773	0,2095	51,206	72,4	21,19
ул. П.Зори д.21 корп.2	ул. П.Зори д.21 корп.2	0,386596	0	0,056505	5,7263	0,3625	51,533	72,15	20,62
ул. Книповича д.34	ул. Книповича д.34	0,319152	0	0,046771	4,89	0,2989	51,424	73,55	22,12
ул. П.Зори д.21 корп.3	ул. П.Зори д.21 корп.3	0,379169	0	0,056775	5,6577	0,3563	51,254	71,62	20,37
ул. Книповича д.36а	ул. Книповича д.36а	0,303784	0	0,008667	4,5449	0,2639	51,118	69,41	18,29
ул. Сполохи д.1	ул. Сполохи д.1	0,086693	0	0,064572	1,354	0,1114	50,211	68,2	17,99
ул. Сполохи д.2	ул. Сполохи д.2	0,076763	0	0	1,1808	0,0655	49,843	66,67	16,82
ул. Сполохи д.3	ул. Сполохи д.3	0,076222	0	0	1,1999	0,0651	49,767	65,76	15,99
ул. П.Зори д.27 корп.2	ул. П.Зори д.27 корп.2	0,269259	0	0,041633	4,0977	0,2536	50,822	67,65	16,83
пр-кт. Кольский д.1	пр-кт. Кольский д.1	0,65472	0	0,008131	9,9823	0,5658	22,556	57,44	34,89
пр-кт. Кольский д.11	пр-кт. Кольский д.11	0,238846	0	0,026337	3,5958	0,2199	25,631	52,66	27,03
пр-кт. Кольский д.9	пр-кт. Кольский д.9	0,357613	0	0,039065	5,3528	0,3285	25,756	56,75	30,99
пр-кт. Кольский д.7	пр-кт. Кольский д.7	0,330708	0	0,031636	4,9555	0,301	25,94	60,15	34,21
пр-кт. Кирова д.47	пр-кт. Кирова д.47	0,341256	0	0,033792	5,1886	0,3114	25,712	52,34	26,63
пр-кт. Кирова д.45	пр-кт. Кирова д.45	0,236394	0	0,020543	3,6127	0,2145	25,126	56,82	31,7
пр-кт. Кирова д.43	пр-кт. Кирова д.43	0,252535	0	0,026229	3,8784	0,2314	24,709	60,97	36,26
пр-кт. Кирова д.41	пр-кт. Кирова д.41	0,342643	0	0,152697	5,3065	0,3817	25,559	62,22	36,67
пр-кт. Кирова д.37	пр-кт. Кирова д.37	0,232343	0	0,030509	3,594	0,2168	25,325	59,62	34,3
пр-кт. Кирова д.33	пр-кт. Кирова д.33	0,28761	0	0,026676	4,4836	0,2614	25,081	60,65	35,57
пр-кт. Кольский д.3	пр-кт. Кольский д.3	0,337699	0	0,033857	5,0938	0,3084	25,539	64,56	39,03
пр-кт. Кольский д.5 /под.2	пр-кт. Кольский д.5 /под.2	0,24005	0	0,026056	3,6091	0,2208	25,653	54,09	28,44
пр-кт. Кольский д.5	пр-кт. Кольский д.5	0,24573	0	0,025122	3,6826	0,2248	25,864	57,62	31,76
пр-кт. Кольский д.13 корп.1	пр-кт. Кольский д.13 корп.1	0,164507	0	0,01473	2,5516	0,1492	25,733	47,59	21,86
пр-кт. Кольский д.17	пр-кт. Кольский д.17	0,248621	0	0,026555	3,846	0,2284	23,827	47,18	23,35
пр-кт. Кольский д.19	пр-кт. Кольский д.19	0,360623	0	0,036378	5,5284	0,3299	24,401	47,8	23,4
пр-кт. Кольский д.21	пр-кт. Кольский д.21	0,23995	0	0,028655	3,7147	0,2226	23,873	44,83	20,96
пр-кт. Кирова д.31а	пр-кт. Кирова д.31а	0,240172	0	0	8,5076	0,2031	9,895	63,77	53,87
пр-кт. Кирова д.31	пр-кт. Кирова д.31	0,219408	0	0	7,7719	0,186	9,469	63,58	54,11
ул. Зелёная д.47	ул. Зелёная д.47	0,355561	0	0	12,5951	0,301	8,333	59,54	51,2
ул. Зелёная д.47а	ул. Зелёная д.47а	0,267687	0	0	9,4828	0,2264	7,889	51,96	44,07
ул. Каменная д.3	ул. Каменная д.3	0,124079	0	0	4,3965	0,1037	5,77	33,75	27,98
ул. Каменная д.2 корп.3	ул. Каменная д.2 корп.3	0,315928	0	0	11,193	0,2655	6,74	34,74	28

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Каменная д.2 корп.2	ул. Каменная д.2 корп.2	0,319954	0	0	11,335	0,269	7,07	36,34	29,27
пр-кт. Кирова д.23	пр-кт. Кирова д.23	0,486363	0	0,044762	7,2317	0,4433	14,188	63,54	49,35
пр-кт. Кирова д.23 корп.2	пр-кт. Кирова д.23 корп.2	0,618424	0	0,066799	9,2909	0,5703	13,906	62,14	48,24
ул. Зелёная д.76	ул. Зелёная д.76	0,141403	0	0,025057	2,1436	0,1358	14,532	63,15	48,62
ул. Зелёная д.78	ул. Зелёная д.78	0,314169	0	0,051638	4,9326	0,3006	10,514	57,37	46,86
ул. Зелёная д.80	ул. Зелёная д.80	0,262104	0	0,025862	4,0869	0,2407	10,836	60,67	49,84
ул. Зелёная д.62	ул. Зелёная д.62	0,075468	0	0	1,184	0,0651	10,268	56,66	46,4
ул. Зелёная д.41	ул. Зелёная д.41	0,076106	0	0	1,2919	0,0658	10,019	54,04	44,02
ул. Зелёная д.64	ул. Зелёная д.64	0,073823	0	0	1,2658	0,0638	10,211	56,68	46,47
ул. Зелёная д.56 корп.1	ул. Зелёная д.56 корп.1	0,45357	0	0,066559	7,225	0,4302	9,833	55,33	45,5
ул. Зелёная д.37	ул. Зелёная д.37	0,076152	0	0	1,2973	0,0658	10,004	48,69	38,68
ул. Фрунзе д.44	ул. Фрунзе д.44	0,100641	0	0,009449	1,6797	0,0923	10,533	56,9	46,37
пр-кт. Кирова д.51	пр-кт. Кирова д.51	0,083423	0	0,062697	1,356	0,1073	25,684	71,62	45,94
пр-кт. Кирова д.51	пр-кт. Кирова д.51	0,146076	0,0193435	0,010101	2,3831	0,1469	25,703	69,46	43,76
пр-кт. Кирова д.51	пр-кт. Кирова д.51	0,087423	0	0,037197	1,3694	0,0962	25,642	69,56	43,92
пр-кт. Кирова д.51а	пр-кт. Кирова д.51а	0,087423	0	0,037197	1,409	0,0961	25,546	68,59	43,04
пр-кт. Кирова д.53	пр-кт. Кирова д.53	0,223423	0	0,038697	3,3529	0,2142	22,471	71,02	48,55
пр-кт. Кирова д.53а	пр-кт. Кирова д.53а	0,163423	0	0,023697	2,4675	0,1538	22,478	70,93	48,45
ул. Павлова д.2	ул. Павлова д.2	0,144099	0	0	2,1474	0,1235	1,365	47,53	46,16
ул. Павлова д.3	ул. Павлова д.3	0,137423	0	0	2,0781	0,1179	1,336	46,71	45,38
ул. Павлова д.7	ул. Павлова д.7	0,118452	0	0	1,7816	0,1015	1,188	45,34	44,15
ул. Павлова д.9	ул. Павлова д.9	0,437466	0	0	6,6315	0,3755	1,043	39,35	38,31
ул. Павлова д.9а	ул. Павлова д.9а	0,02249	0	0	0,3989	0,0192	0,974	34,08	33,1
ул. Павлова д.5	ул. Павлова д.5	0,413389	0	0	6,365	0,3557	0,814	34,28	33,46
ул. Павлова д.4	ул. Павлова д.4	0,066047	0	0,001762	1,0034	0,0578	20,536	67,07	46,53
ул. Павлова д.6 корп.9	ул. Павлова д.6 корп.9	0,037773	0	0,0035303	0,6485	0,0346	19,014	63,17	44,16
ул. Павлова д.11	ул. Павлова д.11	0,351751	0	0,034333	5,4226	0,3235	16,486	56,58	40,09
ул. Павлова д.13	ул. Павлова д.13	0,423999	0	0,030818	6,6794	0,3841	15,722	59,04	43,31
ул. Павлова д.6 корп.3	ул. Павлова д.6 корп.3	0,037773	0	0,0035303	0,6148	0,0347	17,55	68,37	50,82
ул. Павлова д.6 корп.2	ул. Павлова д.6 корп.2	0,635584	0,1312	0,066883	11,1007	0,6969	17,255	70,98	53,73
ул. Павлова д.6 корп.2 резерв.	ул. Павлова д.6 корп.2 резерв.	0,654007	0,0362	0,06958	10,989	0,6354	17,169	70,94	53,77
ул. Павлова д.6 корп.4	ул. Павлова д.6 корп.4	0,71091	0,037094	0,028758	11,2409	0,6628	16,636	69,78	53,15
ул. Павлова д.6 корп.8	ул. Павлова д.6 корп.8	0,037773	0	0,0035303	0,6261	0,0348	15,862	70,29	54,43
ул. Павлова д.6 корп.6	ул. Павлова д.6 корп.6	0,3415	0,123582	0,025796	7,1975	0,4257	13,199	68,8	55,6
ул. Павлова д.6	ул. Павлова д.6	3,31398	0,7957205	0,636689	62,8465	3,8631	15,557	69,98	54,42
ул. Павлова д.6 корп.7	ул. Павлова д.6 корп.7	0,21466	0,0230635	0,00768	3,7122	0,2097	14,935	71,07	56,14

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Радищева д.29	ул. Радищева д.29	0,030325	0,015953	0	0,6506	0,0396	15,12	67,88	52,76
ул. Радищева д.29а	ул. Радищева д.29а	0,188423	0	0,09853	3,0358	0,2208	14,949	68,19	53,24
ул. Радищева д.28	ул. Радищева д.28	0,036416	0	0,007204	0,6665	0,0355	14,798	63,56	48,76
ул. Радищева д.32	ул. Радищева д.32	0,763482	0	0,06363	12,1949	0,7028	12,027	62,29	50,26
ул. Павлова д.6 корп.5	ул. Павлова д.6 корп.5	0,205915	0,044406	0,021182	3,9156	0,2318	14,694	67,75	53,05
ул. Павлова д.6 корп.14	ул. Павлова д.6 корп.14	0,037773	0	0,0035303	0,6342	0,0347	16,489	68,64	52,15
ул. Павлова д.1	ул. Павлова д.1	0,076538	0	0,009998	1,245	0,0715	21,008	65,09	44,08
ул. Павлова д.1а /цеха	ул. Павлова д.1а /цеха	0,115238	0	0	1,8218	0,099	21,014	64,34	43,33
ул. Куйбышева д.1а	ул. Куйбышева д.1а	0,35306	0	0,069523	5,8006	0,3473	13,608	51,17	37,56
ул. Куйбышева д.1б	ул. Куйбышева д.1б	0,081862	0	0,005922	1,4116	0,0746	13,586	47,51	33,92
ул. Радищева д.33/25	ул. Радищева д.33/25	0,050757	0	0	0,7981	0,0439	15,649	65,33	49,68
ул. Радищева д.31/8	ул. Радищева д.31/8	0,171221	0	0,01392	2,6643	0,1562	15,279	66,06	50,78
ул. Радищева д.31/8 /гараж	ул. Радищева д.31/8 /гараж	0,117813	0	0	1,8457	0,1019	15,307	66,66	51,36
ул. Радищева д.19	ул. Радищева д.19	0,222082	0	0,032595	3,7849	0,2115	15,569	70,66	55,09
ул. Гвардейская д.14	ул. Гвардейская д.14	0,328232	0	0,016524	5,7576	0,2945	13,284	46,09	32,81
ул. Гвардейская д.14 /общ	ул. Гвардейская д.14 /общ	0,186719	0	0,02571	3,3841	0,1775	11,838	67,14	55,3
ул. Радищева д.20	ул. Радищева д.20	0,092578	0	0	1,5946	0,0802	15,515	67,72	52,2
пр-кт. Кирова д.14/2	пр-кт. Кирова д.14/2	0,199184	0	0	2,9192	0,1701	18,246	72,83	54,59
ул. П. Дивизии д.6	ул. П. Дивизии д.6	0,056423	0,03024	0,003167	1,1933	0,0752	17,681	73,12	55,44
ул. П. Дивизии д.3	ул. П. Дивизии д.3	0,286695	0	0,031054	4,2601	0,2631	17,712	72,81	55,1
ул. П. Дивизии д.9	ул. П. Дивизии д.9	0,249423	0	0,033697	3,7357	0,2331	17,385	74,89	57,51
ул. П. Дивизии д.7	ул. П. Дивизии д.7	0,220423	0	0,034697	3,3269	0,2091	16,987	73,73	56,74
пр. Ленина д.28	пр. Ленина д.28	0,202885	0,312946	0,004107	6,0702	0,4366	17,055	74,33	57,28
пр. Ленина д.26	пр. Ленина д.26	0,269882	0	0,033333	4,0768	0,2504	17,1	72,51	55,41
пр. Ленина д.24	пр. Ленина д.24	0,253423	0	0,033697	3,8517	0,2366	17,135	72,03	54,9
пр. Ленина д.22	пр. Ленина д.22	0,262423	0	0,034697	4,0281	0,2448	17,121	71,67	54,55
ул. П.Зори д.8	ул. П.Зори д.8	0,328489	0	0,055697	5,1192	0,3175	5,732	63,9	58,16
ул. П.Зори д.10	ул. П.Зори д.10	0,484618	0	0,067748	7,6518	0,4606	5,517	64,51	58,99
ул. Журбы д.5	ул. Журбы д.5	0,141909	0	0,001288	2,2789	0,1244	4,503	64,53	60,03
ул. Журбы д.12	ул. Журбы д.12	0,214423	0	0,024697	3,5862	0,203	3,069	66,13	63,06
пр. Ленина д.29	пр. Ленина д.29	0,205423	0	0	7,6367	0,1763	2,878	64,08	61,2
пр. Ленина д.31а	пр. Ленина д.31а	0,19	0	0	7,0712	0,1629	0,12	63,16	63,04
пр. Ленина д.31	пр. Ленина д.31	0,187483	0	0	6,969	0,1611	3,576	65,9	62,32
ул. Журбы д.10	ул. Журбы д.10	0,398751	0	0	14,8283	0,3428	1,894	66	64,11
ул. Журбы д.2	ул. Журбы д.2	0,265102	0	0,017428	4,1404	0,2406	5,077	63,79	58,71
пр. Ленина д.27	пр. Ленина д.27	0,089163	0	0,05795	1,5004	0,1114	5,033	63,24	58,21

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Марата д.5	ул. Марата д.5	0,203126	0	0	3,1364	0,1741	13,8	50,15	36,35
ул. Зелёная д.46	ул. Зелёная д.46	0,077528	0	0	1,4004	0,0663	9,999	45,52	35,52
ул. Зелёная д.32	ул. Зелёная д.32	0,552986	0	0,099012	8,9668	0,5337	12,112	39,74	27,63
ул. Зелёная д.8	ул. Зелёная д.8	0,208494	0	0	3,6121	0,1793	13,714	32,82	19,11
ул. Зелёная д.44	ул. Зелёная д.44	0,079888	0	0	1,3057	0,0685	13,386	47,82	34,44
ул. Зелёная д.42	ул. Зелёная д.42	0,07825	0	0	1,365	0,0672	13,374	48,92	35,54
ул. Зелёная д.35	ул. Зелёная д.35	0,070202	0	0	1,2352	0,0572	13,362	44,83	31,47
ул. Халтурина д.32	ул. Халтурина д.32	0,067056	0	0	1,0704	0,0575	13,798	48,52	34,73
ул. Марата д.15	ул. Марата д.15	0,069445	0	0	1,0508	0,0595	14,24	57,14	42,9
ул. Марата д.11	ул. Марата д.11	0,067973	0	0	1,0865	0,0583	14,226	59,94	45,72
ул. Марата д.9	ул. Марата д.9	0,078527	0	0	1,2958	0,0674	14,129	58,58	44,46
ул. Зелёная д.39	ул. Зелёная д.39	0,076106	0	0	1,3725	0,0652	9,81	49,11	39,3
ул. Зелёная д.45	ул. Зелёная д.45	0,077509	0	0	1,3989	0,067	9,835	54,88	45,05
ул. Каменная д.2 корп.1	ул. Каменная д.2 корп.1	0,269062	0	0	9,5318	0,2271	7,515	40,41	32,89
ул. Зелёная д.56 корп.2	ул. Зелёная д.56 корп.2	0,230663	0	0,034659	3,6263	0,2194	10,254	57,37	47,11
ул. Зелёная д.82	ул. Зелёная д.82	0,41761	0	0,075973	6,4558	0,4041	10,457	57,68	47,22
ул. Буркова д.17а	ул. Буркова д.17а	0,199514	0,1	0	3,9007	0,2535	50,214	78,46	28,24
ул. Фрунзе д.29а	ул. Фрунзе д.29а	0,058138	0	0	1,023	0,0497	14,204	43,85	29,65
ул. Марата д.16	ул. Марата д.16	0,082273	0	0,0085495	1,3031	0,0755	15,396	60,94	45,54
ул. Декабристов д.11	ул. Декабристов д.11	0,043403	0	0	0,7422	0,0373	15,296	54,31	39,01
ул. Декабристов д.13	ул. Декабристов д.13	0,05772	0	0,004928	0,9878	0,0524	15,297	58,05	42,75
ул. Генералова д.8	ул. Генералова д.8	0,063914	0	0	0,9872	0,0548	14,919	53,55	38,63
ул. Советская д.15	ул. Советская д.15	0,075538	0	0	1,2203	0,0648	14,916	55,62	40,7
ул. Буркова д.10	ул. Буркова д.10	0,402423	0	0,239897	6,2429	0,4846	46,14	71,7	25,56
ул. Марата д.5	ул. Марата д.5	0,245852	0	0	3,7241	0,2107	13,697	54,04	40,35
ул. Марата д.5	ул. Марата д.5	0,195077	0	0	3,0035	0,1672	12,944	51,41	38,46
ул. Марата д.5	ул. Марата д.5	0,249323	0	0,003914	3,8001	0,216	12,956	53,11	40,16
ул. Марата д.5	ул. Марата д.5	0,249323	0	0,003914	3,8175	0,216	12,092	53,49	41,4
ул. Марата д.5	ул. Марата д.5	0,119543	0	0,003677	1,885	0,1046	12,253	55,26	43,01
ул. Марата д.5	ул. Марата д.5	0,249323	0	0,003914	3,8112	0,216	12,255	53,38	41,13
ул. Владимирская д.17	ул. Владимирская д.17	0,113021	0	0	3,976	0,0909	7,59	34,63	27,04
ул. П.Зори д.30	ул. П.Зори д.30	0,264423	0	0,043697	3,972	0,2506	51,985	68,91	16,92
пр. Тарана д.3	пр. Тарана д.3	0	0	0,052697	0,4387	0,0253	0	30,21	30,21
ул. П.Зори д.34	ул. П.Зори д.34	0,262423	0	0	3,9746	0,2233	0,817	18,73	17,91
пр. Тарана д.1	пр. Тарана д.1	0,140271	0	0,006999	2,1637	0,1236	51,445	56,56	5,12
ул. Фрунзе д.12	ул. Фрунзе д.12	0,100651	0	0	1,5181	0,086	13,888	53,07	39,18

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Павлова д.12	ул. Павлова д.12	0,159382	0	0	5,6667	0,1342	24,307	82,4	58,09
ул. Павлова д.22	ул. Павлова д.22	0,080178	0	0	2,8505	0,0674	22,368	62,84	40,48
ул. Чехова д.10	ул. Чехова д.10	0,051932	0	0	1,8467	0,0433	20,874	65,34	44,46
ул. Чехова д.12/37	ул. Чехова д.12/37	0,049663	0	0	1,7659	0,0407	20,262	64,31	44,05
ул. Чехова д.11	ул. Чехова д.11	0,31476	0	0	11,1916	0,2643	18,631	59,98	41,35
ул. Чехова д.7	ул. Чехова д.7	0,057278	0	0	2,0369	0,0479	17,689	61,01	43,32
ул. Чехова д.9	ул. Чехова д.9	0,051255	0	0	1,8227	0,0429	17,534	58,17	40,64
ул. Чехова д.5	ул. Чехова д.5	0,058589	0	0	2,0833	0,049	16,855	58,05	41,19
ул. Чехова д.3	ул. Чехова д.3	0,058589	0	0	2,0836	0,0489	16,4	56,24	39,84
ул. Радищева д.62/1	ул. Радищева д.62/1	0,058711	0	0	2,0879	0,0484	16,771	57,38	40,61
ул. Радищева д.66	ул. Радищева д.66	0,041613	0	0	1,4798	0,0344	16,294	53,33	37,04
ул. Радищева д.66	ул. Радищева д.66	0,041613	0	0	1,48	0,0342	16,222	52,85	36,63
ул. Радищева д.68	ул. Радищева д.68	0,050968	0	0	1,8125	0,0424	16,589	55,06	38,47
пер. Дальний д.10	пер. Дальний д.10	0,05123	0	0	1,8219	0,0428	16,809	53,39	36,58
ул. Радищева д.70	ул. Радищева д.70	0,058629	0	0	2,0851	0,0487	15,863	52,13	36,26
пер. Дальний д.8	пер. Дальний д.8	0,064667	0	0	2,2994	0,0538	16,695	53,43	36,74
ул. Радищева д.72/6	ул. Радищева д.72/6	0,051364	0	0	1,8267	0,0424	15,761	52,31	36,55
ул. Павлова д.12	ул. Павлова д.12	0	0	0,024567	0,2024	0,0118	0	80,35	80,35
ул. Чехова д.11	ул. Чехова д.11	0	0	0,015933	0,153	0,0076	0	60,94	60,94
ул. Радищева д.36/10	ул. Радищева д.36/10	0,058541	0	0	2,0813	0,0489	24,422	86,98	62,56
ул. Павлова д.14	ул. Павлова д.14	0,059038	0	0	2,0991	0,0496	24,627	83,65	59,03
ул. Павлова д.16	ул. Павлова д.16	0,058785	0	0	2,0897	0,0491	24,318	78,91	54,59
ул. Радищева д.38/27	ул. Радищева д.38/27	0,041015	0	0	1,4583	0,0343	22,604	84,92	62,31
ул. Радищева д.44/9	ул. Радищева д.44/9	0,051887	0	0	1,845	0,0436	22,317	82,67	60,35
ул. Радищева д.42/10	ул. Радищева д.42/10	0,051781	0	0	1,841	0,0434	22,209	83,22	61,01
ул. Куйбышева д.13	ул. Куйбышева д.13	0,051781	0	0	1,841	0,0434	22,265	80,37	58,11
ул. Куйбышева д.15	ул. Куйбышева д.15	0,051154	0	0	1,8185	0,0426	22,132	77,69	55,56
ул. Куйбышева д.11	ул. Куйбышева д.11	0,037688	0	0	1,3399	0,0315	22,205	79,24	57,04
ул. Куйбышева д.17	ул. Куйбышева д.17	0,051573	0	0	1,8337	0,0432	22,216	77,9	55,68
ул. Куйбышева д.14	ул. Куйбышева д.14	0,04178	0	0	1,4856	0,0349	22,169	74,44	52,27
ул. Куйбышева д.19	ул. Куйбышева д.19	0,03755	0	0	1,335	0,0313	22,207	74,15	51,94
ул. Куйбышева д.14	ул. Куйбышева д.14	0,04178	0	0	1,4853	0,0348	22,131	71,51	49,38
ул. Куйбышева д.21	ул. Куйбышева д.21	0,037578	0	0	1,3362	0,0312	22,067	70,11	48,04
ул. Куйбышева д.23	ул. Куйбышева д.23	0,037136	0	0	1,3206	0,0307	22,111	68,37	46,26
ул. Куйбышева д.12	ул. Куйбышева д.12	0,06667	0	0	1,0964	0,0578	14,321	59,5	45,18
ул. Рылеева д.6	ул. Рылеева д.6	0,110269	0	0,010615	1,8732	0,1018	13,816	52,37	38,55

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Радищева д.39	ул. Радищева д.39	0,058565	0	0	2,0823	0,049	20,997	74,72	53,72
ул. Радищева д.46	ул. Радищева д.46	0,052093	0	0	1,8524	0,0437	21,174	77,63	56,46
ул. Чехова д.6	ул. Чехова д.6	0,034993	0	0	1,244	0,0289	20,465	64,98	44,51
ул. Чехова д.6	ул. Чехова д.6	0,034993	0	0	1,244	0,029	20,715	66,21	45,49
ул. Чехова д.4	ул. Чехова д.4	0,051357	0	0	1,8261	0,0424	20,414	63,18	42,77
ул. Рылеева д.5	ул. Рылеева д.5	0,035153	0	0	1,2498	0,0293	20,845	66,56	45,72
ул. Рылеева д.5	ул. Рылеева д.5	0,035153	0	0	1,2499	0,0293	20,782	68,01	47,23
ул. Рылеева д.3	ул. Рылеева д.3	0,035313	0	0	1,2556	0,0294	20,8	67	46,2
ул. Рылеева д.3	ул. Рылеева д.3	0,035313	0	0	1,2556	0,0295	20,814	67,44	46,62
ул. Рылеева д.4	ул. Рылеева д.4	0,051516	0	0	1,8314	0,0431	20,817	70,22	49,4
ул. Радищева д.52/1	ул. Радищева д.52/1	0,051987	0	0	1,8485	0,0435	20,772	66,65	45,87
ул. Рылеева д.2	ул. Рылеева д.2	0,051912	0	0	1,8458	0,0435	20,879	72,1	51,22
ул. Радищева д.48	ул. Радищева д.48	0,05175	0	0	1,8401	0,0433	21,319	75,68	54,36
ул. Радищева д.50	ул. Радищева д.50	0,035087	0	0	1,2477	0,0294	21,222	75,07	53,84
ул. Радищева д.50	ул. Радищева д.50	0,035083	0	0	1,2476	0,0294	21,121	73,26	52,14
ул. Радищева д.43	ул. Радищева д.43	0,058028	0	0	2,063	0,0485	20,818	65,01	44,19
ул. Радищева д.41	ул. Радищева д.41	0,059053	0	0	2,0998	0,0494	20,287	69,47	49,18
ул. Радищева д.45	ул. Радищева д.45	0,058868	0	0	2,0928	0,0492	20,739	60,83	40,09
ул. Радищева д.47	ул. Радищева д.47	0,058028	0	0	2,0633	0,0486	20,85	61,42	40,57
ул. Радищева д.59	ул. Радищева д.59	0,052322	0	0	1,8605	0,0434	20,448	51,95	31,5
ул. Радищева д.60/2	ул. Радищева д.60/2	0,051567	0	0	1,8336	0,0428	20,802	58,34	37,54
ул. Радищева д.58	ул. Радищева д.58	0,051725	0	0	1,8395	0,0427	19,904	63,13	43,23
ул. Радищева д.57	ул. Радищева д.57	0,052068	0	0	1,8515	0,0434	20,788	50,71	29,93
ул. Радищева д.55	ул. Радищева д.55	0,05173	0	0	1,8391	0,0432	20,911	49,3	28,39
ул. Радищева д.53	ул. Радищева д.53	0,058516	0	0	2,0808	0,0488	20,732	52,41	31,67
ул. Радищева д.54	ул. Радищева д.54	0,035183	0	0	1,2512	0,0294	20,857	59,48	38,62
ул. Радищева д.54	ул. Радищева д.54	0,035183	0	0	1,2508	0,0294	20,878	62,28	41,4
ул. Радищева д.51	ул. Радищева д.51	0,05831	0	0	2,0732	0,0487	19,848	57,05	37,2
ул. Радищева д.49	ул. Радищева д.49	0,059711	0	0	2,1234	0,0497	19,738	55,84	36,11
ул. Радищева д.35/8	ул. Радищева д.35/8	0,052143	0	0	1,854	0,0437	22,125	83,73	61,6
ул. Куйбышева д.6	ул. Куйбышева д.6	0,051781	0	0	1,8411	0,0432	21,558	83,7	62,14
ул. Куйбышева д.5	ул. Куйбышева д.5	0,064803	0	0	2,3043	0,0544	21,923	80,78	58,85
ул. Куйбышева д.3	ул. Куйбышева д.3	0,057832	0	0	2,0565	0,0483	21,034	82,35	61,32
ул. Павлова д.19	ул. Павлова д.19	0,095029	0	0	3,3789	0,0788	19,829	83,81	63,98
ул. Куйбышева д.2а	ул. Куйбышева д.2а	0,082844	0	0,001062	2,9466	0,0697	20,937	81,48	60,54
ул. Куйбышева д.4	ул. Куйбышева д.4	0,058053	0	0	2,0641	0,0485	21,151	82,32	61,17

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Куйбышева д.2	ул. Куйбышева д.2	0,056706	0	0	2,0162	0,0474	21,186	81,95	60,76
ул. Павлова д.33	ул. Павлова д.33	0,058285	0	0	2,0725	0,048	22,774	75,5	52,73
ул. Павлова д.31	ул. Павлова д.31	0,058785	0	0	2,0902	0,0486	22,858	79,32	56,46
ул. Павлова д.29	ул. Павлова д.29	0,058868	0	0	2,0931	0,0489	22,688	83,79	61,1
ул. Фролова д.15/55	ул. Фролова д.15/55	0,254549	0	0	9,0507	0,2139	20,149	34,94	14,79
ул. Павлова д.59	ул. Павлова д.59	0,160241	0	0	5,6985	0,1342	19,663	34,05	14,38
ул. Павлова д.57	ул. Павлова д.57	0,177167	0	0	6,3	0,1484	19,657	34,92	15,27
ул. Фролова д.13а	ул. Фролова д.13а	0,081443	0	0	2,896	0,0679	19,669	33,37	13,7
ул. Фролова д.13	ул. Фролова д.13	0,266423	0	0	9,4744	0,2239	19,438	34,51	15,07
ул. Фролова д.11б	ул. Фролова д.11б	0,070469	0	0	2,5057	0,0577	18,81	32,44	13,63
ул. Фролова д.9а	ул. Фролова д.9а	0,06388	0	0	2,272	0,0532	17,473	32,25	14,78
ул. Фролова д.7	ул. Фролова д.7	0,086423	0	0	3,0736	0,0722	17,574	31,65	14,08
ул. Полухина д.15	ул. Полухина д.15	0,071291	0	0	2,5352	0,0592	17,644	31,83	14,19
ул. Фролова д.7а	ул. Фролова д.7а	0,091224	0	0	3,2442	0,0761	17,549	31,95	14,4
ул. Фролова д.5	ул. Фролова д.5	0,261698	0	0	9,3076	0,2196	17,424	36,1	18,67
ул. Полухина д.12б	ул. Полухина д.12б	0,159768	0	0	5,6822	0,1338	17,422	33,64	16,21
ул. Полухина д.12а	ул. Полухина д.12а	0,158527	0	0	5,6401	0,1329	15,44	34,87	19,43
ул. Полухина д.14а	ул. Полухина д.14а	0,158978	0	0	5,6571	0,1332	14,316	31,2	16,89
ул. Полухина д.14в	ул. Полухина д.14в	0,154265	0	0	5,4931	0,129	12,477	28,28	15,8
ул. Полухина д.14б	ул. Полухина д.14б	0,15979	0	0	5,6914	0,1333	12,325	28,41	16,09
ул. Полухина д.16б	ул. Полухина д.16б	0,067777	0	0,009566	2,4215	0,062	12,088	28,36	16,27
ул. Полухина д.20	ул. Полухина д.20	0,070048	0	0	2,4958	0,0582	11,593	25,39	13,8
ул. Полухина д.22	ул. Полухина д.22	0,088713	0	0	3,1604	0,0734	11,001	21,72	10,72
ул. Фролова д.3	ул. Фролова д.3	0,222646	0	0	7,9194	0,1868	16,435	38,78	22,34
ул. Полухина д.12	ул. Полухина д.12	0,160562	0	0	5,7115	0,1346	15,883	37,49	21,6
ул. Полухина д.14	ул. Полухина д.14	0,21853	0	0	7,7734	0,1828	14,904	31,65	16,75
ул. Полухина д.18	ул. Полухина д.18	0,070354	0	0	2,5029	0,0582	14,88	27,93	13,05
ул. Полухина д.16	ул. Полухина д.16	0,210018	0	0	7,4709	0,1751	14,676	28,77	14,09
ул. Полухина д.9а	ул. Полухина д.9а	0,136743	0	0	4,864	0,1143	16,328	37,51	21,19
ул. Полухина д.9	ул. Полухина д.9	0,214643	0	0	7,637	0,1796	14,924	35,43	20,51
ул. Полухина д.13	ул. Полухина д.13	0,043958	0	0,006869	1,5713	0,0403	14,814	32,03	17,21
ул. Полухина д.11	ул. Полухина д.11	0,211111	0	0	7,5125	0,1762	14,688	32,4	17,71
ул. Полухина д.7	ул. Полухина д.7	0,429065	0	0,05442	7,8549	0,3951	15,148	29,05	13,9
пер. Дальний д.1	пер. Дальний д.1	0,066616	0	0	2,3691	0,0552	17,744	48,49	30,75
ул. Полухина д.3	ул. Полухина д.3	0,067405	0	0	2,3969	0,0561	17,97	50,53	32,56
ул. Полухина д.5	ул. Полухина д.5	0,088685	0	0	3,1536	0,0737	18,503	46,48	27,98

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Полухина д.2	ул. Полухина д.2	0,066675	0	0	2,371	0,0553	18,106	50,77	32,66
пер. Дальний д.2	пер. Дальний д.2	0,058407	0	0	2,0768	0,0485	17,392	48,25	30,86
ул. Полухина д.1	ул. Полухина д.1	0,067491	0	0	2,4004	0,0558	17,702	46,31	28,61
ул. Радищева д.65/4	ул. Радищева д.65/4	0,058614	0	0	2,0845	0,0485	16,633	51,79	35,16
ул. Радищева д.61	ул. Радищева д.61	0,066351	0	0	2,3594	0,0544	16,262	52,1	35,84
ул. Радищева д.63	ул. Радищева д.63	0,066113	0	0	2,3513	0,054	15,952	49,51	33,56
ул. Радищева д.67/3	ул. Радищева д.67/3	0,066734	0	0	2,3732	0,0549	16,974	48,38	31,4
ул. Полухина д.4	ул. Полухина д.4	0,116929	0	0	4,1582	0,0976	18,627	47,66	29,04
ул. Фролова д.4/6	ул. Фролова д.4/6	0,26721	0	0	9,5019	0,2236	19,366	43,13	23,77
ул. Павлова д.26	ул. Павлова д.26	0,087918	0	0	3,1262	0,0738	21,166	54,11	32,94
ул. Павлова д.30	ул. Павлова д.30	0,091622	0	0	3,258	0,0769	21,227	51,77	30,54
ул. Фролова д.14	ул. Фролова д.14	0,056545	0	0	2,0104	0,0475	20,554	40,39	19,84
ул. Фролова д.12	ул. Фролова д.12	0,066439	0	0	2,3625	0,0556	20,469	41,85	21,38
ул. Фролова д.10	ул. Фролова д.10	0,089447	0	0	3,1803	0,0751	20,434	39,76	19,33
ул. Фролова д.6/71	ул. Фролова д.6/71	0,064843	0	0	2,3056	0,0541	19,955	39,77	19,81
ул. Фролова д.8/80	ул. Фролова д.8/80	0,141187	0	0	5,02	0,1184	20,025	39,06	19,04
ул. Радищева д.76	ул. Радищева д.76	0,098251	0	0	3,4932	0,0816	20,292	47,23	26,94
ул. Фролова д.24	ул. Фролова д.24	0,073442	0	0	2,6114	0,0616	21,696	37,71	16,01
ул. Фролова д.26	ул. Фролова д.26	0,073872	0	0	2,6268	0,0619	19,871	34,45	14,58
ул. Павлова д.42/20	ул. Павлова д.42/20	0,090472	0	0	3,217	0,0758	21,408	42,31	20,9
ул. Фролова д.22	ул. Фролова д.22	0,073816	0	0	2,6247	0,0618	21,401	39,83	18,43
ул. Павлова д.40	ул. Павлова д.40	0,09058	0	0	3,2204	0,076	21,474	44,19	22,71
ул. Павлова д.32	ул. Павлова д.32	0,058114	0	0	2,066	0,0486	22,094	50,02	27,93
ул. Павлова д.38	ул. Павлова д.38	0,057622	0	0	2,049	0,048	21,488	46,8	25,31
ул. Павлова д.36	ул. Павлова д.36	0,064462	0	0	2,2922	0,0538	21,548	48,32	26,78
ул. Павлова д.34	ул. Павлова д.34	0,064441	0	0	2,2912	0,054	21,774	48,9	27,13
ул. Павлова д.28	ул. Павлова д.28	0,098571	0	0	3,5045	0,0828	20,842	52,11	31,27
ул. Павлова д.24	ул. Павлова д.24	0,104574	0	0	3,7186	0,0878	20,632	55,42	34,79
ул. Павлова д.45	ул. Павлова д.45	0,058423	0	0	2,0775	0,0489	20,571	50,81	30,24
ул. Павлова д.47	ул. Павлова д.47	0,057881	0	0	2,0583	0,0482	20,254	46,97	26,72
ул. Павлова д.49	ул. Павлова д.49	0,058785	0	0	2,0904	0,0488	20,038	42,63	22,59
ул. Павлова д.51	ул. Павлова д.51	0,058785	0	0	2,09	0,0487	20,019	44,16	24,14
ул. Радищева д.74/5	ул. Радищева д.74/5	0,051415	0	0	1,8283	0,042	17,587	50,49	32,9
пер. Дальний д.7	пер. Дальний д.7	0,051389	0	0	1,8276	0,0425	18,558	51,89	33,33
пер. Дальний д.9	пер. Дальний д.9	0,051019	0	0	1,8143	0,0421	18,756	46,68	27,93
ул. Радищева д.78	ул. Радищева д.78	0,05235	0	0	1,8617	0,0427	17,536	47,18	29,65

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пер. Дальний д.16	пер. Дальний д.16	0,0557685	0	0	1,9832	0,0465	19,604	47,51	27,9
пер. Дальний д.16	пер. Дальний д.16	0,0557685	0	0	1,9831	0,0466	19,885	47,01	27,13
пер. Дальний д.14	пер. Дальний д.14	0,058285	0	0	2,0727	0,0485	19,679	51,64	31,97
пер. Дальний д.12	пер. Дальний д.12	0,05853	0	0	2,081	0,0487	19,148	51,69	32,54
ул. Павлова д.28	ул. Павлова д.28	0	0	0,00735	0,066	0,0035	0	51,95	51,95
ул. Павлова д.24	ул. Павлова д.24	0	0	0,006709	0,0626	0,0032	0	54,84	54,84
ул. Павлова д.30	ул. Павлова д.30	0	0	0,007084	0,068	0,0034	0	51,35	51,35
ул. Павлова д.26	ул. Павлова д.26	0	0	0,006286	0,0603	0,003	0	53,54	53,54
ул. Павлова д.42/20	ул. Павлова д.42/20	0	0	0,010809	0,1038	0,0052	0	41,78	41,78
ул. Павлова д.40	ул. Павлова д.40	0	0	0,011079	0,1064	0,0053	0	43,33	43,33
ул. Фролова д.15/55	ул. Фролова д.15/55	0	0	0,041633	0,3584	0,02	0	35,01	35,01
ул. Павлова д.59	ул. Павлова д.59	0	0	0,028925	0,2706	0,0139	0	34,35	34,35
ул. Павлова д.57	ул. Павлова д.57	0	0	0,024045	0,2257	0,0115	0	35,08	35,08
ул. Фролова д.13а	ул. Фролова д.13а	0	0	0,002468	0,0237	0,0012	0	33,59	33,59
ул. Фролова д.13	ул. Фролова д.13	0	0	0,047697	0,4116	0,0229	0	34,92	34,92
ул. Фролова д.12	ул. Фролова д.12	0	0	0,006552	0,0629	0,0031	0	41,36	41,36
ул. Радищева д.76	ул. Радищева д.76	0	0	0,007574	0,0727	0,0036	0	47,6	47,6
ул. Фролова д.5	ул. Фролова д.5	0	0	0,046037	0,4069	0,0221	0	37,37	37,37
ул. Фролова д.4/6	ул. Фролова д.4/6	0	0	0,038118	0,354	0,0183	0	42,93	42,93
ул. Полухина д.12б	ул. Полухина д.12б	0	0	0,01892	0,1791	0,0091	0	35,13	35,13
ул. Полухина д.12а	ул. Полухина д.12а	0	0	0,026491	0,2417	0,0127	0	37,3	37,3
ул. Полухина д.14а	ул. Полухина д.14а	0	0	0,021624	0,2034	0,0104	0	34,13	34,13
ул. Полухина д.14б	ул. Полухина д.14б	0	0	0,026762	0,2569	0,0128	0	32,34	32,34
ул. Полухина д.14в	ул. Полухина д.14в	0	0	0,021354	0,205	0,0102	0	32,14	32,14
ул. Полухина д.20	ул. Полухина д.20	0	0	0,005755	0,0552	0,0028	0	29,84	29,84
ул. Полухина д.22	ул. Полухина д.22	0	0	0,012972	0,1245	0,0062	0	26,25	26,25
ул. Фролова д.3	ул. Фролова д.3	0	0	0,035665	0,3201	0,0171	0	40,49	40,49
ул. Полухина д.9а	ул. Полухина д.9а	0	0	0,012503	0,12	0,006	0	39,54	39,54
ул. Полухина д.9	ул. Полухина д.9	0	0	0,035414	0,3368	0,017	0	38,15	38,15
ул. Полухина д.11	ул. Полухина д.11	0	0	0,035414	0,34	0,017	0	35,29	35,29
ул. Полухина д.12	ул. Полухина д.12	0	0	0,022165	0,2038	0,0106	0	39,46	39,46
ул. Полухина д.14	ул. Полухина д.14	0	0	0,035144	0,3349	0,0169	0	34,3	34,3
ул. Полухина д.18	ул. Полухина д.18	0	0	0,007749	0,0744	0,0037	0	30,53	30,53
ул. Полухина д.16	ул. Полухина д.16	0	0	0,036225	0,3478	0,0174	0	31,51	31,51
пер. Дальний д.11	пер. Дальний д.11	0,066851	0	0	2,3768	0,0557	20,289	44,67	24,38
пер. Дальний д.11	пер. Дальний д.11	0	0	0,005622	0,054	0,0027	0	44,34	44,34

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр. Кирова д.1	пр. Кирова д.1	0,45571	0,27523	0,008331	9,2872	0,6226	18,819	73,86	55,04
ул. Спортивная д.13/6	ул. Спортивная д.13/6	0,203622	0	0,006515	3,0677	0,1778	17,542	72,62	55,08
ул. Колхозная д.16а	ул. Колхозная д.16а	0,240248	0	0,001225	3,6324	0,2065	16,778	62,23	45,45
ул. Печенгская д.26	ул. Печенгская д.26	0,082208	0	0	1,3842	0,0703	17,155	36,24	19,08
ул. Шмидта, д.4а	ул. Шмидта, д.4а	0,206743	0	0	3,0764	0,1765	18,948	83,96	65,01
ул. Шмидта д.8	ул. Шмидта д.8	0,625221	0	0,064967	9,1919	0,5719	18,962	90,7	71,74
ул. С.Перовской д.6	ул. С.Перовской д.6	0,185176	0	0	2,8008	0,1591	1,014	53,58	52,57
ул. С.Перовской д.6	ул. С.Перовской д.6	0	0	0,014117	0,1177	0,0068	0	39,96	39,96
ул. С.Перовской д.8	ул. С.Перовской д.8	0,24488	0	0	3,7837	0,2113	0,833	54,05	53,22
ул. С.Перовской д.8	ул. С.Перовской д.8	0	0	0,02353	0,2032	0,0113	0	40,51	40,51
ул. С.Перовской д.16	ул. С.Перовской д.16	0,165464	0	0	2,5526	0,1427	0,842	54,34	53,5
ул. С.Перовской д.16	ул. С.Перовской д.16	0	0	0,012297	0,1081	0,0059	0	40,05	40,05
пр. Ленина д.19	пр. Ленина д.19	0,364312	0	0	5,8138	0,3169	0,867	56,74	55,87
ул. Профсоюзов д.24	ул. Профсоюзов д.24	0	0	0,008282	0,0795	0,004	0	42,45	42,45
ул. Профсоюзов д.24	ул. Профсоюзов д.24	0,148814	0	0	2,327	0,1286	0,959	54,74	53,78
ул. Пушкинская д.5	ул. Пушкинская д.5	0,28353	0	0,015597	4,4057	0,2535	27,819	82,18	54,36
ул. Пушкинская д.7	ул. Пушкинская д.7	0,345423	0	0,031697	5,3791	0,3165	27,138	82,38	55,24
ул. Книповича д.9а	ул. Книповича д.9а	0,126423	0	0,013697	1,8387	0,1156	52,95	94,09	41,14
ул. Коммуны д.18	ул. Коммуны д.18	0,22202	0	0,022939	3,2483	0,2028	49,695	92,48	42,79
пр. Ленина д.44	пр. Ленина д.44	0,160423	0	0,026697	2,342	0,1521	52,841	94,62	41,78
пр. Ленина д.46	пр. Ленина д.46	0,339123	0	0	4,9944	0,2892	0,851	42,49	41,64
пр. Ленина д.46	пр. Ленина д.46	0	0	0,037727	0,3346	0,0181	0	40,42	40,42
пр. Ленина д.48	пр. Ленина д.48	0	0	0,027485	0,2229	0,0132	0	39,99	39,99
пр. Ленина д.48	пр. Ленина д.48	0,403059	0	0	5,8187	0,3432	0,974	42,1	41,13
пр. Ленина д.50	пр. Ленина д.50	0,394415	0	0	5,7902	0,3366	0,797	42,26	41,46
пр. Ленина д.50	пр. Ленина д.50	0	0	0,023202	0,217	0,0111	0	40,25	40,25
пр. Кирова д.19/24	пр. Кирова д.19/24	0	0	0,02409	0,2259	0,0116	0	40,17	40,17
пр. Кирова д.17	пр. Кирова д.17	0	0	0,043065	0,3821	0,0207	0	40,08	40,08
ул. Генералова д.3/20	ул. Генералова д.3/20	0	0	0,048729	0,4175	0,0234	0	38,03	38,03
ул. Генералова д.1/13	ул. Генералова д.1/13	0	0	0,001449	0,0116	0,0007	0	35,5	35,5
ул. Декабристов д.4/22	ул. Декабристов д.4/22	0	0	0,014763	0,1417	0,0071	0	37,45	37,45
ул. Халтурина д.11	ул. Халтурина д.11	0	0	0,045898	0,4262	0,022	0	35,92	35,92
ул. Халтурина д.16	ул. Халтурина д.16	0	0	0,013697	0,1315	0,0066	0	40,04	40,04
пер. Русанова д.2	пер. Русанова д.2	0,293423	0	0,043697	4,2472	0,275	54,692	96,47	41,77
ул. Горького д.17/14	ул. Горького д.17/14	0	0	0,010505	0,1008	0,005	0	41,61	41,61
пер. Русанова д.4	пер. Русанова д.4	0,282423	0	0,040697	4,1074	0,2639	54,501	97,66	43,16

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Фрунзе д.17	ул. Фрунзе д.17	0	0	0,014157	0,1359	0,0068	0	45,79	45,79
ул. Шмидта д.9	ул. Шмидта д.9	0,291206	0	0,028092	4,2553	0,264	54,59	98,7	44,11
пер. Русанова д.7	пер. Русанова д.7	0,12464	0	0	1,8341	0,1061	54,515	95,56	41,04
ул. Фрунзе д.19	ул. Фрунзе д.19	0	0	0,008375	0,0804	0,004	0	42,94	42,94
ул. Фрунзе д.21/4	ул. Фрунзе д.21/4	0	0	0,018875	0,1812	0,0091	0	43,65	43,65
ул. Халтурина д.7	ул. Халтурина д.7	0	0	0,038429	0,3689	0,0184	0	36,41	36,41
ул. Горького д.15	ул. Горького д.15	0	0	0,007697	0,0616	0,0037	0	33,42	33,42
пер. Русанова д.3	пер. Русанова д.3	0,323423	0	0,062697	4,7011	0,3116	54,507	95,72	41,21
пер. Русанова д.1	пер. Русанова д.1	0,324423	0	0,057697	4,7488	0,3095	54,597	95,24	40,64
пер. Русанова д.5	пер. Русанова д.5	0,108532	0	0,008767	1,5883	0,0975	52,924	94,54	41,61
ул. Театральный бульвар д.9	ул. Театральный бульвар д.9	0,106346	0	0,005617	1,5706	0,0938	53,409	95,19	41,78
ул. Театральный бульвар д.11	ул. Театральный бульвар д.11	0,220423	0	0,030697	3,3168	0,2057	53,181	95,25	42,07
ул. Гвардейская д.24	ул. Гвардейская д.24	0,520423	0	0,100697	8,1645	0,5111	11,915	68,87	56,96
ул. Гвардейская д.22	ул. Гвардейская д.22	0,322423	0	0,067697	5,1382	0,3202	11,445	68,9	57,46
ул. Журбы д.4	ул. Журбы д.4	0,191925	0	0	7,1339	0,1651	3,666	66,45	62,79
ул. Журбы д.4	ул. Журбы д.4	0	0	0,016487	0,1386	0,0079	0	50,37	50,37
пр-кт. Кирова д.24	пр-кт. Кирова д.24	0,265423	0	0,054697	3,9418	0,259	16,236	67,72	51,49
пр. Ленина д.9	пр. Ленина д.9	0,086423	0	0	1,4972	0,0758	0,824	44,66	43,83
пр. Ленина д.9	пр. Ленина д.9	0	0	0,013697	0,1315	0,0066	0	38,81	38,81
пр. Тарана д.3	пр. Тарана д.3	0,279423	0	0	4,2932	0,2383	0,745	18,63	17,89
пр-кт. Кольский д.13 корп.2	пр-кт. Кольский д.13 корп.2	0,164553	0	0,013242	2,5754	0,1484	25,586	48,4	22,81
ул. Сомова д.6	ул. Сомова д.6	0,128923	0	0	1,9076	0,1099	51,221	64,81	13,59
пр. Ленина д.42	пр. Ленина д.42	0,823506	0,0435	0,013495	12,4763	0,7492	52,76	93,32	40,56
ул. П.Зори д.8	ул. П.Зори д.8	0,034357	0	0	0,563	0,0299	5,723	63,76	58,04
ул. Воровского д.16	ул. Воровского д.16	0	0	0,042697	0,344	0,0205	0	40,22	40,22
ул. С.Перовской д.11а	ул. С.Перовской д.11а	0	0	0,020697	0,1814	0,0099	0	41,59	41,59
ул. С.Перовской д.15а	ул. С.Перовской д.15а	0,059336	0	0,013577	0,9278	0,0589	29,595	79,52	49,92
ул. С.Перовской д.13а	ул. С.Перовской д.13а	0,181037	0	0,003622	2,7926	0,1581	28,71	72,07	43,37
ул. С.Перовской д.21	ул. С.Перовской д.21	0	0	0,025697	0,2179	0,0123	0	38,06	38,06
ул. П.Зори д.2	ул. П.Зори д.2	0	0	0,046697	0,3811	0,0224	0	40,12	40,12
ул. К.Маркса д.9	ул. К.Маркса д.9	0	0	0,040697	0,3518	0,0195	0	36,43	36,43
пр. Ленина д.19	пр. Ленина д.19	0	0	0,026467	0,2428	0,0127	0	40,05	40,05
ул. Профсоюзов д.17/12	ул. Профсоюзов д.17/12	0,311847	0	0,048034	4,8555	0,2971	27,296	81,3	54
пр. Ленина д.31	пр. Ленина д.31	0	0	0,014594	0,1314	0,007	0	49,84	49,84
пр. Ленина д.29	пр. Ленина д.29	0	0	0,030697	0,2727	0,0147	0	48,45	48,45
пр. Ленина д.31а	пр. Ленина д.31а	0	0	0,0413	0,3751	0,0198	0	49,03	49,03

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Журбы д.10	ул. Журбы д.10	0	0	0,052313	0,4433	0,0251	0	50,74	50,74
пр-кт. Кольский д.6	пр-кт. Кольский д.6	0	0	0,040697	0,354	0,0195	0	40,52	40,52
ул. Зелёная д.11	ул. Зелёная д.11	0,336016	0	0,010927	5,5109	0,2951	9,114	34,13	25,02
ул. Зелёная д.34	ул. Зелёная д.34	0,162317	0	0,023247	2,6403	0,1528	13,148	43,85	30,7
ул. Павлова д.2	ул. Павлова д.2	0	0	0,017569	0,1421	0,0084	0	40,15	40,15
ул. Павлова д.7	ул. Павлова д.7	0	0	0,003634	0,0313	0,0017	0	37,26	37,26
ул. Павлова д.3	ул. Павлова д.3	0	0	0,019697	0,166	0,0095	0	38,55	38,55
ул. Павлова д.9	ул. Павлова д.9	0	0	0,058836	0,5048	0,0282	0	31,61	31,61
ул. Павлова д.5	ул. Павлова д.5	0	0	0,071647	0,6394	0,0344	0	26	26
ул. Книповича д.6	ул. Книповича д.6	0,414624	0	0,004185	6,0152	0,3555	51,398	94,58	43,18
ул. Книповича д.4	ул. Книповича д.4	0,101659	0	0,006145	1,4821	0,0901	53,639	96,78	43,14
ул. Театральный бульвар д.7	ул. Театральный бульвар д.7	0,164777	0	0,017619	2,4295	0,1505	53,436	95,91	42,48
пр. Кирова д.58	пр. Кирова д.58	0	0	0,024697	0,2065	0,0119	0	40,52	40,52
пр-кт. Кирова д.56	пр-кт. Кирова д.56	0	0	0,025697	0,2171	0,0123	0	38,93	38,93
ул. Фролова д.9а	ул. Фролова д.9а	0	0	0,005238	0,0503	0,0025	0	33,52	33,52
ул. Фролова д.7	ул. Фролова д.7	0	0	0,010697	0,1027	0,0051	0	32,83	32,83
ул. Фролова д.7а	ул. Фролова д.7а	0	0	0,010809	0,1038	0,0052	0	33,16	33,16
ул. Полухина д.15	ул. Полухина д.15	0	0	0,006818	0,0655	0,0033	0	33,04	33,04
ул. С.Перовской д.14	ул. С.Перовской д.14	0	0	0,028697	0,2363	0,0138	0	40,03	40,03
ул. Комсомольская д.3	ул. Комсомольская д.3	0,178067	0	0,015088	2,7163	0,1613	36,921	86,64	49,72
ул. Коммуны	ул. Коммуны	0,100698	0,11219	0,022543	2,632	0,1925	47,315	83,13	35,82
пр. Ленина д.33	пр. Ленина д.33	1,0110708	3,0471974	0,16404	18,3987	1,1787	51,737	90,44	38,71
ул. С.Перовской д.18	ул. С.Перовской д.18	0	0	0,060132	0,4837	0,0289	0	39,87	39,87
ул. Халтурина д.44	ул. Халтурина д.44	0,088571	0	0	1,527	0,0762	12,233	48,98	36,75
ул. Фрунзе д.39	ул. Фрунзе д.39	0,032823	0	0	0,5613	0,0282	13,86	44,58	30,72
ул. Фрунзе д.37	ул. Фрунзе д.37	0,037688	0	0	0,6642	0,0322	13,843	42,99	29,14
ул. Фрунзе д.30а	ул. Фрунзе д.30а	0,071519	0	0	1,1371	0,0614	12,318	52,53	40,21
ул. Фролова д.25	ул. Фролова д.25	0,116627	0	0	4,147	0,0974	18,938	34,61	15,68
пр. Ленина д.7	пр. Ленина д.7	0	0	0,032697	0,2659	0,0157	0	39,35	39,35
ул. П.Зори д.9	ул. П.Зори д.9	0	0	0,045013	0,3625	0,0216	0	40,32	40,32
ул. П.Зори д.11	ул. П.Зори д.11	0	0	0,028384	0,2481	0,0136	0	37,39	37,39
ул. Спортивная д.11	ул. Спортивная д.11	0,301075	0	0,015809	4,4442	0,2662	17,819	69,52	51,7
пер. Русанова д.8	пер. Русанова д.8	0,410927	0	0,022984	5,9652	0,3631	54,304	95,78	41,47
пр. Кирова д.35	пр. Кирова д.35	0,234497	0	0,022008	3,6434	0,2137	25,054	57,73	32,67
пр. Кирова д.39	пр. Кирова д.39	0,231715	0	0,027303	3,5653	0,2143	25,478	61,75	36,27
пр. Кирова д.25	пр. Кирова д.25	0,359489	0	0,059464	5,3884	0,3432	14,113	62,05	47,93

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр. Кирова д.2	пр. Кирова д.2	0,711566	0	0,0128	10,2788	0,6159	19,27	78,55	59,28
ул. Заводская д.3а	ул. Заводская д.3а	0,020816	0	0	0,3702	0,0177	13,871	64,82	50,95
ул. Журбы д.4а	ул. Журбы д.4а	0,048218	0	0	1,7923	0,0412	3,628	66,94	63,32
ул. Журбы д.6	ул. Журбы д.6	0,1806	0,068249	0,04429	3,5621	0,2407	4,894	65,63	60,73
ул. Журбы д.1	ул. Журбы д.1	1,056134	0	0,002512	16,5189	0,929	4,411	64,36	59,95
ул. Пушкинская д.3	ул. Пушкинская д.3	0,304683	0,1077	0,260697	5,9207	0,5035	30,761	82,62	51,86
ул. Пушкинская д.3а	ул. Пушкинская д.3а	0,142223	0	0,010547	2,2666	0,1289	30,452	82,29	51,84
ул. Радищева д.64	ул. Радищева д.64	0,021683	0	0	1,814	0,042	16,265	55	38,73
пр. Кирова д. 31а	пр. Кирова д. 31а	0,030592	0	0	1,0837	0,0259	9,972	61,96	51,98
ул. Колхозная д.16	ул. Колхозная д.16	0,01	0	0,0072	0,1888	0,012	17,65	65,92	48,27
ул. Марата д.14	ул. Марата д.14	0,074723	0	0	1,1974	0,0641	15,363	58,27	42,91
пр. Ленина 52	пр. Ленина 52	0,595259	0,168	0,382189	10,484	0,8703	51,919	93,95	42,03
пр. Ленина д. 54	пр. Ленина д. 54	0,239104	0	0,00066	3,672	0,207	47,9	92,15	44,25
пер. Русанова д.15	пер. Русанова д.15	0,068547	0	0	1,057	0,0585	52,315	94,32	42
пер. Русанова д.13	пер. Русанова д.13	0,069707	0	0	1,1196	0,0595	52,252	95,14	42,89
ул. Буркова д.19а	ул. Буркова д.19а	0,206423	0	0,022697	3,0673	0,1894	50,902	70,64	19,74
ул. Владимирская д.15а	ул. Владимирская д.15а	0,008472	0	0	0,2981	0,0066	8,412	35,92	27,51
ул. Владимирская д.13а	ул. Владимирская д.13а	0,004679	0	0	0,1646	0,0036	8,414	32,33	23,91
ул. Владимирская д.13	ул. Владимирская д.13	0,039733	0	0	1,3975	0,0317	8,321	34,77	26,45
ул. Володарского д.22	ул. Володарского д.22	0,0169	0	0,002241	0,3	0,016	26,722	76,34	49,62
ул. Гвардейская д. 21	ул. Гвардейская д. 21	1,213074	0,01246	0,119484	19,5325	1,1546	9,497	67,05	57,55
ул. Гвардейская д.23а	ул. Гвардейская д.23а	0,059609	0	0	1,0286	0,052	11,811	68,68	56,87
ул. Колхозная д.15	ул. Колхозная д.15	0,127312	0	0,001062	1,9494	0,1094	17,315	61,77	44,45
пр. Ленина д.52	пр. Ленина д.52	0,520637	0,530548	0,379492	13,0976	1,111	48,14	92,32	44,18
ул. Новосельская д.4	ул. Новосельская д.4	0,220523	0	0,100215	8,4269	0,2427	3,23	23,73	20,5
ул. П.Зори д.25а	ул. П.Зори д.25а	0,13109	0	0,009037	1,9607	0,117	50,955	69,36	18,4
ул. С.Перовской д.17а	ул. С.Перовской д.17а	0,129237	0	0	2,0166	0,1113	29,998	80,94	50,94
ул. П.Зори д.34	ул. П.Зори д.34	0	0	0,057697	0,4641	0,0277	0	30,22	30,22
пр. Кирова д. 31а	пр. Кирова д. 31а	0	0	0,002947	0,0243	0,0014	0	58,6	58,6
пр-кт. Кирова д.31а	пр-кт. Кирова д.31а	0	0	0,047318	0,4006	0,0227	0	60,67	60,67
пр-кт. Кирова д.31	пр-кт. Кирова д.31	0	0	0,034874	0,2898	0,0167	0	60,19	60,19
ул. Зелёная д.47	ул. Зелёная д.47	0	0	0,060026	0,5074	0,0288	0	56,77	56,77
ул. Зелёная д.47а	ул. Зелёная д.47а	0	0	0,047041	0,4068	0,0226	0	49,64	49,64
ул. Каменная д.3	ул. Каменная д.3	0	0	0,003122	0,025	0,0015	0	32,64	32,64
ул. Каменная д.2 корп.1	ул. Каменная д.2 корп.1	0	0	0,042174	0,3768	0,0202	0	37,88	37,88
ул. Каменная д.2 корп.3	ул. Каменная д.2 корп.3	0	0	0,053531	0,5139	0,0257	0	33,23	33,23

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Каменная д.2 корп.2	ул. Каменная д.2 корп.2	0	0	0,045985	0,4415	0,0221	0	34,25	34,25
ул. Фрунзе д.22	ул. Фрунзе д.22	0,122569	0	0,134697	1,9153	0,1827	15,497	52,11	36,61
ул. Фрунзе д.22к1	ул. Фрунзе д.22к1	0,089717	0	0,101697	1,4576	0,1353	15,486	53,57	38,09
пр. Ленина д.34	пр. Ленина д.34	6,58981	0	0,73069	107,7035	6,1117	10,786	87,05	76,26
ул. Гвардейская д.23	ул. Гвардейская д.23	0,057427	0	0	0,6709	0,0342	11,349	55,87	44,52
ул. Генералова д.19к1	ул. Генералова д.19к1	0,075423	0	0,062697	1,3131	0,1026	12,345	60,35	48,01
ул. Марата д.13а	ул. Марата д.13а	0,075432	0	0	1,1504	0,0646	14,288	59,1	44,81
ул. Генералова д.6/24	ул. Генералова д.6/24	0,104423	0	0,011079	1,4431	0,0931	15,266	51,43	36,17
ул. Фрунзе д.18	ул. Фрунзе д.18	0,130423	0	0,01865	1,7814	0,121	15,685	53,97	38,29
ул. Декабристов д.20	ул. Декабристов д.20	0,079423	0	0,008916	1,2685	0,0733	14,298	68	53,7
ул. Декабристов д.22	ул. Декабристов д.22	0,075423	0	0,010538	1,1978	0,071	14,095	63,51	49,42
ул. Генералова 23	ул. Генералова 23	0,075423	0	0,016487	1,2511	0,0742	14,214	60	45,78
ул. Генералова 23/1	ул. Генералова 23/1	0,102423	0	0,014594	1,6841	0,0963	14,167	63,62	49,46
пр. Ленина д.27	пр. Ленина д.27	0,019163	0	0	0,3588	0,0169	5,031	63,24	58,21
пр. Ленина д.32	пр. Ленина д.32	0,548559	3,437941	0,2739	56,9021	3,8236	21,568	92,99	71,42
ул. К.Либкнехта д.66	ул. К.Либкнехта д.66	0,1601078	0	0,00249	2,748	0,1271	3,273	68,27	65
пр. Портовый д.44б	пр. Портовый д.44б	0,9744798	0	0,0935	12,9212	0,7426	4,053	88,18	84,13
пр. Портовый д.50	пр. Портовый д.50	1,1299398	0	0,05826	18,9054	1,0378	3,936	87,59	83,65
ул. К.Либкнехта д.46к4	ул. К.Либкнехта д.46к4	0,4891448	0,121666	0,013241	9,5657	0,5413	4,941	61,36	56,42
ул. К.Либкнехта д.50	ул. К.Либкнехта д.50	0,1169798	0	0,004476	2,3279	0,1061	4,916	75,09	70,18
ул. К.Либкнехта д.54	ул. К.Либкнехта д.54	0,1924028	0	0,018809	3,0134	0,1595	4,72	53,76	49,04
ул. К.Либкнехта д.54	ул. К.Либкнехта д.54	0,1924028	0	0,018809	3,0085	0,1595	4,73	53,26	48,53
ул. К.Либкнехта д.54	ул. К.Либкнехта д.54	0,1924028	0	0,018809	3,0642	0,1599	4,116	53,02	48,91
ул. К.Либкнехта д.54	ул. К.Либкнехта д.54	0,1924028	0	0,018809	3,0267	0,1596	4,494	53,44	48,94
ул. К.Либхнета	ул. К.Либхнета	0,0733298	0	0,003141	1,1827	0,0589	4,604	62,71	58,11
ул. Малая ручьевая д.2	ул. Малая ручьевая д.2	0,0497648	0	0	0,7825	0,0389	4,891	62,43	57,54
ул. Малая ручьевая д.3	ул. Малая ручьевая д.3	0,0935358	0	0	1,4861	0,0731	4,849	61,78	56,93
ул. К.Либкнехта д.38	ул. К.Либкнехта д.38	0,0752368	0	0,003174	1,2993	0,0685	4,417	73,03	68,62
пер. Водопроводный д.7 корп.2	пер. Водопроводный д.7 корп.2	0,1594158	0	0,017612	2,7763	0,1516	4,375	72,65	68,28
пер. Водопроводный д.9	пер. Водопроводный д.9	0,1910858	0	0,030185	2,7441	0,1484	3,501	71,17	67,67
пер. Водопроводный д.7 корп.1	пер. Водопроводный д.7 корп.1	0,1654798	0	0,0292	2,9847	0,1642	4,081	72,74	68,66
ул. К.Либкнехта д.42	ул. К.Либкнехта д.42	0,3175838	0	0,032484	5,5119	0,3006	4,244	74,79	70,54
пер. Водопроводный д.3	пер. Водопроводный д.3	0,1614798	0	0,0212	2,9331	0,1563	3,718	73,64	69,92
ул. К.Либкнехта д.44	ул. К.Либкнехта д.44	0,2968288	0	0,039933	5,2665	0,2875	3,769	75,62	71,85
ул. Туристов д.19	ул. Туристов д.19	0,0734308	0	0,003343	1,021	0,0533	4,462	53,61	49,15
ул. Туристов д.29а	ул. Туристов д.29а	0,1597938	0	0,014121	1,7513	0,0895	3,202	45,16	41,96

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Туристов д.23а	ул. Туристов д.23а	0,2360478	0	0,031841	3,3836	0,1848	3,327	43,11	39,78
ул. Туристов д.11а	ул. Туристов д.11а	0,1773418	0	0,016571	2,4691	0,134	3,846	42,09	38,24
ул. К.Либкнехта д.46 корп.2	ул. К.Либкнехта д.46 корп.2	0,2521428	0	0,00388	4,3322	0,2255	3,678	71,09	67,41
ул. К.Либкнехта д.46 корп.3	ул. К.Либкнехта д.46 корп.3	0,1768898	0	0,007172	2,507	0,1299	2,968	70,92	67,96
ул. К.Либкнехта д.46 корп.1	ул. К.Либкнехта д.46 корп.1	0,2236618	0	0,004284	3,8998	0,2011	3,047	71,83	68,79
ул. К.Либкнехта д.48	ул. К.Либкнехта д.48	0,2956888	0	0,003174	5,0044	0,2632	3,925	66,61	62,68
ул. Загородная д.7	ул. Загородная д.7	0	0	0,007067	0,0678	0,0034	0	37,61	37,61
ул. Пищевиков д.9	ул. Пищевиков д.9	0,0674808	0	0	1,2416	0,0601	0,928	62,66	61,73
ул. Пищевиков д.9	ул. Пищевиков д.9	0	0	0,004593	0,0402	0,0022	0	39,83	39,83
ул. Загородная д.7	ул. Загородная д.7	0,1192788	0	0	2,2798	0,1068	0,913	59,93	59,02
ул. Пищевиков д.7	ул. Пищевиков д.7	0,0567298	0	0,00567	1,0707	0,0533	0,91	63,63	62,72
ул. Загородная д.20	ул. Загородная д.20	0,4820188	0	0,064261	8,0841	0,4635	4,901	55,96	51,06
ул. Туристов д.34а	ул. Туристов д.34а	0,3109358	0	0,012234	5,5956	0,2835	4,884	35,47	30,59
ул. Туристов д.28	ул. Туристов д.28	0,7141458	0	0,657155	11,5027	0,9	4,12	36,63	32,51
ул. Туристов д.32	ул. Туристов д.32	0,1402148	0	0,011953	1,2833	0,063	4,046	35,97	31,92
ул. Туристов д.28	ул. Туристов д.28	0,7534798	0	0,6542	10,4645	1,1282	4,496	42,26	37,76
ул. Загородная д.12	ул. Загородная д.12	0	0	0,006853	0,0658	0,0033	0	42,85	42,85
ул. Загородная д.18	ул. Загородная д.18	0	0	0,006587	0,0632	0,0032	0	44,6	44,6
ул. Туристов д.49	ул. Туристов д.49	0	0	0,002998	0,0271	0,0014	0	37,8	37,8
ул. Туристов д.47	ул. Туристов д.47	0	0	0,010312	0,0932	0,0049	0	38,48	38,48
ул. Туристов д.45	ул. Туристов д.45	0	0	0,004904	0,0471	0,0024	0	36,32	36,32
ул. Туристов д.43а	ул. Туристов д.43а	0	0	0,009946	0,0955	0,0048	0	37,62	37,62
ул. Загородная д.13	ул. Загородная д.13	0,0599108	0	0	1,0337	0,053	1,066	60,13	59,07
ул. Пищевиков д.6	ул. Пищевиков д.6	0,0910488	0	0	1,568	0,0806	0,994	63,33	62,33
пер. Терский д.8	пер. Терский д.8	0,1420968	0	0,006035	2,3675	0,129	4,935	67,45	62,52
пер. Терский д.13	пер. Терский д.13	0,0933388	0	0	1,6778	0,0828	4,692	66,9	62,21
пер. Терский д.7а	пер. Терский д.7а	0,0275638	0	0	0,5868	0,0249	0,936	63,49	62,55
ул. Челюскинцев д.27	ул. Челюскинцев д.27	0,2913768	0	0,028684	4,9597	0,2742	4,865	45,9	41,03
ул. Папанина д.47 /спортклуб	ул. Папанина д.47 /спортклуб	0,0827298	0	0,02847	1,4196	0,0897	4,988	55,56	50,57
ул. Папанина д.47	ул. Папанина д.47	0,3034548	0	0,019028	5,2152	0,2793	4,959	50,4	45,44
ул. Челюскинцев д.33	ул. Челюскинцев д.33	0,1110998	0	0	1,9056	0,0983	4,768	51,94	47,17
ул. Челюскинцев д.31	ул. Челюскинцев д.31	0,1384798	0	0,0142	2,4738	0,131	4,684	53,81	49,12
ул. Загородная д.26	ул. Загородная д.26	0,5544888	0	0,0882	9,2432	0,5418	4,775	57,43	52,66
ул. Челюскинцев д.32	ул. Челюскинцев д.32	0,1124798	0	0	2,1162	0,1007	0,992	47,42	46,43
ул. Загородная д.13	ул. Загородная д.13	0	0	0,006256	0,0595	0,003	0	37,51	37,51
ул. Пищевиков д.6	ул. Пищевиков д.6	0	0	0,014638	0,1337	0,007	0	40,46	40,46

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пер. Терский д.7а	пер. Терский д.7а	0	0	0,002857	0,0229	0,0014	0	38,63	38,63
пер. Терский д.15	пер. Терский д.15	0,1600588	0	0,084961	2,9754	0,1914	4,684	64,93	60,25
ул. Пищевиков д.8	ул. Пищевиков д.8	0,1363668	0	0	2,2718	0,1201	1,105	62,02	60,92
ул. Пищевиков д.8	ул. Пищевиков д.8	0	0	0,016801	0,1388	0,0081	0	39,28	39,28
пер. Терский д.9	пер. Терский д.9	0,1229978	0	0	2,0971	0,1082	0,904	64,49	63,59
пер. Терский д.9	пер. Терский д.9	0	0	0,017883	0,146	0,0086	0	39,73	39,73
ул. Челюскинцев д.32	ул. Челюскинцев д.32	0	0	0,0082	0,0787	0,0039	0	43,9	43,9
ул. Челюскинцев д.13а	ул. Челюскинцев д.13а	0	0	0,00847	0,0813	0,0041	0	50,87	50,87
ул. К.Либкнехта д.19/15	ул. К.Либкнехта д.19/15	0	0	0,0102	0,0979	0,0049	0	50,87	50,87
ул. К.Либкнехта д.17	ул. К.Либкнехта д.17	0	0	0,009294	0,0892	0,0045	0	50,44	50,44
ул. Челюскинцев д.35	ул. Челюскинцев д.35	0,0884798	0	0,0102	1,4808	0,0841	4,989	46,35	41,36
ул. Челюскинцев д.21в	ул. Челюскинцев д.21в	0,0903098	0	0,00923	1,6021	0,0856	3,295	63,62	60,32
ул. Челюскинцев д.30	ул. Челюскинцев д.30	0,2124798	0	0,1262	4,0686	0,2656	4,026	66,37	62,34
ул. Привокзальная д.13а	ул. Привокзальная д.13а	0,3834798	0,0427	0,7038	7,6683	0,7846	7,151	83,68	76,53
ул. Привокзальная д.9	ул. Привокзальная д.9	0,1943098	0,1215	0,049995	4,608	0,303	5,897	82,2	76,3
ул. Привокзальная д.11	ул. Привокзальная д.11	0,1042128	0	0	1,8564	0,0927	5,844	83,01	77,16
ул. Привокзальная д.4	ул. Привокзальная д.4	0,1292168	0	0,011698	2,3291	0,1216	5,758	81,23	75,48
пр. Портовый д.37	пр. Портовый д.37	0,1624798	0,23878	0,0374	5,5397	0,3649	5,902	85,04	79,14
пр. Портовый д.37 корп.1	пр. Портовый д.37 корп.1	0,0674798	0,07	0,01012	1,9903	0,1241	5,965	86,74	80,78
пр. Портовый д.40	пр. Портовый д.40	0,0489508	0	0,02772	0,7973	0,0587	7,318	89,63	82,31
пр. Портовый д.44	пр. Портовый д.44	0,0581768	0	0	0,9628	0,0509	5,845	88,74	82,89
пр. Портовый д.42	пр. Портовый д.42	0,9284798	0	0,010945	14,8966	0,8235	5,133	89,44	84,31
пр. Портовый д.52	пр. Портовый д.52	0,0874168	0	0,020383	1,407	0,0876	10,642	86,7	76,06
ул. Привокзальная д.10	ул. Привокзальная д.10	0,3701158	0	0,038143	6,3245	0,3504	6,032	82,36	76,33
ул. Привокзальная д.8	ул. Привокзальная д.8	0,1313708	0	0,005771	2,2786	0,1197	6,23	82,59	76,36
ул. Привокзальная д.6	ул. Привокзальная д.6	0,1134798	0	0,0132	2,2091	0,1084	6,219	82,19	75,97
ул. Коминтерна д.22	ул. Коминтерна д.22	0,2570108	0	0,023059	4,4872	0,2416	5,643	79,97	74,32
ул. Коминтерна д.24	ул. Коминтерна д.24	0,1594798	0	0,0162	2,8393	0,151	5,875	79,95	74,08
пр. Портовый д.46 корп.1	пр. Портовый д.46 корп.1	0,0645738	0	0	1,0348	0,0563	7,753	89,4	81,65
пр. Портовый д.48 /А3	пр. Портовый д.48 /А3	0,1752118	0	0,020034	2,8823	0,1646	7,207	89,29	82,08
ул. Привокзальная д.15	ул. Привокзальная д.15	0,4131248	0	0,013402	6,698	0,3702	7,314	84,64	77,33
пр. Портовый д.46	пр. Портовый д.46	0,1020798	0	0,048675	1,641	0,1173	7,651	89,53	81,87
ул. Коминтерна д.20	ул. Коминтерна д.20	0,1579268	0	0,016441	2,7177	0,1496	5,916	79,29	73,37
ул. Самойловой д.9	ул. Самойловой д.9	0,2216598	0	0,02158	3,2295	0,2017	38,568	90,91	52,34
пр. Ленина д.80	пр. Ленина д.80	0,3509798	0	0,0442	5,2838	0,3252	37,488	90,86	53,37
ул. Самойловой д.18	ул. Самойловой д.18	0,2252878	0	0,021726	3,3376	0,2049	38,679	91,94	53,26

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Воровского д.5/23	ул. Воровского д.5/23	0,9200403	0,09	0,0441735	14,2596	0,8912	38,144	91,82	53,68
ул. Воровского д.5/23	ул. Воровского д.5/23	0,9200403	0,09	0,0441735	14,4004	0,8924	35,221	90,15	54,93
ул. Коминтерна д.5	ул. Коминтерна д.5	0,4944858	0,072	0,007833	8,001	0,487	35,326	90,4	55,07
ул. Коминтерна д.7	ул. Коминтерна д.7	0,3288168	0,1947	0,019567	6,8411	0,4562	31,325	88,42	57,1
ул. Ленинградская д.20к3	ул. Ленинградская д.20к3	0,1257298	0,09975	0,0392	2,8714	0,2131	37,446	91,63	54,18
ул. Ленинградская д.20к3	ул. Ленинградская д.20к3	0,1257298	0,09975	0,0392	2,8317	0,213	38,083	91,12	53,04
ул. Воровского д.4/22	ул. Воровского д.4/22	0,2697578	0	0,022736	3,9559	0,2436	32,269	88,23	55,96
ул. Коминтерна д.9 корп.1	ул. Коминтерна д.9 корп.1	0,6004508	0	0,039264	9,0271	0,536	32,204	83,57	51,36
ул. Коминтерна д.11 корп.2	ул. Коминтерна д.11 корп.2	0,4474798	0	0,0452	6,6508	0,4083	32,265	88,55	56,28
ул. Коминтерна д.14	ул. Коминтерна д.14	0,4102008	0	0,037189	7,5305	0,3882	3,913	78,55	74,63
ул. Коминтерна д.16	ул. Коминтерна д.16	0,2014798	0	0,0172	3,5558	0,1891	5,431	77,57	72,14
ул. Коминтерна д.18	ул. Коминтерна д.18	0,1892758	0	0,011931	3,3722	0,1752	5,214	76,74	71,52
ул. Привокзальная д.2	ул. Привокзальная д.2	0,1555928	0	0,01467	2,8354	0,1468	5,714	80,58	74,87
ул. Ленинградская д.24	ул. Ленинградская д.24	0,3544618	0	0,033221	5,204	0,3223	29,905	86,18	56,28
ул. Коминтерна д.13	ул. Коминтерна д.13	0,1644798	0	0	2,4944	0,1411	20,038	81,87	61,83
ул. К.Маркса д.3	ул. К.Маркса д.3	0,1377298	0	0,014016	2,1315	0,1274	11,055	75,01	63,96
ул. К.Маркса д.6 корп.1	ул. К.Маркса д.6 корп.1	0,3503148	0	0,031153	5,4473	0,322	10,159	73,95	63,79
ул. К.Маркса д.8/2	ул. К.Маркса д.8/2	0,3272518	0	0,031692	5,213	0,3035	8,004	72,57	64,56
пр. Рыбный д.4	пр. Рыбный д.4	0,2801778	0	0,026388	4,4213	0,2586	9,694	73,16	63,47
пр. Рыбный д.3	пр. Рыбный д.3	0,0679808	0	0	1,0869	0,059	10,702	74,45	63,75
ул. Челюскинцев д.1	ул. Челюскинцев д.1	0,2800988	0	0,009824	4,2617	0,2469	14,885	83,47	68,58
ул. Профсоюзов д.1	ул. Профсоюзов д.1	0,4094798	0	0,0532	6,0898	0,3822	20,708	81,63	60,92
ул. Коминтерна д.15	ул. Коминтерна д.15	0,8202448	0	0,078943	12,255	0,7533	20,451	83,16	62,71
пр. Ленина д.88	пр. Ленина д.88	0,2184978	0	0,012739	3,859	0,1951	21,805	79,37	57,57
ул. Привокзальная д.16	ул. Привокзальная д.16	0,3454798	0	0,052493	5,7546	0,3348	4,839	79,5	74,66
ул. Привокзальная д.14	ул. Привокзальная д.14	0,3506308	0	0,052097	6,0567	0,3395	4,86	80,39	75,53
ул. Володарского д.1	ул. Володарского д.1	0,3284798	0	0,0362	5,3357	0,3096	5,029	75,26	70,23
ул. Коминтерна д.17	ул. Коминтерна д.17	0,3970848	0	0,044752	6,5361	0,3753	5,146	77,22	72,07
ул. Челюскинцев д.4	ул. Челюскинцев д.4	0,2587668	0	0,011212	4,2702	0,2338	5,416	73,4	67,98
ул. Челюскинцев д.4 /пол	ул. Челюскинцев д.4 /пол	0,4021798	0	0,014844	5,2181	0,2877	3,586	73,35	69,76
ул. Володарского д.2/12	ул. Володарского д.2/12	0,6133838	0	0,044678	9,86	0,5649	4,978	72,27	67,29
ул. Челюскинцев д.14	ул. Челюскинцев д.14	0,3874798	0	0,0228	6,3072	0,3538	5,001	72,7	67,7
ул. Челюскинцев д.2	ул. Челюскинцев д.2	0,4174798	0,792575	1,0222	15,948	1,6163	10,868	79,17	68,3
ул. Челюскинцев д.2а	ул. Челюскинцев д.2а	0,1815198	0,162881	0,1372	4,4436	0,3724	10,993	80,85	69,86
ул. К.Маркса д.4	ул. К.Маркса д.4	0,3004458	0	0,030794	4,7923	0,28	7,265	74,56	67,3
ул. К.Маркса д.1	ул. К.Маркса д.1	0,2409928	0	0,013112	3,8179	0,2174	8,511	75,38	66,87

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Володарского д.3	ул. Володарского д.3	0,3106048	0	0,027948	4,9039	0,2871	7,134	73,51	66,37
ул. Челюскинцев д.34	ул. Челюскинцев д.34	0	0	0,004992	0,0479	0,0024	0	34,27	34,27
ул. Загородная д.28	ул. Загородная д.28	0,0708558	0	0	1,3037	0,0633	0,982	47,23	46,25
ул. Загородная д.28	ул. Загородная д.28	0	0	0,00788	0,0756	0,0038	0	43,5	43,5
ул. Туристов д.51	ул. Туристов д.51	0,1223208	0	0	2,0943	0,1082	1,311	43,43	42,12
ул. Туристов д.51	ул. Туристов д.51	0	0	0,00896	0,0754	0,0043	0	39,3	39,3
ул. Пищевиков д.10/11	ул. Пищевиков д.10/11	0	0	0,012745	0,1224	0,0061	0	36,09	36,09
ул. Пищевиков д.10/11	ул. Пищевиков д.10/11	0,1416208	0	0	2,5092	0,1259	1,034	59,21	58,17
ул. Челюскинцев д.39	ул. Челюскинцев д.39	0,0576258	0,050125	0,006647	1,5074	0,0966	4,689	36,46	31,77
ул. Челюскинцев д.37	ул. Челюскинцев д.37	0,1864798	0	0,0182	3,2004	0,1756	4,784	42,18	37,39
ул. Туристов д.49	ул. Туристов д.49	0,1107818	0	0	1,8945	0,098	1,252	41,62	40,37
ул. Туристов д.45	ул. Туристов д.45	0,1170538	0	0	2,0475	0,1038	0,955	39,85	38,89
ул. Туристов д.47	ул. Туристов д.47	0,1199638	0	0	2,084	0,1063	1,046	42,62	41,58
ул. Туристов д.43а	ул. Туристов д.43а	0,0615278	0	0	1,1637	0,0552	0,942	41,7	40,76
ул. Загородная д.18	ул. Загородная д.18	0,0652908	0	0	1,2051	0,0583	1,198	48,27	47,07
ул. Челюскинцев д.34	ул. Челюскинцев д.34	0,1154118	0	0	2,0034	0,1022	1,035	38,34	37,3
ул. Загородная д.22	ул. Загородная д.22	0,2528158	0	0,038162	4,2493	0,2459	4,888	57,5	52,61
ул. Загородная д.24	ул. Загородная д.24	0,2524348	0	0,038703	4,2792	0,2458	4,953	57,07	52,12
ул. Октябрьская д.34	ул. Октябрьская д.34	0	0	0,0072	0,0691	0,0035	0	41,18	41,18
ул. Октябрьская д.32	ул. Октябрьская д.32	0	0	0,0062	0,0595	0,003	0	40,36	40,36
ул. Октябрьская д.28	ул. Октябрьская д.28	0	0	0,005258	0,0505	0,0025	0	39,55	39,55
ул. Октябрьская д.34	ул. Октябрьская д.34	0,0804798	0	0	1,4756	0,0715	1,017	71,32	70,3
ул. Октябрьская д.32	ул. Октябрьская д.32	0,0824798	0	0	1,4299	0,0727	1,099	70,46	69,37
ул. Октябрьская д.28	ул. Октябрьская д.28	0,0805728	0	0	1,5956	0,0723	0,863	69,56	68,7
ул. Октябрьская д.29	ул. Октябрьская д.29	0,4154798	0	0,03421	7,1557	0,3855	5,193	77,04	71,85
пер. Терский д.3	пер. Терский д.3	0,2124798	0	0,0252	3,444	0,2016	5,462	73,1	67,64
ул. К.Либкнехта д.31	ул. К.Либкнехта д.31	0,2634798	0	0,0502	4,5749	0,2633	4,261	74,6	70,34
ул. Октябрьская д.38	ул. Октябрьская д.38	0	0	0,008243	0,0791	0,004	0	40,66	40,66
ул. К.Либкнехта д.33	ул. К.Либкнехта д.33	0	0	0,020046	0,1669	0,0096	0	40,12	40,12
ул. Октябрьская д.21	ул. Октябрьская д.21	0,5240998	0	0,037244	8,4436	0,4816	5,725	73,37	67,64
ул. Октябрьская д.22	ул. Октябрьская д.22	0,1084168	0	0,008149	1,778	0,1	5,736	72,64	66,91
ул. Октябрьская д.24	ул. Октябрьская д.24	0,2444798	0	0,0252	3,9714	0,2298	5,695	72,78	67,09
ул. К.Либкнехта д.23а	ул. К.Либкнехта д.23а	0,1424798	0	0,008235	2,3341	0,13	5,584	72,31	66,73
ул. Октябрьская д.23	ул. Октябрьская д.23	0,5684798	0	0,0562	9,1606	0,5322	5,574	74,14	68,56
ул. К.Либкнехта д.27	ул. К.Либкнехта д.27	0,2184018	0	0,020316	3,5678	0,2041	5,419	72,44	67,02
ул. Октябрьская д.26	ул. Октябрьская д.26	0,2105618	0	0,015449	3,4312	0,1943	5,434	73,46	68,02

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. К.Либкнехта д.27а	ул. К.Либкнехта д.27а	0,2434798	0	0,0292	4,0626	0,2319	5,36	73,15	67,79
ул. Октябрьская д.30	ул. Октябрьская д.30	0,3181898	0	0,05087	5,2436	0,3098	4,971	74,43	69,46
ул. Октябрьская д.36	ул. Октябрьская д.36	0,3180138	0	0,029509	5,3645	0,2985	3,992	75,43	71,43
ул. Октябрьская д.40	ул. Октябрьская д.40	0,1864798	0	0,0182	3,1976	0,1757	3,934	76,37	72,43
ул. Октябрьская д.25	ул. Октябрьская д.25	0,3004798	0	0,0442	4,9245	0,2902	5,074	75,79	70,72
ул. Октябрьская д.27	ул. Октябрьская д.27	0,1860448	0	0,018739	3,1375	0,1749	5,031	76,13	71,1
ул. Октябрьская д.42	ул. Октябрьская д.42	0,2544798	0	0,0362	4,6163	0,246	5,072	78,89	73,82
ул. Володарского д.2в	ул. Володарского д.2в	0,0733798	0,19	0,037318	1,7403	0,1223	4,462	73,3	68,83
ул. Привокзальная д.22	ул. Привокзальная д.22	0,2284568	0	0,026535	3,813	0,2165	5,275	78,4	73,13
ул. Привокзальная д.20	ул. Привокзальная д.20	0,2908128	0	0,032947	4,7862	0,2748	5,018	79,3	74,28
ул. Привокзальная д.18	ул. Привокзальная д.18	0,3484798	0	0,046544	5,7631	0,334	4,746	79,83	75,09
ул. Привокзальная д.24	ул. Привокзальная д.24	0,2290698	0	0,03654	3,8703	0,223	5,173	78,26	73,09
ул. Володарского д.2б	ул. Володарского д.2б	0,3112908	0	0,035999	5,0608	0,2943	5,226	68,77	63,54
ул. Володарского д.2а	ул. Володарского д.2а	0,1602038	0	0,021172	2,7636	0,1532	5,157	66,61	61,46
ул. К.Либкнехта д.34 корп.7	ул. К.Либкнехта д.34 корп.7	0,2770708	0	0,026177	4,55	0,2594	5,156	71,94	66,78
ул. К.Либкнехта д.34а	ул. К.Либкнехта д.34а	0,3537738	0	0,009078	5,8561	0,3176	4,449	72,16	67,71
ул. К.Либкнехта д.40	ул. К.Либкнехта д.40	0,1584798	0	0,0282	2,6907	0,1567	4,512	74,39	69,88
ул. К.Либкнехта д.36а	ул. К.Либкнехта д.36а	0,3243318	0,06	0,040983	6,3194	0,362	4,244	71,62	67,38
ул. К.Либкнехта д.33	ул. К.Либкнехта д.33	0,1590498	0	0	2,6894	0,1403	0,971	71,87	70,9
ул. Октябрьская д.38	ул. Октябрьская д.38	0,0928008	0	0	1,7195	0,083	0,954	72,46	71,51
ул. К.Либкнехта д.35	ул. К.Либкнехта д.35	0,2075228	0,450314	0	8,2346	0,5605	4,136	76,61	72,47
ул. К.Либкнехта д.29	ул. К.Либкнехта д.29	0,1450288	0	0	2,3935	0,1272	1,244	69,94	68,69
ул. К.Либкнехта д.29	ул. К.Либкнехта д.29	0	0	0,01941	0,1578	0,0093	0	39,8	39,8
ул. К.Либкнехта д.23	ул. К.Либкнехта д.23	0,2434798	0	0,031943	4,0239	0,2334	5,288	71,39	66,1
ул. К.Либкнехта д.25	ул. К.Либкнехта д.25	0,2040458	0	0,020046	3,4848	0,1914	5,514	71,66	66,14
ул. К.Либкнехта д.21/22	ул. К.Либкнехта д.21/22	0,1990478	0	0,015686	3,3219	0,1842	5,504	71,2	65,7
ул. Челюскинцев д.18/20	ул. Челюскинцев д.18/20	0,2124798	0	0,0262	3,6347	0,2025	5,42	70,96	65,54
ул. Пищевиков д.4	ул. Пищевиков д.4	0,1078988	0	0	1,9376	0,0961	0,948	63,56	62,61
ул. Пищевиков д.4	ул. Пищевиков д.4	0	0	0,00923	0,0886	0,0044	0	40,67	40,67
ул. Челюскинцев д.20	ул. Челюскинцев д.20	0,1772048	0	0,011393	2,9675	0,1625	5,467	71,2	65,74
ул. Г. Седова д.8	ул. Г. Седова д.8	0,5851368	0,6349	0,01768	16,2076	1,0558	4,975	30,04	25,06
ул. К.Либкнехта д.18а	ул. К.Либкнехта д.18а	0,3131248	0	0,02234	5,2616	0,2897	3,625	65,77	62,14
ул. К.Либкнехта д.22	ул. К.Либкнехта д.22	0,0684798	0	0,0082	1,1719	0,0654	3,851	68,21	64,36
ул. Челюскинцев д.17/24	ул. Челюскинцев д.17/24	0,3060498	0	0,019691	5,3467	0,2824	3,782	68,67	64,89
ул. Челюскинцев д.21а	ул. Челюскинцев д.21а	0,2859478	0	0,032194	1,5667	0,0903	3,588	67,53	63,94
ул. Челюскинцев д.25а	ул. Челюскинцев д.25а	0,0628888	0	0	1,0781	0,0557	3,364	59,53	56,17

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Папанина д.26	ул. Папанина д.26	0,0656428	0	0,007337	1,2327	0,0629	2,905	52,47	49,56
ул. Челюскинцев д.23а	ул. Челюскинцев д.23а	0,0834638	0	0	1,4488	0,0739	3,575	63,71	60,14
ул. Папанина д.30	ул. Папанина д.30	0,2085248	0	0,043584	3,6347	0,2104	3,576	54,67	51,1
ул. Папанина д.32	ул. Папанина д.32	0,1225808	0	0,00323	2,2443	0,1109	2,849	57,5	54,65
ул. Папанина д.28	ул. Папанина д.28	0,2072538	0	0,019708	2,5027	0,1353	3,049	52,64	49,59
ул. Папанина д.34	ул. Папанина д.34	0,2044298	0	0,014972	3,6687	0,1905	3,165	60,01	56,85
ул. К.Либкнехта д.17	ул. К.Либкнехта д.17	0,0893478	0	0	3,3093	0,0762	3,046	64,11	61,06
ул. К.Либкнехта д.19/15	ул. К.Либкнехта д.19/15	0,1224798	0	0	4,5388	0,1043	1,867	63,95	62,08
ул. Челюскинцев д.13а	ул. Челюскинцев д.13а	0,0819418	0	0	3,0358	0,0698	2,474	64,24	61,77
ул. Челюскинцев д.29	ул. Челюскинцев д.29	0,2611298	0,075	0,011165	5,1643	0,2997	4,977	39,4	34,42
ул. К.Либкнехта д.30а	ул. К.Либкнехта д.30а	0,2192258	0	0,027617	3,7131	0,2106	4,69	70,03	65,34
ул. Загородная д.19	ул. Загородная д.19	0,1645048	0	0,020129	2,8433	0,1574	4,612	63,74	59,13
ул. Челюскинцев д.30а	ул. Челюскинцев д.30а	0,1570308	0	0,016841	2,8125	0,149	4,579	63,3	58,72
ул. Челюскинцев д.28а	ул. Челюскинцев д.28а	0,1015848	0	0	1,6959	0,0898	4,339	68,01	63,67
ул. Челюскинцев д.26а	ул. Челюскинцев д.26а	0,0993748	0	0,015479	1,7815	0,0973	4,09	68,73	64,64
ул. Володарского д.5	ул. Володарского д.5	0,1598078	0	0,017058	2,6246	0,1499	5,82	71,96	66,14
ул. Володарского д.5 корп.2	ул. Володарского д.5 корп.2	0,1057348	0	0,007762	1,8625	0,0974	5,544	72,06	66,52
пр. Флотский д.1	пр. Флотский д.1	0,2344798	0	0,0232	3,771	0,2186	6,995	73,35	66,35
ул. Володарского д.4	ул. Володарского д.4	0,2344458	0	0,007651	3,7127	0,2093	7,137	72,94	65,8
ул. Челюскинцев д.9	ул. Челюскинцев д.9	0,2436408	0	0,020294	3,8801	0,2251	6,823	73,09	66,26
ул. Челюскинцев д.7	ул. Челюскинцев д.7	0,5069988	0	0,045894	7,8583	0,4671	8,747	75,5	66,76
пр. Рыбный д.8	пр. Рыбный д.8	0,3595408	0	0,036982	6,1442	0,3403	3,438	69,78	66,34
ул. Октябрьская д.17	ул. Октябрьская д.17	0,2734798	0	0,02071	4,4461	0,2522	5,187	71,71	66,52
ул. Володарского д.10	ул. Володарского д.10	0,2273568	0	0,021522	3,753	0,2115	6,97	71,21	64,24
пр. Ленина д.92	пр. Ленина д.92	0,2084798	0	0,0282	3,4374	0,1988	6,754	71,4	64,65
пр. Ленина д.90	пр. Ленина д.90	0,2966878	0	0	5,0166	0,2595	3,956	69,69	65,73
ул. Володарского д.7	ул. Володарского д.7	0,2137798	0	0,014176	3,4651	0,1951	6,961	70,87	63,91
пр. Флотский д.3	пр. Флотский д.3	0,6000048	0	0,05425	9,5531	0,556	6,563	72,11	65,55
пр. Рыбный д.9	пр. Рыбный д.9	0,0612588	0	0,002708	1,0141	0,0552	5,082	70,8	65,72
ул. Володарского д.6	ул. Володарского д.6	0,2367508	0	0,00944	3,9367	0,2135	4,067	70,56	66,5
ул. Челюскинцев д.11	ул. Челюскинцев д.11	0,2804938	0	0,0352	4,5757	0,2669	5,535	72,09	66,55
ул. Октябрьская д.16	ул. Октябрьская д.16	0,0875378	0	0	3,2427	0,0748	2,762	64,7	61,94
ул. Октябрьская д.18/13	ул. Октябрьская д.18/13	0,1254798	0	0	4,6504	0,107	1,613	64,39	62,78
ул. Октябрьская д.18/13	ул. Октябрьская д.18/13	0	0	0,0102	0,0979	0,0049	0	51,47	51,47
ул. Октябрьская д.16	ул. Октябрьская д.16	0	0	0,007436	0,0714	0,0036	0	51,18	51,18
пр. Ленина д.95	пр. Ленина д.95	0,1934798	0	0,0172	3,2408	0,181	4,342	62,66	58,32

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. К.Либкнехта д.156	ул. К.Либкнехта д.156	0	0	0,0029	0,0249	0,0014	0	49,83	49,83
ул. К.Либкнехта д.156	ул. К.Либкнехта д.156	0,0221438	0	0	0,8199	0,019	3,709	63,7	59,99
пр. Ленина д.85	пр. Ленина д.85	0,2812468	0	0,020857	4,7427	0,2604	3,5	67,26	63,76
ул. Октябрьская д.9	ул. Октябрьская д.9	0,2635778	0	0,023561	3,5783	0,1983	3,231	67,38	64,15
ул. Октябрьская д.2	ул. Октябрьская д.2	0,0620798	0	0,002458	1,0584	0,056	5,824	64,99	59,17
пр. Ленина д.89	пр. Ленина д.89	0,1056118	0	0,002933	1,7592	0,0944	5,815	66,94	61,12
пр. Ленина д.93а	пр. Ленина д.93а	0,0524058	0	0,003761	0,9002	0,0483	5,815	64,22	58,4
пр. Ленина д.91	пр. Ленина д.91	0,1357328	0	0,135464	2,4074	0,1988	5,64	67,6	61,96
пр. Ленина д.93	пр. Ленина д.93	0,1707288	0,032	0,00623	3,1341	0,1806	5,14	61,08	55,94
ул. Папанина д.14	ул. Папанина д.14	0,1841508	0	0	6,6101	0,1559	7,963	57,05	49,09
ул. Папанина д.12	ул. Папанина д.12	0,1677788	0	0	6,0234	0,1415	7,522	55,12	47,6
ул. Папанина д.16	ул. Папанина д.16	0,2090748	0	0	7,5051	0,1769	7,248	58,55	51,3
ул. Папанина д.20	ул. Папанина д.20	0,1594798	0	0	5,7264	0,1345	4,35	57,01	52,66
ул. Октябрьская д.3	ул. Октябрьская д.3	0,1395618	0	0,005274	2,3444	0,1258	5,168	66,97	61,81
пр. Ленина д.87	пр. Ленина д.87	0,0290683	0	0	0,4909	0,0256	4,463	67,09	62,63
пр. Ленина д.87	пр. Ленина д.87	0,0290683	0	0	0,5435	0,0257	4,437	67,33	62,89
ул. Октябрьская д.13	ул. Октябрьская д.13	0,2640368	0	0,003347	4,3477	0,2332	4,061	69,75	65,69
пр. Ленина д.94	пр. Ленина д.94	0,3516463	0	0,041367	5,8186	0,3339	4,72	67,76	63,04
пр. Ленина д.94	пр. Ленина д.94	0,3516463	0	0,041367	5,8114	0,3341	4,746	69,05	64,3
пр. Рыбный д.8	пр. Рыбный д.8	0,3595408	0	0,036982	5,9825	0,3388	4,224	69,3	65,08
пр. Ленина д.102	пр. Ленина д.102	0,2209978	0	0,023682	3,8354	0,2102	3,682	62,01	58,33
ул. К.Либкнехта д.8	ул. К.Либкнехта д.8	0,0912498	0	0,012745	1,6304	0,0886	3,654	61,27	57,61
ул. К.Либкнехта д.18	ул. К.Либкнехта д.18	0,0614798	0	0,0062	1,0346	0,0578	4,327	68,42	64,09
ул. Папанина д.22	ул. Папанина д.22	0,1584798	0	0,0192	2,8436	0,1522	2,996	51,3	48,3
ул. Папанина д.24	ул. Папанина д.24	0,0654798	0	0,0082	1,2054	0,0632	2,967	52,61	49,64
пр. Ленина д.104	пр. Ленина д.104	0,0714798	0	0,0072	1,274	0,0678	3,084	56,14	53,06
ул. К.Либкнехта д.15	ул. К.Либкнехта д.15	0,0889428	0	0	3,2937	0,0761	3,53	63,78	60,26
ул. К.Либкнехта д.13а	ул. К.Либкнехта д.13а	0,0676508	0	0	2,5061	0,0579	3,222	62,96	59,73
ул. К.Либкнехта д.13	ул. К.Либкнехта д.13	0,1074098	0,086	0,0342	7,4297	0,1833	3,067	62,56	59,49
ул. К.Либкнехта д.11	ул. К.Либкнехта д.11	0,0879898	0	0	3,2599	0,0752	2,874	61,29	58,41
ул. К.Либкнехта д.9	ул. К.Либкнехта д.9	0,0871078	0	0	3,2277	0,0743	2,526	60,52	57,99
пр. Ленина д.100	пр. Ленина д.100	0,1754798	0	0	6,5044	0,1496	1,794	58,77	56,98
пр. Ленина д.98	пр. Ленина д.98	0,1187328	0	0	4,4005	0,101	2,252	59,18	56,93
ул. Октябрьская д.12	ул. Октябрьская д.12	0,1175148	0	0	4,3528	0,1007	2,659	63,94	61,28
ул. К.Либкнехта д.11а	ул. К.Либкнехта д.11а	0,1374798	0	0	5,0948	0,1175	1,582	60,82	59,23
ул. Октябрьская д.10	ул. Октябрьская д.10	0,0864798	0	0	3,2039	0,0739	2,208	62,45	60,24

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Октябрьская д.8	ул. Октябрьская д.8	0,0886728	0	0	3,2858	0,0756	2,011	60,85	58,83
пр. Ленина д.96	пр. Ленина д.96	0,1247038	0	0	4,6209	0,1058	1,95	59,99	58,04
ул. Октябрьская д.14	ул. Октябрьская д.14	0,0876448	0	0	3,2462	0,075	3,07	64,68	61,61
ул. К.Либкнехта д.15а	ул. К.Либкнехта д.15а	0,3413578	0	0	12,6409	0,2922	3,593	64,44	60,84
пр. Ленина д.99	пр. Ленина д.99	0,1030938	0	0,008907	1,7865	0,0967	3,781	56,78	53
ул. Папанина д.14	ул. Папанина д.14	0	0	0,03029	0,2527	0,0145	0	35,04	35,04
ул. Папанина д.12	ул. Папанина д.12	0	0	0,016676	0,1583	0,008	0	33,36	33,36
ул. Папанина д.16	ул. Папанина д.16	0	0	0,02596	0,2251	0,0125	0	36,93	36,93
ул. Папанина д.20	ул. Папанина д.20	0	0	0,0242	0,2323	0,0116	0	36,59	36,59
ул. К.Либкнехта д.15а	ул. К.Либкнехта д.15а	0	0	0,047132	0,408	0,0226	0	50,48	50,48
ул. Октябрьская д.14	ул. Октябрьская д.14	0	0	0,010041	0,0906	0,0048	0	51,01	51,01
ул. Октябрьская д.12	ул. Октябрьская д.12	0	0	0,009061	0,0809	0,0043	0	50,4	50,4
ул. К.Либкнехта д.11а	ул. К.Либкнехта д.11а	0	0	0,013016	0,125	0,0062	0	48,02	48,02
ул. Октябрьская д.10	ул. Октябрьская д.10	0	0	0,0072	0,0691	0,0035	0	49,18	49,18
ул. Октябрьская д.8	ул. Октябрьская д.8	0	0	0,007894	0,0758	0,0038	0	47,76	47,76
пр. Ленина д.96	пр. Ленина д.96	0	0	0,007487	0,0719	0,0036	0	46,84	46,84
ул. К.Либкнехта д.11	ул. К.Либкнехта д.11	0	0	0,006071	0,0583	0,0029	0	47,72	47,72
ул. К.Либкнехта д.9	ул. К.Либкнехта д.9	0	0	0,007664	0,0736	0,0037	0	47,22	47,22
пр. Ленина д.100	пр. Ленина д.100	0	0	0,0162	0,1555	0,0078	0	45,8	45,8
пр. Ленина д.98	пр. Ленина д.98	0	0	0,010943	0,1051	0,0053	0	45,98	45,98
ул. К.Либкнехта д.15	ул. К.Либкнехта д.15	0	0	0,012565	0,1091	0,006	0	49,91	49,91
пр. Ленина д.101	пр. Ленина д.101	0,2624798	0	0,0332	4,4798	0,252	3,845	55,87	52,02
ул. Челюскинцев д.25	ул. Челюскинцев д.25	0,0911608	0	0,007917	1,5741	0,0854	3,277	61,53	58,25
ул. Папанина д.17	ул. Папанина д.17	0,2374818	0	0	8,5281	0,2001	3,001	51,96	48,96
ул. Папанина д.21	ул. Папанина д.21	0,2921778	0	0	10,4915	0,2466	3,215	51,9	48,69
ул. Папанина д.23	ул. Папанина д.23	0,2884798	0	0	10,3609	0,2429	2,575	50,48	47,91
ул. Папанина д.17	ул. Папанина д.17	0	0	0,004622	0,0444	0,0022	0	32,04	32,04
ул. Папанина д.21	ул. Папанина д.21	0	0	0,020568	0,1975	0,0099	0	31,89	31,89
ул. Папанина д.23	ул. Папанина д.23	0	0	0,0242	0,2323	0,0116	0	31,13	31,13
ул. Пушкинская д.8а	ул. Пушкинская д.8а	0,0818008	0	0	1,2863	0,0702	20,463	78,61	58,14
пр. Ленина д.75	пр. Ленина д.75	0,0410708	0	0	0,6394	0,0353	19,686	77,79	58,1
пр. Ленина д.75	пр. Ленина д.75	0,8245568	0	0,010924	12,4787	0,7176	17,478	76,45	58,98
ул. Профсоюзов д.14	ул. Профсоюзов д.14	0,3045418	0	0	4,6171	0,2611	18,478	76,95	58,47
ул. Профсоюзов д.18	ул. Профсоюзов д.18	0,1408178	0	0,016801	2,1198	0,1306	21,283	78,69	57,4
ул. Профсоюзов д.20	ул. Профсоюзов д.20	0,2351828	0,0152	0,014983	3,7613	0,2235	21,212	78,22	57,01
пр. Ленина д.73	пр. Ленина д.73	0,1942498	0	0	2,9295	0,1666	21,901	79,13	57,23

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Пушкинская д.14	ул. Пушкинская д.14	0,1854798	0	0,0182	2,7996	0,1697	21,504	78,79	57,29
ул. Профсоюзов д.11	ул. Профсоюзов д.11	0,2864798	0,20788	0,0753	6,3229	0,4626	21,26	78,57	57,3
ул. Пушкинская д.12	ул. Пушкинская д.12	0,1622398	0	0,009391	2,4521	0,1446	21,308	78,75	57,44
ул. Пушкинская д.10	ул. Пушкинская д.10	0,2400638	0	0,002335	3,6305	0,2078	21,113	78,9	57,79
ул. Пушкинская д.8	ул. Пушкинская д.8	0,2751528	0	0,002916	4,2019	0,2378	20,556	77,86	57,31
пр. Ленина д.71	пр. Ленина д.71	0,1016713	0	0,005559	1,5714	0,0905	21,163	78,73	57,56
пр. Ленина д.71	пр. Ленина д.71	0,1016713	0	0,005559	1,6043	0,0905	21,256	79	57,75
пр. Ленина д.82	пр. Ленина д.82	2,3574798	1,8	1,0022	59,5264	4,0211	26,529	82,22	55,69
пр. Ленина д.84	пр. Ленина д.84	0,1994798	0	0,0072	3,0284	0,1753	21,67	79,49	57,82
пр. Ленина д.86	пр. Ленина д.86	0,2449358	0	0,04806	3,6468	0,238	21,915	79,6	57,69
ул. Ленинградская д.27	ул. Ленинградская д.27	0,5194798	0	0,008332	7,7636	0,4502	21,624	79,84	58,22
пр. Ленина д.82а	пр. Ленина д.82а	0,4107298	0	0,0149	6,2123	0,3609	21,765	79,63	57,87
ул. Ленинградская д.29 корп.5	ул. Ленинградская д.29 корп.5	0,3254798	0	0,0382	4,954	0,3013	21,403	79,87	58,47
ул. Профсоюзов 3/26	ул. Профсоюзов 3/26	0,2251568	0	0	3,366	0,1934	20,053	79,75	59,69
пр. Ленина д.78	пр. Ленина д.78	0,2766928	0	0,02374	4,195	0,2499	36,554	89,95	53,39
ул. Самойловой д.12	ул. Самойловой д.12	0,4819608	0	0,03823	6,9755	0,4328	40,74	93,23	52,49
ул. Самойловой д.16	ул. Самойловой д.16	0	0	0,012106	0,1055	0,0058	0	40,03	40,03
ул. Комсомольская д.6	ул. Комсомольская д.6	0	0	0,0212	0,2035	0,0102	0	40,25	40,25
пр. Ленина д.72	пр. Ленина д.72	0,3969798	0	0,0467	5,8252	0,3657	41,722	91,96	50,24
пр. Ленина д.72	пр. Ленина д.72	0,3969798	0	0,0467	5,8638	0,3657	41,508	90,55	49,04
ул. Самойловой д.8	ул. Самойловой д.8	0,3964798	0	0,0512	5,765	0,3678	42,196	93,62	51,43
ул. Егорова д.5	ул. Егорова д.5	0,1707778	0	0,013363	2,5351	0,1532	41,957	93,45	51,49
ул. Егорова д.6	ул. Егорова д.6	0,1890088	0	0,004381	2,822	0,1636	41,667	92,73	51,06
ул. Шмидта д.41/9	ул. Шмидта д.41/9	0,2640198	0	0,008485	3,9412	0,2299	41,991	94,03	52,04
ул. Самойловой д.6	ул. Самойловой д.6	0,4339198	0	0,05139	6,3577	0,3994	42,951	92,42	49,47
ул. Самойловой д.6/пристройка	ул. Самойловой д.6/пристройка	0,0234798	0,033	0,0112	0,8362	0,052	43,165	92,69	49,53
пр. Ленина д.70	пр. Ленина д.70	0,3595233	0	0,0331595	5,2567	0,3255	42,718	91,22	48,5
пр. Ленина д.70	пр. Ленина д.70	0,3595233	0	0,0331595	5,2449	0,3256	42,572	92,2	49,62
ул. Самойловой д.10	ул. Самойловой д.10	0,1153148	0	0,002652	1,6971	0,0998	40,87	92,94	52,07
ул. Шмидта д.43	ул. Шмидта д.43	1,0207128	0,01032	0,01018	15,0045	0,8932	39,644	92,04	52,4
ул. Самойловой д.3	ул. Самойловой д.3	0,7250168	0	0,057657	10,4922	0,6531	41,414	92,75	51,34
ул. Самойловой д.5	ул. Самойловой д.5	0,7854798	0	0,1242	11,4587	0,7446	39,169	92,26	53,09
ул. Самойловой д.14	ул. Самойловой д.14	0,5574798	0	0,0322	8,1643	0,4943	38,701	92,25	53,55
ул. Комсомольская д.13	ул. Комсомольская д.13	0,3364798	0	0,0272	5,019	0,3028	38,529	92,73	54,2
ул. Шмидта д.45	ул. Шмидта д.45	0,2349798	0	0,0347	3,5015	0,2209	38,448	92,58	54,13
ул. Шмидта д.45	ул. Шмидта д.45	0,2349798	0	0,0347	3,6016	0,2209	38,215	93,23	55,02

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Шмидта д.47	ул. Шмидта д.47	0,2234798	0	0,0382	3,3799	0,2131	37,711	93,54	55,83
ул. Шмидта д.39	ул. Шмидта д.39	0,2334798	0	0,0352	3,6801	0,22	37,635	93,23	55,6
ул. Комсомольская д.15	ул. Комсомольская д.15	0,1738228	0	0,219896	2,8973	0,2757	38,089	92,93	54,84
ул. Комсомольская д.10	ул. Комсомольская д.10	0,2845388	0,014617	0,003632	4,3748	0,257	38,653	92,74	54,09
ул. Самойловой д.7	ул. Самойловой д.7	0,2611428	0	0,039359	3,8198	0,2456	38,317	91,69	53,38
ул. Комсомольская д.4	ул. Комсомольская д.4	0,1850678	0	0,009555	2,7118	0,1634	38,251	91,32	53,07
пр. Ленина д.80	пр. Ленина д.80	0,3509798	0	0,0442	5,1782	0,3251	37,982	90,74	52,76
ул. Самойловой д.16	ул. Самойловой д.16	0,1614798	0	0	2,3609	0,1372	0,827	54,53	53,71
ул. Комсомольская д.6	ул. Комсомольская д.6	0,1584798	0	0	2,4269	0,1356	0,773	54,7	53,92
пр. Ленина д.78	пр. Ленина д.78	0,2766928	0	0,02374	4,1253	0,2497	39,026	90,89	51,86
пр. Ленина д.78	пр. Ленина д.78	0,2766928	0	0,02374	4,1611	0,2498	37,76	91,09	53,33
ул. Шмидта д.37	ул. Шмидта д.37	0,3734798	0	0,0432	5,5114	0,3432	46,352	98,58	52,23
ул. Егорова д.2	ул. Егорова д.2	0,0671248	0	0,006835	1,0733	0,0611	46,729	98,2	51,47
ул. Егорова д.4	ул. Егорова д.4	0,1831208	0	0,013663	2,7083	0,1638	46,638	97,92	51,29
ул. Самойловой д.14а	ул. Самойловой д.14а	0,0864798	0	0,01845	1,2927	0,0844	38,677	92,32	53,64
ул. Самойловой д.1	ул. Самойловой д.1	0,2674798	0	0,0402	3,8748	0,2511	43,842	93,32	49,48
ул. Траловая д.47а	ул. Траловая д.47а	0,1165158	0	0,005222	1,8233	0,1023	46,487	102,41	55,93
ул. Траловая д.47	ул. Траловая д.47	0,1147108	0	0,003664	1,8361	0,0999	45,429	104,43	59
ул. Траловая д.49а	ул. Траловая д.49а	0,1056348	0	0,048599	1,7163	0,1182	45,417	106,36	60,95
ул. Траловая д.51а	ул. Траловая д.51а	0,0574798	0	0	0,989	0,0484	48,991	104,08	55,09
ул. Траловая д.49	ул. Траловая д.49	0,1976858	0	0,014705	2,9816	0,1768	49,082	103,45	54,37
ул. Шмидта д.21	ул. Шмидта д.21	0,2444798	0	0,0332	3,6644	0,2276	51,177	98,23	47,05
ул. Дзержинского д.3	ул. Дзержинского д.3	0,2604798	0	0,0402	3,782	0,245	47,348	96,34	48,99
ул. Шмидта д.31	ул. Шмидта д.31	0,3164798	0	0,0422	4,5807	0,2937	47,201	96,07	48,87
ул. Шмидта д.29 корп.2	ул. Шмидта д.29 корп.2	0,2434798	0	0,0312	3,5682	0,2258	46,963	95,71	48,75
ул. Театральный бульвар д.6	ул. Театральный бульвар д.6	0,2314798	0	0,0322	3,4867	0,2159	46,963	94,61	47,65
ул. Дзержинского д.2/33	ул. Дзержинского д.2/33	0,4364798	0	0,0582	6,285	0,4051	47,544	97,47	49,92
ул. Шмидта д.33а	ул. Шмидта д.33а	0,1654798	0	0,0232	2,4003	0,1542	47,419	98,08	50,67
ул. Дзержинского д.8	ул. Дзержинского д.8	0	0	0,0462	0,3718	0,0222	0	39,86	39,86
ул. Дзержинского д.6	ул. Дзержинского д.6	0	0	0,0452	0,424	0,0217	0	42,01	42,01
пр. Ленина д.64	пр. Ленина д.64	0	0	0,024322	0,2335	0,0117	0	39,11	39,11
ул. Шмидта д.23	ул. Шмидта д.23	0,1884798	0	0,003133	2,7297	0,1621	51,454	96,07	44,62
ул. Театральный бульвар д.3	ул. Театральный бульвар д.3	0,1156018	0	0,007067	1,6981	0,1024	51,474	94,99	43,52
ул. Самойловой д.4	ул. Самойловой д.4	0,3425798	0	0,051709	4,9784	0,3217	43,74	94,38	50,64
пр. Ленина д.66	пр. Ленина д.66	0,0623838	0	0,006191	1,0027	0,0567	43,242	91,96	48,72
пр. Ленина д.68	пр. Ленина д.68	0,3104798	0	0,0382	4,603	0,2865	43,134	90,6	47,47

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Самойловой д.2	ул. Самойловой д.2	0,2615518	0	0,011465	3,7977	0,2294	44,639	93,86	49,22
ул. Дзержинского д.5	ул. Дзержинского д.5	0,1027748	0	0,003649	1,4933	0,0896	45,888	93,33	47,44
ул. Дзержинского д.7	ул. Дзержинского д.7	0,1673078	0	0,003497	2,4161	0,1444	45,594	92,87	47,27
ул. Театральный бульвар д.8	ул. Театральный бульвар д.8	0,4129798	0	0,0532	6,0255	0,3826	44,884	91,73	46,85
ул. Театральный бульвар д.8	ул. Театральный бульвар д.8	0,4129798	0	0,0532	6,0857	0,3828	44,114	89,99	45,87
пр. Ленина д.62/11	пр. Ленина д.62/11	0,6994798	0	0,082538	10,3305	0,6451	44,494	89,74	45,25
ул. Дзержинского д.9	ул. Дзержинского д.9	0,1921398	0	0,00708	2,8526	0,1678	42,546	89,14	46,6
пр. Ленина д.60	пр. Ленина д.60	0,1818988	0	0,009171	2,813	0,1603	42,552	88,91	46,35
ул. Дзержинского д.4	ул. Дзержинского д.4	0,1553058	0	0	2,2273	0,1321	46,996	96,43	49,43
ул. Шмидта д.35	ул. Шмидта д.35	0,2086328	0	0	3,0522	0,1777	46,824	98,79	51,96
ул. Дзержинского д.8	ул. Дзержинского д.8	0,2994798	0	0	4,2807	0,2541	1,394	47,95	46,56
ул. Дзержинского д.6	ул. Дзержинского д.6	0,2914798	0	0	4,3878	0,2489	1,265	50,13	48,86
пр. Ленина д.64	пр. Ленина д.64	0,8443378	0	0	12,3901	0,7232	0,785	46,9	46,12
ул. Шмидта д.14	ул. Шмидта д.14	0,0691238	0	0	0,9878	0,0587	59,612	105,78	46,17
ул. Шмидта д.16	ул. Шмидта д.16	0,2700828	0	0,005794	3,8852	0,2328	55,668	102,19	46,52

Дизельная котельная МУП «МУК»

ул. Прибрежная, 6	жд	0,24475	0	0,04027	9,8463	0,2846	28,287	64,9	36,61
ул. Прибрежная, 23	жд, почта, ОАО "КШП", поликлиника	0,27547	0	0,043422	11,1242	0,3182	26,698	86,4	59,7
ул. Прибрежная, 25	жд, ООО "ДИН"	0,17569	0	0,01926	7,0901	0,1938	26,714	87,87	61,16
ул. Прибрежная, 1	школа,мастреская	0,14385	0	0	5,7696	0,1428	22,1	59,94	37,84
ул. Прибрежная	мастерская ГОУП "Мурманскводоканал"	0,000694	0	0,000272	2,8091	0,0965	29,238	72,22	42,98

Угольная котельная МУП «МУК»

ул. Ю. Смирнова, 20	ул. Ю. Смирнова, 20	0,25392	0	0	10,1568	0,2522	1,381	41,08	39,7
ул. Ю. Смирнова, 22	ул. Ю. Смирнова, 22	0,25612	0	0	10,2447	0,2548	0,679	44,37	43,69
ул. Ю. Смирнова, 16	ул. Ю. Смирнова, 16	0,2602	0	0	10,4078	0,2575	0,1	42,59	42,49
ул. Ю. Смирнова, 20	ул. Ю. Смирнова, 20	0	0	0,0534	0,9374	0,0534	23,034	40,75	17,72
ул. Ю. Смирнова, 22	ул. Ю. Смирнова, 22	0	0	0,05226	0,9103	0,0523	22,962	44,26	21,3
ул. Ю. Смирнова, 16	ул. Ю. Смирнова, 16	0	0	0,0531	0,9511	0,0531	22,846	42,88	20,03

Котельная "Росляково-Южное"

Молодежная 13	Молодежная 13	0,252	0	0	10,0798	0,2515	19,592	49,79	30,2
Молодежная 19	Молодежная 19	0,247	0	0	9,8798	0,2462	19,167	49,57	30,4
Молодежная 17	Молодежная 17	0,229	0	0	9,1604	0,2277	19,009	49,49	30,48
Молодежная 15	Молодежная 15	0,23	0	0	9,1995	0,2291	19,739	49,87	30,13
Молодежная 10	Молодежная 10	0,143	0	0	5,7201	0,1403	19,692	49,84	30,15

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
Молодежная 12	Молодежная 12	0,286	0	0	11,4394	0,2839	18,978	49,47	30,5
Молодежная 16	Молодежная 16	0,275	0	0	10,9996	0,2736	19,169	49,57	30,4
Молодежная 11	Молодежная 11	0,228	0	0	9,1204	0,2272	19,521	49,75	30,23
Котельная «Абрам-Мыс»									
пер. Охотничий, 17	пер. Охотничий, 17	0,256	0	0,046	6,6169	0,3014	14,549	40,75	26,2
пер. Охотничий, 21	пер. Охотничий, 21	0,3	0	0,065	7,8335	0,3639	14,627	42,29	27,66
пер. Охотничий, 23	пер. Охотничий, 23	0,301	0	0,068	7,9623	0,3676	14,506	43,65	29,14
пер. Охотничий, 25	пер. Охотничий, 25	0,302	0	0,069	8,1652	0,3686	14,617	45,11	30,5
ул. Лесная, 8	ул. Лесная, 8	0,086	0	0	2,236	0,0858	13,79	63,73	49,94
ул. Лесная, 10	ул. Лесная, 10	0,071	0	0	1,8483	0,0708	13,789	62,47	48,68
ул. Лесная, 12	ул. Лесная, 12	0,245	0	0,0337	6,6886	0,277	13,539	44,23	30,69
ул. Лесная, 17	ул. Лесная, 17	0,076	0	0	2,0912	0,0754	13,417	60,85	47,44
ул. Лесная, 29	ул. Лесная, 29	0,0815	0	0,002	2,4253	0,0823	13,313	44,57	31,26
ул. Лесная, 39	ул. Лесная, 39	0,133	0	0	4,014	0,1266	12,961	36,52	23,56
пер. Охотничий, 5	пер. Охотничий, 5	0,08	0	0,008	2,0775	0,0879	13,67	52,44	38,77
пер. Охотничий, 6	пер. Охотничий, 6	0,08	0	0,007	2,1023	0,0867	13,771	51,95	38,18
пер. Охотничий, 9	пер. Охотничий, 9	0,05	0	0	1,2859	0,0499	13,788	51,46	37,67
пер. Охотничий, 13	пер. Охотничий, 13	0,258	0	0,05	6,7525	0,3074	13,741	47,64	33,9
пер. Охотничий, 15	пер. Охотничий, 15	0,277	0	0,0533	7,3282	0,3293	13,663	42,16	28,5
пер. Охотничий, 19	пер. Охотничий, 19	0,24	0	0,0304	6,6147	0,2686	13,14	36,11	22,97
пер. Охотничий, 4	пер. Охотничий, 4	0,3	0	0,067	7,8262	0,3663	13,828	62,17	48,34
пер. Охотничий, 12	пер. Охотничий, 12	0,048	0	0	1,2948	0,0477	13,756	49,02	35,26
пер. Охотничий, 11	пер. Охотничий, 11	0,051	0	0	1,4304	0,0505	13,778	46,56	32,78
пер. Охотничий, 2	жд	0,058	0	0	1,5786	0,0577	13,632	64,53	50,89
ул. Лесная, 29	ул. Лесная, 29	0,0815	0	0,002	2,4431	0,0822	13,299	51,32	38,02
Котельная «Роста»									
ул. Лобова, 47	ул. Лобова, 47	0,162	0	0,016	4,8545	0,1781	21,722	54,75	33,03
ул. Лобова, 49/17	ул. Лобова, 49/17	0,445	0	0,055	13,0962	0,5008	23,318	57,27	33,95
ул. Торцева д.11	ДДТ	0,07	0	0,006	2,1006	0,076	22,617	55,47	32,86
пер. Разина, 8	пер. Разина, 8	0,234	0	0	7,1508	0,2336	22,411	55,38	32,97
ул. Торцева д.15	ДОМ ОФИЦЕРОВ	0,367	0	0	11,0819	0,3668	22,249	55,95	33,71
ул. Сафонова, 30	ул. Сафонова, 30	0,211	0	0,023	6,3876	0,2338	22,365	55,95	33,59
ул. Сафонова, 32/19	ул. Сафонова, 32/19	0,247	0	0,047	7,5236	0,2939	21,62	57,13	35,51
ул. Сафонова, 28	ул. Сафонова, 28	0,193	0	0,025	5,8935	0,2178	21,797	56,71	34,91
ул. Сафонова, 26	ул. Сафонова, 26	0,203	0	0,03	6,2695	0,2324	22,279	55,39	33,11
ул. Сафонова, 24/26	ул. Сафонова, 24/26	0,157	0	0,019	4,8868	0,1754	21,893	54,94	33,05

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Нахимова, 24	ул. Нахимова, 24	0,208	0	0,03	6,5254	0,2371	21,984	54,15	32,16
ул. Лобова, 45	ул. Лобова, 45	0,149	0	0,031	4,4743	0,1802	22,102	54,2	32,1
ул. Лобова, 47а	ул. Лобова, 47а	0,195	0	0,047	5,8923	0,2425	21,085	53,96	32,87
пер. Разина, 5	пер. Разина, 5	0,048	0	0,001	1,4863	0,0489	21,351	53,97	32,62
ул. Сафонова, 28а	ул. Сафонова, 28а	0,221	0	0,048	6,9441	0,2691	19,1	53,09	33,99
ул. Нахимова, 20	ВЕЩ.СКЛАД УПР.СФ, ВЕЩ.СКЛАД, Архив	0,028	0	0	0,8799	0,0279	21,061	53,35	32,29
ул. Лобова, 43/2	ул. Лобова, 43/2	0,151	0	0,04	4,4958	0,1913	22,167	55,03	32,87
ул. Лобова, 43/1	ул. Лобова, 43/1	0,153	0	0,037	4,5578	0,1903	21,834	53,8	31,97
ул. Нахимова, 16	ул. Нахимова, 16	0,151	0	0,029	4,5343	0,1803	20,387	53,04	32,65
ул. Нахимова, 18	ул. Нахимова, 18	0,15	0	0,027	4,5568	0,1774	19,277	52,66	33,38
ул. Нахимова, 20	АДМ.ЗД, Магазин	0,731	0	0,006	21,8781	0,7383	19,168	52,51	33,34
ул. Лобова, 28	ул. Лобова, 28	0,178	0	0,038	5,449	0,2157	22,332	50,88	28,54
ул. Лобова, 26	ул. Лобова, 26	0,249	0	0,037	7,6667	0,2855	21,756	50,83	29,07
ул. Нахимова д.15	ул. Нахимова д.15	0,074	0	0,01	2,2591	0,0842	18,332	50,82	32,49
пер. Арктический д.16	пер. Арктический д.16	0,072	0	0,01	2,2524	0,082	17,945	49,86	31,91
ул. Нахимова, 19	ул. Нахимова, 19	0,077	0	0,01	2,3226	0,0872	19,401	52,15	32,75
пер. Арктический д.14	пер. Арктический д.14	0,072	0	0,011	2,2102	0,0831	18,968	51,21	32,24
пер. Арктический д.12	пер. Арктический д.12	0,072	0	0	2,283	0,0718	18,926	50,22	31,3
ул. Нахимова, 23	ул. Нахимова, 23	0,112	0	0,019	3,394	0,1313	19,038	52,1	33,06
ул. Нахимова, 21	ул. Нахимова, 21	0,081	0	0	2,4596	0,0812	19,081	52,28	33,2
ул. Нахимова, 29	ул. Нахимова, 29	0,081	0	0,011	2,4573	0,0922	19,031	52,23	33,2
ул. Нахимова, 27	ул. Нахимова, 27	0,127	0	0,022	3,8558	0,1493	18,88	52,26	33,38
пер. Арктический д.10	пер. Арктический д.10	0,074	0	0	2,2823	0,074	16,863	50,31	33,45
пер. Арктический д.6	пер. Арктический д.6	0,076	0	0	2,3426	0,076	16,862	50,5	33,64
ул. Сафонова, 22/33	ул. Сафонова, 22/33	0,231	0	0,04	7,149	0,2721	16,164	50,99	34,83
ул. Нахимова, 31	ул. Нахимова, 31	0,133	0	0,021	4,1093	0,1543	17,451	51,69	34,24
ул. Сафонова, 20/2	ул. Сафонова, 20/2	0,396	0	0,065	12,0785	0,4617	19,01	52,18	33,17
ул. Сафонова, 23а	АДМ. ЗД.	0,15	0	0	4,7242	0,1498	15,817	51,59	35,78
ул. Сафонова, 21	ул. Сафонова, 21	0,124	0	0,017	3,8717	0,1409	18,52	51,91	33,39
ул. Сафонова, 19	ул. Сафонова, 19	0,124	0	0,012	3,9783	0,1356	18,443	51,02	32,57
ул. Нахимова, 17	ул. Нахимова, 17	0,314	0	0,043	9,5047	0,358	18,603	51,97	33,36
ул. Лобова, 39/13	ул. Лобова, 39/13	0,359	0	0,046	10,7205	0,406	20,195	52,88	32,68
пер. Арктический, 7	пер. Арктический, 7	0,083	0	0,013	2,556	0,0958	21,743	51,01	29,27
ул. Ушакова, 8	ул. Ушакова, 8	0,232	0	0	7,2553	0,231	21,736	50,09	28,35
ул. Лобова, 33/2	ул. Лобова, 33/2	0,357	0	0,055	10,9916	0,4114	21,301	50,03	28,73

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Ушакова, 9	ОБЩ., Ч.ЗД.	0,295	0	0,029	9,3218	0,3225	21,069	50,06	28,99
ул. Ушакова, 14	ул. Ушакова, 14	0,083	0	0	2,5728	0,0827	21,594	50,13	28,53
ул. Ушакова, 12	ул. Ушакова, 12	0,187	0	0,032	5,8436	0,2182	21,631	49,63	28
пер. Арктический, 5	пер. Арктический, 5	0,083	0	0	2,5839	0,0827	21,561	51,04	29,48
ул. Ушакова, 18	жд	0,078	0	0	2,479	0,0776	21,113	50,11	29
ул. Сафонова, 18	шк. 38(14)	0,201	0	0,016	6,2896	0,2163	20,706	50,23	29,52
ул. Сафонова, 17	ул. Сафонова, 17	0,16	0	0,026	5,1555	0,1851	19,858	51,36	31,51
ул. Ушакова 16/20	ул. Ушакова 16/20	0,198	0	0	6,2774	0,1969	21,03	49,07	28,04
пер. Арктический д.8	пер. Арктический д.8	0,101	0	0	3,1924	0,1005	18,276	50,16	31,88
пер. Арктический д.4	пер. Арктический д.4	0,074	0	0	2,3435	0,0736	18,389	50,38	31,99
ул. Лобова, 48	ул. Лобова, 48	0,132	0	0,023	3,8982	0,1552	23,387	58,66	35,27
ул. Лобова, 42	ул. Лобова, 42	0,183	0	0,038	5,4578	0,2213	22,377	55,43	33,05
ул. Лобова, 44	ул. Лобова, 44	0,175	0	0,017	5,2327	0,1922	21,657	55,34	33,68
ул. Лобова, 40	Т/Ц	0,157	0,209	0,018	10,8966	0,3843	21,743	53,5	31,76
ул. Лобова, 36	ул. Лобова, 36	0,248	0	0,035	7,5365	0,2828	22,151	53,99	31,84
ул. Нахимова, 11а	ул. Нахимова, 11а	0,139	0	0,022	4,2685	0,1608	21,894	53,51	31,62
ул. Нахимова, 9	СЛУЖЕБНЫЕ №595; 394; 280; 566, БЫТ. ПОМЕЩ	0,053	0	0	1,6226	0,0529	22,489	53,45	30,96
ул. Нахимова, 9	ГАРАЖ, ХРАНИЛИЩА	0,354	0	0	10,7701	0,3533	19,998	52,07	32,07
ул. Нахимова, 11	ул. Нахимова, 11	0,118	0	0,019	3,6165	0,1368	21,831	53,48	31,65
ул. Нахимова, 7	ул. Нахимова, 7	0,19	0	0,028	5,8608	0,2174	22,758	56,1	33,34
ул. Лобова, 34	ул. Лобова, 34	0,187	0	0,044	5,6677	0,231	22,496	53,22	30,73
ул. Лобова, 32	ул. Лобова, 32	0,183	0	0,03	5,56	0,213	21,776	52,69	30,92
ул. Лобова, 30	ул. Лобова, 30	0,157	0	0,032	4,7659	0,1888	22,788	52,05	29,26
ул. Лобова, 50	ул. Лобова, 50	0,242	0	0,053	7,2455	0,2951	23,068	60,15	37,08
ул. Торцева д.1а	ДООУ 49	0,054	0	0,004	1,7288	0,0576	23,159	57,86	34,7
ул. Лобова, 65	ул. Лобова, 65	0,176	0	0,008	5,1128	0,1841	26,455	56,24	29,79
ул. Лобова , 57	КАЗАРМА	0,253	0	0,015	7,4054	0,2681	25,47	74,64	49,17
ул. Лобова, 56	ул. Лобова, 56	0,163	0	0,027	4,9471	0,1896	24,481	70,6	46,12
ул. Лобова, 58	ул. Лобова, 58	0,211	0	0,04	6,3609	0,2506	24,636	72,52	47,89
ул. Лобова, 60	ул. Лобова, 60	0,211	0	0,039	6,2357	0,2502	24,642	73,5	48,86
ул. Лобова, 62	ул. Лобова, 62	0,169	0	0,029	5,0464	0,1978	24,933	74,45	49,51
ул. Лобова д.54	ул. Лобова д.54	0,025	0	0	0,7538	0,025	24,448	69,05	44,6
ул. Дежнева д.13	ул. Дежнева д.13	0,056	0	0	1,8273	0,0555	23,964	68,49	44,52
ул. Дежнева д.20	ул. Дежнева д.20	0,073	0	0,01	2,2198	0,0828	23,961	71,47	47,51
ул. Дежнева д.16	ул. Дежнева д.16	0,084	0	0,013	2,5563	0,0969	22,447	70,12	47,67

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Дежнева д.14	ул. Дежнева д.14	0,034	0	0,004	1,0714	0,0378	22,787	71,07	48,29
ул. Лобова, 55	ул. Лобова, 55	0,163	0	0,026	4,8034	0,1893	23,957	69,59	45,64
ул. Лобова, 51	СПОРТКОМПЛЕКС ГВС	0	0	0,318	3,5551	0,318	24,63	67,57	42,94
ул. Торцева д.14	Школа Искусств	0,189	0,248	0,002	12,9584	0,4391	24,414	60,54	36,13
ул. Торцева д.1	шк. 7	0,292	0	0	8,763	0,2918	21,475	56,84	35,36
ул. Набережная, 13	ул. Набережная, 13	0,048	0	0	1,4741	0,0479	21,974	58,63	36,66
ул. Набережная, 7а	ДЮСШ, ДОУ 146	0,142	0	0,005	4,4095	0,1465	19,578	56,72	37,14
пр. Жуковского, 12	пр. Жуковского, 12	0,053	0	0	1,6297	0,0528	21,799	57,09	35,29
пр. Жуковского, 8	пр. Жуковского, 8	0,067	0	0	2,1312	0,0666	21,76	59,12	37,36
ул. Набережная, 1/2	ул. Набережная, 1/2	0,052	0	0	1,6667	0,0516	21,717	59,43	37,71
ул. Нахимова, 4	ул. Нахимова, 4	0,128	0	0	4,1447	0,127	20,413	57,51	37,1
ул. Набережная, 3	ул. Набережная, 3	0,06	0	0	1,8959	0,0597	21,708	61,71	40
ул. Набережная, 7	ул. Набережная, 7	0,068	0	0	2,1374	0,0677	21,664	59,79	38,13
ул. Набережная, 3а	ДОУ 92	0,079	0	0,008	2,7597	0,0856	21,058	59,46	38,4
ул. Нахимова, 8/2	ул. Нахимова, 8/2	0,049	0	0	1,7076	0,0476	21,699	55,55	33,85
пр. Жуковского, 7	пр. Жуковского, 7	0,071	0	0	2,1609	0,0709	21,076	56,02	34,94
пр. Жуковского, 10	пр. Жуковского, 10	0,075	0	0	2,2685	0,0749	21,157	57,33	36,18
пр. Жуковского, 11	пр. Жуковского, 11	0,053	0	0	1,5762	0,053	22,168	56,22	34,05
пр. Жуковского, 16	пр. Жуковского, 16	0,054	0	0	1,6219	0,054	21,983	57,28	35,29
пр. Жуковского, 18	пр. Жуковского, 18	0,053	0	0	1,6292	0,0528	21,828	56,56	34,73
пр. Жуковского, 14	пр. Жуковского, 14	0,074	0	0	2,2237	0,0739	21,488	56,58	35,09
пр. Жуковского, 9	пр. Жуковского, 9	0,054	0	0	1,6143	0,054	21,66	55,86	34,2
пр. Жуковского, 5	пр. Жуковского, 5	0,053	0	0	1,6075	0,0529	21,137	55,93	34,8
ул. Нахимова, 10/1	ул. Нахимова, 10/1	0,075	0	0	2,3417	0,0747	20,121	52,62	32,5
пр. Жуковского д.4	пр. Жуковского д.4	0,074	0	0	2,2976	0,0737	20,25	55,51	35,26
	%	0,249	0	0	7,3112	0,2486	26,627	72,6	45,97
ул. Сафонова, 45	ул. Сафонова, 45	0,226	0	0,039	6,8115	0,2642	26,723	58,93	32,21
ул. Сафонова, 43	ул. Сафонова, 43	0,213	0	0,036	6,4768	0,248	27,043	59,12	32,07
ул. Сафонова, 47	ул. Сафонова, 47	0,293	0	0,05	8,7694	0,342	27,367	59,94	32,57
ул. Сивко, 9/2	ул. Сивко, 9/2	0,267	0	0,056	8,0638	0,3223	26,182	62,78	36,6
ул. Сивко, 9/3	ул. Сивко, 9/3	0,453	0	0,069	13,6775	0,5207	25,882	65,48	39,6
ул. Сивко, 9	ул. Сивко, 9	0,15	0	0,025	4,6085	0,1741	26,598	66,29	39,69
ул. Ростинская, 9	ул. Ростинская, 9	0,319	0	0,054	9,7142	0,3717	25,97	72,49	46,52
ул. Ростинская, 4	ДОУ 38	0,073	0	0,007	2,3089	0,0795	24,732	71,38	46,64
ул. Нахимова, 34	ул. Нахимова, 34	0,313	0	0,051	9,7387	0,3623	24,76	70,82	46,06
ул. Нахимова, 62	АДМ.ЗД., ГАРАЖ, СКЛАД	0,109	0	0	3,4595	0,1082	24,208	80,91	56,7

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Сафонова, 37	шк. 38	0,269	0	0,018	8,2091	0,2855	27,217	64,05	36,84
ул. Сивко, 9/4	ул. Сивко, 9/4	0,457	0	0,084	13,8289	0,5396	26,124	66,31	40,19
ул. Сивко, 3	ул. Сивко, 3	0,234	0	0,047	7,2899	0,2791	27,188	71,24	44,05
ул. Нахимова, 32	ул. Нахимова, 32	0,241	0	0,035	7,36	0,275	25,577	63,92	38,34
ул. Нахимова, 30	ул. Нахимова, 30	0,217	0	0,037	6,6369	0,2529	26,431	63,1	36,67
ул. Сафонова, 39	ул. Сафонова, 39	0,257	0	0,047	8,0135	0,3021	26,621	60,25	33,63
ул. Лобова, 18	Мастерская	0,024	0	0	0,8126	0,0237	21,158	52,77	31,61
ул. Лобова, 18	МУК	0,14	0	0,002	4,6058	0,1407	19,103	50,66	31,55
ул. Лобова, 18	Гаражи	0,1	0	0	3,1754	0,0994	21,701	52,65	30,95
ул. Лобова, 24	ул. Лобова, 24	0,047	0	0	1,4977	0,0467	22,61	52,72	30,11
ул. Лобова, 37	ул. Лобова, 37	0,244	0	0,029	7,3501	0,2737	19,143	51,35	32,2
пер. Арктический, 9	пер. Арктический, 9	0,144	0,024	0	5,0881	0,1693	21,852	50,44	28,59
ул. Дежнева д.18	ул. Дежнева д.18	0,088	0	0,012	2,6971	0,0999	22,213	69,95	47,73
ул. Лобова, 35	ул. Лобова, 35	0,256	0	0,044	7,8709	0,3001	19,389	49,68	30,29
ул. Лобова, 43	ул. Лобова, 43	0,162	0	0,031	4,8611	0,1934	20,873	53,47	32,59
ул. Лобова, 43/3	ул. Лобова, 43/3	0,088	0	0,01	2,6351	0,0981	21,931	54,4	32,47
ул. Лобова, 46	ул. Лобова, 46	0,206	0	0,044	6,1096	0,2502	23,469	57,51	34,04
ул. Набережная, 15	ул. Набережная, 15	0,073	0	0,01	2,2349	0,0828	21,938	58,07	36,14
ул. Нахимова, 22	ул. Нахимова, 22	0,149	0	0,03	4,499	0,1792	21,278	53,98	32,71
ул. Нахимова, 25	ул. Нахимова, 25	0,134	0	0,028	4,1393	0,1624	17,819	51,89	34,08
ул. Нахимова, 5	ул. Нахимова, 5	0,133	0	0,02	4,1639	0,1525	21,594	54,7	33,1
пер. Разина, 3	пер. Разина, 3	0,051	0	0	1,5883	0,0509	21,009	53,56	32,55
ул. Ростинская, 1	ул. Ростинская, 1	0,332	0	0,06	10,2201	0,3906	24,758	71,69	46,93
ул. Ростинская, 3	ул. Ростинская, 3	0,459	0	0,076	14,1673	0,5333	23,946	75,7	51,75
ул. Ростинская, 7	ул. Ростинская, 7	0,313	0	0,049	9,5785	0,3607	25,274	72,67	47,4
ул. Сивко, 9/1	ул. Сивко, 9/1	0,152	0	0,024	4,5794	0,1755	26,652	66,62	39,97
ул. Ушакова, 4	ул. Ушакова, 4	0,146	0	0,027	4,5552	0,1726	20,968	49,65	28,68
ул. Лобова, 51	СПОРТКОМПЛЕКС ВЕНТ	0	0,554	0	14,874	0,5909	24,632	67,72	43,09

Котельная «Северная»

ул. Свердлова д.50	ул. Свердлова д.50	0,184	0	0,036	2,3463	0,2202	64,446	73,92	9,47
ул. Свердлова д.48	ул. Свердлова д.48	0,188	0	0,013	2,4707	0,2012	64,155	71,05	6,89
ул. Свердлова д.46	МБДОУ № 90	0,148	0	0,009	2,0023	0,157	63,584	65,43	1,85
ул. Свердлова, 46а	ул. Свердлова, 46а	0,212	0	0,043	2,7185	0,2551	64,488	71,53	7,04
ул. Гаджиева, 16	ул. Гаджиева, 16	0,258	0	0,039	3,2801	0,297	35,326	60,9	25,58
ул. Гаджиева, 12	ул. Гаджиева, 12	0,269	0	0,042	3,4322	0,3114	34,641	67,98	33,34
ул. Гаджиева, 14	ул. Гаджиева, 14	0,421	0	0,09	5,5048	0,5142	32,882	67,24	34,36

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Гаджиева д.7	ул. Гаджиева д.7	0,249	0	0,038	3,21	0,2875	34,098	67,08	32,98
ул. Гаджиева д.5	ул. Гаджиева д.5	0,202	0	0,034	2,7299	0,236	34,142	67,61	33,47
ул. Гаджиева, 9	ул. Гаджиева, 9	0,209	0	0,034	2,7012	0,2438	33,88	63,74	29,86
ул. Гаджиева д.11	ул. Гаджиева д.11	0,207	0	0,035	2,7072	0,2429	33,735	59,78	26,05
ул. Гаджиева, 13	ул. Гаджиева, 13	0,291	0	0,042	3,86	0,3338	33,829	59,89	26,06
ул. Гаджиева д.7а	МБДОУ № 80	0,086	0	0,006	1,1292	0,0922	34,062	61,87	27,81
ул. Гаджиева, 8	ул. Гаджиева, 8	0,285	0	0,032	3,6595	0,3183	32,982	67,63	34,65
ул. Гагарина д.24	ул. Гагарина д.24	0,193	0	0,032	2,4948	0,2264	32,429	66,35	33,92
пр. Героев-Североморцев, 45	Магазины (3), кафе, обувная мастерская, «Восточный экспресс банк»	0,085	0	0,026	1,1206	0,1114	32,39	65,68	33,29
пр. Г. Североморцев д.43	пр. Г. Североморцев д.43	0,284	0	0,033	3,8305	0,3181	32,355	65,66	33,3
ул. Гагарина д.22	ул. Гагарина д.22	0,143	0	0,022	1,8529	0,1659	32,371	66,13	33,76
ул. Гагарина д.20	ул. Гагарина д.20	0,254	0	0,042	3,3124	0,2976	32,157	64,18	32,02
пр. Г. Североморцев д.43а	МБДОУ № 74	0,084	0	0,006	1,1098	0,0905	32,176	64,63	32,45
ул. Гагарина д.18	ул. Гагарина д.18	0,249	0	0,045	3,2728	0,2957	31,918	62,47	30,55
пр. Г. Североморцев д.35	ИП Гусарова, ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской обл., ж/д	0,175	0	0,03	2,3246	0,2062	31,716	63,05	31,34
пр. Героев-Североморцев, 33а	ТЦ "Мир", кафе	0,231	0,223	0	4,8762	0,4557	31,272	60,67	29,4
пр. Г. Североморцев д.37	пр. Г. Североморцев д.37	0,241	0	0,043	3,2083	0,2857	31,637	63,61	31,97
пр. Г. Североморцев д.39	пр. Г. Североморцев д.39	0,19	0	0,029	2,58	0,2202	31,69	65,58	33,89
ул. Свердлова д.54	ул. Свердлова д.54	0,139	0	0,022	1,7804	0,161	35,229	64,54	29,31
ул. Свердлова, 58	ул. Свердлова, 58	0,137	0	0,023	1,7525	0,16	35,172	66,52	31,35
ул. Свердлова д.56	ул. Свердлова д.56	0,198	0	0,041	2,5649	0,2392	35,068	68,57	33,5
ул. Гаджиева д.14а	Детский Сад №85	0,132	0	0,01	1,7334	0,1419	35,129	69,44	34,32
ул. Гаджиева д.10а	Детский Сад №84	0,152	0	0,01	2,0039	0,1619	35,135	69,62	34,48
ул. Хлобыстова, 35	ул. Хлобыстова, 35	0,18	0	0,034	2,3488	0,214	34,903	70,65	35,74
ул. Хлобыстова, 39	ул. Хлобыстова, 39	0,186	0	0,035	2,4116	0,2211	34,892	69,91	35,01
ул. Хлобыстова, 37	ул. Хлобыстова, 37	0,19	0	0,034	2,5037	0,2241	34,698	69,32	34,62
ул. Хлобыстова, 41а	Баня МУП "мурманский продовольственно-вещевой рынок"	0,116	0,032	0,153	2,3019	0,3012	34,63	68,59	33,96
ул. Хлобыстова, 33	ул. Хлобыстова, 33	0,176	0	0,034	2,3118	0,21	34,699	70,49	35,79
ул. Хлобыстова, 31	ул. Хлобыстова, 31	0,374	0	0,087	4,9873	0,4606	34,566	69,99	35,42
ул. Хлобыстова д.29	ул. Хлобыстова д.29	0,19	0	0,031	2,5116	0,221	34,834	70,8	35,97

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Хлобыстова д.27	ул. Хлобыстова д.27	0,19	0	0,001	2,5175	0,1912	34,801	71,06	36,26
ул. Хлобыстова д.23	ул. Хлобыстова д.23	0,181	0	0,023	2,3852	0,2041	34,74	71,27	36,53
ул. Хлобыстова д.25	ул. Хлобыстова д.25	0,193	0	0,031	2,5946	0,2242	34,366	70,3	35,93
ул. Гаджиева д.6а	управление ХЭО, Школа №11	0,324	0	0,013	4,5412	0,3371	34,295	69,7	35,41
пр. Г. Североморцев, 59	пр. Г. Североморцев, 59	0,183	0	0,039	2,4425	0,2221	34,407	70,3	35,89
пр. Г. Североморцев д.57	пр. Г. Североморцев д.57	0,19	0	0,032	2,552	0,2221	34,324	70,76	36,43
пр. Г. Североморцев д.61/21	пр. Г. Североморцев д.61/21	0,235	0	0,036	3,239	0,2706	34,346	71,05	36,71
пр. Героев-Североморцев, 63/24	УМВД России по г. Мурманску Административное здание	0,299	0	0,004	4,0897	0,3092	23,537	62,76	39,22
пр. Г. Североморцев д.65	пр. Г. Североморцев д.65	0,213	0	0,041	2,864	0,2587	23,21	62,74	39,53
пр. Г. Североморцев д.67	пр. Г. Североморцев д.67	0,212	0	0,047	2,8609	0,2637	23,208	62,71	39,5
пр. Г. Североморцев д.69	пр. Г. Североморцев д.69	0,234	0	0,046	3,3129	0,285	22,6	62,55	39,95
пр. Г. Североморцев д.73	пр. Г. Североморцев д.73	0,235	0	0,041	3,2286	0,2812	22,83	62,72	39,89
ул. Хлобыстова д.30	ул. Хлобыстова д.30	0,234	0	0,041	3,3523	0,2798	22,556	62,25	39,69
ул. Хлобыстова, 26	МУП "МРИВЦ" и ФКУ "ЦХиСО УМВД России по МО", ГОУ "МФЦ МО"	0,14	0	0,003	1,9661	0,1461	23,239	62,57	39,33
пр. Г. Североморцев, 71	пр. Г. Североморцев, 71	0,202	0	0,03	2,735	0,2365	23,192	62,94	39,75
пр. Героев-Североморцев, 77	Универсам	0,111	0,126	0,019	2,4896	0,2582	23,024	62,97	39,95
пр. Г. Североморцев д.79	пр. Г. Североморцев д.79	0,235	0	0,044	3,1812	0,2841	22,995	63,39	40,4
пр. Г. Североморцев д.75	пр. Г. Североморцев д.75	0,408	0	0,06	5,6274	0,4765	22,943	63,31	40,37
пр. Г. Североморцев д.81	пр. Г. Североморцев д.81	0,233	0	0,041	3,1833	0,2791	22,911	63,53	40,62
пр. Ивченко д.3	пр. Ивченко д.3	0,213	0	0,043	2,9267	0,2606	22,982	63,27	40,28
пр. Г. Североморцев д.83/1	пр. Г. Североморцев д.83/1	0,435	0	0,071	6,0831	0,5158	22,344	63,05	40,71
ул. Хлобыстова д.28к1	ул. Хлобыстова д.28к1	0,599	0	0,13	7,9411	0,7403	24,413	62,95	38,53
ул. Хлобыстова д.28к2	ж/д, прачечная	0,742	0	0,097	9,7902	0,8545	24,807	62,87	38,06
ул. Хлобыстова, 32	ООО "ОБУВЩИК" Мастерская по рем. обуви, ОАО "Аптека первая", ж/д	1,01	0	0,157	13,3693	1,1958	24,827	62,93	38,1
ул. Гагарина, 49	ул. Гагарина, 49	0,328	0	0,044	4,2578	0,3739	32,552	63,28	30,72
ул. Гагарина д.47к2	ул. Гагарина д.47к2	0,356	0	0,064	4,7143	0,4217	32,395	55,05	22,66
ул. Гагарина д.47к1	ул. Гагарина д.47к1	0,258	0	0,044	3,4646	0,3028	32,469	52,24	19,77
ул. Гагарина д.45	ул. Гагарина д.45	0,264	0	0,042	3,6506	0,3061	32,709	52,47	19,76
ул. Свердлова д.40к2	ул. Свердлова д.40к2	0,751	0	0,15	9,6418	0,9076	62,816	71	8,18
ул. Свердлова, 40/1	ул. Свердлова, 40/1	0,205	0	0,027	2,654	0,2329	62,667	71,73	9,06
ул. Свердлова, 42/1	ул. Свердлова, 42/1	0,186	0	0,031	2,4183	0,2175	62,8	70,88	8,08

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Свердлова, 42/2	ул. Свердлова, 42/2	0,3	0	0,056	3,915	0,3566	62,562	72,9	10,33
ул. Свердлова, 44/1	ул. Свердлова, 44/1	0,304	0	0,05	3,9925	0,3546	62,367	73,83	11,46
ул. Свердлова, 44/2	ул. Свердлова, 44/2	0,211	0	0,032	2,7912	0,2435	62,312	75,28	12,97
ул. Свердлова, 44/3	ул. Свердлова, 44/3	0,204	0	0,03	2,7028	0,2346	62,251	75,42	13,17
ул. Гагарина, 35	ул. Гагарина, 35	0,299	0	0,055	3,8887	0,3563	61,956	70,27	8,31
ул. Гагарина, 33	ул. Гагарина, 33	0,199	0	0,033	2,5798	0,233	61,833	69,7	7,87
ул. Гагарина, 37	ул. Гагарина, 37	0,202	0	0,028	2,6212	0,2314	62,221	69,65	7,43
ул. Гагарина, 39	ул. Гагарина, 39	0,39	0	0,075	5,1006	0,4676	61,946	70,49	8,54
ул. Гагарина, 41	ул. Гагарина, 41	0,206	0	0,026	2,7071	0,2329	61,897	76,35	14,45
ул. Гагарина, 39	ул. Гагарина, 39	0,39	0	0,075	5,14	0,4672	61,811	73,35	11,53
ул. Миронова д.15/32	ул. Миронова д.15/32	0,303	0	0,061	3,9971	0,3674	22,686	65,45	42,77
ул. Миронова, 14	ул. Миронова, 14	0,187	0	0,036	2,4602	0,2253	22,637	61,5	38,86
ул. Миронова д. 12	ул. Миронова д. 12	0,301	0	0,065	4,0914	0,3687	22,599	65,76	43,16
ул. Гагарина д.25к2	ул. Гагарина д.25к2	0,299	0	0,058	4,1254	0,3598	22,43	52,4	29,97
ул. Миронова д.1	ул. Миронова д.1	0,253	0	0,048	3,4082	0,3041	22,213	49,74	27,53
ул. Гагарина д.25	ул. Гагарина д.25	0,279	0	0,032	3,8537	0,3143	22,168	48	25,83
ул. Миронова д.5	МБОУ СОШ № 44	0,287	0	0,017	3,836	0,3076	22,421	50,08	27,66
ул. Миронова д.13	ул. Миронова д.13	0,259	0	0,049	3,4375	0,311	22,543	60,31	37,77
ул. Бредова, 11	ул. Бредова, 11	0,032	0	0	0,4645	0,0325	22,266	58,93	36,66
ул. Бредова, 7	ул. Бредова, 7	0,032	0	0	0,5039	0,0318	22,086	57,31	35,23
ул. Бредова, 2	ул. Бредова, 2	0,039	0	0	0,6116	0,0356	22,005	53,15	31,15
ул. Бредова, 14	ул. Бредова, 14	0,019	0	0,01275	0,2536	0,032	22,702	54,45	31,75
ул. Бредова, 12	ул. Бредова, 12	0,019	0	0,01275	0,2579	0,0319	22,701	54,2	31,5
ул. Бредова, 20	ул. Бредова, 20	0,051	0	0	0,7344	0,0516	22,638	53,57	30,93
ул. Бредова, 12	ул. Бредова, 12	0,1615	0	0,025	2,1749	0,1881	22,703	55,44	32,74
ул. Бредова, 12	ул. Бредова, 12	0,1615	0	0,025	2,1468	0,1882	22,668	53,9	31,23
ул. Миронова, 8а	Магазины ООО "КЛАССИК " и ЧП Яковлева , МАУК "Мурманские городские парки и скверы"	0,067	0	0,005	0,9339	0,0728	22,222	61,54	39,32
ул. Миронова, д.6	ул. Миронова, д.6	0,301	0	0,066	4,0954	0,3721	21,454	61,27	39,82
ул. Миронова, д.8	ул. Миронова, д.8	0,317	0	0,035	4,2507	0,3562	22,222	59,42	37,2
ул. Миронова д.4	ул. Миронова д.4	0,296	0	0,062	3,9599	0,362	22,11	57,3	35,19
ул. Гагарина, 27	ул. Гагарина, 27	0,201	0	0,04	2,7509	0,244	21,843	58,03	36,19
ул. Гагарина д.29	ул. Гагарина д.29	0,201	0	0,039	2,776	0,243	21,729	60,77	39,04
ул. Гагарина, 31	ул. Гагарина, 31	0,202	0	0,039	2,8487	0,2441	21,388	61,79	40,4

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Миронова д.3	ул. Миронова д.3	0,283	0	0,067	3,7883	0,3533	22,342	56,58	34,24
ул. Миронова, 10	ул. Миронова, 10	0,569	0	0,165	7,5816	0,742	22,286	56,92	34,64
пер. Капустина, 5	пер. Капустина, 5	0,04	0	0	1,7256	0,0393	2,294	36,39	34,09
пер. Капустина, 3	пер. Капустина, 3	0,066	0	0	2,848	0,0648	0,138	34,29	34,15
пер. Капустина, 4	пер. Капустина, 4	0,053	0	0	2,2864	0,0523	1,25	35,4	34,15
пер. Капустина, 2	пер. Капустина, 2	0,04	0	0	1,7299	0,0388	0,117	33,98	33,86
ул. Бредова, 21	ул. Бредова, 21	0,032	0	0	1,3807	0,0317	7,354	37,63	30,27
ул. Бредова, 17	ул. Бредова, 17	0,065	0	0	2,8051	0,0637	6,095	35,39	29,3
ул. Бредова, 19	ул. Бредова, 19	0,033	0	0	1,4238	0,0325	6,435	36,03	29,59
ул. Свердлова, 24	ул. Свердлова, 24	0,222	0	0,033	2,9626	0,2586	20,927	60,23	39,31
ул. Подстаницкого, 20а	ул. Подстаницкого, 20а	0,129	0	0,024	1,7269	0,1553	20,325	57,74	37,41
ул. Подстаницкого д.20	ул. Подстаницкого д.20	0,181	0	0,03	2,4219	0,2144	20,254	56	35,74
ул. Подстаницкого, 18	ул. Подстаницкого, 18	0,234	0	0,029	3,1536	0,2674	20,034	55,39	35,36
ул. Подстаницкого, 16	ул. Подстаницкого, 16	0,235	0	0,014	3,1476	0,2533	20,152	55,16	35,01
ул. Бредова, 5	ул. Бредова, 5	0,203	0	0,026	2,7652	0,2329	20,239	54,6	34,37
ул. Подстаницкого, 12	ул. Подстаницкого, 12	0,227	0	0,024	3,0427	0,2552	20,19	54,08	33,89
ул. Подстаницкого, 10	ул. Подстаницкого, 10	0,23	0	0,013	3,093	0,2473	20,13	50,7	30,56
ул. Подстаницкого, 6	ул. Подстаницкого, 6	0,229	0	0,015	3,0893	0,2484	19,918	48,28	28,36
ул. Подстаницкого, 4	ул. Подстаницкого, 4	0,225	0	0,015	3,0471	0,2444	19,756	44,57	24,82
ул. Гагарина, 21	ДМЦ "ОКЕАН"	0,257	0	0,001	3,7103	0,2634	19,565	45,25	25,68
ул. Гагарина, 19	ИП Мурдасов Сергей Борисович (ООО "МГК"), ж/д	0,27	0	0,035	3,7503	0,3099	19,773	43,26	23,49
ул. Подстаницкого, 2	ул. Подстаницкого, 2	0,242	0	0,037	3,3695	0,2834	19,774	43,61	23,84
ул. Свердлова д.26к2	ул. Свердлова д.26к2	0,248	0	0,044	3,2742	0,2957	21,493	62,89	41,4
ул. Свердлова д.28	ул. Свердлова д.28	0,121	0	0,015	1,6116	0,1377	21,526	66,08	44,56
ул. Свердлова д.30к2	ул. Свердлова д.30к2	0,243	0	0,049	3,2623	0,2953	21,489	64,4	42,91
ул. Свердлова д.30	ул. Свердлова д.30	0,217	0	0,04	2,9006	0,2602	21,494	66,86	45,37
ул. Свердлова д.26к3	детский сад № 65	0,093	0,023	0,014	1,6287	0,1312	21,373	57,56	36,19
ул. Свердлова д.26	ул. Свердлова д.26	0,121	0	0,013	1,6153	0,1357	21,583	63,06	41,48
ул. Свердлова д.40к3	ул. Свердлова д.40к3	0,193	0	0,035	2,4685	0,2286	63,335	72,31	8,97
ул. Свердлова, 40/5	ул. Свердлова, 40/5	0,296	0	0,057	3,837	0,3535	63,137	70,71	7,58
ул. Свердлова д.40к4	ул. Свердлова д.40к4	0,144	0	0,017	1,8804	0,1611	63,198	71,65	8,45
ул. Гаджиева, 4	ул. Гаджиева, 4	0,187	0	0,031	2,4237	0,2193	32,348	66,75	34,4
пр. Г. Североморцев, 51	пр. Г. Североморцев, 51	0,246	0	0,044	3,2331	0,2918	31,737	67,52	35,78
пр. Г. Североморцев д.49	пр. Г. Североморцев д.49	0,273	0	0,032	3,664	0,3069	31,712	67,42	35,71
пр. Г. Североморцев д.53	пр. Г. Североморцев д.53	0,245	0	0,053	3,3532	0,299	31,654	68,37	36,72

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр. Г. Североморцев, 55	пр. Г. Североморцев, 55	0,187	0	0,035	2,5441	0,223	31,724	68,3	36,57
ул. Гаджиева, 6	ул. Гаджиева, 6	0,367	0	0,077	4,8138	0,4457	32,463	67,44	34,98
ул. Гаджиева, 2/47	ул. Гаджиева, 2/47	0,276	0	0,039	3,6084	0,3166	32,042	66,64	34,6
ул. Свердлова, 74	ул. Свердлова, 74	0,1302	0	0,0224	1,7218	0,1545	24,93	63,11	38,18
ул. Свердлова д.66	ул. Свердлова д.66	0,128	0	0,0235	1,7088	0,1534	24,866	62,99	38,12
ул. Свердлова д.66	ул. Свердлова д.66	0,128	0	0,0235	1,705	0,1534	24,881	62,44	37,56
ул. Свердлова д.68	ул. Свердлова д.68	0,1365	0	0,021	1,8347	0,1595	24,838	63,02	38,18
ул. Свердлова д.68	ул. Свердлова д.68	0,1365	0	0,021	1,8402	0,1595	24,775	62,93	38,15
ул. Свердлова д.70	ул. Свердлова д.70	0,236	0	0,0205	3,2074	0,2601	24,321	63,31	38,99
ул. Свердлова д.70	ул. Свердлова д.70	0,236	0	0,0205	3,19	0,26	24,618	63,06	38,44
ул. Свердлова, 74	ул. Свердлова, 74	0,1302	0	0,0224	1,7296	0,1546	24,812	64	39,19
ул. Свердлова, 74	ул. Свердлова, 74	0,1302	0	0,0224	1,7249	0,1546	24,873	63,68	38,81
ул. Свердлова, 74	ул. Свердлова, 74	0,1302	0	0,0224	1,7223	0,1546	24,915	63,47	38,55
ул. Свердлова д.72	ул. Свердлова д.72	0,2055	0	0,0305	2,7508	0,2396	24,583	63,44	38,86
ул. Свердлова д.72	ул. Свердлова д.72	0,2055	0	0,0305	2,7382	0,2395	24,68	63,85	39,17
ул. Свердлова, 74	ул. Свердлова, 74	0,1302	0	0,0224	1,727	0,1546	24,837	63,88	39,05
пр. Ивченко д.15	Гимназия № 9	0,412	0,6	0,016	10,2759	1,035	24,232	62,9	38,67
пр. Ивченко, 19	пр. Ивченко, 19	0,133	0	0,015	1,7998	0,1502	24,171	64,69	40,52
пр. Ивченко д.13	Детский Сад №63	0,114	0,041	0,008	1,8999	0,1648	24,059	63,36	39,3
пр. Ивченко д.5	пр. Ивченко д.5	0,1297	0	0,023	1,854	0,1559	21,753	62,49	40,73
пр. Ивченко д.5	пр. Ивченко д.5	0,1297	0	0,023	1,8401	0,1559	21,842	62,53	40,69
пр. Ивченко д.5	пр. Ивченко д.5	0,1297	0	0,023	1,8264	0,1557	22,204	62,97	40,77
пр. Ивченко д.9	пр. Ивченко д.9	0,261	0	0,05	3,613	0,3152	23,833	64,31	40,48
пр. Ивченко д.7	УФМС России по Мурманской области и магазины ООО "АЛЪЯНС-НОРД" и ИП Поликашкин Ф.И. ДЮСШ единоборств № 19	0,055	0	0,007	0,7876	0,0628	23,859	64,17	40,31
пр. Ивченко д.11	Детский Сад №119	0,122	0	0,011	1,7018	0,135	23,957	63,61	39,65
пр. Ивченко д.17	пр. Ивченко д.17	0,1618	0	0,0315	2,2744	0,1957	23,838	64,14	40,3
пр. Ивченко д.17	пр. Ивченко д.17	0,1618	0	0,0315	2,3112	0,1965	22,721	63,19	40,47
пр. Ивченко д.17	пр. Ивченко д.17	0,1618	0	0,0315	2,294	0,1965	22,873	62,8	39,93
пр. Ивченко д.17	пр. Ивченко д.17	0,1618	0	0,0315	2,2721	0,1961	23,46	63,48	40,02
ул. Хлобыстова, 34	Пожарное депо ГОУ "Мурманское подразделение ГПС мурманской области"	0,122	0	0,011	1,6229	0,1347	25,198	61,86	36,66

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр. Г. Североморцев д.70а	пр. Г. Североморцев д.70а	0,269	0	0,0014	3,6328	0,2762	23,188	62,77	39,58
пр. Г. Североморцев д.72	пр. Г. Североморцев д.72	0,301	0	0,057	4,0587	0,3645	23,194	63,45	40,26
пр. Г. Североморцев д.76к1	пр. Г. Североморцев д.76к1	0,2795	0	0,2275	3,7815	0,5133	23,081	63,33	40,25
пр. Г. Североморцев д.76к1	пр. Г. Североморцев д.76к1	0,2795	0	0,2275	3,7917	0,5133	23,05	63,41	40,36
пр. Г. Североморцев д.78к1	пр. Г. Североморцев д.78к1	0,2677	0	0,0537	3,9193	0,3333	18,209	60,99	42,78
пр. Г. Североморцев д.78к1	пр. Г. Североморцев д.78к1	0,2677	0	0,0537	3,835	0,3319	19,166	61,82	42,65
пр. Г. Североморцев д.78к1	пр. Г. Североморцев д.78к1	0,2677	0	0,0537	3,6644	0,3275	22,85	63,48	40,63
ул. Хлобыстова д.18	ул. Хлобыстова д.18	0,298	0	0,052	4,1026	0,3563	23,012	64,75	41,73
ул. Хлобыстова, 20/1	ул. Хлобыстова, 20/1	0,383	0	0,078	5,2563	0,4692	22,962	64,23	41,27
пр. Г. Североморцев д.76к3	Школа № 41(48)	0,373	0	0,014	5,1761	0,3952	22,863	66,29	43,43
пр. Г. Североморцев д.76к2	пр. Г. Североморцев д.76к2	0,197	0	0,0395	2,6795	0,2411	22,893	65,09	42,2
пр. Г. Североморцев д.76к2	пр. Г. Североморцев д.76к2	0,197	0	0,0395	2,6711	0,2411	22,977	64,27	41,3
пр. Г. Североморцев д.78к5	Д/САД № 27	0,145	0	0,01	2,0872	0,1582	22,692	66,14	43,45
пр. Г. Североморцев д.78к2	пр. Г. Североморцев д.78к2	0,152	0	0,011	2,0956	0,1664	22,712	65,61	42,9
пр. Г. Североморцев д.78к2	пр. Г. Североморцев д.78к2	0,301	0	0,068	4,1685	0,3759	22,589	66,07	43,48
ул. Лобова д.9к6	Прогимназия № 51	0,188	0,08	0,008	3,2983	0,2803	22,5	67,35	44,85
пр. Г. Североморцев д.78к3	пр. Г. Североморцев д.78к3	0,449	0	0,093	6,329	0,5522	22,383	66,81	44,43
пр. Г. Североморцев д.78к4	пр. Г. Североморцев д.78к4	0,2	0	0,038	2,7574	0,2439	21,333	66,55	45,22
ул. Лобова д.5	ул. Лобова д.5	0,299	0	0,065	4,0684	0,3716	22,117	66,34	44,22
ул. Лобова д.9 к2	ул. Лобова д.9 к2	0,201	0	0,036	2,8329	0,2427	21,267	67,74	46,48
ул. Лобова, 9/3	ул. Лобова, 9/3	0,199	0	0,039	2,7615	0,2439	21,222	67,99	46,76
ул. Лобова д.9 к4	ул. Лобова д.9 к4	0,337	0	0,052	4,699	0,3992	20,893	67,56	46,67
ул. Лобова д.9 к5	ул. Лобова д.9 к5	0,158	0	0,0307	2,2062	0,1933	20,991	67,66	46,66
ул. Лобова д.9 к5	ул. Лобова д.9 к5	0,158	0	0,0307	2,2157	0,1934	20,84	67,31	46,47
ул. Лобова д.9 к5	ул. Лобова д.9 к5	0,158	0	0,0307	2,2297	0,1934	20,666	66,65	45,98
ул. Хлобыстова д.14к4	ул. Хлобыстова д.14к4	0,296	0	0,062	4,2111	0,3668	20,653	66,01	45,36
ул. Хлобыстова д.14к3	ул. Хлобыстова д.14к3	0,201	0	0,042	2,8934	0,2496	20,234	65,18	44,95
ул. Хлобыстова д.14к2	ул. Хлобыстова д.14к2	0,179	0	0,037	2,5878	0,2215	20,371	65,48	45,11
ул. Хлобыстова д.16к3	ул. Хлобыстова д.16к3	0,186	0	0,032	2,6604	0,2239	20,326	64,86	44,53
ул. Хлобыстова, 16/1	ул. Хлобыстова, 16/1	0,17	0	0,013	2,4531	0,1883	20,219	64,36	44,14
ул. Хлобыстова, 14/1	ул. Хлобыстова, 14/1	0,298	0	0,038	4,3538	0,3453	20,11	64,52	44,42
ул. А. Невского д.92	ул. А. Невского д.92	0,143	0	0,016	1,8594	0,1601	31,443	70,89	39,45
ул. А. Невского д.88	ул. А. Невского д.88	0,248	0	0,046	3,2708	0,2957	31,423	71,75	40,33
ул. А. Невского д.98	ул. А. Невского д.98	0,261	0	0,042	3,5248	0,3049	31,027	67,22	36,19
пр. Г. Североморцев д.58	пр. Г. Североморцев д.58	0,229	0	0,035	3,0519	0,2658	31,269	65,56	34,29
пр. Г. Североморцев д.56	пр. Г. Североморцев д.56	0,273	0	0,036	3,7182	0,3108	31,167	67,5	36,34

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Кирпичная, 2	Детская музыкальная школа №3	0,041	0	0,001	0,638	0,0409	31,211	69,05	37,84
ул. Кирпичная, 3	Мастерская ООО "Мастер"	0,019	0	0	0,2917	0,0192	31,241	69,9	38,66
ул. А. Невского д.96	ул. А. Невского д.96	0,066	0	0,006	3,0306	0,0722	3,122	40,28	37,15
ул. А. Невского, 94	ул. А. Невского, 94	0,047	0	0,003	2,1597	0,0499	2,834	42,57	39,74
ул. Кирпичная, 8	ул. Кирпичная, 8	0,061	0	0,006	2,8307	0,0666	1,802	42,15	40,35
ул. А. Невского, 90	ул. А. Невского, 90	0,047	0	0,002	2,1819	0,0487	1,478	43,01	41,53
ул. Кирпичная, 12	ул. Кирпичная, 12	0,06	0	0,007	2,8069	0,0663	1,16	42,92	41,76
ул. Кирпичная, 6	ул. Кирпичная, 6	0,056	0	0,005	2,6961	0,059	0,145	48,11	47,97
ул. Невского, 86	ГООУ СПО "МСК"	1,476	0	0,02	19,5746	1,5168	28,678	71,34	42,67
пр. Героев-Североморцев. 33	ММБУ "УОДОМС города Мурманска" Здание администрации	0,194	0	0,003	2,5684	0,1981	61,744	81,2	19,45
ул. Ч. Лучинского д.21	ММУП "Комбинат школьного питания", ж/д	0,605	0,992	0,044	15,4965	1,6469	27,783	65,93	38,15
ул. Ч. Лучинского д.27	ул. Ч. Лучинского д.27	0,303	0	0,065	4,0566	0,3694	27,953	69,3	41,34
ул. А. Невского д.87	ул. А. Невского д.87	0,236	0	0,04	3,0957	0,2788	29,834	71,13	41,3
ул. А. Невского д.83	ул. А. Невского д.83	0,202	0	0,038	2,6771	0,2428	29,5	71,83	42,33
ул. А. Невского д.79	ул. А. Невского д.79	0,301	0	0,053	4,0253	0,3577	29,408	71,51	42,11
ул. Невского, 81	ООО "ЕВРО-ЛИНИЯ" и Парикмахерская ООО "ЛОКОН"	0,017	0	0,0175	0,3039	0,0341	29,428	71,46	42,03
ул. А. Невского д.75	ул. А. Невского д.75	0,201	0	0,039	2,6904	0,2428	29,262	71,74	42,48
ул. А. Невского д.73	ул. А. Невского д.73	0,317	0	0,062	4,31	0,3838	28,601	72,21	43,61
ул. А. Невского д.71	ул. А. Невского д.71	0,39	0	0,08	5,3727	0,4766	27,933	71,35	43,41
ул. А. Невского, 69/51	ул. А. Невского, 69/51	0,274	0	0,058	3,8601	0,3355	28,334	72,48	44,15
ул. А. Невского д.89	ул. А. Невского д.89	0,301	0	0,064	4,0634	0,3688	29,202	70,96	41,76
ул. А. Невского д.85а	МБДОУ № 88	0,136	0	0,011	1,954	0,1485	29,259	71,65	42,39
ул. А. Невского д.82	ул. А. Невского д.82	0,299	0	0,055	3,9676	0,3576	29,612	72,27	42,66
ул. А. Невского д.80	ул. А. Невского д.80	0,298	0	0,052	4,0244	0,3531	29,613	71,71	42,1
ул. Инженерная д.1	ул. Инженерная д.1	0,402	0	0,088	5,3388	0,4962	28,897	72,12	43,22
ул. Инженерная д.3	ул. Инженерная д.3	0,393	0	0,082	5,2305	0,4808	28,982	72,85	43,87
ул. Николваева д.6	ул. Николваева д.6	0,3	0	0,056	4,1421	0,3617	27,268	70,17	42,9
ул. Инженерная д.5	ул. Инженерная д.5	0,393	0	0,085	5,2666	0,4837	28,887	72,82	43,93
ул. Николваева д.4	ул. Николваева д.4	0,325	0	0,061	4,4645	0,3904	28,733	73,8	45,07
ул. Николваева д.8	ул. Николваева д.8	0,299	0	0,061	4,2356	0,3632	28,668	72,54	43,87
ул. Инженерная, 2а	ГООУ СПО "МСК"	0,462	0	0,02	6,2192	0,489	29,184	70,8	41,61

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Николваева д.13	ул. Николваева д.13	0,261	0	0,042	3,4556	0,3059	29,626	73,64	44,02
ул. Николваева д.15	ул. Николваева д.15	0,257	0	0,045	3,4594	0,3046	29,63	74,14	44,51
ул. Инженерная д.2	ул. Инженерная д.2	0,395	0	0,087	5,2664	0,4879	28,844	72,59	43,75
ул. Инженерная д.6	ул. Инженерная д.6	0,302	0	0,067	4,0794	0,3736	28,559	73,41	44,85
ул. Аскольдовцев д.47	ул. Аскольдовцев д.47	0,204	0	0,041	2,771	0,2484	28,526	73,29	44,77
ул. Аскольдовцев д.47а	ул. Аскольдовцев д.47а	0,199	0	0,033	2,7963	0,2348	28,513	75,43	46,91
ул. Аскольдовцев д.45	ул. Аскольдовцев д.45	0,2	0	0,045	2,7508	0,2482	28,357	74,18	45,82
ул. Аскольдовцев д.43	ул. Аскольдовцев д.43	0,301	0	0,071	4,2587	0,3756	28,334	75,34	47,01
пер. Казарменный д.19	ДЮСШ № 1	0,097	0	0	1,3737	0,0985	28,181	72,73	44,55
ул. Аскольдовцев, 41	ул. Аскольдовцев, 41	0,287	0	0,051	3,9921	0,3425	27,967	73,06	45,09
ул. Инженерная д.8	ул. Инженерная д.8	0,298	0	0,062	3,9817	0,3644	28,849	73,05	44,2
ул. Инженерная д.10	ул. Инженерная д.10	0,301	0	0,067	4,1235	0,3723	28,512	74,06	45,55
ул. Инженерная д.12	ул. Инженерная д.12	0,393	0	0,089	5,4426	0,4872	28,492	76,76	48,27
ул. Инженерная, 7	ул. Инженерная, 7	0,136	0	0,031	1,8476	0,1689	28,69	76,55	47,86
ул. Николаева, 1/9	ул. Николаева, 1/9	0,067	0	0,007	0,9256	0,0749	28,667	74,98	46,31
ул. Николаева д.3	ул. Николаева д.3	0,085	0	0,012	1,2292	0,098	28,571	75,23	46,66
ул. Николваева д.5	ул. Николваева д.5	0,064	0	0,01	0,9483	0,0747	28,556	74,93	46,38
ул. Николваева д.7	ул. Николваева д.7	0,087	0	0,012	1,2779	0,1	28,541	74,85	46,31
ул. Николваева д.9	ул. Николваева д.9	0,138	0	0,023	1,9965	0,1626	28,521	74,26	45,74
пр. Г. Североморцев д.60/97	пр. Г. Североморцев д.60/97	0,285	0	0,039	3,7404	0,3261	31,369	69,29	37,92
ул. А. Невского д.93	Школа № 41	0,289	0	0	3,8271	0,2918	30,898	70,55	39,65
пр. Г. Североморцев д.66/19	пр. Г. Североморцев д.66/19	0,391	0	0,083	5,1633	0,4775	30,707	70,67	39,97
ул. Хлобыстова д.17	ул. Хлобыстова д.17	0,388	0	0,001	5,145	0,393	30,588	71,57	40,98
ул. Хлобыстова д.15	ул. Хлобыстова д.15	0,386	0	0,079	5,1255	0,4686	30,535	72,09	41,55
ул. Хлобыстова д.13	ул. Хлобыстова д.13	0,36	0	0,081	4,7859	0,4445	30,43	72,24	41,81
ул. Хлобыстова д.11	ул. Хлобыстова д.11	0,367	0	0,074	4,8896	0,4446	30,374	71,4	41,03
ул. Хлобыстова, 9	ул. Хлобыстова, 9	0,201	0	0,037	2,7017	0,2402	30,291	70,46	40,17
ул. А. Невского д.77	МБДОУ № 89	0,127	0	0,009	1,7521	0,1373	30,186	71,63	41,44
ул. Хлобыстова д.5	ул. Хлобыстова д.5	0,189	0	0,036	2,5391	0,2271	30,086	70,45	40,36
ул. Хлобыстова д.7	ООО "Магазин ПРОГРЕСС", ж/д	0,281	0	0,036	3,8663	0,32	29,413	69,73	40,32
ул. Гончарова д.3	ММБУ "ЦОДЛ"	0,113	0	0,001	1,6486	0,1153	29,239	69,97	40,73
ул. Хлобыстова, 3	ул. Хлобыстова, 3	0,203	0	0,026	2,7494	0,2312	30,245	70,78	40,54
ул. Гончарова д.5	ул. Гончарова д.5	0,233	0	0,045	3,2294	0,2798	30,17	70,78	40,61
ул. Гончарова, 7	ул. Гончарова, 7	0,25	0	0,037	3,4185	0,2892	30,049	72,79	42,74
ул. Гончарова, 9	ул. Гончарова, 9	0,211	0	0,03	2,9113	0,243	30,046	73,07	43,02

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Гончарова, 15	ул. Гончарова, 15	0,255	0	0,048	3,591	0,3049	29,888	76,15	46,26
ул. Гончарова д.13	ул. Гончарова д.13	0,193	0	0,025	2,6984	0,2197	30,003	75,51	45,51
ул. Гончарова, 11	ул. Гончарова, 11	0,052815	0	0,037	0,7332	0,0902	30,069	74,45	44,38
ул. Ч. Лучинского д.19	ул. Ч. Лучинского д.19	0,213	0	0,042	2,912	0,2582	28,613	56,36	27,75
ул. Ч. Лучинского д.15	ул. Ч. Лучинского д.15	0,204	0	0,037	2,8743	0,2437	28,723	50,53	21,81
ул. Ч. Лучинского д.7	ул. Ч. Лучинского д.7	0,393	0	0,08	5,178	0,4764	27,329	60,01	32,68
ул. Ч. Лучинского д.5	ул. Ч. Лучинского д.5	0,436	0	0,089	5,8202	0,5304	26,2	62,57	36,37
ул. Ч. Лучинского д.3	МОУ СКОШИ № 1	0,197	0	0,006	2,628	0,2045	27,153	65,3	38,15
ул. Ч. Лучинского д.3б	СОШ № 18	0,39	0	0,012	5,3144	0,4046	26,877	68,49	41,62
ул. Ч. Лучинского д.9	ул. Ч. Лучинского д.9	0,206	0	0,038	2,7446	0,2453	27,956	62,93	34,97
ул. Ч. Лучинского д.11	ул. Ч. Лучинского д.11	0,208	0	0,038	2,7859	0,247	28,159	65,86	37,7
ул. Ч. Лучинского д.17	ул. Ч. Лучинского д.17	0,202	0	0,039	2,7589	0,244	28,766	56,51	27,74
ул. Ч. Лучинского д.6	ул. Ч. Лучинского д.6	0,19	0	0,041	2,4649	0,2321	28,259	61,21	32,95
ул. Ч. Лучинского д.8	ул. Ч. Лучинского д.8	0,311	0	0,069	4,0449	0,3821	27,959	54,39	26,43
ул. Ч. Лучинского д.10	ул. Ч. Лучинского д.10	0,316	0	0,071	4,1211	0,3893	27,764	51,03	23,26
ул. Ч. Лучинского д.12	ул. Ч. Лучинского д.12	0,397	0	0,084	5,1839	0,4839	27,617	53,56	25,94
ул. Халатина д.15	ул. Халатина д.15	0,299	0	0,073	3,9463	0,3744	27,287	45,9	18,61
ул. Халатина д.17	Школа № 45	0,368	0	0,014	5,0779	0,3851	27,061	52,54	25,48
ул. Халатина д.13	ул. Халатина д.13	0,321	0	0,066	4,297	0,39	26,767	55,3	28,53
ул. Халатина д.11	ул. Халатина д.11	0,3	0	0,066	4,0568	0,3689	26,453	51,36	24,9
ул. Халатина д.11а	ул. Халатина д.11а	0,351	0	0,061	4,796	0,4153	26,429	45,14	18,71
ул. Халатина д.7	Институт экономики	0,239	0	0,026	3,2884	0,2673	26,123	48,08	21,96
ул. Ч. Лучинского д.18	ул. Ч. Лучинского д.18	0,299	0	0,063	3,948	0,3647	27,004	53,33	26,33
ул. Аскольдовцев д.13	ул. Аскольдовцев д.13	0,247	0	0,006	3,5048	0,2561	26,825	49,92	23,1
ул. Халатина д.19	ул. Халатина д.19	0,212	0	0,037	2,8373	0,2511	26,71	45,44	18,73
ул. Халатина д.23	ул. Халатина д.23	0,15	0	0,0305	2,014	0,1819	26,623	44,06	17,44
ул. Халатина д.23	ул. Халатина д.23	0,15	0	0,0305	2,0223	0,1819	26,508	42,93	16,42
ул. Халатина д.25	ул. Халатина д.25	0,317	0	0,052	4,3256	0,3721	26,279	42,52	16,24
ул. Халатина д.21	ул. Халатина д.21	0,199	0	0,037	2,8475	0,2376	26,166	40,98	14,81
ул. Ч. Лучинского д.20	ул. Ч. Лучинского д.20	0,199	0	0,037	2,6101	0,2374	27,864	62,6	34,74
ул. Ч. Лучинского д.16	ул. Ч. Лучинского д.16	0,207	0	0,04	2,7988	0,2481	27,875	56,97	29,1
ул. Ч. Лучинского д.22	МБДОУ № 95	0,136	0	0,009	1,8393	0,1458	27,871	64,64	36,77
ул. Ч. Лучинского д.24	ул. Ч. Лучинского д.24	0,256	0	0,035	3,371	0,2927	27,624	66,73	39,1
ул. Аскольдовцев д.19	ул. Аскольдовцев д.19	0,183	0	0,046	2,4195	0,2303	27,642	63,26	35,62
ул. Аскольдовцев д.17	ул. Аскольдовцев д.17	0,198	0	0,039	2,642	0,2384	27,619	60,14	32,52
ул. Аскольдовцев д.15	ул. Аскольдовцев д.15	0,223	0	0,043	3,0111	0,2673	27,533	53,75	26,22

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Аскольдовцев д.11	ул. Аскольдовцев д.11	0,205	0	0,041	2,8498	0,2469	27,525	48,45	20,92
ул. Ч. Лучинского д.23	ул. Ч. Лучинского д.23	0,2	0	0,044	2,7013	0,2473	28,62	63,18	34,56
ул. Ч. Лучинского д.29	ул. Ч. Лучинского д.29	0,192	0	0,037	2,6059	0,2321	28,458	62,06	33,61
ул. Ч. Лучинского д.33	ул. Ч. Лучинского д.33	0,202	0	0,044	2,7576	0,2495	28,295	63,82	35,52
ул. Ч. Лучинского, 25	ул. Ч. Лучинского, 25	0,191	0	0,037	2,6108	0,2308	28,637	65,55	36,91
ул. Ч. Лучинского д.31	МБДОУ № 4	0,159	0	0,01	2,2976	0,1715	27,554	68,25	40,7
ул. Аскольдовцев д.23	ул. Аскольдовцев д.23	0,188	0	0,04	2,5925	0,2309	28,342	58,64	30,3
ул. Аскольдовцев д.25	ул. Аскольдовцев д.25	0,299	0	0,059	4,1304	0,3636	27,462	59,76	32,29
ул. Аскольдовцев д.27	ул. Аскольдовцев д.27	0,361	0	0,079	5,0278	0,4478	26,955	61,73	34,78
ул. Аскольдовцев д.29	ул. Аскольдовцев д.29	0,315	0	0,068	4,3983	0,3897	26,936	64,52	37,59
ул. Аскольдовцев д.31	ул. Аскольдовцев д.31	0,39	0	0,089	5,4542	0,4876	26,781	66,56	39,77
ул. Аскольдовцев д.33	ул. Аскольдовцев д.33	0,393	0	0,089	5,4593	0,489	27,629	70,99	43,36
ул. Аскольдовцев д.35к1	ул. Аскольдовцев д.35к1	0,221	0	0,047	3,2091	0,2712	27,669	70,91	43,24
ул. Аскольдовцев д.35	ул. Аскольдовцев д.35	0,284	0	0,044	4,0495	0,3324	27,662	71,55	43,89
ул. Аскольдовцев д.37	ул. Аскольдовцев д.37	0,201	0	0,04	2,822	0,2445	27,811	71,46	43,65
ул. Инженерная, ба	ООО "ТС-1" Ввод 1	0,1315	0,22275	0,00225	3,4785	0,3586	28,699	70,07	41,37
ул. Инженерная д.6а	ООО "ТС-1" Ввод 2	0,1315	0,22275	0,00225	3,4956	0,3585	28,654	71,27	42,61
ул. Инженерная д.6а	ООО "ТС-1" Ввод 3	0,1315	0,22275	0,00225	3,5168	0,3586	28,519	71,89	43,37
ул. Инженерная д.6а	ООО "ТС-1" Ввод 4	0,1315	0,22275	0,00225	3,5363	0,3586	28,425	71,69	43,26
ул. Садовая, 11	ул. Садовая, 11	0,341	0	0,054	5,726	0,3987	24,218	74,94	50,72
ул. Садовая, 9	ул. Садовая, 9	0,242	0	0,048	3,7727	0,2925	24,355	71,45	47,1
ул. Аскольдовцев д.38	ул. Аскольдовцев д.38	0,301	0	0,062	3,9827	0,3657	27,069	56,01	28,95
ул. Аскольдовцев д.36	ул. Аскольдовцев д.36	0,28	0	0,052	3,7129	0,334	27,314	57,02	29,71
ул. Аскольдовцев д.30к2	ул. Аскольдовцев д.30к2	0,201	0	0,039	2,6451	0,2422	26,999	44,42	17,42
ул. Аскольдовцев д.34	ул. Аскольдовцев д.34	0,305	0	0,06	4,0467	0,3681	26,735	47,65	20,92
ул. Аскольдовцев д.32	ул. Аскольдовцев д.32	0,301	0	0,052	4,0483	0,3556	26,806	47,53	20,72
ул. Аскольдовцев д.30к1	ул. Аскольдовцев д.30к1	0,438	0	0,094	5,8099	0,5368	26,57	41,22	14,65
ул. Аскольдовцев д.28	ООО " КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ "	0,159	0	0,025	2,1637	0,1853	26,773	40,86	14,08
ул. Аскольдовцев д.26к1	ул. Аскольдовцев д.26к1	0,27	0	0,061	3,5802	0,3335	29,407	64,86	35,45
ул. Аскольдовцев д.24	ул. Аскольдовцев д.24	0,304	0	0,059	4,0496	0,3659	29,309	64,37	35,06
ул. Аскольдовцев д.20	ул. Аскольдовцев д.20	0,305	0	0,059	4,1132	0,3669	29,093	60,74	31,65
ул. Аскольдовцев д.16	ул. Аскольдовцев д.16	0,316	0	0,058	4,3513	0,3768	28,885	57,83	28,95
ул. Аскольдовцев, 22	ул. Аскольдовцев, 22	0,312	0	0,063	4,181	0,3781	29,189	60,8	31,61
ул. Аскольдовцев д.18	ул. Аскольдовцев д.18	0,298	0	0,064	4,0169	0,3649	29,093	55,73	26,64
ул. Аскольдовцев д.14	МБДОУ № 104	0,147	0	0,008	2,0517	0,1563	29,279	51,98	22,7
ул. Аскольдовцев д.26к2	ул. Аскольдовцев д.26к2	0,351	0	0,067	4,6372	0,4214	29,513	63,26	33,75

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Аскольдовцев, 26к3	ул. Аскольдовцев, 26к3	0,247	0	0,047	3,2916	0,2961	29,505	61,91	32,41
ул. Александрова, 30/2	ул. Александрова, 30/2	0,353	0	0,074	4,7494	0,4306	29,08	65,65	36,57
ул. Александрова, 30/1	ул. Александрова, 30/1	0,242	0	0,046	3,2699	0,2903	29,076	60,97	31,89
ул. Александрова д. 28	ул. Александрова д. 28	0,308	0	0,07	4,2303	0,3806	28,999	52,16	23,16
ул. Александрова, 26	ул. Александрова, 26	0,245	0	0,047	3,4643	0,2937	28,76	48,54	19,78
ул. Аскольдовцев д.12	ул. Аскольдовцев д.12	0,246	0	0,045	3,5619	0,2923	28,753	54,07	25,31
ул. Александрова д.30 к3	ул. Александрова д.30 к3	0,208	0	0,039	2,9102	0,2487	29,156	68,88	39,72
ул. Александрова д.32к2	СОШ № 5	0,389	0	0,013	5,2954	0,4056	29,179	70,86	41,68
ул. Аскольдовцев д.30 к.3	Детский сад №105	0,146	0	0,013	1,9484	0,1603	26,966	40,94	13,97
ул. Ч. Лучинского д.32 к1	ул. Ч. Лучинского д.32 к1	0,302	0	0,064	3,9823	0,369	26,897	45,14	18,24
ул. Ч. Лучинского д.32 к2	ул. Ч. Лучинского д.32 к2	0,403	0	0,083	5,3593	0,4894	26,986	48,59	21,6
ул. Ч. Лучинского д.32 к.3	ул. Ч. Лучинского д.32 к.3	0,352	0	0,065	4,6866	0,4205	26,802	48,2	21,4
ул. Александрова д.34к2	ул. Александрова д.34к2	0,2	0	0,041	2,694	0,243	26,792	50,59	23,79
ул. Александрова д.34к1	ул. Александрова д.34к1	0,351	0	0,076	4,7585	0,4304	26,581	52,08	25,5
ул. Александрова, д.36	ул. Александрова, д.36	0,052	0	0,007	0,7155	0,0594	26,816	52,43	25,62
ул. Александрова д.38	ул. Александрова д.38	0,278	0	0,066	3,8511	0,3456	26,812	52,22	25,41
ул. Ч. Лучинского д.46 к.1	ул. Ч. Лучинского д.46 к.1	0,181	0	0,043	2,4704	0,2255	26,701	63,65	36,95
ул. Ч. Лучинского д.48 к1	ул. Ч. Лучинского д.48 к1	0,391	0	0,08	5,4259	0,4754	25,775	73,83	48,06
ул. Ч. Лучинского д.50	ул. Ч. Лучинского д.50	0,25	0	0,054	3,5035	0,3067	25,73	71,63	45,9
ул. Александрова д.40	ул. Александрова д.40	0,312	0	0,057	4,4673	0,372	25,746	63,72	37,97
ул. Ч. Лучинского д.40 к. 3	ул. Ч. Лучинского д.40 к. 3	0,359	0	0,075	4,8508	0,4376	26,537	51,66	25,12
ул. Ч. Лучинского д.40 к.4	Детский Сад №108	0,082	0	0,009	1,1959	0,0915	26,639	49,35	22,71
ул. Ч. Лучинского д.40 к.2	ул. Ч. Лучинского д.40 к.2	0,283	0	0,04	3,8621	0,3255	26,477	55,11	28,64
ул. Ч. Лучинского д.40к1	ул. Ч. Лучинского д.40к1	0,196	0	0,036	2,7288	0,2337	26,515	54,79	28,27
ул. Успенского д.4	ул. Успенского д.4	0,128	0	0,017	1,804	0,1467	26,518	83,58	57,07
пер. Казарменный, 2	СДЮШОР №4	0,174	0	0	2,4232	0,1764	25,714	79,06	53,35
ул. Маяковская д.25	ул. Маяковская д.25	0,23	0	0,033	3,1465	0,2647	27,138	92,05	64,91
ул. Маяковского, 23	ул. Маяковского, 23	0,345	0	0,046	4,7754	0,3938	26,858	91,52	64,66
ул. Маяковская д.21	ул. Маяковская д.21	0,226	0	0,029	3,2175	0,2564	27,01	84,87	57,86
ул. Мурманская, 56	ул. Мурманская, 56	0,049	0	0,004	0,7993	0,0533	26,827	102,53	75,7
ул. Мурманская, 58	ул. Мурманская, 58	0,097	0	0,009	1,5459	0,1067	26,821	102,73	75,9
ул. Маяковского, 27	ул. Маяковского, 27	0,356	0	0,045	4,9045	0,4044	26,359	94,32	67,97
ул. С. Ковалева д.20	ул. С. Ковалева д.20	0,277	0	0,0423	3,7409	0,3236	24,768	73	48,24
ул. С. Ковалева д.20	ул. С. Ковалева д.20	0,277	0	0,0423	3,7692	0,324	24,296	73,81	49,51
ул. С. Ковалева д.20	ул. С. Ковалева д.20	0,277	0	0,0423	3,6663	0,3215	27,214	73,91	46,7
ул. С. Ковалева д.14	ул. С. Ковалева д.14	0,2673	0	0,0407	3,5504	0,3101	27,201	71,77	44,57

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. С. Ковалева д.14	ул. С. Ковалева д.14	0,2673	0	0,0407	3,5565	0,3101	27,198	71,1	43,9
ул. С. Ковалева д.14	ул. С. Ковалева д.14	0,2673	0	0,0407	3,5812	0,31	27,182	70,2	43,01
ул. Маяковского, 1	ул. Маяковского, 1	0,58	0	0,075	7,9903	0,6604	26,771	72,67	45,9
ул. Маяковского, 3	ул. Маяковского, 3	0,1045	0	0,012	1,484	0,1171	27,246	71,02	43,77
ул. Маяковского, 3	ул. Маяковского, 3	0,1045	0	0,012	1,4953	0,117	27,182	71,41	44,23
ул. Гончарова д.20	ул. Гончарова д.20	0,058	0	0	0,8121	0,0594	22,4	72,39	49,99
ул. Гончарова, 18	АБК, Гараж от В/Ч 40500	0,093	0	0	1,3576	0,0953	22,292	72,63	50,34
ул. П. Осипенко д.14	ул. П. Осипенко д.14	0,325	0	0,052	4,5394	0,3848	22,188	72,44	50,25
ул. П. Осипенко д.10	ул. П. Осипенко д.10	0,374	0	0,05	5,3337	0,4322	22,458	72,04	49,58
ул. Сафонова д.11	Школа №57	0,371	0,789	0,013	11,6351	1,181	22,322	69,46	47,14
ул. Сафонова, 9	ул. Сафонова, 9	0,1378	0	0,0243	1,961	0,1652	22,288	74,7	52,42
ул. Сафонова, 10	ул. Сафонова, 10	0,1615	0	0,028	2,3181	0,193	22,324	74,4	52,07
ул. Сафонова, 5	ул. Сафонова, 5	0,1615	0	0,028	2,3305	0,193	22,212	74,55	52,34
ул. Сафонова, 7	ул. Сафонова, 7	0,182	0	0,03	2,5933	0,2161	22,321	73,61	51,28
ул. Сафонова, 9	ул. Сафонова, 9	0,1378	0	0,0243	1,958	0,1651	22,341	73,59	51,25
ул. Сафонова, 9	ул. Сафонова, 9	0,1378	0	0,0243	1,9539	0,1651	22,346	73,95	51,6
ул. Сафонова, 10	ул. Сафонова, 10	0,137	0	0,0243	1,9729	0,1643	22,244	71,67	49,43
ул. Сафонова, 10	ул. Сафонова, 10	0,137	0	0,0243	1,9567	0,1643	22,36	71,64	49,28
ул. Сафонова, 10	ул. Сафонова, 10	0,137	0	0,0243	1,9431	0,1643	22,378	71,19	48,81
ул. Ушакова, 11	ул. Ушакова, 11	0,14	0	0,0225	2,0388	0,1658	21,678	68,45	46,78
ул. Ушакова, 11	ул. Ушакова, 11	0,14	0	0,0255	2,0212	0,1688	21,811	68,3	46,49
ул. Ушакова 13	ул. Ушакова 13	0,232	0	0,015	3,3284	0,2525	21,873	68,42	46,55
ул. Сафонова д.14	ул. Сафонова д.14	0,1425	0	0,021	2,0409	0,1667	22,093	68,76	46,67
ул. Сафонова д.14	ул. Сафонова д.14	0,1425	0	0,021	2,0339	0,1667	22,191	69,42	47,23
ул. Сафонова, 12	ул. Сафонова, 12	0,1133	0	0,0247	1,6132	0,1405	22,326	70,27	47,94
ул. Сафонова, 12	ул. Сафонова, 12	0,1133	0	0,0247	1,61	0,1405	22,345	70,7	48,35
ул. Сафонова, 12	ул. Сафонова, 12	0,1133	0	0,0247	1,6064	0,1405	22,37	70,67	48,3
ул. П. Осипенко д.8	ул. П. Осипенко д.8	0,159	0	0,0265	2,2335	0,1891	22,326	71,72	49,4
ул. П. Осипенко, 6	ул. П. Осипенко, 6	0,132	0	0,0265	1,8475	0,1615	22,369	71,08	48,71
ул. П. Осипенко, 6	ул. П. Осипенко, 6	0,132	0	0,0265	1,8583	0,1615	22,36	71,05	48,69
ул. П. Осипенко, 4	ул. П. Осипенко, 4	0,213	0	0,029	3,013	0,2471	22,111	70,93	48,82
ул. Осипенко, 8а	Магазин ИП Четвергов А.И.	0,043	0	0	0,639	0,0441	22,384	71,39	49
ул. П. Осипенко д.12	Детский Сад №139	0,267	0	0,013	3,7834	0,2861	22,309	70,73	48,42
ул. Ушакова д.5к2	ул. Ушакова д.5к2	0,1307	0	0,0266	1,8389	0,1603	22,258	70,78	48,52
ул. Ушакова, 7/2	ул. Ушакова, 7/2	0,1477	0	0,0267	2,1611	0,178	21,454	68,66	47,21
ул. Ушакова, 7/2	ул. Ушакова, 7/2	0,1477	0	0,0267	2,1473	0,178	21,564	68,85	47,28

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Ушакова, 7/2	ул. Ушакова, 7/2	0,1477	0	0,0267	2,1305	0,1777	22,039	69,71	47,67
ул. Ушакова, 7/1	ул. Ушакова, 7/1	0,1587	0	0,025	2,2712	0,1875	21,858	69,09	47,23
ул. Ушакова, 7/1	ул. Ушакова, 7/1	0,1587	0	0,025	2,2589	0,1874	21,966	69,28	47,31
ул. Ушакова, 7/1	ул. Ушакова, 7/1	0,1587	0	0,025	2,2487	0,1874	22,078	69,45	47,38
ул. П. Осипенко, 2	ул. П. Осипенко, 2	0,0643	0	0,0277	0,9445	0,0932	22,09	70,64	48,55
ул. П. Осипенко, 2	ул. П. Осипенко, 2	0,0643	0	0,0277	0,9353	0,0933	22,107	70,67	48,56
ул. П. Осипенко, 2	ул. П. Осипенко, 2	0,0643	0	0,0277	0,9276	0,0933	22,194	70,77	48,57
ул. Лобова д.27к1	ул. Лобова д.27к1	0,203	0	0,039	2,9253	0,2471	21,883	69,71	47,83
ул. Лобова д.27к1	ул. Лобова д.27к1	0,203	0	0,039	2,9106	0,247	22,047	69,89	47,84
ул. Лобова д.27к1	ИП Солярская Н.Н.	0,002	0	0	0,1877	0,0123	22,166	70,08	47,91
ул. Лобова д.27к2	ММУП "Здоровье", ж/д	0,205	0	0,024	2,9213	0,234	22,135	70,14	48
ул. Лобова д.27к3	ул. Лобова д.27к3	0,1465	0	0,0155	2,0819	0,1653	22,172	70,17	48
ул. Лобова д.27к3	ул. Лобова д.27к3	0,1465	0	0,0155	2,079	0,1653	22,178	70,13	47,96
ул. Лобова д.29	ОАО "МУРМАНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"	0,067	0	0	0,9608	0,0685	22,235	69,6	47,36
ул. Ушакова д.5к1	ул. Ушакова д.5к1	0,477	0	0,094	7,0446	0,5874	19,591	68,08	48,49
ул. Ушакова д.3	ул. Ушакова д.3	0,1365	0	0,023	1,9667	0,1626	22,007	69,15	47,14
ул. Лобова д.31к1	ул. Лобова д.31к1	0,1355	0	0,0235	2,0545	0,1641	17,321	66,87	49,54
ул. Лобова д.31к1	ул. Лобова д.31к1	0,1355	0	0,0235	2,037	0,164	17,441	66,8	49,36
ул. Лобова д.31к2	ул. Лобова д.31к2	0,198	0	0,018	2,9537	0,2233	17,772	66,9	49,13
ул. Ушакова д.3	ул. Ушакова д.3	0,1365	0	0,023	1,9654	0,1628	21,605	68,96	47,36
ул. Ушакова д.1	ул. Ушакова д.1	0,253	0	0,043	3,6578	0,3025	21,117	68,7	47,59
ул. Ушакова д.1	ЗАО "Телекоммуникационные сети-НОРДНЕТ"	0,004	0	0,001	0,2706	0,0174	21,16	68,81	47,65
ул. Морозова, 4	Магазин ООО "МЕЛИФАРО"	0,038	0	0	0,6046	0,0394	17,142	55,31	38,17
ул. Подстаницкого, 1	ГОУ "МФЦ МО"	0,55	0	0,002	7,7549	0,5713	16,637	56,54	39,9
ул. Гагарина д.15	ул. Гагарина д.15	0,281	0	0,052	3,9793	0,342	17,095	57,59	40,5
ул. П. Морозова, 4а	ул. П. Морозова, 4а	0,298	0	0,061	4,1592	0,3689	17,053	55,73	38,67
ул. Свердлова, 9б	ООО "МЕДТЕХФАРМ" склад	0,221	0	0	3,0976	0,2264	19,248	51,33	32,08
ул. Свердлова, 9а	ОАО "ФАРМАЦИЯ" Аптека, склад	0,338	0	0,006	4,9614	0,3529	18,336	64,49	46,16
ул. Свердлова, 2/3	ул. Свердлова, 2/3	0,239	0	0,019	3,3657	0,2638	18,839	46,39	27,55
ул. Свердлова д.2к4	ГБОУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер"	0,48	0	0,045	6,8266	0,5365	19,009	38,85	19,84
ул. Свердлова, 6/2	ул. Свердлова, 6/2	0,206	0	0,046	3,0732	0,2601	15,579	37,49	21,91

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Свердлова, 2 корп.7	ОАО "АРКТИКПРОМТЕКС" учебно-производственное предприятие	0,301	0,144	0,004	5,799	0,4604	15,48	45,75	30,27
ул. Свердлова д.8к1	ул. Свердлова д.8к1	0,214	0	0,025	2,9379	0,2443	19,089	52,23	33,14
ул. Свердлова, 6/1	ул. Свердлова, 6/1	0,184	0	0,038	2,551	0,2265	19,058	50,26	31,2
ул. Свердлова д.4 к1	ул. Свердлова д.4 к1	0,188	0,118	0,039	3,5896	0,3496	18,888	46,74	27,85
ул. Свердлова д.2к1	ул. Свердлова д.2к1	0,19	0	0,036	2,7683	0,2303	18,91	45,61	26,7
ул. Свердлова д.8к2	ул. Свердлова д.8к2	0,186	0	0,043	2,5787	0,234	18,772	48,81	30,04
ул. Свердлова д.8к3	ул. Свердлова д.8к3	0,196	0	0,032	2,7221	0,2334	18,606	45,74	27,13
ул. Свердлова д.8к4	ул. Свердлова д.8к4	0,198	0	0,037	2,7576	0,2405	18,615	40,52	21,91
ул. Свердлова д.6к3	ул. Свердлова д.6к3	0,246	0	0,055	3,4827	0,3072	18,604	34,31	15,7
ул. Свердлова д.8к5	ул. Свердлова д.8к5	0,193	0	0,038	2,7175	0,2364	18,453	36,47	18,02
ул. Свердлова д.8к6	ул. Свердлова д.8к6	0,249	0	0,037	3,5456	0,2923	18,641	32,25	13,61
ул. Свердлова д.4	Детский сад № 67	0,079	0	0,005	1,1159	0,086	18,708	39,53	20,82
ул. Свердлова д.2к5	ул. Свердлова д.2к5	0,408	0	0,088	5,7746	0,5066	18,504	39,84	21,34
ул. Свердлова д.4к2	ул. Свердлова д.4к2	0,188	0	0,036	2,6322	0,2291	18,539	36,05	17,51
ул. Свердлова, 2/2	ул. Свердлова, 2/2	0,168	0	0,033	2,3948	0,2052	18,578	34,44	15,86
ул. Морозова д.3а	Школа №26	0,258	0	0,012	3,6563	0,2788	16,947	52,18	35,23
ул. Гагарина, 8	ул. Гагарина, 8	0,205	0	0,029	2,9216	0,2414	16,708	56,05	39,34
ул. Гагарина, 6	ул. Гагарина, 6	0,194	0	0,028	2,8592	0,2293	16,032	56,32	40,29
пр. Г. Североморцев д.25	пр. Г. Североморцев д.25	0,209	0	0,042	2,9956	0,259	16,238	63,41	47,18
пр. Г. Североморцев д.27	пр. Г. Североморцев д.27	0,216	0	0,04	3,1312	0,2639	16,265	67,06	50,79
ул. Гагарина д.10	Детский Сад №73	0,11	0	0,008	1,6649	0,122	16,273	64,26	47,98
пр. Г. Североморцев д.29	пр. Г. Североморцев д.29	0,281	0	0,036	4,1366	0,3271	16,174	72,63	56,45
пр. Г. Североморцев д.31	пр. Г. Североморцев д.31	0,177	0	0,029	2,6859	0,2122	16,252	74,64	58,39
пр. Г. Североморцев д.23	пр. Г. Североморцев д.23	0,275	0	0,041	3,8912	0,3257	16,557	62,25	45,69
ул. Гагарина д.4	ул. Гагарина д.4	0,203	0	0,031	2,9358	0,2423	15,703	59,84	44,14
ул. Гагарина, 5	ул. Гагарина, 5	0,233	0	0,012	3,312	0,2533	16,317	52,82	36,5
ул. Гагарина, 13	ул. Гагарина, 13	0,139	0	0,018	1,9806	0,1617	16,784	56,16	39,37
ул. П. Морозова, 2/11	ул. П. Морозова, 2/11	0,231	0	0,037	3,3322	0,2763	16,39	54,55	38,16
ул. Морозова, 6	МКК ФГБУ "НМХЦ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА"	0,616	0,047	0,09	8,7388	0,7696	19,094	56,85	37,75
ул. П. Морозова, 1/7	ул. П. Морозова, 1/7	0,183	0	0,027	2,6124	0,2163	16,837	53,8	36,96
ул. Гагарина, 3	ул. Гагарина, 3	0,227	0	0,013	3,2857	0,2484	16,225	56,41	40,18
ул. Гагарина д.1	ул. Гагарина д.1	0,246	0	0,039	3,5527	0,2942	15,968	59,24	43,28
пр. Г. Североморцев д.21	пр. Г. Североморцев д.21	0,242	0	0,033	3,5764	0,2839	15,958	48,88	32,92

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Гагарина, 1а	ул. Гагарина, 1а	0,234	0	0,036	3,5347	0,2796	15,078	53,09	38,01
пр. Г. Североморцев д.19	пр. Г. Североморцев д.19	0,304	0	0,047	4,3624	0,3618	16,484	56,07	39,59
пр. Г. Североморцев д.17к2	пр. Г. Североморцев д.17к2	0,303	0	0,052	4,3477	0,3658	16,502	50,97	34,47
пр. Г. Североморцев д.15к2	пр. Г. Североморцев д.15к2	0,196	0	0,031	2,8222	0,2343	16,3	53,78	37,48
пр. Г. Североморцев д.13	пр. Г. Североморцев д.13	0,305	0	0,054	4,4689	0,371	15,626	49,59	33,97
пр. Героев-Североморцев,11 к.2	пр. Героев-Североморцев,11 к.2	0,316	0	0,039	4,7468	0,3677	15,294	47,98	32,69
пр. Г. Североморцев д.15	пр. Г. Североморцев д.15	0,2	0	0,031	2,8716	0,2383	16,53	47,76	31,23
пр. Г. Североморцев д.11	пр. Г. Североморцев д.11	0,275	0	0,041	3,9693	0,3256	16,484	50,61	34,12
пр. Г. Североморцев д.9к3	МБДОУ № 34	0,15	0	0,009	2,2077	0,1642	16,487	50,13	33,64
пр. Г. Североморцев д.9к1	пр. Г. Североморцев д.9к1	0,275	0	0,054	4,0059	0,3388	16,337	54,02	37,69
пр. Г. Североморцев д.7к2	пр. Г. Североморцев д.7к2	0,278	0	0,0475	4,0686	0,3355	16,261	55,11	38,85
пр. Г. Североморцев д.7к2	пр. Г. Североморцев д.7к2	0,278	0	0,0475	4,0838	0,3355	16,247	54,34	38,09
пр. Г. Североморцев д.3к1	пр. Г. Североморцев д.3к1	0,299	0	0,054	4,5667	0,3633	16,218	39,68	23,46
пр. Г. Североморцев д.5к1	пр. Г. Североморцев д.5к1	0,303	0	0,05	4,5296	0,3638	16,206	49,4	33,19
пр. Г. Североморцев д.7к1	пр. Г. Североморцев д.7к1	0,303	0	0,05	4,4686	0,3639	16,227	52,05	35,82
пр. Г. Североморцев д.9к2	пр. Г. Североморцев д.9к2	0,301	0	0,053	4,4894	0,365	16,032	48,86	32,83
пр. Г. Североморцев д.5к3	пр. Г. Североморцев д.5к3	0,239	0	0,19	3,5969	0,4376	16,245	46,43	30,19
ул. Морозова д.7	МБДОУ № 57	0,097	0	0,009	1,336	0,1083	19,21	55,66	36,45
ул. Морозова, 5 корп.1	склад ЗАО "Л-ПАРФЮМ"	0,209	0	0,004	2,8508	0,2183	18,795	52,65	33,85
ул. Свердлова, 16/9	ООО "Мирт", ж/д	0,27	0	0,038	3,8007	0,3144	19,036	59,67	40,64
ул. Свердлова, 14/1	ул. Свердлова, 14/1	0,232	0	0,051	3,1898	0,2887	19,025	59,99	40,97
ул. Свердлова д.12к1	ул. Свердлова д.12к1	0,248	0	0,043	3,44	0,2973	18,803	57,92	39,12
ул. Свердлова, 10/1	ул. Свердлова, 10/1	0,242	0	0,016	3,391	0,2642	18,659	54,18	35,52
ул. Свердлова д.12к4	ул. Свердлова д.12к4	0,222	0	0,052	3,1615	0,2798	18,521	53,97	35,45
ул. Свердлова д.12к2	ул. Свердлова д.12к2	0,238	0	0,04	3,2536	0,2842	18,885	48,66	29,78
ул. Свердлова, 10/2	ул. Свердлова, 10/2	0,224	0	0,02	3,1364	0,2507	17,628	47,35	29,73
ул. Свердлова, 10/3	ж/д, Детский сад №109	0,288	0	0,046	4,1023	0,3442	16,323	42,06	25,74
ул. Морозова, 5	Детский дом "Светлячок"	0,104	0,008	0	1,522	0,1148	18,667	39,21	20,54
ул. Свердлова д.12к3	ул. Свердлова д.12к3	0,244	0	0,22	3,8694	0,4742	18,418	45,69	27,27
ул. Свердлова д.14к3	ул. Свердлова д.14к3	0,205	0	0,039	2,8879	0,2502	18,199	48	29,8
ул. П. Морозова, 5/2	ул. П. Морозова, 5/2	0,203	0	0,033	2,8474	0,2417	18,618	47,47	28,85
ул. П. Морозова, 5/3	ул. П. Морозова, 5/3	0,177	0	0,031	2,461	0,2126	18,779	43,32	24,54
ул. Гагарина д.9к3	ул. Гагарина д.9к3	0,242	0	0,036	3,3992	0,2844	18,619	39,51	20,89
ул. Гагарина, 9/5	ул. Гагарина, 9/5	0,173	0	0,028	2,551	0,2053	18,542	37,8	19,26
ул. Гагарина, 9/2	ул. Гагарина, 9/2	0,228	0	0,015	3,1948	0,2492	18,468	42,21	23,74
ул. Гагарина д.9к4	ул. Гагарина д.9к4	0,25	0	0,039	3,6238	0,2957	18,241	44,34	26,1

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Гагарина д.9к1	д/сад №62	0,094	0	0,012	1,3778	0,1085	18,471	49,33	30,86
ул. Александрова д.2	ул. Александрова д.2	0,311	0	0,047	4,2748	0,3657	24,077	75,63	51,56
ул. Калинина д.71	ООО "МИЦ"	0,126	0	0	1,7853	0,1302	23,948	78,76	54,81
ул. Калинина д.46	ОАО "Ростелеком"	0,316	0	0,002	4,5564	0,3262	23,986	83,53	59,54
ул. Александрова д.4/1	ул. Александрова д.4/1	0,283	0	0,049	3,8849	0,3386	24,601	71,84	47,24
ул. Александрова д.4/1	ул. Александрова д.4/1	0,283	0	0,049	3,9181	0,3385	24,554	70,75	46,2
ул. Александрова д.8	ул. Александрова д.8	0,254	0	0,047	3,525	0,308	23,327	58,76	35,43
ул. Александрова д.6	ул. Александрова д.6	0,288	0	0,058	4,04	0,3534	23,5	59,69	36,19
пр. Героев-Североморцев, 2	Гараж, "МОЦДОД "ЛАПЛАНДИЯ " . Наркологический диспансер	0,753	0,956	0,08	24,0734	1,8385	21,419	59,47	38,05
ул. Калинина, 52	ул. Калинина, 52	0,04	0	0	1,7395	0,0394	26,802	49,67	22,87
ул. 6-й Комс-й Батареи, 55	Судебный участок	0,048	0	0	2,0876	0,0479	26,991	49,94	22,95
пр. Г. Североморцев д.12	пр. Г. Североморцев д.12	0,046	0	0	2,003	0,0459	26,631	51,24	24,61
ул. 6-ой Комс. Батареи, 53	ул. 6-ой Комс. Батареи, 53	0,039	0	0	1,7	0,0386	26,247	52,43	26,18
пр. Г. Североморцев д.18	пр. Г. Североморцев д.18	0,04	0	0	1,7552	0,0399	24,536	52,73	28,19
пр. Г. Североморцев д.20	пр. Г. Североморцев д.20	0,04	0	0	1,7571	0,0398	24,294	52,21	27,91
пр. Г. Североморцев д.22	пр. Г. Североморцев д.22	0,097	0	0,0685	4,2989	0,165	23,424	53,03	29,61
пр. Г. Североморцев д.24	пр. Г. Североморцев д.24	0,097	0	0,0685	4,323	0,1647	22,404	56,22	33,82
пр. Г. Североморцев д.26	пр. Г. Североморцев д.26	0,097	0	0,0685	4,3606	0,1643	21,738	57,15	35,42
ул. Калинина д.38	МБДОУ № 149	0,054	0	0,001	2,3889	0,0545	22,86	56,14	33,28
ул. Калинина д.59	ул. Калинина д.59	0,019	0	0	0,8405	0,0181	22	50,61	28,61
ул. Калинина д.57	ул. Калинина д.57	0,033	0	0	1,4597	0,0321	21,99	52,85	30,86
ул. Калинина д.55	ул. Калинина д.55	0,032	0	0	1,4156	0,0314	22,037	53,45	31,41
ул. Калинина д.63	ул. Калинина д.63	0,032	0	0	1,4154	0,0313	22,712	51,84	29,13
пр. Г. Североморцев д.28	пр. Г. Североморцев д.28	0,097	0	0,0685	4,3471	0,1639	21,728	60,59	38,86
ул. Калинина д.36	МОУ СКОШИ № 1 (корп.1) спальный корпус	0,176	0	0,013	7,8152	0,1875	20,266	57,27	37,01
ул. Калинина д.36	Гараж от ТК-4206	0,01	0	0	0,4431	0,0096	21,824	55,47	33,64
ул. Калинина д.30	Детский Сад №39	0,055	0	0,003	2,4401	0,0566	22,34	61,82	39,48
ул. Калинина д.45	ул. Калинина д.45	0,04	0	0	1,7742	0,0385	21,873	61,46	39,59
ул. Калинина д.47	ул. Калинина д.47	0,041	0	0	1,8187	0,0392	21,787	61,77	39,98
ул. Александрова д.14	ул. Александрова д.14	0,395	0	0,084	5,667	0,4946	20,79	53,53	32,74
ул. Александрова д.12	ул. Александрова д.12	0,277	0	0,048	3,9264	0,334	21,869	53,98	32,11
ул. Александрова д.10	ул. Александрова д.10	0,313	0	0,069	4,4797	0,3934	21,338	54,88	33,54
ул. Халатина д.12	ул. Халатина д.12	0,271	0	0,043	3,8511	0,3226	21,76	63,84	42,08

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Халатина д.10	ул. Халатина д.10	0,325	0	0,073	4,6622	0,4081	21,91	69,06	47,15
ул. Халатина д.14	ул. Халатина д.14	0,277	0	0,068	3,9259	0,3538	21,854	59,66	37,8
ул. Халатина д.18	Детская художественная школа, МБОУ ДОД ДХШ	0,238	0,002	0,001	3,4396	0,2486	21,823	58,73	36,9
ул. Халатина д.6	Детский Сад №91	0,132	0	0,011	1,8765	0,1471	22,04	58,45	36,41
ул. Халатина д.8	ул. Халатина д.8	0,301	0	0,059	4,3465	0,3693	21,677	64,76	43,09
ул. Халатина д.4	ул. Халатина д.4	0,396	0	0,061	5,7197	0,4694	21,571	65,35	43,78
ул. Халатина д.3	Университет водных коммуникаций	0,234	0	0	3,3545	0,2415	21,321	70,2	48,88
ул. Халатина д.5	Прокуратура, административное здание судебного департамента, магазин	0,218	0	0	3,1424	0,2251	21,352	73,36	52,01
ул. Александрова д.22	ул. Александрова д.22	0,273	0	0,034	3,9126	0,3153	22,188	53,13	30,94
ул. Александрова д.24к1	ул. Александрова д.24к1	0,295	0	0,052	4,2478	0,3557	22,313	52,09	29,78
ул. Аскольдовцев д.3	ул. Аскольдовцев д.3	0,243	0	0,049	3,4692	0,2997	21,949	56,94	34,99
ул. Аскольдовцев, 7	ул. Аскольдовцев, 7	0,624	0	0,11	8,9423	0,7534	21,934	68,34	46,41
ул. Александрова д.20	ул. Александрова д.20	0,294	0	0,059	4,2295	0,3622	21,915	54,53	32,61
ул. Аскольдовцев д.5	ул. Аскольдовцев д.5	0,323	0	0,061	4,647	0,3946	21,695	59,83	38,13
ул. Халатина д.20	ул. Халатина д.20	0,308	0	0,064	4,4648	0,3823	21,443	58,09	36,65
ул. Аскольдовцев д.9/22	Гимназия № 4	0,368	0	0,014	5,4763	0,3943	21,304	67,28	45,98
ул. Халатина д.16	ул. Халатина д.16	0,306	0	0,053	4,5122	0,369	21,302	62,01	40,71
ул. Александрова д.18	ул. Александрова д.18	0,255	0	0,051	3,5978	0,3136	22,514	52,43	29,91
ул. Александрова д.16	ул. Александрова д.16	0,305	0	0,061	4,3758	0,3756	22,033	53,23	31,19
ул. Калинина д.20	ул. Калинина д.20	0,039	0	0	1,7846	0,038	10,615	17,91	7,29
ул. Калинина д.18	ул. Калинина д.18	0,04	0	0	1,8305	0,0387	10,36	18,31	7,95
ул. Калинина д.11	ул. Калинина д.11	0,033	0	0	1,51	0,0318	10,402	18,84	8,44
ул. Калинина д.15	ул. Калинина д.15	0,033	0	0	1,5101	0,0307	10,463	19,21	8,75
ул. Калинина д.19	ул. Калинина д.19	0,033	0	0	1,5101	0,0313	10,476	16,71	6,23
ул. Калинина, 23	ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ КЦСОН"	0,082	0,035	0,04	1,5582	0,1565	61,404	90,4	29
ул. Калинина д.25	ул. Калинина д.25	0,033	0	0	1,5102	0,0321	10,375	17,05	6,68
ул. Калинина д.27	ул. Калинина д.27	0,033	0	0	1,5099	0,032	10,33	15,31	4,98
ул. Калинина, 13	ул. Калинина, 13	0,033	0	0	1,5101	0,0318	10,25	19,21	8,96
пр. Г. Североморцев д.44	пр. Г. Североморцев д.44	0,033	0	0	1,5103	0,0313	10,188	20,09	9,9
пр. Героев-Североморцев, 50	Ввод1	0,1775	0,059	0	2,9318	0,237	61,039	97,27	36,24
пр. Героев-Североморцев, 50	Ввод 2	0,1775	0,059	0	2,9185	0,237	61,287	97,32	36,04

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр. Героев-Североморцев, 48	ввод 1	0,176666	0	0,029	2,4152	0,2065	59,909	93,56	33,65
пр. Героев-Североморцев, 48	Ввод 2	0,1766	0	0,029	2,4003	0,2065	60,076	94,59	34,52
пр. Героев-Североморцев, 48	Ввод 3	0,17666	0	0,029	2,3905	0,2064	60,647	95,84	35,2
ул. Свердлова, 31	ОАО "АРКТИККОМ" маг. индустриальный, склад с АБК	0,173	0	0	2,3389	0,1752	22,75	72,94	50,19
ул. 6-ой Комс. Батарей, 47	ул. 6-ой Комс. Батарей, 47	0,033	0	0	1,4475	0,0328	24,578	52,48	27,9
ул. Калинина д.44	ННОУ "ШКОЛА ПИОНЕР"	0,072	0	0	3,1582	0,0711	22,171	52,2	30,03
ул. Калинина д.71	ул. Калинина д.71	0,035	0	0	1,5356	0,0341	22,366	50,88	28,52
ул. Домостроительная, 19	ООО "Два Н" (ОАО "МУРМАНОВБЛСНАБ")	0,608	0,141	0	10,2199	0,748	67,739	100,06	32,33
ул. Домостроительная, 17	ООО "РЕДИАЛ"	0,45	0	0	6,4372	0,4489	51,852	89,52	37,67
ул. Домостроительная д.13	ЗАО "Каскад"	0,116	0	0	1,6629	0,1157	57,145	93,17	36,02
ул. Домостроительная, 6	ОАО "Хладокомбинат"	0,602	0	0	7,8535	0,6012	67,891	97,92	30,03
ул. Промышленная, 16	ЗАО "Ривьера"	0,067	0,191	0	3,2641	0,2916	68,15	97,86	29,71
ул. Промышленная, 23	ОАО "Мурм. комбинат хлебопродуктов"	0,578	0,695	0	16,4991	1,3829	68,192	96,48	28,29
пр. Ивченко, 8	пр. Ивченко, 8	0,269	0	0,0139	3,7204	0,2881	22,876	63,92	41,04
пр. Ивченко д.6	пр. Ивченко д.6	0,429	0	0,078	5,9586	0,5151	22,895	62,38	39,49
Речной проезд, 7	Речной проезд, 7	0,121	0	0,014	1,6653	0,1368	24,714	64,95	40,24
ул. Лобова д.11	ул. Лобова д.11	0,341	0	0,061	4,6879	0,4116	21,439	68,67	47,23
ул. Лобова д.19	ул. Лобова д.19	0,226	0	0,028	3,1548	0,26	21,559	69,13	47,57
ул. Лобова, 10	Стационар. поликлиника, гараж	0,407	0,253	0,12	7,8831	0,7964	19,98	68,28	48,3
ул. Лобова д.13	Детский Сад №81	0,103	0	0,008	1,4604	0,1137	21,637	68,77	47,14
ул. Лобова д.11 к4	ул. Лобова д.11 к4	0,59	0	0,115	8,2685	0,7214	21,493	69,62	48,13
ул. Лобова д.11 к.2	ул. Лобова д.11 к.2	0,281	0	0,05	4,0171	0,338	21,506	68,22	46,72
ул. Лобова д.11 к.3	ул. Лобова д.11 к.3	0,189	0	0,033	2,6747	0,227	21,451	69,26	47,81
ул. Хлобыстова, 14/5	ул. Хлобыстова, 14/5	0,193	0	0,022	3,1601	0,2176	21,611	67,92	46,31
ул. Лобова, д.11 к5	ул. Лобова, д.11 к5	0,296	0	0,053	4,1503	0,3565	21,593	68,74	47,14
ул. Лобова, д.11 к6	ул. Лобова, д.11 к6	0,202	0	0,025	2,8228	0,2325	21,542	68,64	47,1
ул. Лобова д.11 к7	ул. Лобова д.11 к7	0,294	0	0,0545	4,1361	0,3561	21,456	68,6	47,15
ул. Лобова д.11 к7	ул. Лобова д.11 к7	0,294	0	0,0545	4,2003	0,3557	21,591	68,21	46,61
ул. Аскольдовцев д.25к3	ул. Аскольдовцев д.25к3	0,29	0	0,06	3,836	0,3524	27,157	71,66	44,51
ул. Аскольдовцев д.25к4	ул. Аскольдовцев д.25к4	0,313	0	0,062	4,1915	0,3771	27,288	76,33	49,04
ул. Аскольдовцев д.25к2	ул. Аскольдовцев д.25к2	0,15	0	0,014	1,9933	0,1652	27,18	70,09	42,91
ул. Аскольдовцев д.25к1	ул. Аскольдовцев д.25к1	0,191	0	0,034	2,581	0,2269	26,646	68,66	42,02
ул. Инженерная, 4	ул. Инженерная, 4	0,195	0	0,013	2,598	0,211	28,943	70,38	41,44

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Ч. Лучинского д.14	Главное управление банка России по МО	0,099	0,085	0,001	1,9778	0,1856	27,446	58,26	30,82
ул. Свердлова, 49	Троллейбусное депо	0,863	2,744	0,064	47,5857	3,735	23,051	64,42	41,37
ул. Свердлова, 23	Мурманская таможня	0,163	0,604	0,02	7,1851	0,7913	19,273	78,9	59,63
ул. 6-ой Комс. Батареи, 45	ул. 6-ой Комс. Батареи, 45	0,034	0	0	1,4911	0,0336	24,508	53,3	28,79
ул. Свердлова, 17	ММУП ТРЕСТ "СПЕЦДОРСТРОЙ"	0,775	0	0,005	10,496	0,8022	19,238	66,02	46,78
ул. А. Невского д.95	ул. А. Невского д.95	0,396	0	0,073	5,1654	0,4723	31,182	71,27	40,09
ул. А. Невского д.91	ул. А. Невского д.91	0,203	0	0,04	2,8397	0,2438	31,273	72,1	40,83
пр. Г. Североморцев д.70	пр. Г. Североморцев д.70	0,287	0	0,048	3,8789	0,3412	23,068	63,61	40,54
пр. Г. Североморцев д.68	ОАО "МУРМАНКНИГА", ж/д	0,075	0	0,007	1,0356	0,0836	23,119	63,77	40,66
ул. Лобова, 3	ООО "Экспресс-Маркет" магазин	0,071	0	0	1,0134	0,0728	22,442	65,98	43,54
ул. Лобова д.1	ул. Лобова д.1	0,224	0	0,038	3,0477	0,2674	22,497	65,69	43,19
ул. Лобова д.9	ул. Лобова д.9	0,328	0	0,067	4,5437	0,403	22,087	67,33	45,24
ул. Домостроительная, 2	ООО "БАРЕНЦ БИР"	1,972632	0	0,002479	24,9372	2,0334	66,468	94,83	28,36
пр. Героев-Североморцев, 38	ТЦ "ЕВРОМАКС"	0,142	0,218	0,024	3,7008	0,3848	61,262	89,2	27,94
ул. Свердлова, 35	ОАО "МУРМАНСКЗАПЧАСТЬ"	0,651	0	0,002	8,4239	0,6557	53,313	71,41	18,1
ул. Свердлова, 19а	ООО "МИЦ" офис, склад	0,126	0	0	1,7454	0,129	18,888	59,25	40,36
ул. Свердлова, 39	ГОУТП "Т Э К О С"	1,593	0	0,084	20,1891	1,7251	64,392	83,48	19,09
ул. Садовая, 2	Теплопункт с тех. оборудованием	0,033	0	0,00001	0,4477	0,0335	27,013	81,51	54,5
ул. Лобова, 17	ММБУ "УДХ"	0,243	0	0,056	3,3993	0,3041	22,733	68,72	45,98
ул. Инженерная, 2а	Детская поликлиника №5	0,154	0	0,011	2,0567	0,1671	29,138	71,01	41,88
ул. Чумбарова-Лучинского, 13	ФЛ Слуцкий А.А., ж/д	0,419	0	0,0445	5,4417	0,4655	28,259	58,94	30,68
ул. Домостроительная, 8	ООО "Возрождение"	3,014	0	0	39,6889	3,5899	65,546	100,23	34,69
ул. Промышленная, 15	ГОУТП "ТЭКОС"	0,241	0	0	3,1397	0,2402	68,211	107,78	39,57
ул. Позднякова, 7, в/г № 3	АБК инв. № 352	0,135	0	0	2,107	0,1407	18,209	76,05	57,84
ул. Позднякова, 7, в/г № 3	Быт. цех инв. № 354	0,287	0	0	4,7084	0,2997	17,431	77,57	60,14
ул. Позднякова, 7, в/г № 3	Рем. цех инв. № 357	0,159	0	0	2,648	0,1661	17,386	77,49	60,11
ул. Позднякова, 7, в/г № 3	АБК инв. № 352	0	0	0,0082	0,1526	0,0084	15,512	72,73	57,22
ул. Позднякова, 7, в/г № 3	Рем. цех инв. № 357	0	0	0,102	1,8533	0,105	15,319	74,53	59,22
ул. Позднякова, 7, в/г № 3	Рем. цех инв. № 357	0	0	0,102	1,8725	0,1049	15,313	74,51	59,2
ул. Позднякова, 7, в/г № 3	Рем. цех инв. № 357	0,159	0	0	2,5927	0,166	17,378	77,45	60,07
ул. Позднякова, 7, в/г № 3	Быт. цех инв. № 354	0	0	0,0016	0,0416	0,0016	15,39	74,72	59,33

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ул. Калинина д.36	Гараж от ТК-420а	0,01	0	0	0,4431	0,0098	21,829	56,07	34,24
Речной проезд, в/г №3	сл. пом. №183	0,2036	0	0	2,8562	0,207	24,189	66,14	41,95
Речной проезд, в/г №3	поликлиника №187	0,0888	0	0,0237	1,2563	0,1137	24,226	66,29	42,06
пр. Г.-североморцев, 91	Гараж №348	0,004	0	0	0,1339	0,0075	23,063	66,54	43,48
пр. Г.-североморцев, 89	пр. Г.-североморцев, 89	0,106	0	0	1,5168	0,1077	22,997	66,06	43,07
пр. Г.-североморцев, 89а	Службное №184	0,101	0	0	1,4105	0,1025	23,251	66,08	42,82
Речной проезд, в/г №3	Службное №186	0,101	0	0	1,417	0,1025	23,219	66,07	42,85
ул. Речной проезд, в/г № 3	Клуб, гауптвахта инв. № 237	0,085	0	0	1,2268	0,0864	23,217	66,18	42,96
ул. Речной проезд, в/г № 3	Столовая инв. № 182	0,089	0	0	1,2851	0,0905	23,208	65,95	42,75
ул. Речной проезд, в/г № 3	Гараж инв. № 55	0,021	0	0	0,3326	0,0209	22,811	66,93	44,12
пр. Г.-североморцев, 93	пр. Г.-североморцев, 93	0,125	0	0	1,7732	0,127	22,762	67,1	44,34
пр. Г.-североморцев, 95	пр. Г.-североморцев, 95	0,028	0	0	0,4321	0,0285	22,855	67,12	44,27
ул. Речной проезд, в/г № 3	Гараж инв. № 278	0,0512	0	0	0,7477	0,052	24,21	66,44	42,23
ул. Речной проезд, в/г № 3	ПТОР инв. № 335	0,039	0	0	0,6018	0,0397	24,154	66,64	42,49
ул. Речной проезд, в/г № 3	Аккумуляторная инв. № 360	0,2195	0	0	3,1108	0,2231	23,167	66,35	43,19
ул. Речной проезд, в/г № 3	Склад инв. № 310	0,035	0	0	0,5185	0,0356	23,817	67,59	43,77
пр. Г.Североморцев,102, в/г№ 3	АБК инв. № 151	0,102	0	0	1,6171	0,1036	23,36	64,82	41,46
пр. Г.Североморцев,102, в/г№ 3	Цех РТО, мастерские инв. № 150	0	0	0,0001	0,002	0,0001	23,381	64,78	41,4
ул. Речной проезд, в/г № 3	Клуб, столовая инв. № 294	0,075	0	0	1,0661	0,0762	22,854	66,68	43,83
ул. Речной проезд, в/г № 3	Гараж инв. № 347	0,058	0	0	0,8202	0,0589	23,83	66,96	43,13
ул. Речной проезд, в/г № 3	Гараж инв. № 336	0,0253	0	0	0,3591	0,0257	24,204	66,61	42,4
ул. Речной проезд, в/г № 3	Мастерская инв. № 334	0,0649	0	0	0,9323	0,066	24,164	66,77	42,6
пр. Г.Североморцев,102, в/г№ 3	Мастерские цех 1 инв. № б/н	0,095	0	0	1,4884	0,0968	23,392	65,35	41,96
пр. Г.Североморцев,102, в/г№ 3	Склад АТИ инв. № б/н	0,017	0	0	0,2696	0,0174	23,391	65,02	41,63
ул. Садовая, 11	упр ХЭУ ОУ	0,064	0	0	1,0765	0,0647	24,222	74,75	50,53

Котельная АО "ММТП"

	Склад КиНГ	0,306	0,123	0,411	13,4759	0,3795	13,671	51,9	38,23
ш. Нижне-Ростинское д.1	Блок служебно-бытовых помещений 3 р-н, Н-Ростинское шоссе, 1 (ООО "МБТ")	0,125	0,523	0,402	23,1403	0,4865	19,771	54,98	35,21
	Склад ФГУП ГТ "Арктикуголь"	0,234	0,14	0,009	11,5819	0,1746	17,989	54,2	36,21
	СПБ 3 р-н (ООО "МБТ")	0,01	0	0	0,2805	0,0044	19,486	54,99	35,5
	СПБ 3 р-н (ООО "МБТ")	0,01	0	0	0,2805	0,0044	19,421	55,02	35,6
	Здание механических мастерских 2 р-н	0,021	0,035	0,013	1,8763	0,0304	18,771	54,45	35,68

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
	Здание по ремонту кранового оборудования 2 р-н	0,038	0,029	0,014	2,1463	0,0347	18,157	54,14	35,99
	Автобаза , Портовый пр., 1Б	0,12	1,044	0,005	40,9388	0,5542	19,064	54,38	35,32
пр-д Портовый д.1	Гараж МАП ФГУ "АМП Западной Арктики", Портовый пр., 1	0,142	0,1	0,003	7,5735	0,1116	18,795	54,08	35,29
	Склад длительного хранения №3 (убежище возле котельной 2 р-на) ФГУП "Росморпорт"	0,019	0	0	0,5322	0,0082	19,194	54,28	35,08
пр-д Портовый д.1А	ООО «Автопорт» (гараж), Портовый пр., 1А	0,06	0	0	1,6814	0,0265	19,158	54,29	35,13
	КНС 2	0,005	0,029	0	1,1825	0,0151	14,546	52,54	38
пр-д Портовый д.29	Здание товарных операций, Портовый пр., 29	0,181	0,152	0,086	10,4413	0,1909	10,166	49,49	39,32
пр-д Портовый д.19	Управление порта (ФГУП "Росморпорт")	0,176	0	0,024	4,7604	0,0887	9,61	49,65	40,04
	Здание центральной проходной	0,015	0	0	0,4026	0,0065	9,312	49,5	40,19
	Адм. здание ПКЭ	0,102	0	0,007	2,7423	0,0483	9,238	49,41	40,18
	Гараж внутрипортовой механизации 1 р-н	0,25	0,52	0,02	25,3768	0,3639	8,384	48,33	39,94
	Управление 1 р-н (контора) 1 ввод	0,01	0	0	0,267	0,0042	8,545	49,38	40,83
	Управление 1 р-н (контора) 2 ввод	0,07	0	0,023	1,9284	0,0397	8,508	49,41	40,9
пр-д Портовый д.19	Трансформаторная подстанция № 21 со вспомогательными помещениями (ФГУП "Росморпорт")	0,023	0	0	0,6138	0,0075	8,653	49,52	40,87
пр-д Портовый д.19	Здание-гардероб спецодежды № 1 (убежище 1 р-н) ФГУП "Росморпорт"	0,02	0	0	0,5337	0,008	8,634	47,87	39,24
пр-д Портовый д.25	Морской вокзал	0,275	0,244	0,155	16,2412	0,3036	6,653	49,01	42,35
пр-д Портовый д.34	Отдел кадров, Портовый пр., 34 (старый)	0,012	0	0	0,3157	0,0049	8,096	46,81	38,71
пр-д Портовый д.22	Здание фидерной трансформаторной подстанции и ТМХ	0,008	0	0	0,2135	0,0034	8,862	48,37	39,51

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
пр-д Портовый д.22	Автозаправочная	0,002	0	0	0,0521	0,0007	7,067	47,22	40,15
пр-д Портовый д.20	Здание авторемонтной мастерской (автобаза)	0,019	0,011	0,005	0,8971	0,0157	7,057	47,22	40,17
	Здание утепленного "Модуль № 2" автобаза	0,402	0,9	0,005	42,5067	0,6006	5,513	45,62	40,11
пр-д Портовый д.36	Адм.здание ООО «Северный Вексельный Центр», Портовый пр., 23	0,074	0	0,016	1,8992	0,0389	5,43	45,18	39,75
пр-д Портовый д.36	Магазин ООО «Северный Вексельный Центр»	0,085	0	0	2,145	0,0362	5,233	45,1	39,86
пр-д Портовый д.18	Боксы автобазы	0,082	0	0	2,0995	0,0355	5,94	46,44	40,5
	Административное здание ММТП (ОК новый)	0,033	0	0,003	0,873	0,0155	7,524	47,85	40,33
	Здание учебного пункта (центр.б/уб) ФГУП "Росморпорт"	0,015	0	0	0,3945	0,006	7,519	45,43	37,91
	Служебно - техническое здание (СТЗ)	0,156	0,152	0,258	10,0861	0,2575	11,032	34,87	23,83
	Модуль портовых мастерских	0	0,52	0	18,72	0,2458	10,433	49,89	39,46
	Механических цех портовых мастерских	0,071	0,026	0,005	2,8865	0,0462	12,447	51,34	38,9
	Здание лесокomплекса РСУ	0,223	0,35	0,321	19,1414	0,4098	12,735	51,54	38,8
	склад лакокрасок РСУ	0,005	0	0	0,1381	0,0017	12,796	50,95	38,16
	Теплая автостоянка для большегрузных автопогрузчиков - пульт управления 3 р-н (ООО "МБТ")	0,111	0,52	0,016	21,8242	0,3028	18,66	54,58	35,92
	Склад длительного хранения № 2 (убежище РСУ) ФГУП "Росморпорт"	0,019	0	0	0,5272	0,0083	14,72	52,56	37,84
пр-д Портовый д.19	Здание производственного назначения для телефонной станции (АТС)	0,021	0	0	0,5667	0,0091	9,926	49,48	39,55
пр-д Портовый д.19	Склад имущества (ФГУП "Росморпорт")	0,008	0	0	0,2158	0,0033	9,928	49,32	39,39
	КНС-1	0,006	0,025	0	1,0615	0,0141	9,572	49,9	40,32

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
	Бытовые помещения 1 р-на (КСБО)	0,205	0,102	0,132	9,3362	0,1974	9,004	49,38	40,38
пр-д Портовый д.34	Здание утепленного "Модуль № 1" автобаза	0,402	0,9	0,005	42,9612	0,6031	7,991	47,53	39,54
пр-д Портовый	Гараж отстоя автопогрузчиков 1 р-н	0,39	0,28	0,016	20,4617	0,3107	8,25	48,74	40,49
	Здание большой механизации 1 р-н	0,095	0	0,012	2,5763	0,0447	7,84	49,32	41,48
	АЗС 1 р-н	0,002	0	0	0,1182	0,001	8,488	49,29	40,8
	Административное здание - бытовые помещения автобазы , Портовый, 22 (УПРАВЛЕНИЕ ММТП с 07.10.2015)	0,16	0	0,088	4,332	0,1103	8,045	48,26	40,22
	Кузнечно-сварочный цех, здание боксов, такелажный цех портовых мастерских	0,03	0,376	0,008	14,3282	0,1953	9,308	49,69	40,38

Котельная ТЦ "Росляково-1"

Североморское шоссе 16	Североморское шоссе 16	0	0	0,0435	4,8894	0,0387	1,799	66,32	64,52
Североморское шоссе 10	Североморское шоссе 10	0	0	0,0394	2,3293	0,0352	0,498	69,41	68,91
Североморское шоссе 12	Североморское шоссе 12	0	0	0,0399	2,0437	0,035	0,374	69,35	68,97
Амбулатория	Североморское шоссе 16а	0	0	0,0046	0,5175	0,0041	1,802	66,32	64,51
Советская 15	Советская 15	0	0	0,0479	6,5574	0,0438	2,668	66,76	64,09
Советская 17	Советская 17	0	0	0,0368	4,6779	0,0334	2,301	66,57	64,27
Школьная 15	Школьная 15	0	0	0,0255	2,9035	0,0231	1,846	66,34	64,49
Советская 19	Советская 19	0	0	0,0278	2,5355	0,0248	1,184	66	64,82
Североморское шоссе 18	Североморское шоссе 18	0	0	0,0294	3,5281	0,0263	2,05	66,44	64,39
Заводская 11	Заводская 11	0	0	0,0399	5,0888	0,0364	2,316	68	65,69
Советская 6	Советская 6	0	0	0,0319	3,5346	0,0291	1,748	67,71	65,96
Советская 5	Советская 5	0	0	0,0403	4,3862	0,0363	1,687	66,26	64,57
Советская 13	Советская 13	0	0	0,0365	3,8194	0,0332	1,559	66,19	64,63
Школьная 17	Школьная 17	0	0	0,0252	3,3549	0,0229	2,524	66,69	64,16
Советская 11	Советская 11	0	0	0,0362	4,8015	0,0331	2,505	66,68	64,17
Д/с №14	Школьная 10	0	0	0,0148	1,9166	0,0132	2,388	66,62	64,23
Советская 9/2	Советская 9/2	0	0	0,0247	3,2081	0,0222	2,402	66,62	64,22
Заводская 9	Заводская 9	0	0	0,0317	8,2806	0,0291	9,715	69,78	60,06
Заводская 3	Заводская 3	0	0	0,0451	4,1524	0,0411	1,207	69,78	68,57

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
ДК Судоремонтник	Заводская 1	0	0	0,0005	0,0098	0,0005	0,937	69,64	68,7
Заводская 5	Заводская 5	0	0	0,026	2,0477	0,0233	0,883	69,61	68,73
Советская 2	Советская 2	0	0	0,0235	1,8319	0,0208	0,865	69,6	68,73
Заводская 2	Заводская 2	0	0	0,0187	0,5189	0,0157	0,11	69,8	69,69
Североморское шоссе 4	Североморское шоссе 4	0	0	0,0209	0,5684	0,0176	0,105	69,8	69,7
Школа №3	Школьная 1	0	0	0,00805	0,2123	0,0065	0,099	69,8	69,7
Североморское шоссе 2	Североморское шоссе 2	0	0	0,0178	0,429	0,0142	0,083	69,79	69,71
Приморская 1	Приморская 1	0	0	0,038	0,9516	0,0306	0,089	69,79	69,7
Школьная 2	Школьная 2	0	0	0,0394	0,9163	0,0305	0,077	69,79	69,71
Приморская 3	Приморская 3	0	0	0,0378	0,8521	0,028	0,072	69,78	69,71
Североморское шоссе 7	Североморское шоссе 7	0	0	0,0354	2,9996	0,0314	1,022	69,68	68,66
Североморское шоссе 9	Североморское шоссе 9	0	0	0,0319	2,7198	0,0278	1,035	69,69	68,65
Советская 1	Советская 1	0	0	0,0328	2,397	0,0295	0,76	69,55	68,79
Советская 3	Советская 3	0	0	0,0358	2,556	0,0321	0,726	69,53	68,8
Советская 9	Советская 9	0	0	0,0232	1,6344	0,0204	0,707	69,52	68,81
Североморское шоссе 14	Североморское шоссе 14	0	0	0,0497	2,3765	0,043	0,326	69,32	69
Школьная 5/2	Школьная 5/2	0	0	0,0286	1,9011	0,0255	0,629	69,48	68,85
Зеленая 1	Зеленая 1	0	0	0,0415	2,947	0,0346	0,718	69,72	69
Североморское шоссе 8	Североморское шоссе 8	0	0	0,0301	2,2083	0,0272	0,766	69,55	68,78
Школьная 4	Школьная 4	0	0	0,0257	0,7303	0,0223	0,115	69,81	69,69
Заводская 4/1	Заводская 4/1	0	0	0,0061	0,1793	0,0053	0,123	69,81	69,69
Школьная 6	Школьная 6	0	0	0,0291	2,3264	0,0264	0,91	69,62	68,71
Школа №3	Школьная 1	0	0	0,00805	0,2173	0,0067	0,104	69,8	69,7
Советская 7	Советская 7	0	0	0,0355	4,4502	0,0323	2,237	66,54	64,3
Заводская 4	Заводская 4	0	0	0,0278	0,8168	0,0244	0,123	69,81	69,69
Школьная 5	Школьная 5	0	0	0,0256	1,7643	0,023	0,676	69,5	68,83
Аренда в МКД	Североморское шоссе 8	0	0	0,0091	0,6677	0,0082	0,767	69,55	68,78
Заводская 13	Заводская 13	0	0	0,0378	2,8602	0,0337	0,815	67,59	66,77

Котельная ТС "Росляково-Южное"

Молодежная 19	Молодежная 19	0	0	0,0425	1,7201	0,094	9,94	24,94	15
Молодежная 17	Молодежная 17	0	0	0,0366	1,5058	0,0809	9,915	24,92	15,01
Молодежная 15	Молодежная 15	0	0	0,0399	1,6182	0,0883	9,96	24,96	15
Молодежная 10	Молодежная 10	0	0	0,0191	0,8599	0,0421	9,952	24,96	15
Молодежная 12	Молодежная 12	0	0	0,0317	1,3243	0,07	9,907	24,91	15,01
Молодежная 16	Молодежная 16	0	0	0,0204	0,8541	0,0451	9,951	24,95	15
Молодежная 13	Молодежная 13	0	0	0,0374	1,5024	0,0828	9,956	24,96	15

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
Молодежная 11	Молодежная 11	0	0	0,0407	1,6528	0,09	9,936	24,94	15,01
Котельная ТЦ "Росляково-1"									
Североморское шоссе 16	Североморское шоссе 16	0,254	0	0	11,2951	0,2546	9,265	64,48	55,21
Зеленая 8	Зеленая 8	0,209	0	0,0299	9,4496	0,2398	11,57	65,66	54,09
Зеленая 4	Зеленая 4	0,207	0	0,0327	9,313	0,2408	11,517	65,63	54,12
Зеленая 6	Зеленая 6	0,213	0	0,0299	9,6305	0,2439	11,372	65,56	54,19
Североморское шоссе 10	Североморское шоссе 10	0,235	0	0	10,1956	0,2363	7,692	63,67	55,98
Североморское шоссе 12	Североморское шоссе 12	0,251	0	0	11,0054	0,2521	4,51	62,03	57,52
Заводская 13	Заводская 13	0,213	0	0	9,302	0,2138	2,735	61,12	58,39
Советская 7	Советская 7	0,221	0	0	9,5522	0,2221	7,625	63,63	56,01
Заводская 4	Заводская 4	0,176	0	0	7,5302	0,1771	14,892	67,37	52,48
Школьная 5	Школьная 5	0,171	0	0	7,399	0,172	11,567	65,66	54,09
Аренда в МКД	Североморское шоссе 8	0,088	0,049	0	5,9232	0,1395	13,104	66,45	53,35
Амбулатория	Североморское шоссе 16а	0,067	0,039	0	4,6753	0,1073	9,267	64,48	55,21
Заводская 11	Заводская 11	0,254	0	0	10,9741	0,2553	15,341	67,6	52,26
Советская 6	Советская 6	0,242	0	0	10,3711	0,2434	5,761	62,68	56,92
Детская школа искусств №1	Советская 4а	0,09	0	0	3,9726	0,0903	3,787	61,66	57,88
Советская 5	Советская 5	0,269	0	0	11,7914	0,27	5,94	62,77	56,83
Советская 13	Советская 13	0,238	0	0	10,3026	0,2391	12,408	66,09	53,69
Советская 15	Советская 15	0,271	0	0	11,6663	0,2725	12,722	66,26	53,53
Советская 17	Советская 17	0,253	0	0	10,9674	0,2542	11,264	65,51	54,24
Школьная 17	Школьная 17	0,171	0	0	7,427	0,1718	11,444	65,6	54,15
Школьная 15	Школьная 15	0,171	0	0	7,4363	0,1717	7,447	63,54	56,1
Советская 19	Советская 19	0,172	0	0	7,5901	0,1725	1,375	60,42	59,05
Североморское шоссе 18	Североморское шоссе 18	0,172	0	0	7,6027	0,1725	9,437	64,57	55,13
Советская 11	Советская 11	0,229	0	0	9,8407	0,2303	9,139	64,41	55,27
Д/с №14	Школьная 10	0,144	0	0	6,3663	0,1444	8,638	64,16	55,52
Советская 9/2	Советская 9/2	0,171	0	0	7,5047	0,1716	8,664	64,17	55,51
Заводская 9	Заводская 9	0,238	0	0	10,1835	0,2395	18,245	69,1	50,85
Заводская 3	Заводская 3	0,268	0	0	11,4979	0,2697	14,648	67,24	52,6
ДК Судоремонтник	Заводская 1	0,239	0,0014	0	10,6432	0,2476	11,305	65,53	54,22
Заводская 5	Заводская 5	0,173	0	0	7,5042	0,1739	12,78	66,28	53,5
Советская 2	Советская 2	0,174	0	0	7,631	0,1747	12,406	66,09	53,69
Заводская 2	Заводская 2	0,149	0	0	6,4515	0,1498	14,319	67,08	52,76
Североморское шоссе 4	Североморское шоссе 4	0,143	0	0	6,1878	0,1438	14,086	66,96	52,87
Школа №3	Школьная 1	0,1651	0	0	7,1718	0,1659	14,01	66,92	52,91

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
Североморское шоссе 2	Североморское шоссе 2	0,142	0	0	6,215	0,1426	11,691	65,72	54,03
Приморская 1	Приморская 1	0,2678	0	0	11,7184	0,2689	13,19	66,49	53,3
Школьная 2	Школьная 2	0,233	0	0	10,8614	0,2374	12,69	66,24	53,55
Приморская 3	Приморская 3	0,237	0	0	10,6418	0,2374	13,096	66,45	53,35
Североморское шоссе 7	Североморское шоссе 7	0,281	0	0	12,2249	0,2826	11,139	65,44	54,3
Североморское шоссе 9	Североморское шоссе 9	0,249	0	0	10,9926	0,25	11,401	65,57	54,17
Советская 1	Советская 1	0,22	0	0	9,5186	0,2212	12,923	66,36	53,43
Советская 3	Советская 3	0,22	0	0	9,5614	0,2211	12,412	66,09	53,68
Советская 9	Советская 9	0,165	0	0	7,2578	0,1657	12,07	65,92	53,85
Североморское шоссе 14	Североморское шоссе 14	0,279	0	0	12,3395	0,28	3,34	61,43	58,09
Школьная 5/2	Школьная 5/2	0,176	0	0	7,6786	0,1768	10,862	65,3	54,44
Зеленая 2	Зеленая 2	0,26	0	0,0415	11,6989	0,3028	11,652	65,7	54,05
Зеленая 1	Зеленая 1	0,252	0	0	11,2604	0,2528	11,764	65,76	54
Зеленая 3	Зеленая 3	0,322	0	0,0501	14,509	0,3738	11,274	65,51	54,23
Зеленая 5	Зеленая 5	0,15	0	0,0201	6,8106	0,1707	10,913	65,32	54,41
Зеленая 7а	Зеленая 7а	0,166	0	0,0214	7,5729	0,188	10,815	65,27	54,46
Зеленая 7	Зеленая 7	0,26	0	0,0392	12,0279	0,2999	10,75	65,24	54,49
Зеленая 12	Зеленая 12	0,207	0	0,0283	9,5221	0,2358	11,516	65,63	54,12
Зеленая 10	Зеленая 10	0,322	0	0,0542	14,8456	0,3772	11,215	65,48	54,26
Общежитие	Приморская 8/1	0,46	0	0,0329	21,8958	0,5052	5,672	62,72	57,05
Приморская 8/2	Приморская 8/2	0,089	0	0,0121	4,0766	0,1018	4,539	62,15	57,61
Приморская 8/3	Приморская 8/3	0,301	0	0,0499	13,8289	0,3532	4,48	62,11	57,64
Приморская 10	Приморская 10	0,31	0	0,0471	14,0098	0,3593	5,553	62,68	57,12
Приморская 7	Приморская 7	0,309	0	0,0505	14,0233	0,3622	3,913	61,83	57,92
Приморская 11	Приморская 11	0,23	0	0,0476	10,6185	0,2797	3	61,36	58,36
Приморская 13	Приморская 13	0,178	0	0,026	8,205	0,2056	2,579	61,15	58,57
Приморская 15	Приморская 15	0,172	0	0,0245	7,9706	0,1981	2,341	61,02	58,68
Приморская 17	Приморская 17	0,126	0	0,0157	5,8569	0,1429	2,179	60,94	58,76
Приморская 14	Приморская 14	0,179	0	0,0273	8,4001	0,2079	2,15	60,93	58,78
Приморская 18	Приморская 18	0,211	0	0,0306	10,1696	0,2431	1,889	60,79	58,9
Приморская 19	Приморская 19	0,254	0	0,0461	11,9651	0,3024	2,136	60,92	58,78
Приморская 21	Приморская 21	0,213	0	0,0304	10,3399	0,2456	0,906	60,29	59,38
Североморское шоссе 8	Североморское шоссе 8	0,218	0	0	9,3886	0,2193	13,102	66,45	53,35
Школьная 4	Школьная 4	0,172	0	0	7,3764	0,1731	14,606	67,22	52,62
Заводская 4/1	Заводская 4/1	0,109	0	0	4,6647	0,1097	14,893	67,37	52,48
Школьная 6	Школьная 6	0,275	0	0	11,8077	0,2767	13,092	66,44	53,35

Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/час	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м
Школа №3	Школьная 1	0,1685	0	0	7,2746	0,1694	14,21	67,02	52,81
Приморская 9	Приморская 9	0,171	0	0,0237	7,7279	0,1962	3,759	61,75	58
Приморская 16	Приморская 16	0,179	0	0,0458	8,6502	0,2263	1,985	60,84	58,86
Приморская 5	Приморская 5	0,309	0	0,0505	13,714	0,3618	8,095	63,98	55,89
Приморская 7	Приморская 7	0,301	0	0,0479	13,6337	0,3515	4,007	61,88	57,87
Котельная Фестивальная									
ул. Фестивальная д.9	ул. Фестивальная д.9	0,573	0	0	9,6837	0,5717	1,603	32,92	31,32
ул. Фестивальная д.12	ул. Фестивальная д.12	0,04	0	0	0,8205	0,0406	1,671	31,06	29,38
ул. Фестивальная д.4	ул. Фестивальная д.4	0,034	0	0	0,712	0,0346	1,488	35,53	34,04
ул. Фестивальная д.2	ул. Фестивальная д.2	0,034	0	0	0,716	0,0346	1,486	35,89	34,4
ул. Подгорная д.54	ул. Подгорная д.54	0,597	0	0	9,9583	0,5956	0,774	42,13	41,36
ул. Подгорная д.22	ул. Подгорная д.22	0,05	0	0	0,8895	0,0501	1,522	43,52	42
ул. Фестивальная д.7	ул. Фестивальная д.7	0,06	0	0	1,1527	0,0606	1,415	39,92	38,51
ул. Подгорная д.16	ул. Подгорная д.16	0,049	0	0	0,9322	0,0494	1,455	43,63	42,17
ул. Подгорная д.58	ул. Подгорная д.58	0,136	0	0	2,404	0,136	2,434	53,63	51,19
ул. Фестивальная д.9	ул. Фестивальная д.9	0	0	0,148	2,5632	0,148	0	38,63	38,63
ул. Подгорная д.54	ул. Подгорная д.54	0	0	0,129	2,2162	0,129	0	49,11	49,11
ул. Пригородная д.43	ул. Пригородная д.43	0,071	0	0	1,3402	0,0714	1,87	41,3	39,43
ул. Пригородная д.45	ул. Пригородная д.45	0,072	0	0	1,4401	0,0728	1,716	44,41	42,69
ул. Фестивальная д.24	ул. Фестивальная д.24	0,234	0	0	3,9893	0,2333	2,146	36,28	34,13
ул. Фестивальная д.24	ул. Фестивальная д.24	0,234	0	0	3,8921	0,2328	2,174	34,79	32,62
ул. Пригородная д.17а	ул. Пригородная д.17а	0,045	0	0	0,7982	0,045	2,223	33,21	30,99
ул. Пригородная д.18	ул. Пригородная д.18	0,04	0	0	0,7532	0,0402	2,138	27,84	25,7
ул. Пригородная д.1	ул. Пригородная д.1	0,008	0	0	0,3155	0,009	2,128	27,61	25,48
ул. Фестивальная д.24	ул. Фестивальная д.24	0	0	0,00425	0,0758	0,0043	0	39,26	39,26
ул. Пригородная д.17а	ул. Пригородная д.17а	0	0	0,003	0,06	0,003	0	37,98	37,98
ул. Фестивальная д.24	ул. Фестивальная д.24	0	0	0,00425	0,0839	0,0043	0	40,62	40,62
ул. Пригородная д.43	ул. Пригородная д.43	0	0	0,008	0,1601	0,008	0	45,95	45,95
ул. Пригородная д.45	ул. Пригородная д.45	0	0	0,01	0,2001	0,01	0	49,29	49,29
ул. Подгорная д.72	ул. Подгорная д.72	0,071	0	0	1,2318	0,0709	1,82	62,38	60,56
ул. Подгорная д.80	ул. Подгорная д.80	0,451	0	0	7,9449	0,451	0,751	64,13	63,38
ул. Подгорная д.64	ул. Подгорная д.64	0,076	0	0	1,2993	0,0758	2,111	56,83	54,72
ул. Фестивальная д.30	д/сад 41	0,083	0	0	1,404	0,0827	2,299	50,23	47,93
ул. Фестивальная д.30	д/сад 41	0	0	0,002	0,04	0,002	0	54,29	54,29
ул. Подгорная д.64	ул. Подгорная д.64	0	0	0,005	0,1001	0,005	0	60,91	60,91
ул. Подгорная д.72	ул. Подгорная д.72	0	0	0,007	0,1401	0,007	0	66,94	66,94

